



BUDYNEK B - fragment 1:50

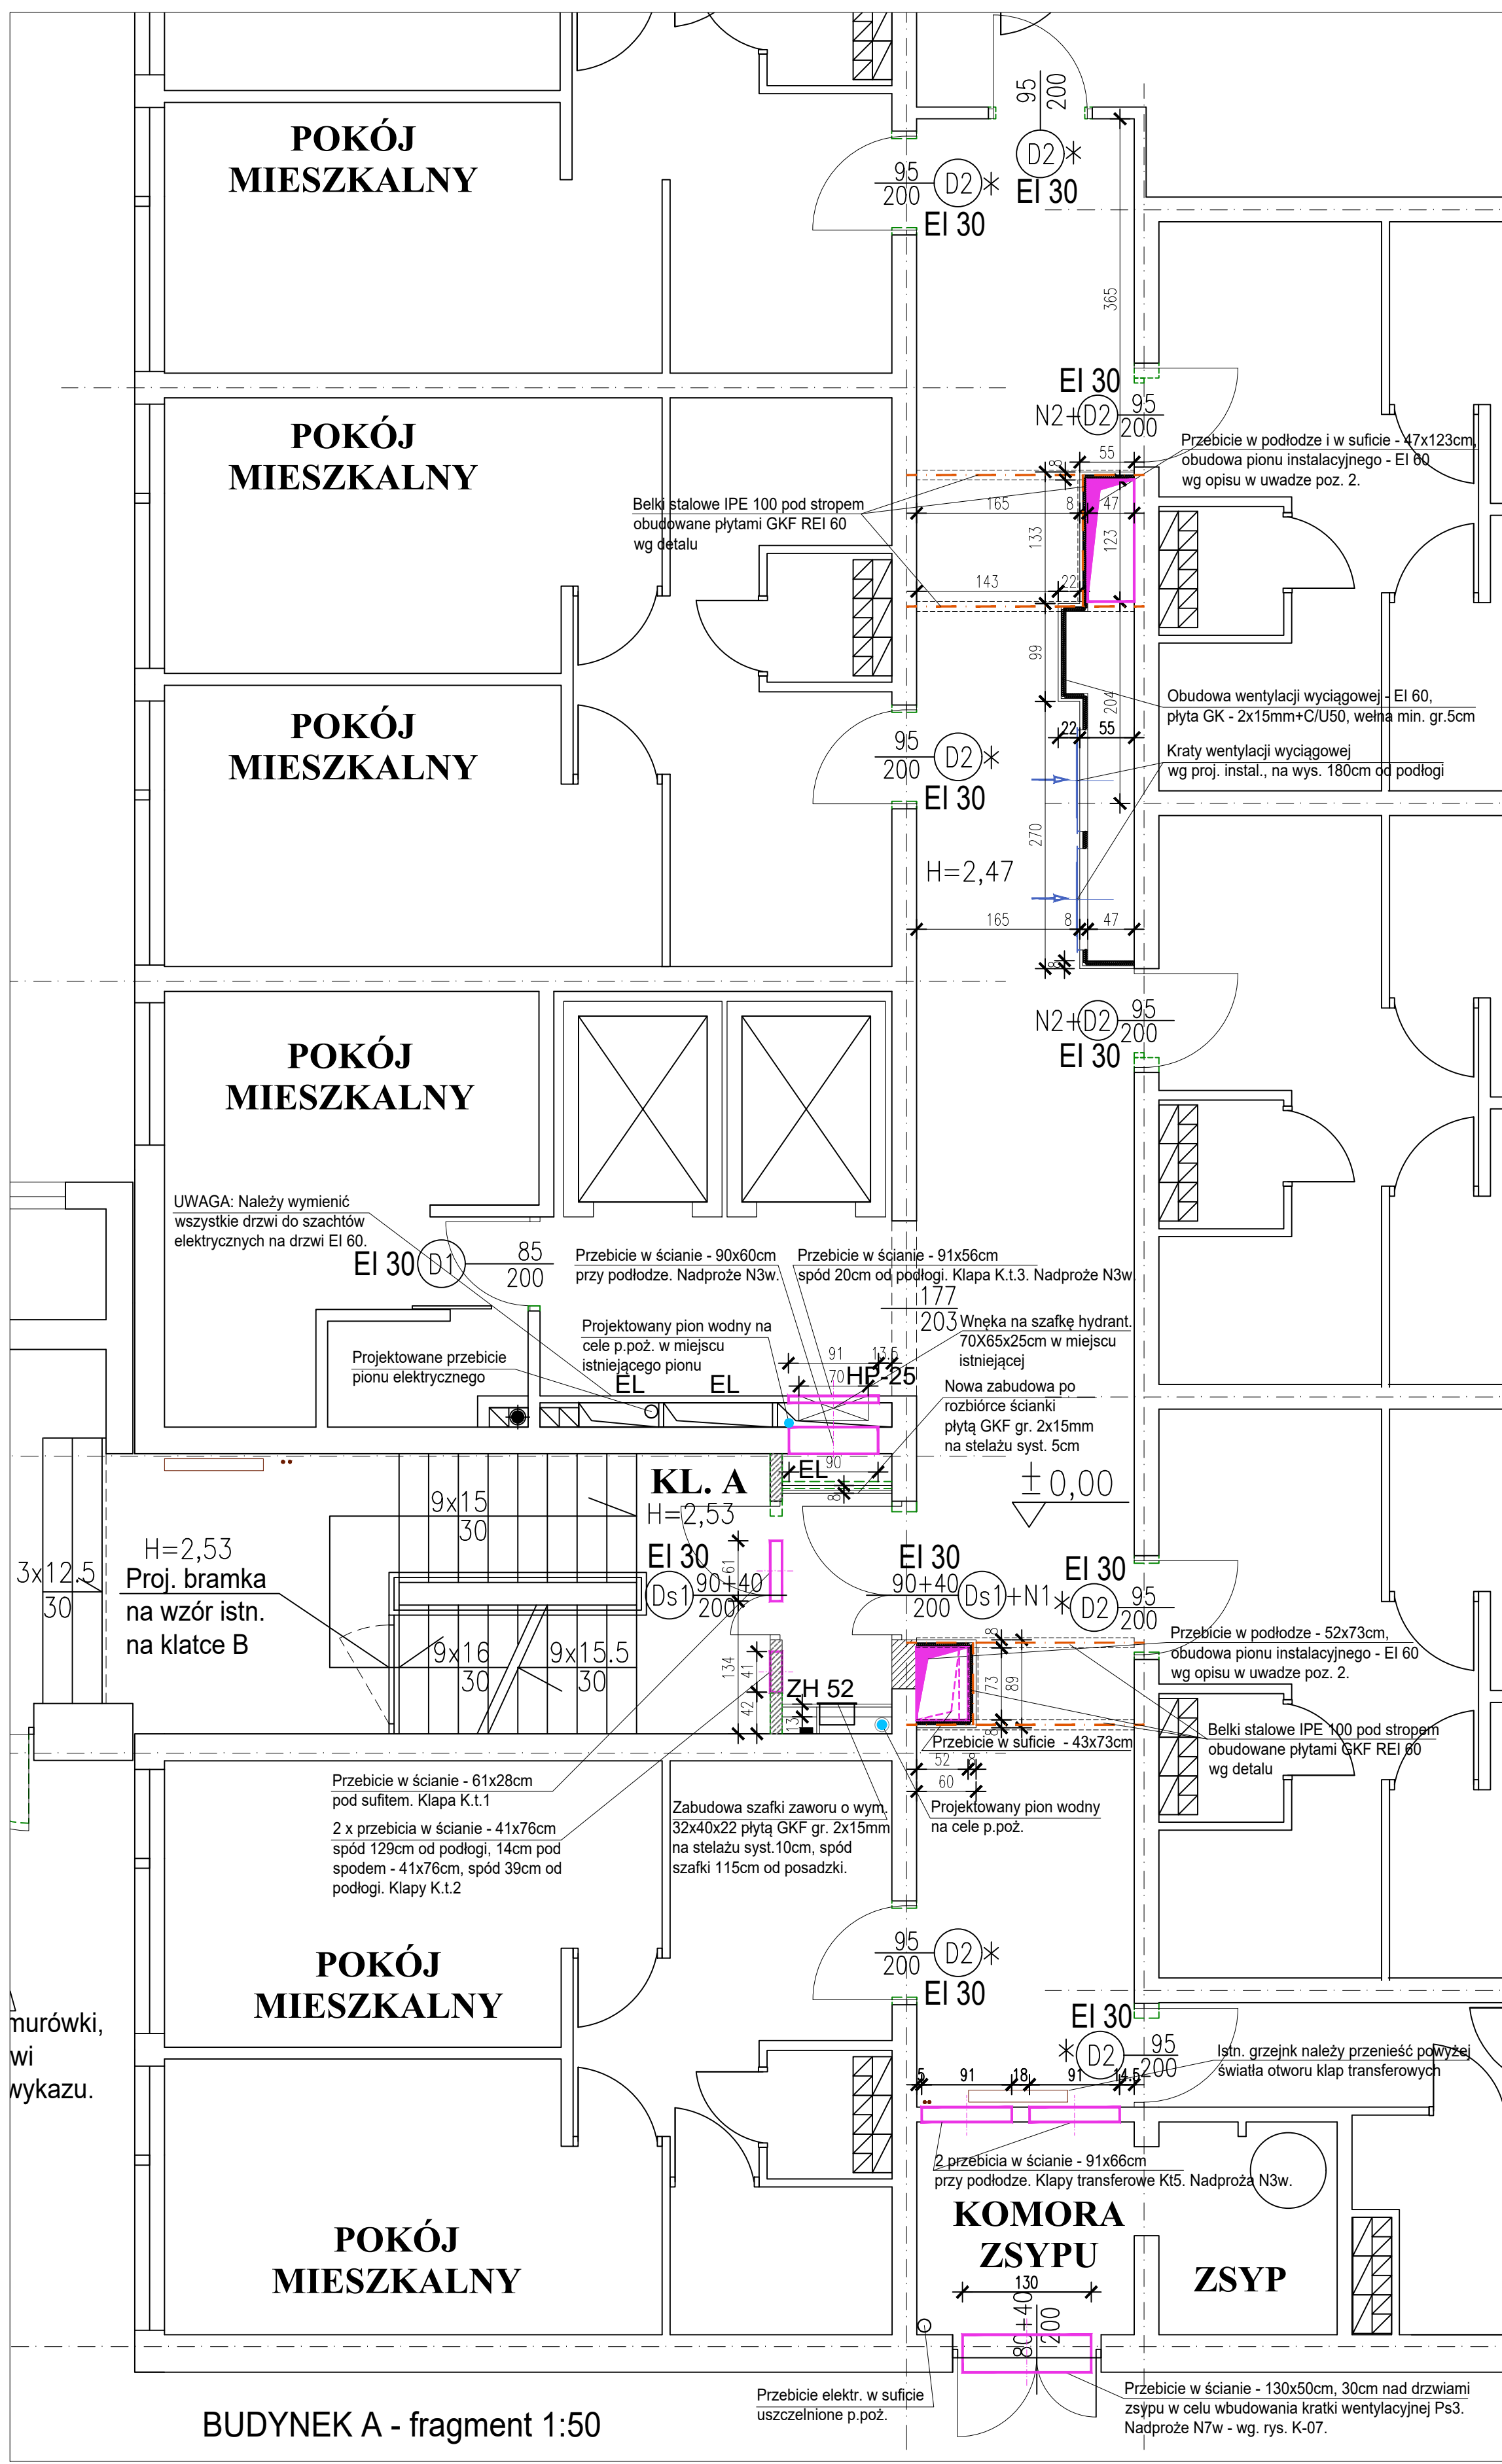

BUDYNEK A - fragment 1:50



BUDYNEK C - fragmenty 1:50

- OZNACZENIA
- G - GAŚNICA
 - HP - HYDRANT POŻAROWY WEWN.
 - EL - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.
 - KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
 - PIONY C.O.
 - GRZEJNIKI, ISTN. PRZEWODY INSTAL.
 - ISTN. WETYLACJA MECH.
 - WYBURZENIA, DEMONTAŻ
 - ZAMUROWANIA
 - PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm

LEGENDA

EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

PRZEBICIA W SUFICIE

PRZEBICIA W PODŁOŻE

PRZEBICIA W ŚCIANIE

UWAGI:

- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60
 - PŁYTA G.K. NIDA OGIENI PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U50, WYPEŁNIENIE WELNĄ MINERALNĄ GR. 5cm.
- ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
- PRZEBICIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI.
- ISTNIEJĄCE INSTALACJE POD STROPEM, KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY PRZEŁOŻYĆ.

UWAGA:
Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej wykonać w klasie EI S 120.
Wszystkie drzwi do pomieszczeń w strefach pożarowych części A i B budynku należy wykonać w klasie odporności ogniowej min. EI S 30.

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTARCZANIA DO WYKOŃCZONYCH OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ZACZEK”	Stwierdził:	mgr inż. arch. Marcin Trzaski	Nr uprawnień:	W/0000000000	Podpis:	
Przy ul. Woloska 141A w Warszawie		Sprawdzał:	mgr inż. arch. Lukasz Błaszczak	Nr uprawnień:	W/0000000000	Podpis:	
Wykonano:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	Logo:		00-307 Warszawa Al. J. Piłsudskiego 8/18 m.20 tel.: 791 228 000 22/736 00 09			
Typ:	RZUT PARTERU - FRAGMENTY 1:50	Data opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA	Skala:	1:50	Data opracowania:	12.04.2021
							A-04