



Izolacja: Cryogel

Pierwsza warstwa:
Pierwsza warstwa składa się z dwóch warstw Cryogel o grubości 10mm.

Łącznie:

Utrzymanie chłodu: Grubość powłoki izolacyjnej CRYOGEL – 20mm

Temperatura projektowa: –196°C

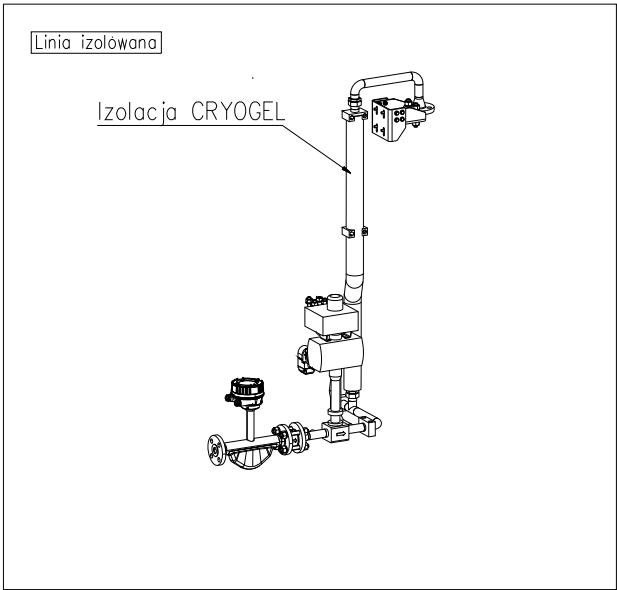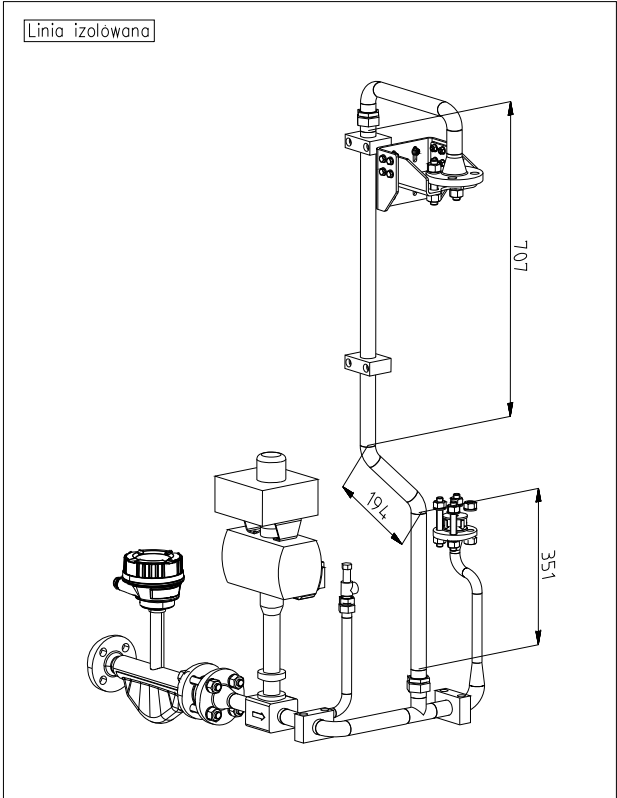

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <div>NORD INWEST SP. Z O.O.</div> <div>ul. Chełmońskiego 24/4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 692</div>		
TEMAT:	Rozbudowa stacji tankowania LNG/CNG		RYSUNEK: PT-S-R-08
ADRES:	Mateuszewo 8, 63-100 Śrem, nr dz. 22/8, obręb 0006 Dąborwa		
INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem		DATA: 07.2024
TREŚĆ RYS.:	DYSTRYBUTOR LNG - IZOLACJA		SKALA: ---
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ	PODPIS:
Sanitarna:	mgr inż. Adam Borecki	upr.bud. MAZ/0306/PWOS/111 spec. instalacyjna	
	inż. Anna Jaroszevska	upr.bud. MAZ/0059/POOS/03 spec. instalacyjna	
			P.B