

Bydgoszcz, dnia 19.03.2021 r.

WEO21E062557/K2100106567

Lapis

ul. Igrzyskowa 1/46

85 – 796 Bydgoszcz

Dotyczy: Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na ww. pismo Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, że w odniesieniu do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. przebudowa ulicy Cytrusowej będzie możliwa po spełnieniu poniższych warunków:

1. Istniejące kable SN osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT koloru czerwonego z zachowaniem średnicy $\phi 160\text{mm}$;
2. Przed przystąpieniem do prac należy wystąpić do RD Bydgoszcz o naniesienie istniejącej infrastruktury energetycznej, a po ich uzyskaniu o dopuszczenie do pracy – koszty naniesień i dopuszczenia ponosi Wnioskodawca;
3. Przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia zabezpieczenie kolidującego kabla;
4. Przebudowy dokona firma posiadająca odpowiednie uprawnienia;
5. Wykonanie powyższego kosztem i staraniem własnym Wnioskodawcy;
6. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7. W przypadku załomów lub istnienia na trasie kabla muf kablowych, należy bezwzględnie poinformować RD Bydgoszcz i ustalić dalsze procedury związane z likwidacją kolizji.
8. W przypadku wystąpienia kolizji związanej z koniecznością zmiany trasy kabla lub jego pogłębienia należy niezwłocznie wystąpić o wydanie warunków na usunięcie kolizji
9. Osłonięcie sieci elektroenergetycznych realizować w oparciu o obowiązujące standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. dostępne na stronie internetowej pod adresem:

<http://www.operator.enea.pl/22/info-o-sieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej-enea-operator-1118.html>

Uzgodnienie dotyczy wyłącznie urządzeń należących do Enea Operator.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
Dyrektor

Marek Marszałek

Sprawę prowadzi: Piotr Ślągowski tel. 523131860

Otrzymują:

Adresat,
a/a – MU

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

ZA ZGODNIENIEM Z OŚWIADCZENIEM

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 710 PLN

09.09.2021
data

pocpis

WEO21E076105, K2100127886

Bydgoszcz dnia 12.04.2021r.
MU/MN/023/2021

LAPIS Artur Kamiński
Ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

Dotyczy: naniesienia uzbrojenia energetycznego 023/2020 – budowa ul. Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz dnia 29.03.2021 r. przesyłamy w załączeniu 1 egz. mapy ewidencyjnej z naniesionymi sieciami elektroenergetycznymi należącymi do Enea Operator Sp. z o.o. „Informacje ENEA Operator Sp. z o.o. zawarte w dokumencie mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, których m.in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.” Zawarte dane zawierają informacje klasy C.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
Direktor

Marek Marszałek
(z)

Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążyących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.

Sprawę prowadzi:

Marek Nalewski
tel. +48/052/313 18 25
e-mail: marek.nalewski@enea.pl

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a – MU/DA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Artur Kamiński

09. 09. 2021
data

podpis

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

ENEA Operator Sp. z o.o.
 Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
 85-513 Bydgoszcz, ul. Kapciowska 8
 tel. +48/52 313 16 11/13, fax +48/52 626 12 96
 REGON 300465398 NIP 782-23-77-160

Naniesienie Nr: 023/2021

Kable SN-15kV: -

Kable nn: -

Przewody SN 15kV: -

Przewody nn: -


Przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie z uwzględnieniem poniższych warunków. Istniejące kable energetyczne naniesiono orientacyjnie wg posiadanej dokumentacji. Powyższe naniesienie nie stanowi uzgodnienia i służyć może do opracowania dokumentacji. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić w tut. Rejonie aktualność niniejszego naniesienia. Ustala się pięciometrową strefę ochronną kabli energetycznych po obu stronach kabla, w której prace ziemne należy prowadzić ręcznie.

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, że w celu przeprowadzenia planowanej inwestycji należy:

1. Zachować odpowiednie odległości od istniejących urządzeń energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami dotyczącymi budowy linii kablowych i napowietrznych w tym zachowania normatywnych głębokości lokalizacji istniejących urządzeń oraz w przypadku linii napowietrznych, zachowania odległości pionowych i poziomych;
2. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości lub wystąpienia kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami należy kolidujący odcinek infrastruktury energetycznej przebudować poza teren kolizyjny. W tym celu należy wystąpić do tutejszego Rejonu o wydanie szczegółowych warunków likwidacji kolizji;
3. W miejscach skrzyżowań oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kołowego w tym parkingi oraz na terenach o powierzchni asfaltowej, należy istniejące urządzenia energetyczne osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot koloru: czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju: \varnothing 160 mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju żyły roboczej 240 mm² oraz \varnothing 110 mm dla pozostałych kabli nn, Zakres robót związanych z osłonięciem należy uzgodnić w RD Bydgoszcz;
4. Wszystkie prace w pobliżu urządzeń energetycznych należy prowadzić:
 - techniką ręczną bez użycia sprzętu ciężkiego np. koparki,
 - przy wyłączonych spod napięcia ww. urządzeniach energetycznych (wyłączenia należy uzgodnić w PE Bydgoszcz);
5. W przypadku konieczności odsłonięcia istniejących linii kablowych w ziemi należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem (przez uprawione osoby), a po zakończeniu prac związanych z budową projektowanego obiektu przywrócić teren do stanu pierwotnego zachowując sposób ułożenia linii kablowej zgodnie z ww. normą;
6. Przed zasypianiem miejsc kolizyjnych należy uzyskać w RD Bydgoszcz protokół prac znikających (protokół etapowy);
7. Całość robót wykonać z obowiązującymi standardami obowiązującymi w Enea Operator sp. z o.o.;
8. Trasę kabli/przewodów wł. ENEA Oświetlenie ustalić w Rejonie Oświetlenie Bydgoszcz, przy ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz.

Bydgoszcz, dnia 12.04.2021r.

ENEA Operator Sp. z o.o.
 Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
 Sekcja Utrzymania
 Młodszy Specjalista ds. Majątku Sieciowego
 Marek Jeleń

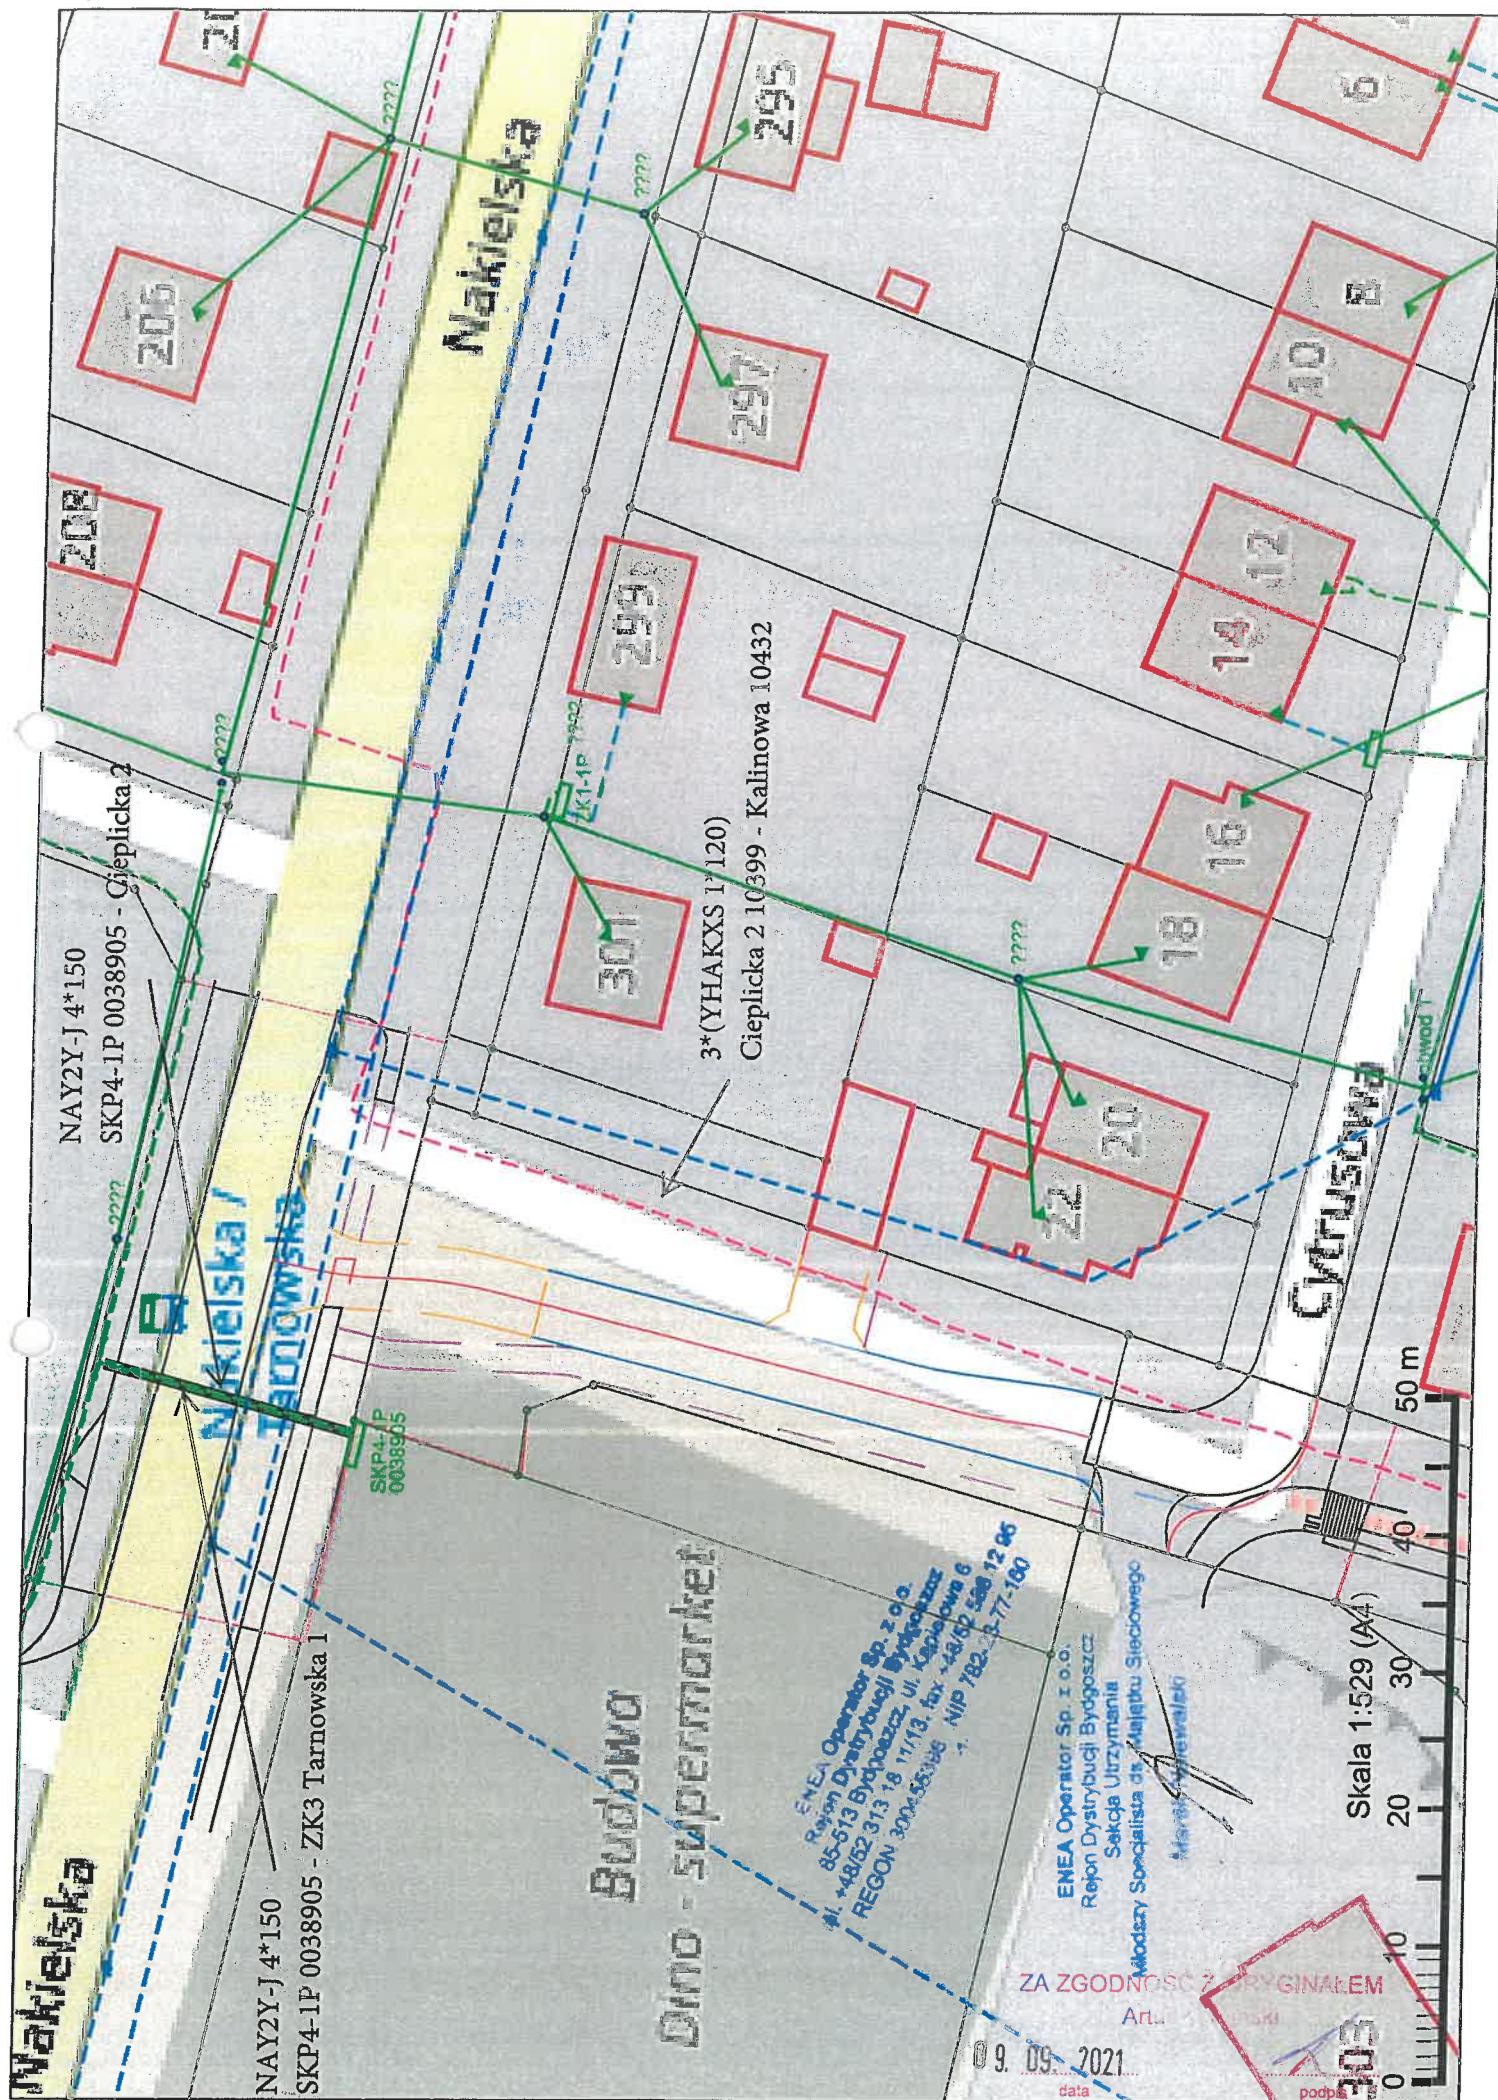

Bydgoszcz, 21 kwietnia 2021 r.

ENEA Oświetlenie/OP/R1
WEA21E001990
K2100145332

LAPIS Artur Kamiński
ul. Igrzyskowa 1/46
85-844 Bydgoszcz

dotyczy: przebudowy ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz przesyła PZT z naniesioną siecią oświetleniową. Jednocześnie informuje, że wyraża zgodę na przeprowadzenie prac związanych z przebudową ul. Cytrusowej w Bydgoszczy, w pobliżu kablowej sieci oświetleniowej po spełnieniu warunków:

- Kolizyjne kable oświetleniowe (obwodowe i sterownicze) osłonić rurą typu AROT niebieską, dwudzielną o przekroju 110 mm²,
- Zachować zwisy i odległości poziome/pionowe przewodów/kabli zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
- W przypadku uszkodzenia elementów sieci oświetleniowej podczas prac Inwestor wymieni je na nowe i takie same we własnym zakresie,
- Jeśli zajdzie wyżej opisana konieczność naprawy sieci, Wykonawca niezwłocznie wystąpi do Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposób ich przeprowadzenia.

Z poważaniem

Inspektor ds. Oświetlenia
Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz

Krzysztof Ciara

k.o.
1. a/a

Sprawę prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

09.09.2021
Artur Kamiński

data


podpis

Centrala

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34

tel. +48 / 91 332 17 10
faks +48 / 91 313 50 49

NIP 852-19-62-912
REGON 811054325

oswietlenie@enea.pl
www.enea-oswietlenie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000067552 Kapitał zakładowy: 182 127 000 PLN Kapitał wpłacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-080), ul. Ku Słońcu 34, jako Administrator danych osobowych informuje, że na stronie internetowej Spółki www.enea-oswietlenie.pl znajduje się obowiązek informacyjny dla klientów, kontrahentów Spółki, osób prowadzących korespondencję ze Spółką, a także występujących do Spółki o wydanie warunków, uzgodnienia techniczne, likwidację kolizji.