



Układ sieci TN-S  
**OCHRONA OD PORAŻEŃ**  
**SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE**  
**ZASILANIA PN-IEC 60364-4-41**





INWESTOR : 45 WOLOSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 69-211 WĘBRZYN		NUMER RYS.	1
OBIEKT: Budynek nr 77		Schemat Zasilania ZK	
WYKONAWCY OPRACOWANIA mgr inż. Henryk STEIN		NR UPRAWNIEN	
AUT:SE		DATA	22.03.2019 r
ASYSTENT:			

Układ sieci TN-S  
**OCHRONA OD PORAŻEN**  
**SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE**  
**ZASILANIA PN-IEC 60364-4-41**

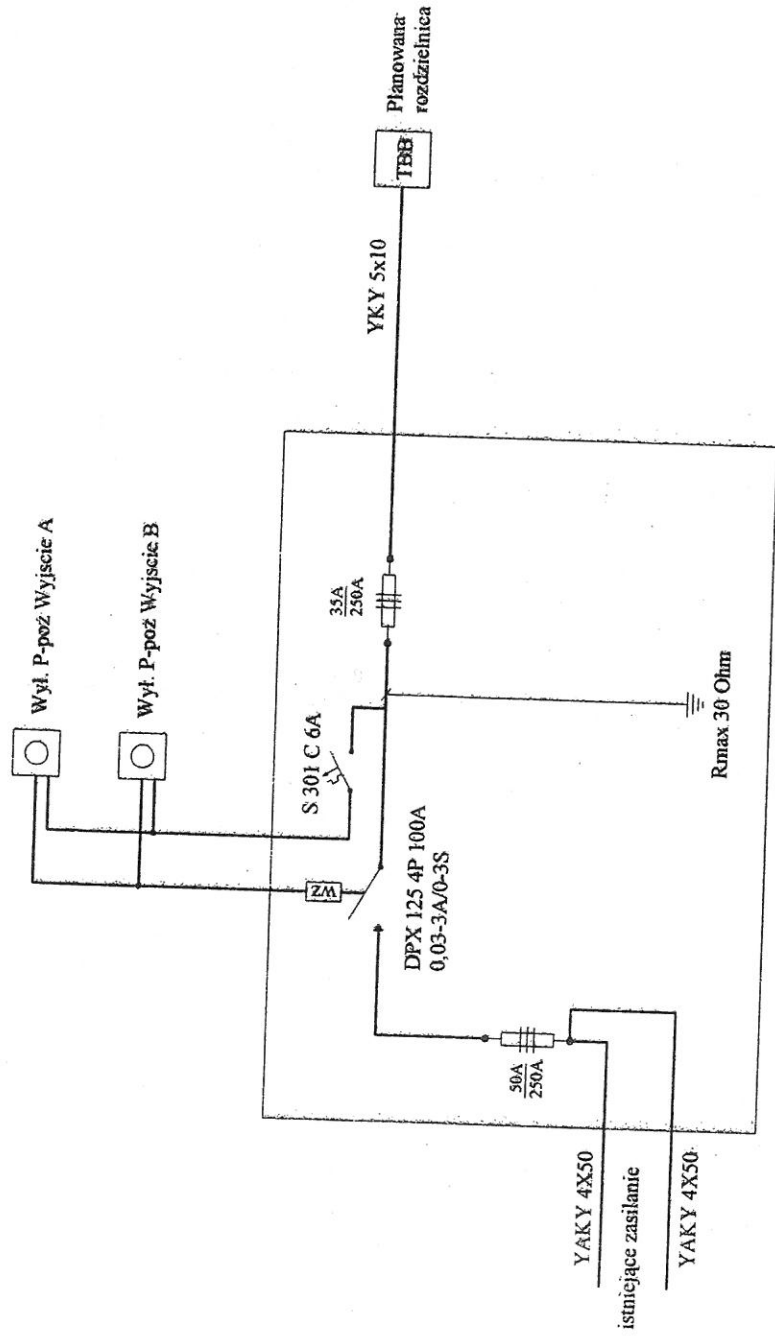


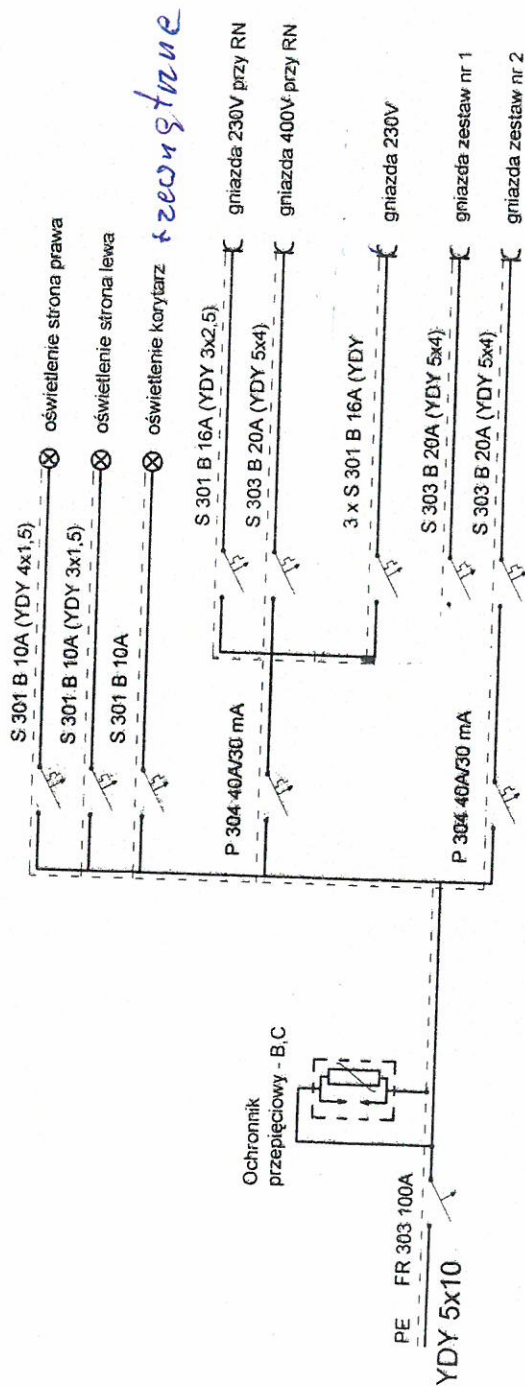

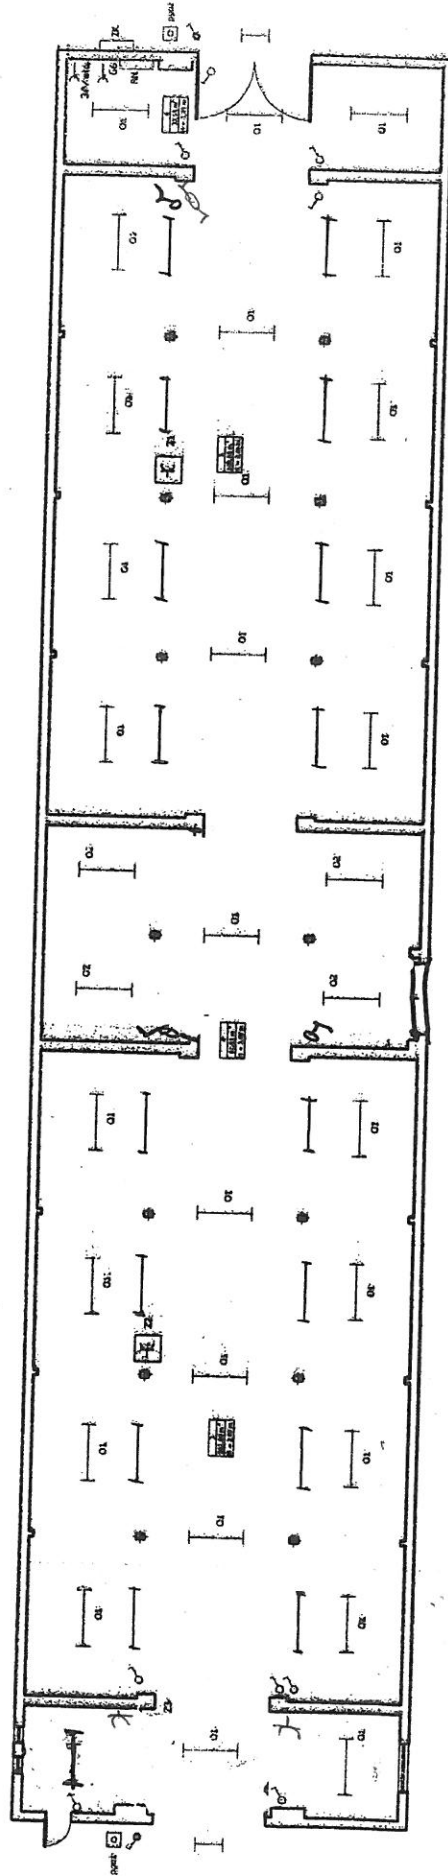

**SCHEMAT IDEOWY TABLICY TBB**



INWESTOR: 45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARZY 69-211 WĘDRZYN			
OBIEKT: Budynek nr <b>77</b>		NUMER RYS <b>2</b>	
Schemat Zasilania TBA			
WYKONAWCY OPRACOWANIA		NR UPRAWNIEN	DATA
AUTOR: mgr inż. Henryk STEIN			25.02.2019 r
ASYSTENT:			



LEGENDA:

-  - oprawa LED 30W 1965, 1700L, 7000L, 8400Lm
-  - oprawa LED 30W 1965, 1700L, 7000L, 8400Lm
-  - gniazda wtyczkowe n/ł pojedyncze 250V/16A
-  - zestaw gniazd 400V 16A, 400V 32A, 2x230V
-  - Łączniki oświetleniowe n/ł pojedyncze 250V/10A IP55
-  - Łączniki oświetleniowe n/ł pojedyncze 250V/10A IP44
-  - Łączniki oświetleniowe n/ł schodowe 250V/10A

INWESTOR: 45 WOLSKOWA ODDZIAŁ GOSPODARSTWA  
69-211 WIEDEZYŃ

OBIEKT: Budynek nr 97

NUMER KYS  
1

WYKONAWCY OPRACOWANIA: Schemat instalacji elektrycznej

SCALA: B10K

AUTORSKI: mgr inż. Henryk JEDY

DATA: 19.03.2019r

ASISTENT:

IPW: 98