


PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU DLA BUDYNKU GŁÓWNEGO

Rozdzielnica Główna Budynku - RG POMIESZCZENIE NUMER -1.15





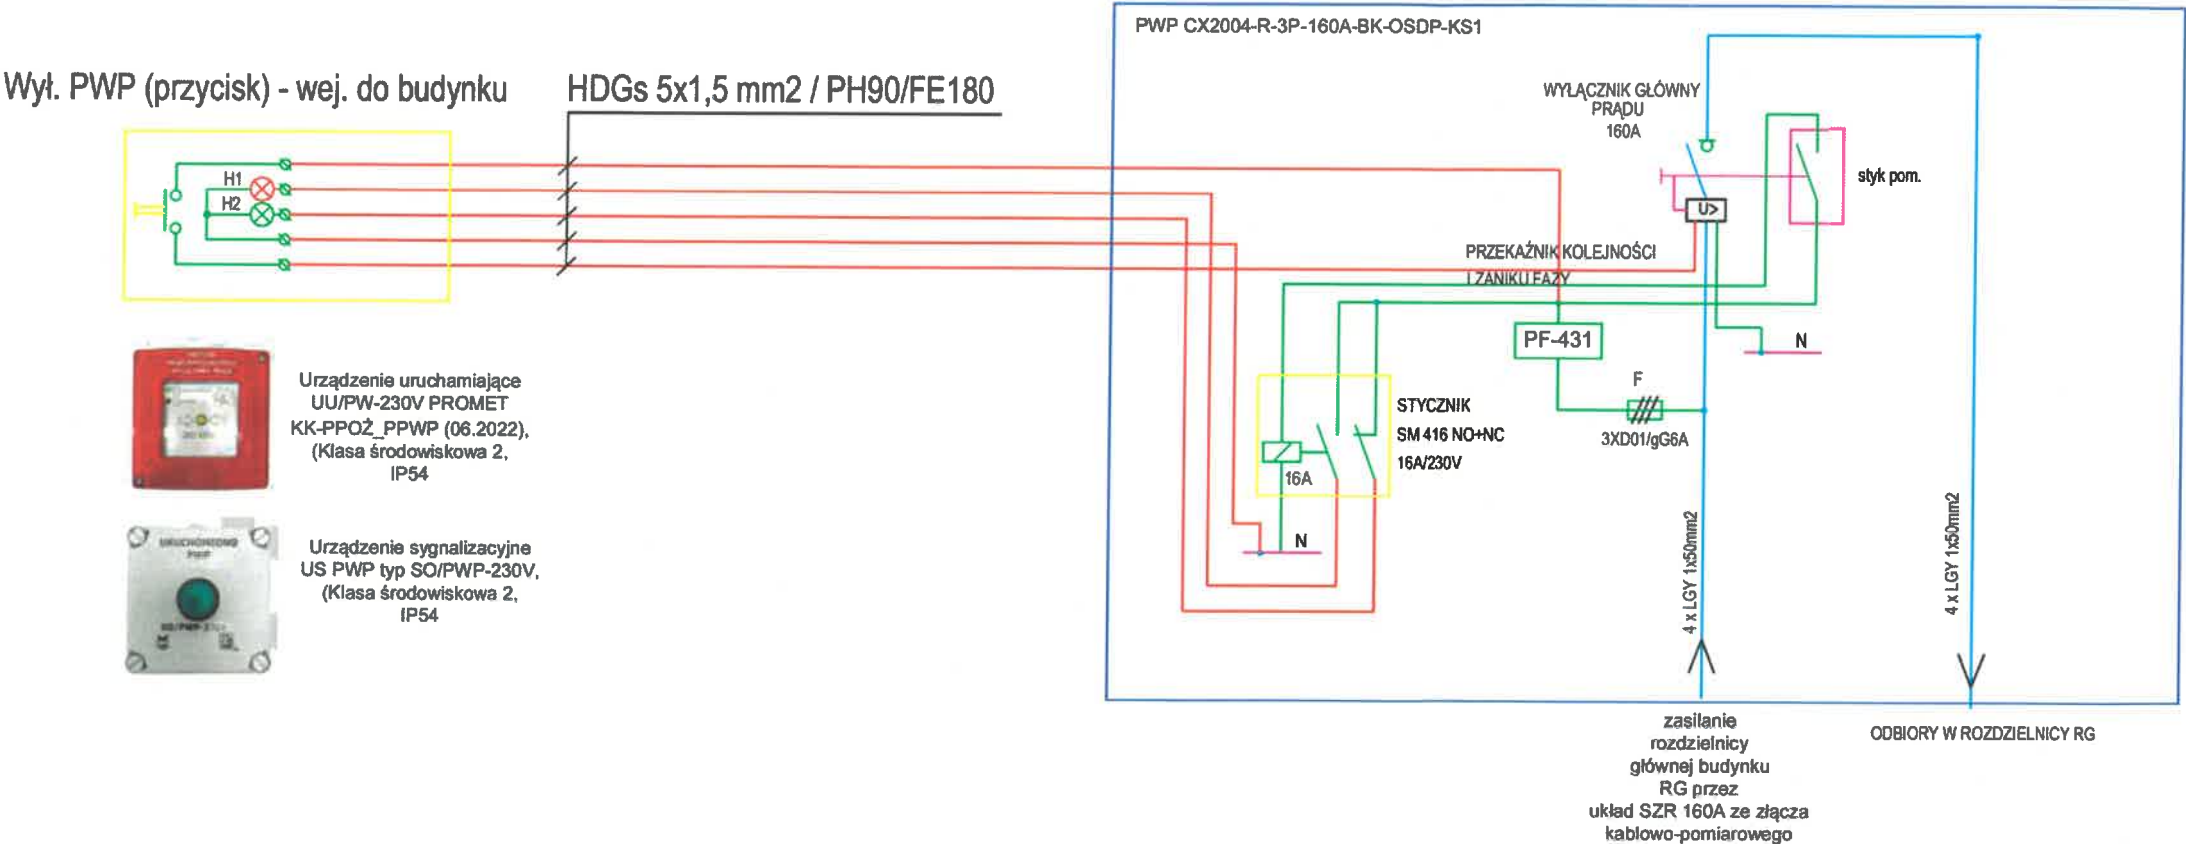

Urządzenie uruchamiające
UU/PW-230V PROMET
KK-PPOŻ_PPWP (06.2022),
(Klasa środowiskowa 2,
IP54



Urządzenie sygnalizacyjne
US PWP typ SO/PWP-230V,
(Klasa środowiskowa 2,
IP54


RZECZPOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Henryk Boguszewski nr upr. 187/93
Poznań, dnia 20.05.24
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
STWIERDZAM
bez uwag **z uwagą**

 <div>pracownia projektowa FORMA_T Katarzyna i Marcin Piotrowscy ul. Sporna 15 61-708 Poznań 0502524825 info@formatachvelki.pl</div>		
TEMAT MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ - JEŻYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W POZNANU ETAP 3		
ADRES: 6 KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - JEŻYCE UL. KOCHANOWSKIEGO 16 60-844 POZNAŃ		
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ		
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Kuroczyński - Sanituz upr. nr WKP.0131.00000225 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Sebastian Anisowak	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Bohdan Kuroczyński - Sanituz upr. nr 45480/Pw w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
TYTUŁ PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU DLA BUDYNKU GŁÓWNEGO		
SKALA	STADIUM	E_01
1:100	PW	
DATA	ARKUSZ	
03.2024		

PRZECIWPÓŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU DLA BUDYNKU GARAŻOWEGO

Wyl. PWP (przycisk na elewacji budynku garażu)

HDGs 5x1,5 mm² / PH90/FE180

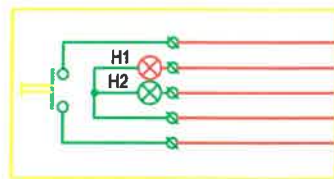


Urządzenie uruchamiające
UU/PW-230V PROMET
KK-PPOŻ_PPWP (06.2022),
(Klasa środowiskowa 2,
IP54



Urządzenie sygnalizacyjne
US PWP typ SO/PWP-230V,
(Klasa środowiskowa 2,
IP54

CX2004-R-3P-100A-BK OPDP-KS2.W

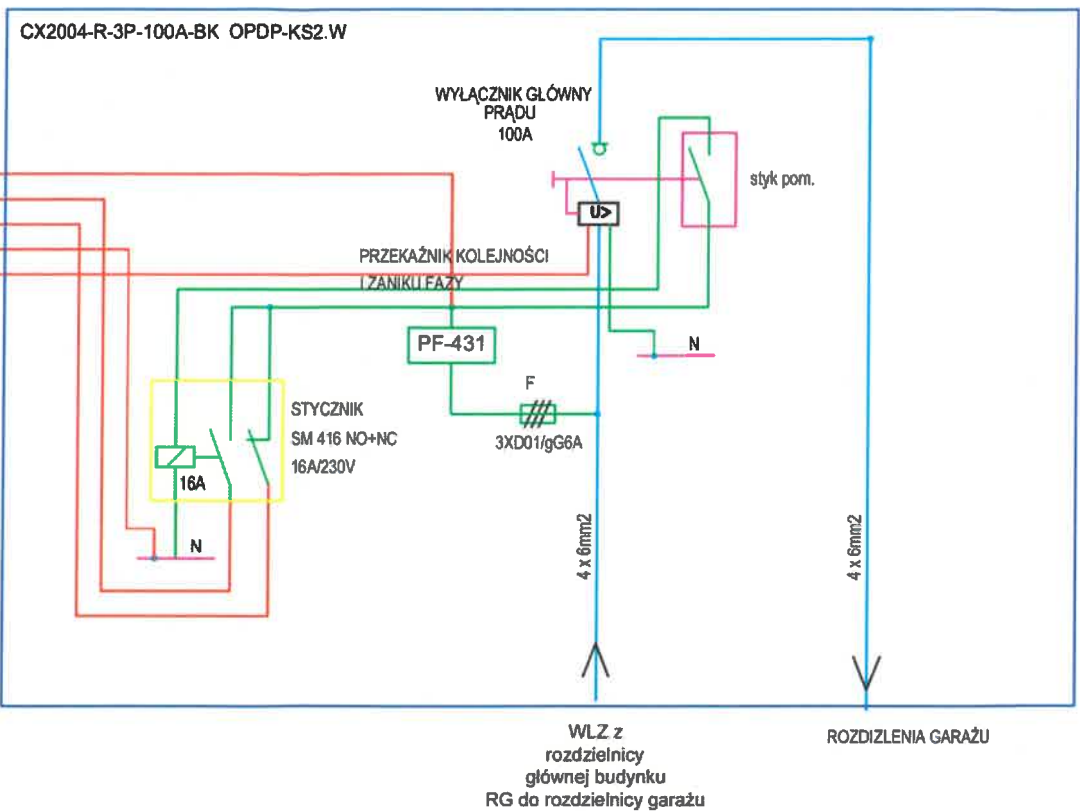

RZECZPOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH
inż. Henryk Boguszewski nr upr. 187/93
Poznań, dnia 20.05.24
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
STWIERDZAM
bez uwag



pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy

ul. Sporna 15 61-709 Poznań
0502324325
info@formatarchitekt.pl

TEMAT		
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ - JEŻYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W POZNANU ETAP 3		
ADRES: 6KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - JEŻYCE UL. KOCHANOWSKIEGO 16 60-844 POZNAŃ		
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ		
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Kurcowski - Samoluc upr. nr WK/PD131/POGE00 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Sebastian Antkowiak	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Bohdan Kurcowski - Samoluc upr. nr 4580/Pw w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
TYTUŁ PRZECIWPÓŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU DLA BUDYNKU GARAŻU		
SKALA	STADIUM	E_02
1:100	PW	
DATA	ARKUSZ	
03.2024		

BUDYNEK GARAŻY

LOKALIZACJA ISTNIEJĄCEGO WLZ BUD. GARAŻY

LOKALIZACJA PWP BUDYNKU GARAŻY

LOKALIZACJA URZĄDZENIA WYKONAWCZEGO PWP
BUDYNKU GARAŻY (OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP54)

RZECZOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH
inż. Henryk Boguszewski nr upr. 187/93

Poznań, dnia 20.05.24
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
STWIERDZAM
bez uwag

ZAKRES OBJĘTY WNIOSEM
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY PROJEKTOWANE


KP POZNAŃ - JEŻYCE

PARTER

LEGENDA OPRAW:

- F MP
F OP
M
A
CR
3W
WD
3W
EW1
EW2
EW3
AW+T
- Flat MP
Flat OP
Mata
Cosmo Apex 4000
Lumi-S CR
Lumi-S WD
Monitor1-W IP40
Verso - 2-stronne
Monitor1-W IP65
Monitor1-S LT

LEGENDA	
	wyłącznik pojedynczy 10A/230V, IP20
	wyłącznik podwójny 10A/230V, IP20
	wyłącznik schodowy 10A/230V, IP20
	wyłącznik pojedynczy 10A/230V, IP44
	wyłącznik podwójny 10A/230V, IP44
	wyłącznik schodowy 10A/230V, IP44
	czujnik obecności
	łącznik jednobiegunowy zwrotny p/t, IP20, 10A
1,2,3...	numeraacja sekcji opraw
RG/...	numeraacja obwodu
	LOKALIZACJA PWP



pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy

ul. Sporna 15 61-709 Poznań
05022824825
info@formalarci.pl

TEMAT

MODERNIZACJA BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ -
JEŻYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO
W POZNANU ETAP 3

ADRES

6KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - JEŻYCE UL.
KOCHANOWSKIEGO 16
60-844 POZNAŃ

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ

PROJEKTANT

mgr inż. Andrzej Kurczyński - Sanituz
upr. nr 4580/Pw
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektromechanicznych

AW

OPRACOWAŁ

mgr inż. Sebastian Aniołowski

AW

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Andrzej Kurczyński - Sanituz
upr. nr 4580/Pw
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektromechanicznych

AW

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

TYTUŁ

INSTALACJA OŚWIETLENIA + PWP
PARTER

SKALA

1:100

DATA

03.2024

STADIUM

PW

ARKUSZ

RYSUNEK

E_03