

Sieć NN
Samoczynne wyłączenie zasilania

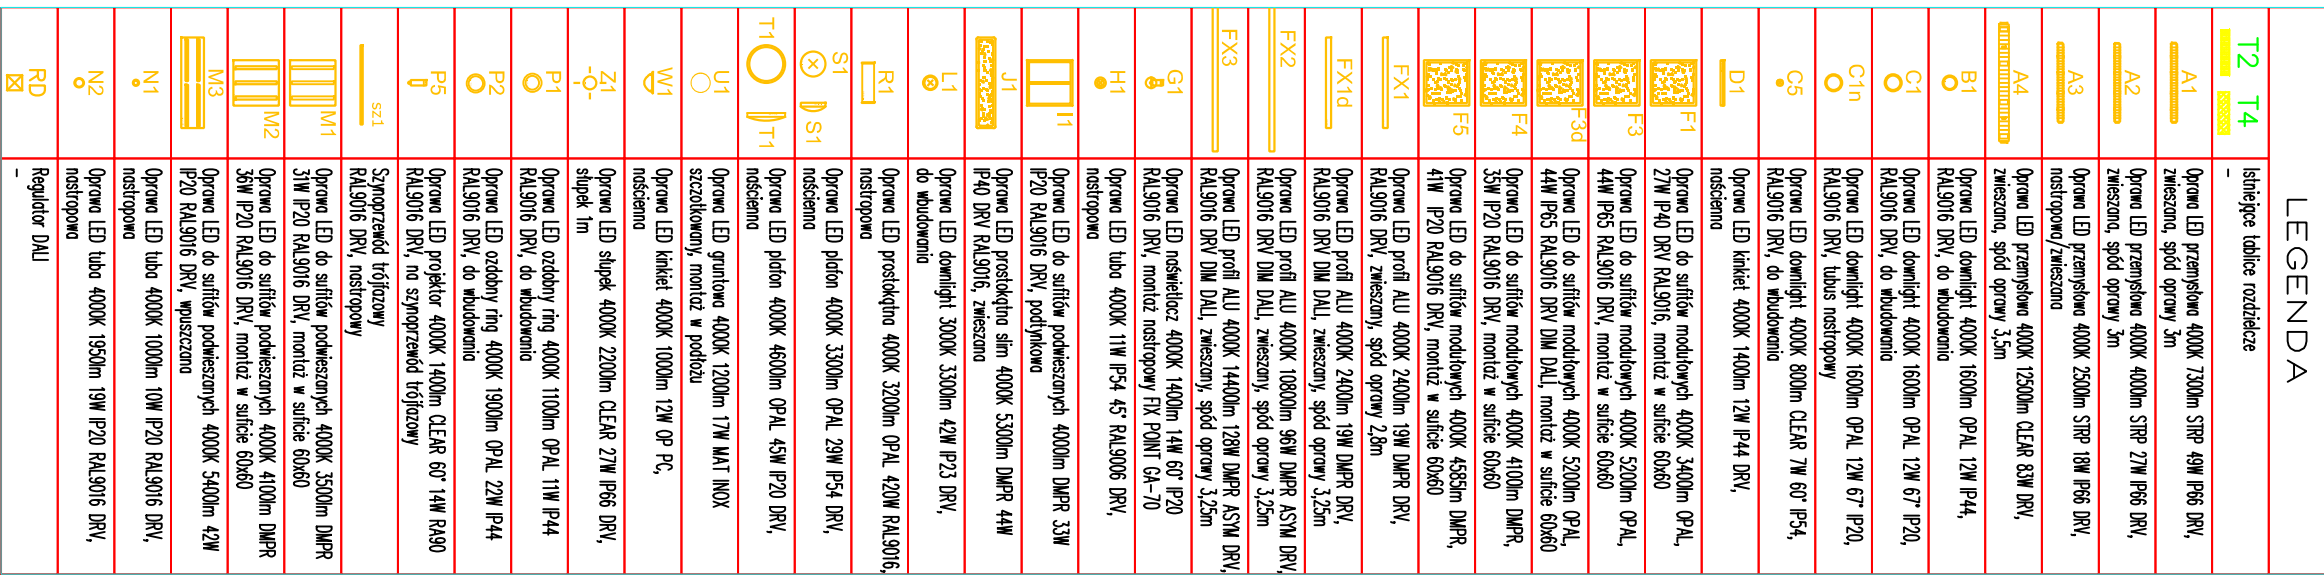
[illegible]

UWAGA:

1. Sposób montażu opraw oświetlenia podstawowego na podstawie istniejącego oświetlenia.
2. Wymagane jest wyłączenie zasilania z instalacji elektrycznej w momencie montażu w miejsce istniejących opraw bez konieczności wycofania z instalacji istniejących urządzeń.
3. Wszelkie niedocięcia w oświetleniu opraw wstawić w odpowiednie miejsce.
4. Wszelkie zmiany przy rozłączaniu lub typów opraw mogą na celu dostosowania parametrów oświetlenia do istniejącego układu pomiarzeniowego lub obowiązujących przepisów - norm PN-EN 12468.
5. Instalacje oświetlenia opraw wykonać z wyłączeniem przedmiotowego instalatora.
6. Instalacje oświetlenia opraw zgodnie z istniejącymi obwodami.
7. Instalacje oświetlenia wykonano zgodnie z posiadanymi normami oraz aktualnymi przepisami.
8. Instalacje prowadzić w korytarzach, schodach oraz w innych miejscach przebiegu przewodów w rurkach i rurkach izolacyjnych wykonanych do przyczepu kabla. Instalacje w schodach prowadzić w rurkach osłonowych pasażu.
9. Przekrój instalacji przez przegrody, oddzielenia potoczowego zabezpieczyć uszczelnieniem o odporności co najmniej 100 MPa.
10. Wszelkie przyłącza elektryczne wykonać zgodnie z DTR-urządzeń i uwielbionia technologicznego wykonawcy.

1	Dostosowanie rozmieszczenia i typów opraw do aranżacji pomieszczeń z uwzględnieniem uwag Użytkowników.	Projektant: mgr inż. Dominik Zaprutło	
NR REWIZJI	OPIS ZMIANY	FUNKCJA IMIE I NAZWISKO	
			PODPIS

[illegible]

[illegible]