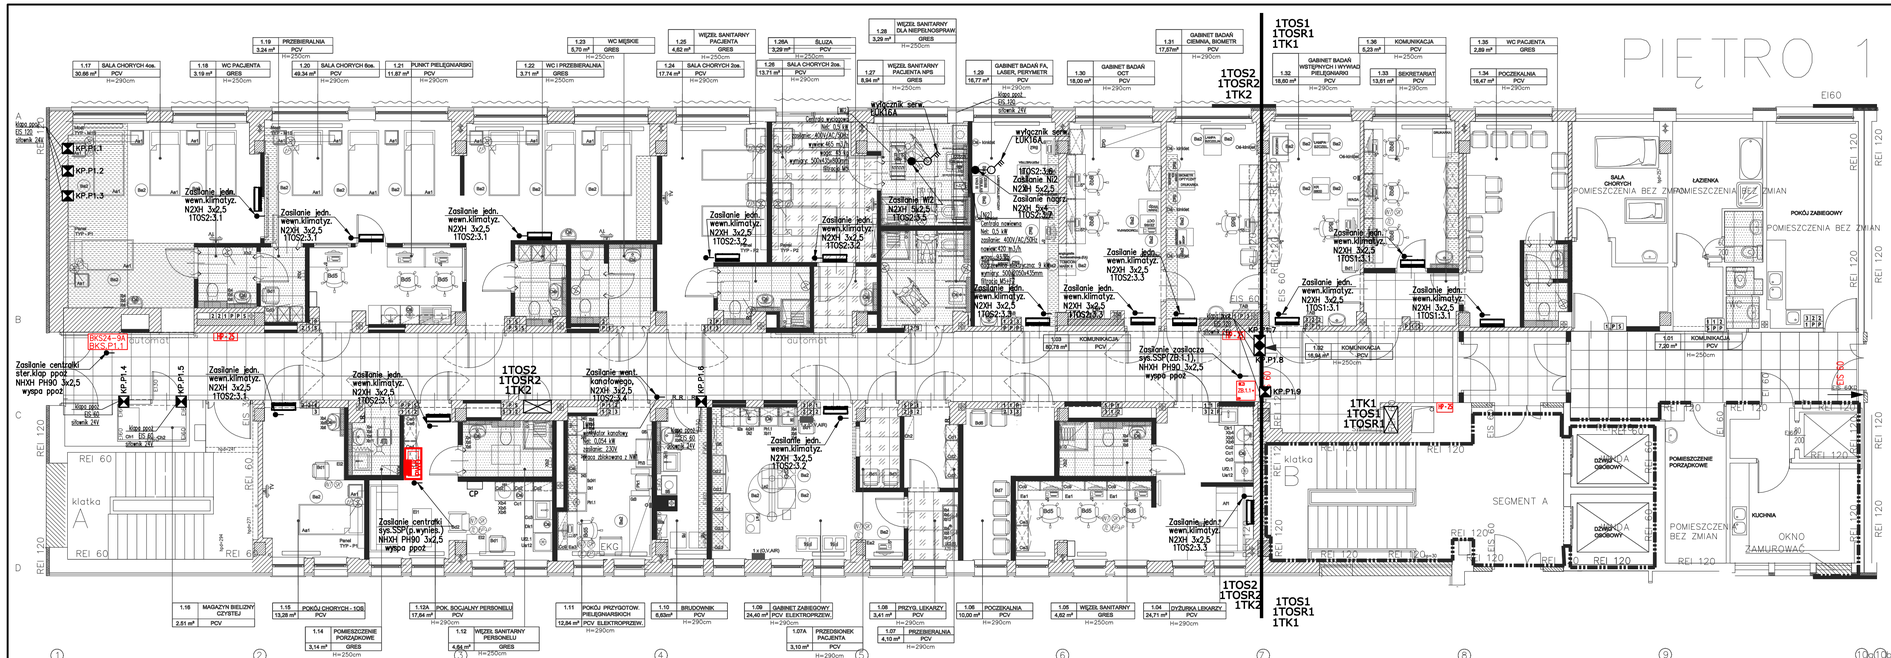
PIĘTRO 1
Uwagi i oznaczenia na rys. nr E_PT_002
Układ sieci TN-S
1.17 SALA CHORYCH 4os. 30,66 m² PCV H=290cm
1.18 WC PACJENTA 3,19 m² GRES H=250cm
1.19 PRZEBIERALNIA 3,24 m² PCV H=250cm
1.20 SALA CHORYCH 6os. 49,34 m² PCV H=290cm
1.21 PUNKT PIELĘGNIARSKI 11,87 m² PCV H=290cm
1.22 WC I PRZEBIERALNIA 3,71 m² GRES H=250cm
1.23 WC MĘSKIE 5,70 m² GRES H=250cm
1.24 SALA CHORYCH 2os. 17,74 m² PCV H=290cm
1.25 WĘZEŁ SANITARNY PACJENTA 4,82 m² GRES H=250cm
1.25A ŚLUZA 3,29 m² PCV H=250cm
1.26 SALA CHORYCH 2os. 13,71 m² PCV H=290cm
1.27 WĘZEŁ SANITARNY PACJENTA NPS 8,94 m² GRES H=250cm
1.28 WĘZEŁ SANITARNY DLA NIEPEŁNOSPRAW. 3,29 m² GRES H=250cm
1.29 GABINET BADAŃ FA, LASER, PERYMETR 15,77 m² PCV H=290cm
1.30 GABINET BADAŃ OCT 18,00 m² PCV H=290cm
1.31 GABINET BADAŃ CIEMNIA, BIOMETR 17,07m² PCV H=290cm
1.32 GABINET BADAŃ WSTĘPNYCH I WYWIAD PIELĘGNIARKI 18,00 m² PCV H=290cm
1.33 SEKRETARIAT 13,81 m² PCV H=290cm
1.34 POCZEKALNIA 16,47 m² PCV H=290cm
1.35 WC PACJENTA 2,89 m² GRES
1.36 KOMUNIKACJA 5,29 m² PCV H=250cm
1.01 KOMUNIKACJA 7,20 m² PCV H=250cm
1.02 KOMUNIKACJA 18,84 m² PCV H=250cm
1.03 KOMUNIKACJA 60,78 m² PCV
1.04 DYŻURKA LEKARZY 24,71 m² PCV H=290cm
1.05 WĘZEŁ SANITARNY 4,82 m² GRES H=250cm
1.06 POCZEKALNIA 10,00 m² PCV H=290cm
1.07 PRZEBIERALNIA PACJENTA 4,10 m² PCV H=290cm
1.07A PRZEDSIONEK 3,10 m² PCV H=290cm
1.08 PRZYG. LEKARZY 3,41 m² PCV H=290cm
1.09 GABINET ZABIEGOWY 24,40 m² PCV ELEKTROPRZEW. H=290cm
1.10 BRUDOWNIK 6,63m² PCV H=290cm
1.11 POKÓJ PRZYGOTOW. PIELĘGNIARSKICH 12,64 m² PCV ELEKTROPRZEW. H=290cm
1.12 WĘZEŁ SANITARNY PERSONELU 4,84 m² GRES H=250cm
1.12A POK. SOCJALNY PERSONELU 17,64 m² PCV H=290cm
1.14 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 3,14 m² GRES H=250cm
1.15 POKÓJ CHORYCH - 1OB 13,28 m² PCV
1.16 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 2,61 m² PCV
1TOS1 1TOSR1 1TK1
1TOS2 1TOSR2 1TK2
wyłącznik serw. ŁUK16A
Zasilanie jedn. wewn.klimatyz. N2XH 3x2,5 1TOS2:3.1
Zasilanie jedn. wewn.klimatyz. N2XH 3x2,5 1TOS2:3.2
Zasilanie jedn. wewn.klimatyz. N2XH 3x2,5 1TOS2:3.3
Zasilanie jedn. wewn.klimatyz. N2XH 3x2,5 1TOS1:3.1
Zasilanie centralki ster.klop. ppoż. NHXH FH90 3x2,5 wyspa ppoż
Zasilanie centralki sys.SSP(p.wyniki.) NHXH FH90 3x2,5 wyspa ppoż
Zasilanie zasilacza sys.SSP(ZB-1.1) NHXH FH90 3x2,5 wyspa ppoż
Zasilanie went. kanałowego, N2XH 3x2,5 1TOS2:4
Zasilanie jedn. wewn.klimatyz. N2XH 3x2,5 1TOS2:3.4
Zasilanie WZ, N2XH 3x2,5 1TOS2:3.5
Zasilanie hagrz. N2XH 3x2,5 1TOS2:3.6
Zasilanie jedn. wewn.klimatyz. N2XH 3x2,5 1TOS2:3.7
Zasilanie jedn. wewn.klimatyz. N2XH 3x2,5 1TOS2:3.8
Zasilanie jedn. wewn.klimatyz. N2XH 3x2,5 1TOS1:3.1
Zasilanie jedn. wewn.klimatyz. N2XH 3x2,5 1TOS1:3.1
Zasilanie jedn. wewn.klimatyz. N2XH 3x2,5 1TOS1:3.1
Zasilanie jedn. wewn.klimatyz. N2XH 3x2,5 1TOS2:3.3