


TR


YKY5x16mm²
w rurze UV fi 32

OBIEKT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE		
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23		
Temat rys. Schemat zasilania .	SKALA	PODPIS
BRANŻA: -	NR UPR. BUD.	
Asystent projektanta: Sławomir Mączyński -	058/E1/1219/2019 D/197/178/2016	
Projektant: Marian Mączyński	Upr. Bud. NR GT.I.63/6/76 Sk- ce.	
DATA: Wrzesień 2021 R	RYS. NR 1	

Proj. Tablica licznikowa przy rozdzielni głównej kompleksu budynków od ul... Piaskowej

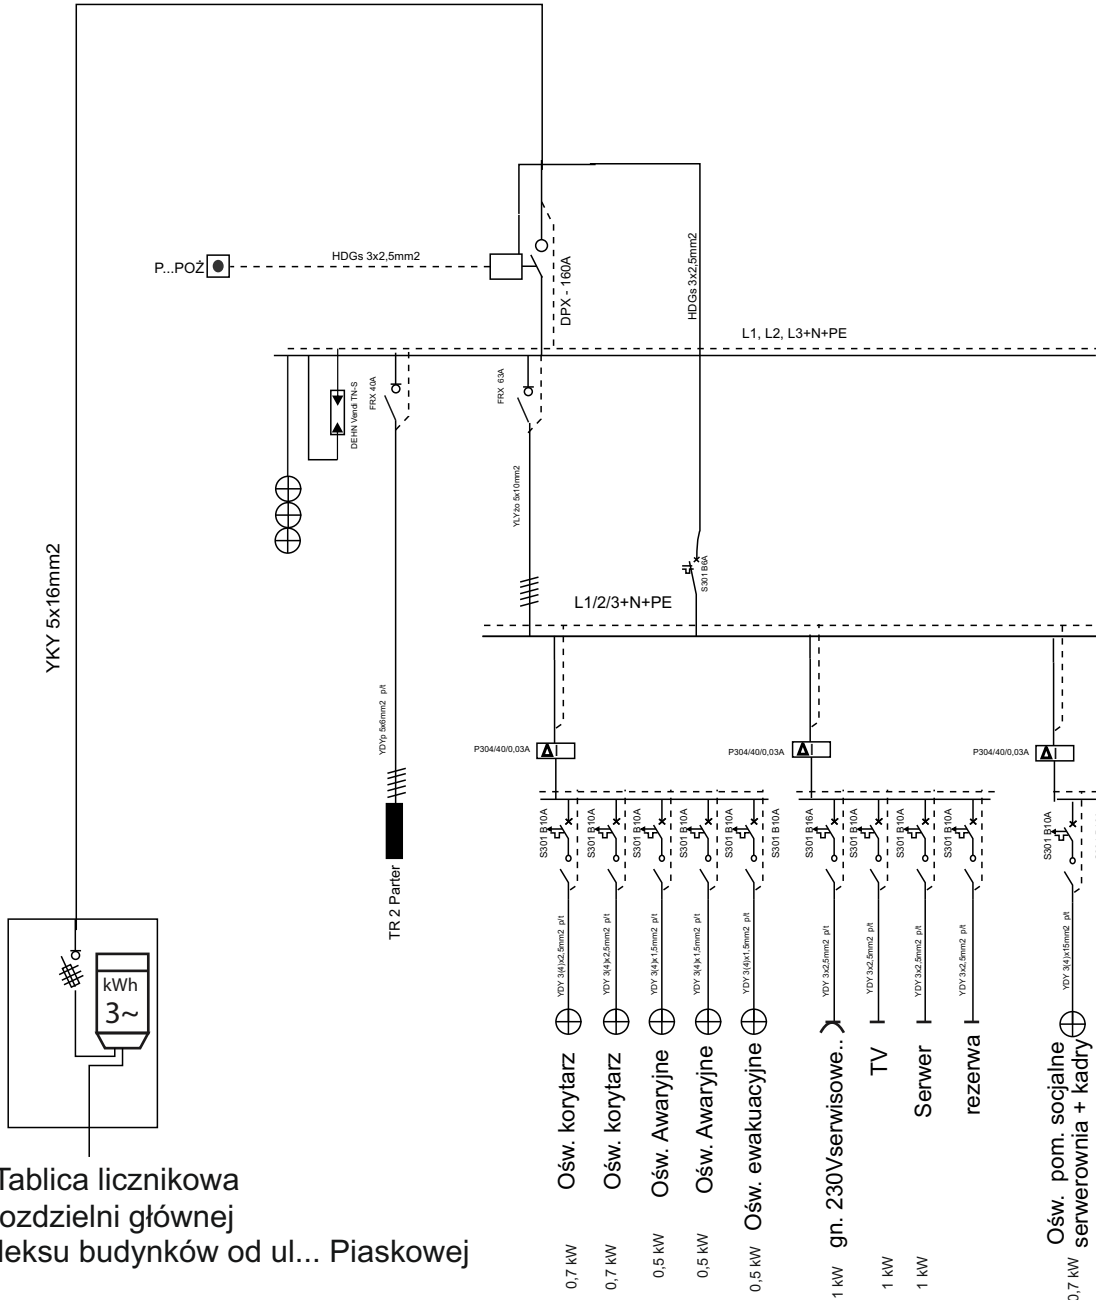

Rozdzielnia Główna Piętro




Skrzynia elektryczna

Obudowa metalowa, stojąca
Klasa izolacji II
Stopień ochrony : Ip30
Wymiary : 800x1560x600
Drzwi zamykane na klucz

Pi = 25,4 kW
kj = 0,7
Ps=17,8kW
cos=0,93
In= 31,5A

OBIEKT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE		
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23		
Temat rys. Schemat Tablicy Głównej .	SKALA	PODPIS
BRANŻA: -	NR UPR. BUD.	
Aystant projektanta: Sławomir Mączyński -	058/E/1/1219/2019 D/197/178/2016	
Projektant: Marian Mączyński	Upr. Bud. NR GT.I. 63/6/76 Sk- ce.	
DATA: Wrzesień 2021 R	RYS. NR 2	




Obudowa podtynkowa
Klasa izolacji : II
Stopień ochrony: Ip40
wymiary 350x310x102
Wykonane zgodnie z normą:
PN-EN 61439-3
Drzwi zamykane na klucz


Pi = 6,1 kW
kj = 0,7
Ps=4,3kW
cos=0,93
In= 9,6A

YDY 5x6 mm2 z
TR 2 p/t

Tablica rozdzielcza TR 2

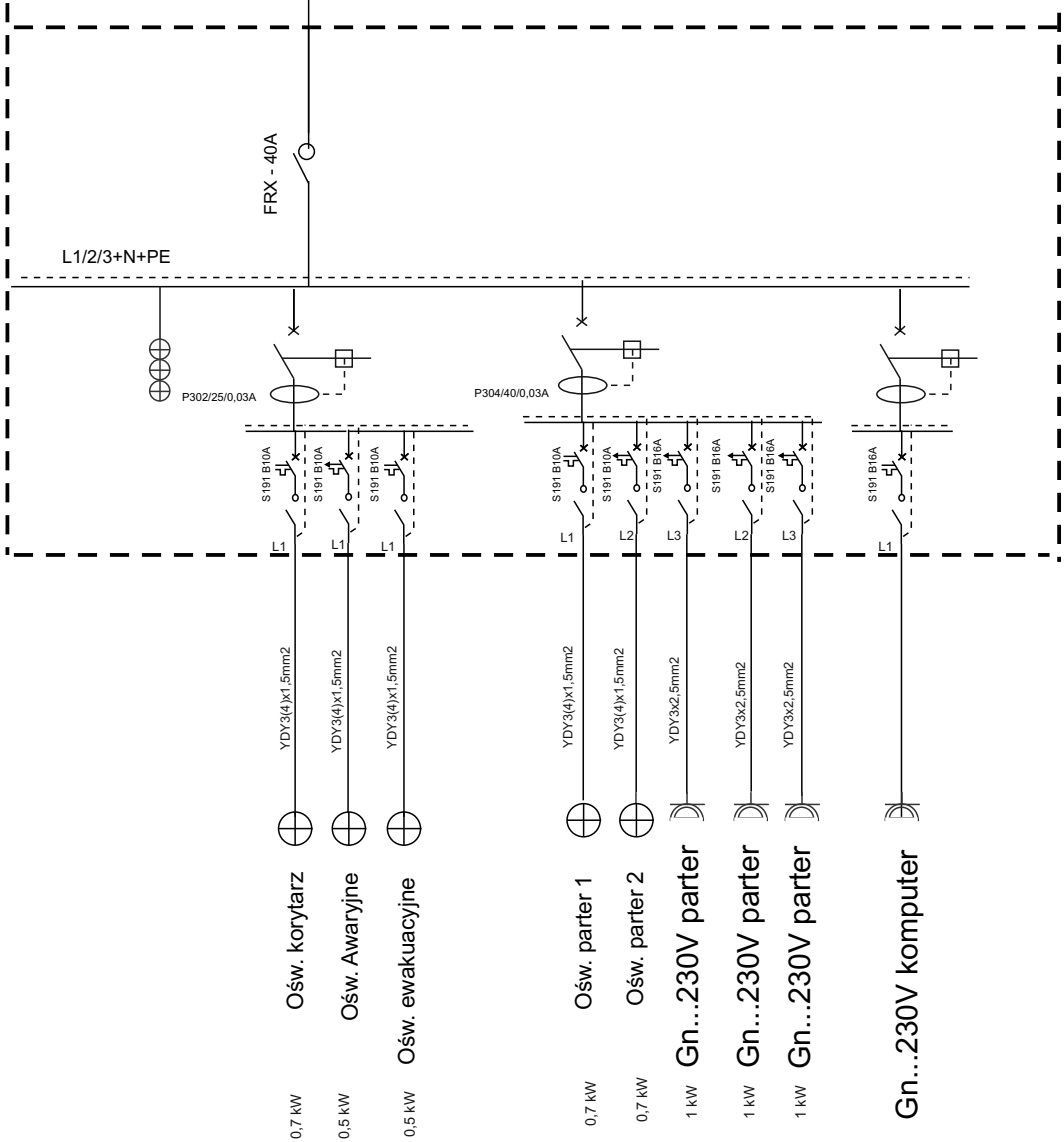


OBIEKT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE		
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23		
Temat rys. Schemat Tablicy Głównej- parter.	SKALA	PODPIS
BRANŻA:	-	NR UPR. BUD.
Asystent projektanta: Sławomir Mączyński-	058/E1/1219/2019 D/197/178/2016	
Projektant: Marian Mączyński	Upr. Bud. NR GT.I. 63/6/76 Sk- ce.	
DATA:	Wrzesień 2021 R	RYS. NR 3



- YDYp 5x6 mm2 p/t HDGs 3x2,5mm2 p/t
- Oprawa nastropowa LED 6000lm 40W IP44
- Oprawa nastropowa z czujką ruchu i zmięrczu LED 3000lm 40W IP44
- Aw1**
 Oprawa oświetlenia awaryjnego, 300lm Ip40, czas podtrzymania 1h obwód nr 1
- Oświetlenie zewnętrzne LED 3000lm 30W IP65
- Oprawa oświetlenia kierunkowego
- EW**
 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
- Gn. wtykowe 230V Ip20 Podwójne p/t h= 30
- Gn. wtykowe hermetyczne 230V Ip44 p/t h= 120
- K** Gn. wtykowe komputerowe 230V Ip20 Podwójne p/t h= 30
- Gn. RTV h= 30
- Gn. Ethernet
- wyłącznik świecznikowy h= 120
- wyłącznik jednobiegunowy h=120
- Główny wyłącznik prądu p.poż
- p..poż**
 Tablica rozdzielcza parter


wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową ok. 60m2

OBIEKT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE		
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23		
Temat rys. Schemat inst. elektrycznej- parter.	SKALA	PODPIS
BRANŻA: -	NR UPR. BUD.	
Asystent projektanta: Sławomir Mączyński -	058/E1/1219/2019 D/197/178/2016	
Projektant: Marian Mączyński	Upr. Bud. NR GTJ. 63/6/76 Sk- ce.	
DATA: Wrzesień 2021 R	RYS. NR	4

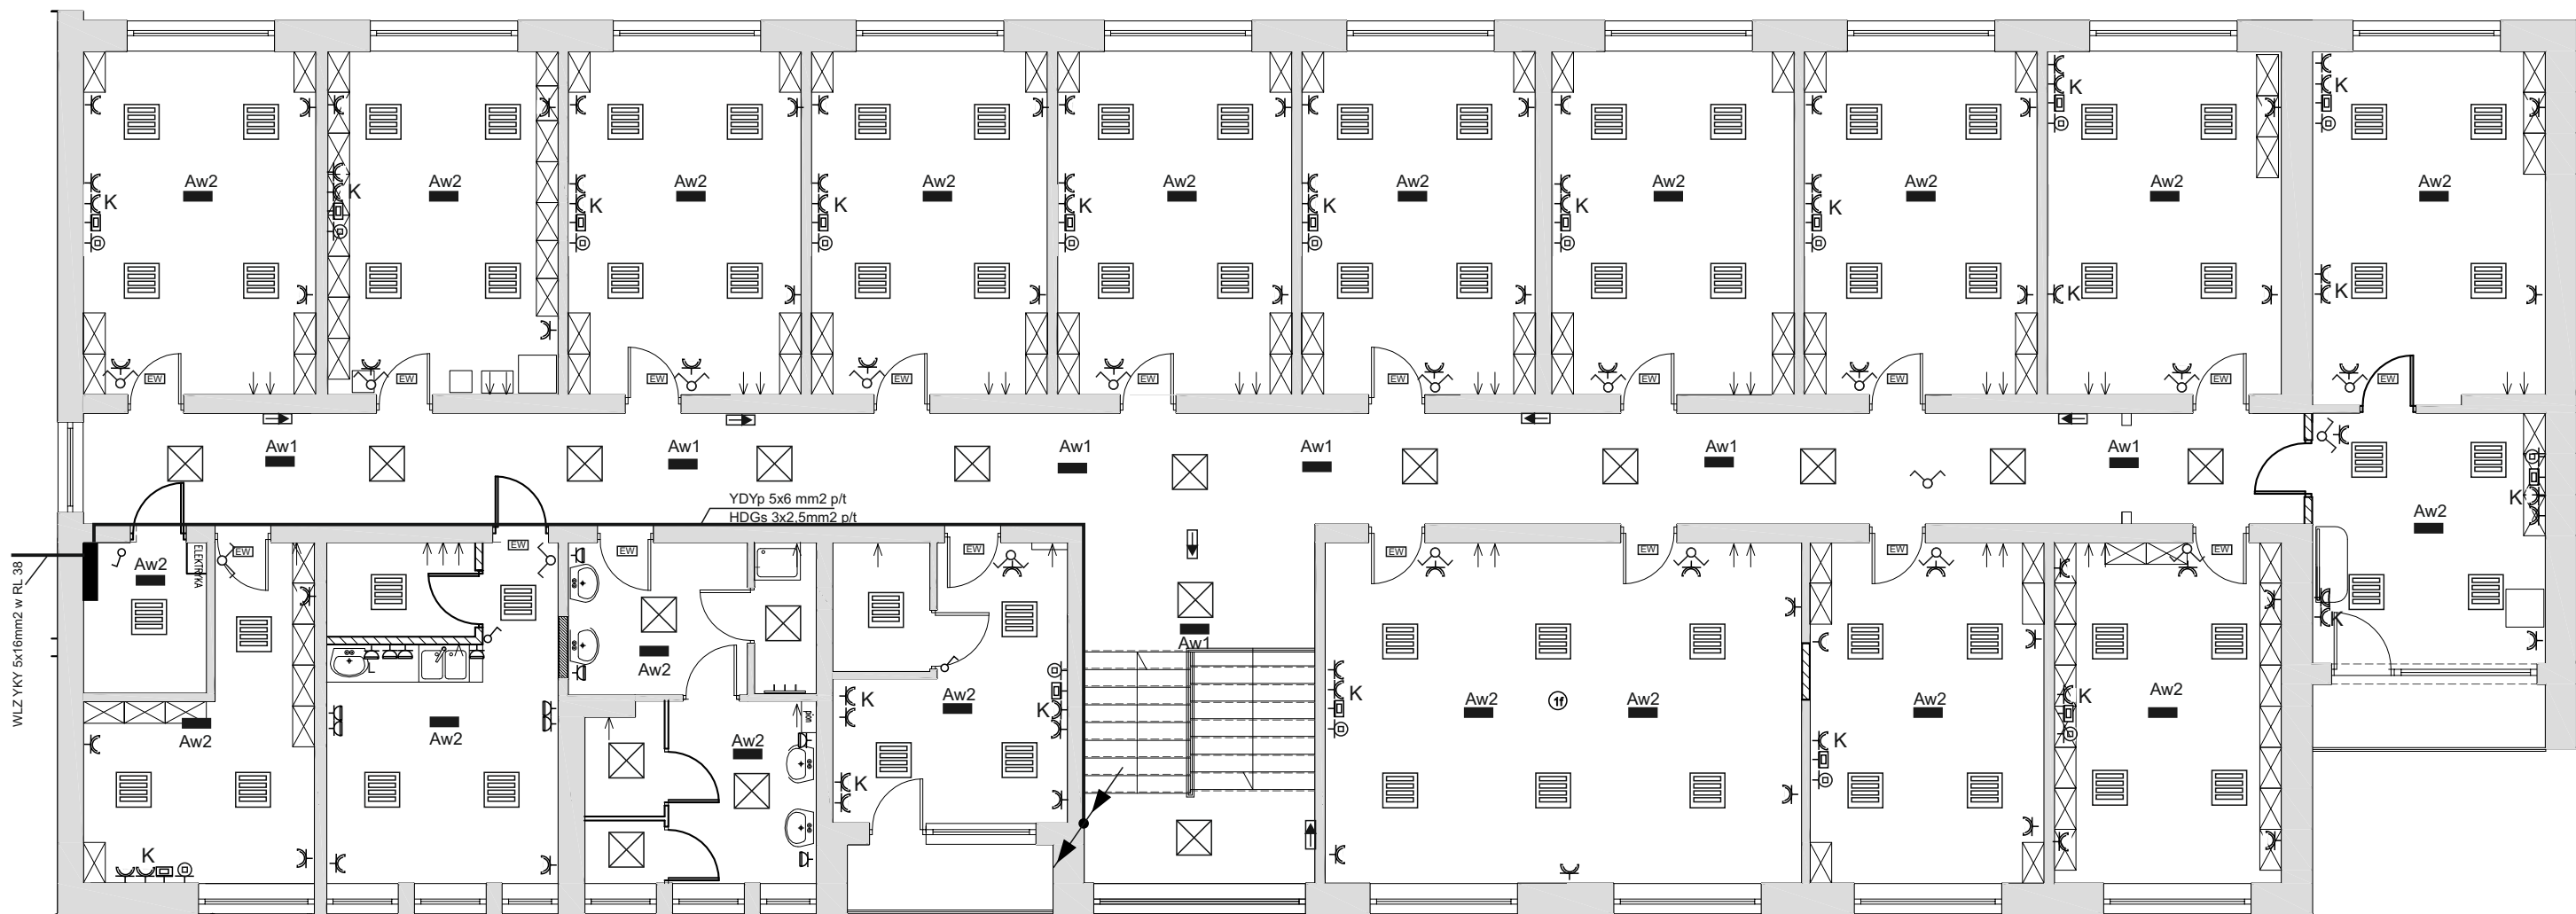

- YDYp 5x6 mm2 p/t HDGs 3x2,5mm2 p/t
- Ⓜ Wypust 1 fazowy - projektor
- ▮ Oprawa nastropowa LED 6000lm 40W IP44
- ⊗ Oprawa nastropowa z czujką ruchu i zmierzchu LED 3000lm 40W IP44
- Aw1 Oprawa oświetlenia awaryjnego, 300lm Ip40, czas podtrzymania 1h obwód nr 1
- Aw2 Oprawa oświetlenia awaryjnego, 300lm Ip40, czas podtrzymania 1h obwód nr 2
- ▮ Oprawa oświetlenia kierunkowego
- EW Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
- ⌋ Gn. wtykowe 230V Ip20 Podwójne p/t h= 30
- ⌋ Gn. wtykowe komputerowe 230V Ip20 Podwójne p/t h= 30
- ⌋ Gn. wtykowe hermetyczne 230V Ip44 p/t h= 120
- L ⌋ Gn. wtykowe hermetyczne lodówka 230V Ip44 p/t h= 50
- ⌋ Gn. RTV h= 30
- ⌋ Gn. Ethernet
- ⌋ wyłącznik świecznikowy h= 120
- ⌋ wyłącznik jednobiegunowy h=120

OBIEKT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE		
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23		
Temat rys. Schemat inst. elektrycznej - piętro.	SKALA	PODPIS
BRANŻA: -	NR UPR. BUD.	
Asystent projektanta: Sławomir Mączyński -	058/E1/1219/2019 D/197/178/2016	
Projektant: Marian Mączyński	Upr. Bud. NR GT.I. 63/6/76 Sk- ce.	
DATA: Wrzesień 2021 R	RYS. NR 5	



- Uwaga:
1. Zwód poziomy na budynku stanowi drut stalowy FeZn fi8
 2. Zwody pionowe stanowi drut stalowy FeZn fi8
 3. Wszystkie elementy wystające ponad dach (np: kominy,ogniomioty,rynny)przylączyć metalicznie do dachu drutem FeZn fi8
 4. Złącza kontrolne instalować na wys. 1 m.,poza częścią wejścia do budynku w tych miejscach złącza instalować na wys. 3m. w rurze osłonowej UV
 5. Uziom otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn 25*4mm
- UWAGA:** Bednarkę uziemiająca kłaść po czasie remontu chodnika
6. Całość instalacji wykonać zgodnie z PN
 7. Rezystancja nie może przekraczać wartości 10Ω.

OBIEKT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE		
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23		
Temat rys.	SKALA	PODPIS
Schemat instalacji odgromowej.		
BRANŻA:	-	NR UPR. BUD.
Asystent projektanta:	058/E/1/1219/2019 D/197/178/2016	
Projektant:	Upr. Bud. NR GT.I.63/6/7g Sk- ce.	
Marian Mączyński		
DATA:	Wrzesień 2021 R	RYS. NR 6