


**mgr inż. arch. Małgorzata Walczak**  
96-315 Wiskitki, Antoniew 62B  
tel. 0-606 894 640  
upr. urbanistyczne nr 1479/96, upr. architektonicznej do  
upr. budowlanej nr 1479/96, upr. architektonicznej do  
spec. architektonicznej nr MA/053/07 wpis MA 1934

**arch. Krystyna Janowska**  
upr. bud. 161/84 Sk-ce  
96-300 Żyrardów, ul. de Girarda 8/14

OBIEKT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE			
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23			
TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTERU INWENTARYZACJA		SKALA 1:100	PODPIS
BRANŻA: ARCHITEKTURA		NR UPR. BUD.	
SPORZĄDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA WALCZAK TECH. BUD. KRYSZYNA JANOWSKA		MA/053/07 spec.: architektoniczna 17/84 Sk-ce spec.: architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana	
DATA:	SIERPIEŃ 2021 R	RYS. NR	1




mgr inż. arch. **Małgorzata Walczak**  
98-311 Wiskitki, Antoniew 62B  
tel. 0-606 894-640  
upr. architektoniczna nr 147-06 wpis WA 222  
upr. elektryczna nr 147-06 wpis EA 222  
upr. budowlana nr 147-06 wpis BA 222  
upr. bez os. inżynier nr WA 1934

tech. **Krzysztof Janowski**  
upr. bud. Nr 17/84 Sk-ce


ul. 300 Żyrdów, ul. 100 Girarda 8/9  
tel. 77-111

OBJEKT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRDOWIE			
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23			
TEMAT RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA INWENTARYZACJA	SKALA 1:100	PODPIS	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	NR UPR. BUD.		
SPORZĄDZIŁ: mgr inż. arch. MAŁGORZATA WALCZAK TECH. BUD. KRZYSZTOF JANOWSKI			
DATA: SERPIEŃ 2021 R	RYS. NR		2

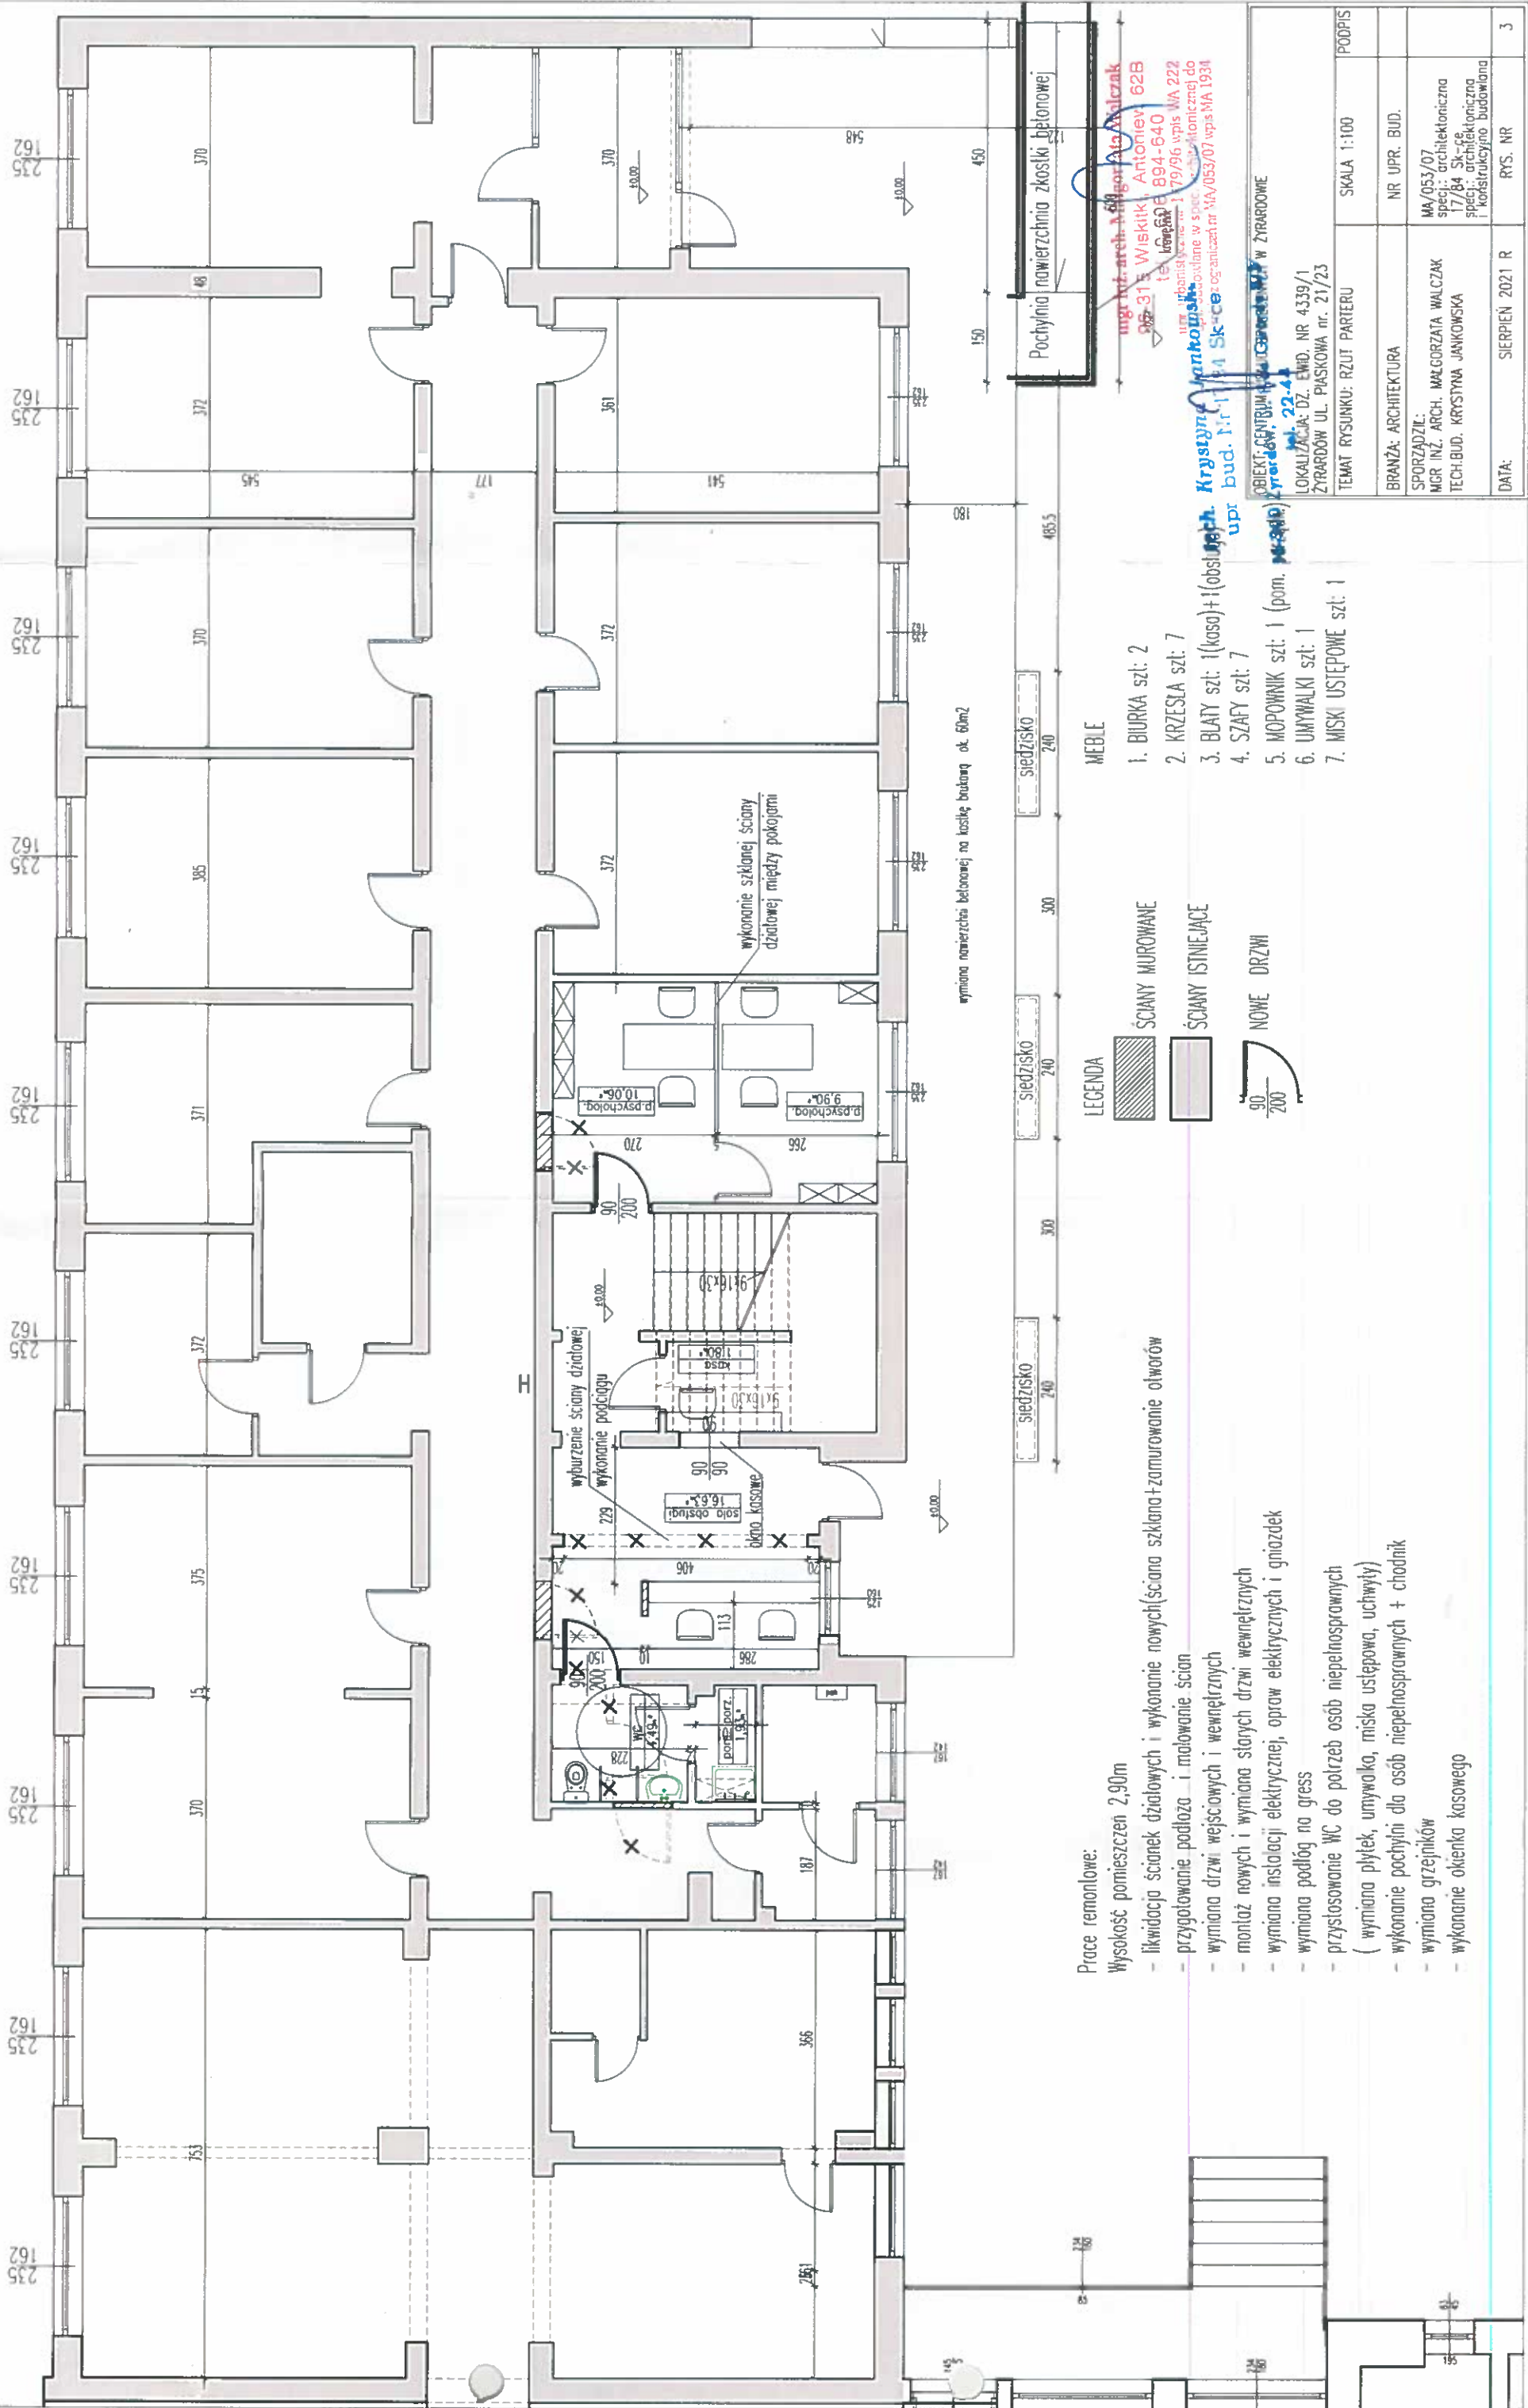








mgr inż. arch. Małgorzata Walczak  
96-315 Wiskitki, Antoniew 62B  
tel. 0-606 894-640  
upr. urbanistyczna nr 1479/96 wpis WA.222  
upr. budowlana, w spec. architektonicznej do  
proj. bez ograniczeń, MA/053/07 wpis MA 1934

arch. Krystyna Jankowska  
upr. bud. Nr 1784 Sk-ce  
6-300 Żyrardów, ul. de Girarda 8/9  
tel. 22-44

OBIEKT: BUDOWA RAMPY LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23		SKALA 1:50	PODPIS
TEMAT RYSUNKU: PRZEMÓJ A-A	BRANŻA: ARCHITEKTURA	NR UPR. BUD.	
SPORZĄDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA WALCZAK TECH.BUD. KRYSZYNA JANKOWSKA	MA/053/07 spec.: architektoniczna 17/84 Sk-ce spec.: architektoniczna i konstrukcyjno budowlana		
DATA: SIERPIEŃ 2021R	RYS. NR		5



OBIEKT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE			
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23			
Temat rys.	Schemat zasilania	SKALA	PODPS
BRANŻA:		NR UPR. BUD.	
Projektant	Slawomir Maczynski	0545/11219/2019 DI187/178/2016	
Projektant	Marian Maczynski	Upr. Bud. NR GT.1.63/4/75 Sk-cz.	
DATA:	Wzrost 2021 R	RYS. NR	1

[illegible]


A diagram showing a three-phase meter with three input terminals labeled 'kWh' and '3~'. A single-phase load, represented by a resistor symbol, is connected between one of the phase terminals and the neutral line.



TR 1  
Piętro

1560

800

Obudowa metalowa, stojąca  
Klasa Izolacji II  
Stopień ochrony : Ip30  
Wymiary : 800x1560x600  
Drzwi zamykane na klucz

OBIĘT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23		PODPIS 	SKALA NR UP. BUD. 6806/11/1702019 D107/11/02016	Upr. Bud. NR GT.1.03/067/5 Sk. cz.	RYS. NR 2
Temat rys. Schemat Tablicy Głównej	BRANŻA:	Sławomir Majczyński Projektant	Marian Majczyński	Wzrost: 2021 R	DATA:

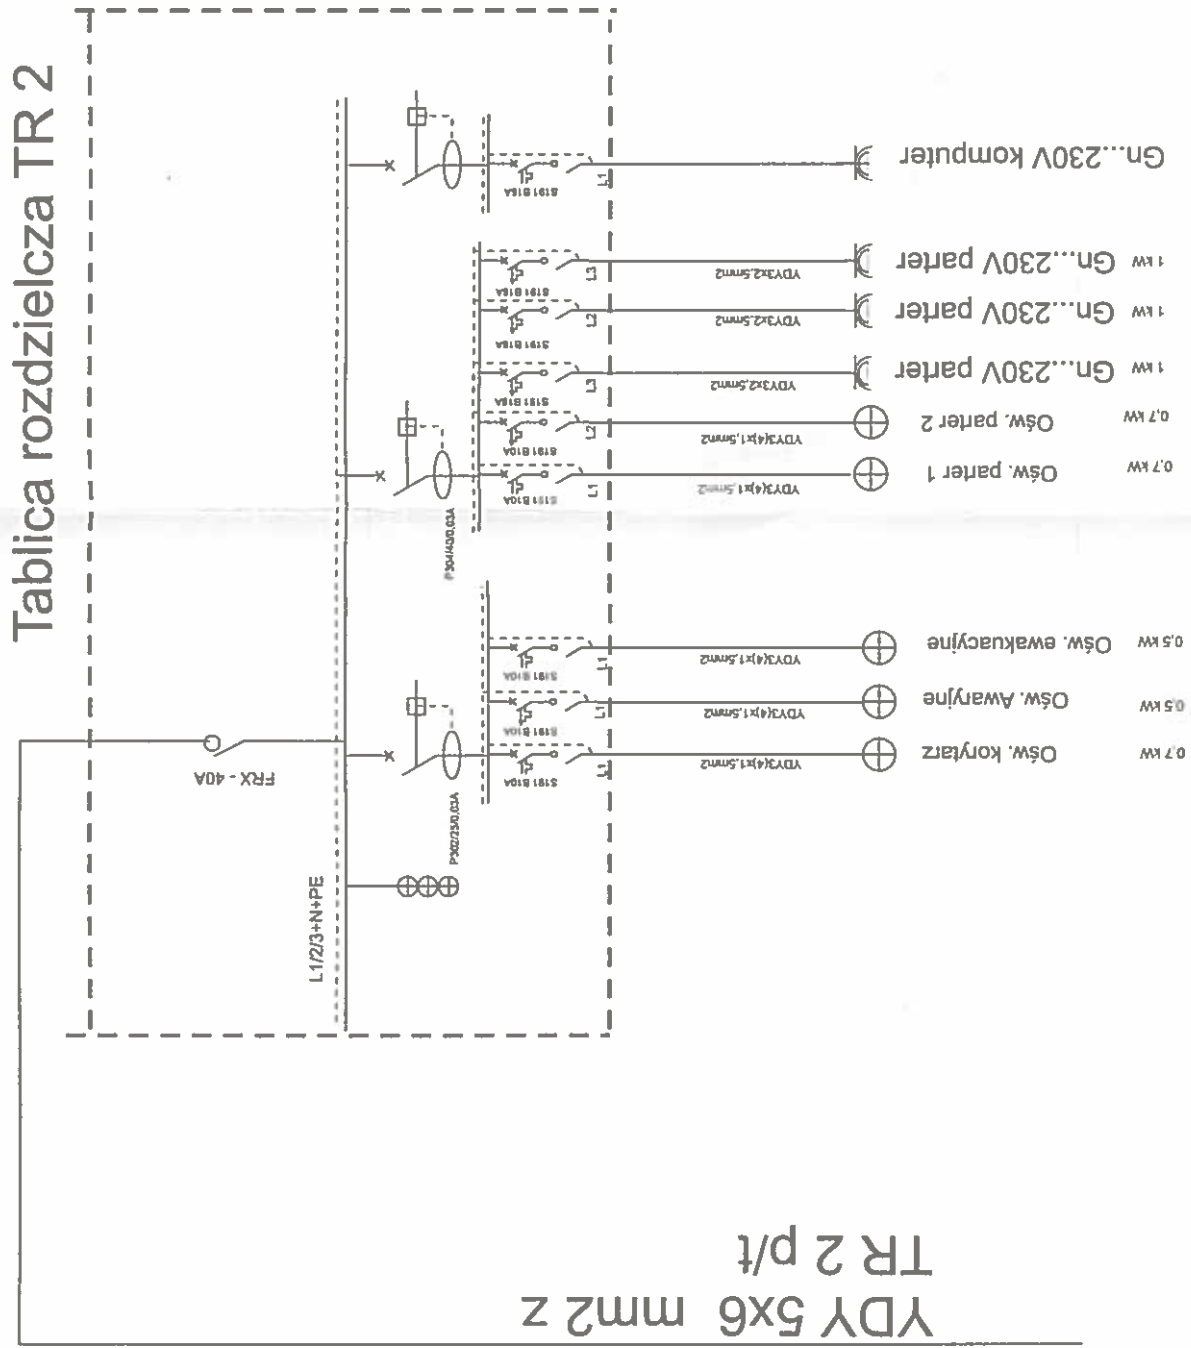

Obudowa podtynkowa  
Klasa izolacji : II  
Stopień ochrony: Ip40  
wymiary 350x310x102  
Wykonane zgodnie z normą:  
PN-EN 61439-3  
Drzwi zamykane na klucz

P<sub>i</sub> = 6,1 kW  
k<sub>j</sub> = 0,7  
P<sub>s</sub> = 4,3 kW  
cosφ = 0,93  
I<sub>n</sub> = 9,6 A

OBJEKT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE			
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23			
Temat rys.	SKALA	PODPIS	
Schemat Tablicy Głównej- parter.			
BRANŻA:	NR UPR. BUD.		
Opisana instalacja	0545/11/21/02/019 D/187/11/02/018		
Projektant	Upzr. Bud.		
Marian Mączyński	NR GTL 6346/75 Sk-cc		
DATA:	Wzrzesień 2021 R	RYS. NR	3



YDYp 5x6 mm2 p/t HDGs 3x2,5mm2 p/t

Oprawa nastropowa LED 6000lm 40W IP44

Oprawa nastropowa z czujką ruchu i zmierniku LED 3000lm 40W IP44

Oprawa oświetlenia awaryjnego, 300lm Ip40, czas podtrzymania 1h obwód nr 1

Oświetlenie zewnętrzne LED 3000lm 30W IP65

Oprawa oświetlenia kierunkowego

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego

Gn. wykłowe 230V Ip20 Podwójne p/t h= 30

Gn. wykłowe hermetyczne 230V Ip44 p/t h= 120

Gn. wykłowe komputerowe 230V Ip20 Podwójne p/t h= 30

Gn. RTV h= 30

Gn. Ethernet


wyłącznik świecznikowy h= 120

wyłącznik jednobiegunowy h=120

Główny wyłącznik prądu p.poz

p.poz

Tablica rozdzielcza parter

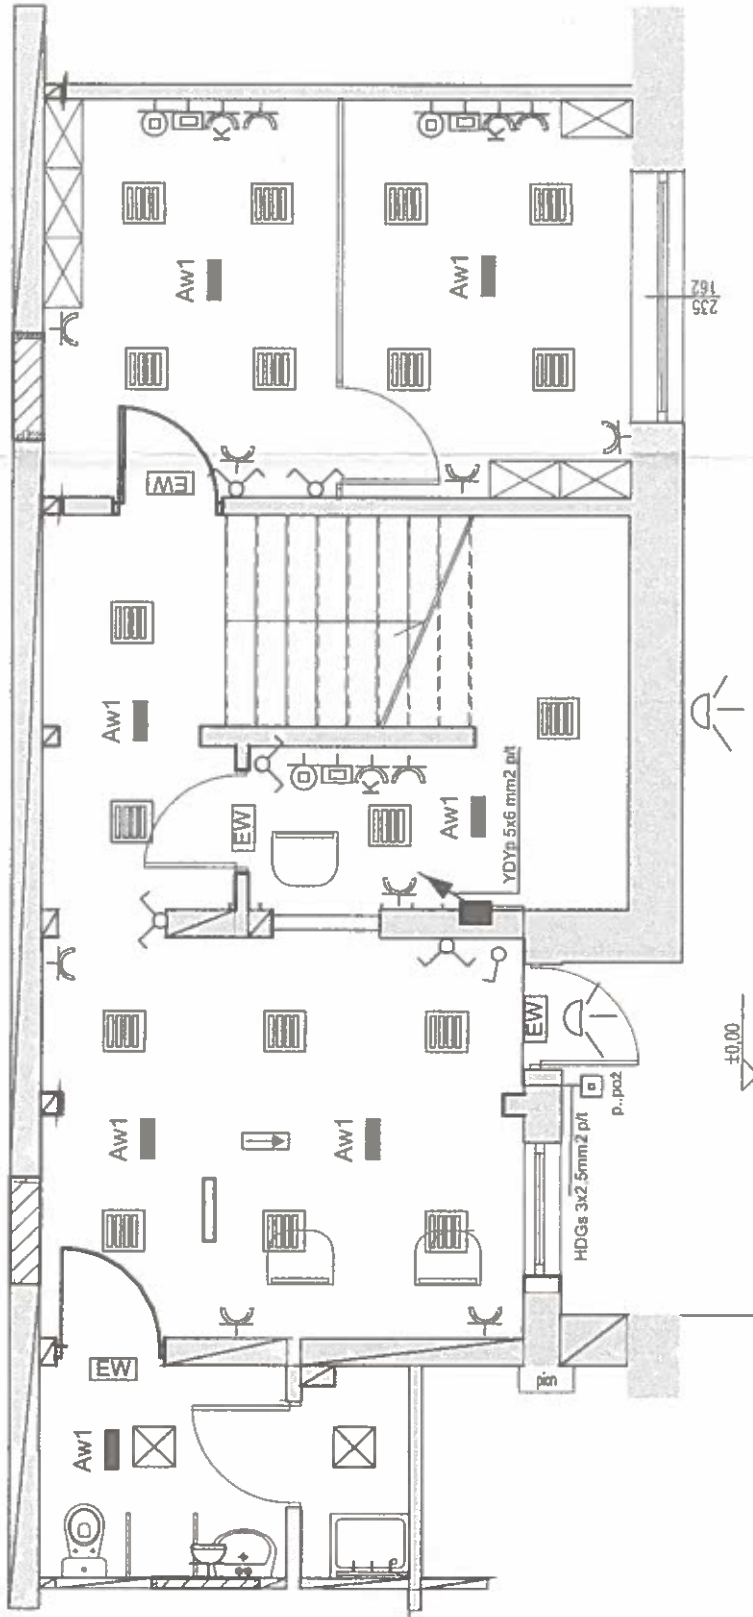


wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową ok. 60m2

siedzisko

siedzisko


siedzisko

OBIEKT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE			
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23			
Temat rys.	Schemat inst. elektrycznej- parter.	SKALA	PODPIS
BRANŻA:	NR UPR. BUD.		
Artyści projektanci:	053/E/112/02019 D/19/1702016		
Projektant:	Sławomir Maczyński		
Upr. Bud.	Marian Maczyński		
DATA:	Wrzesień 2021 R	RYS. NR	4

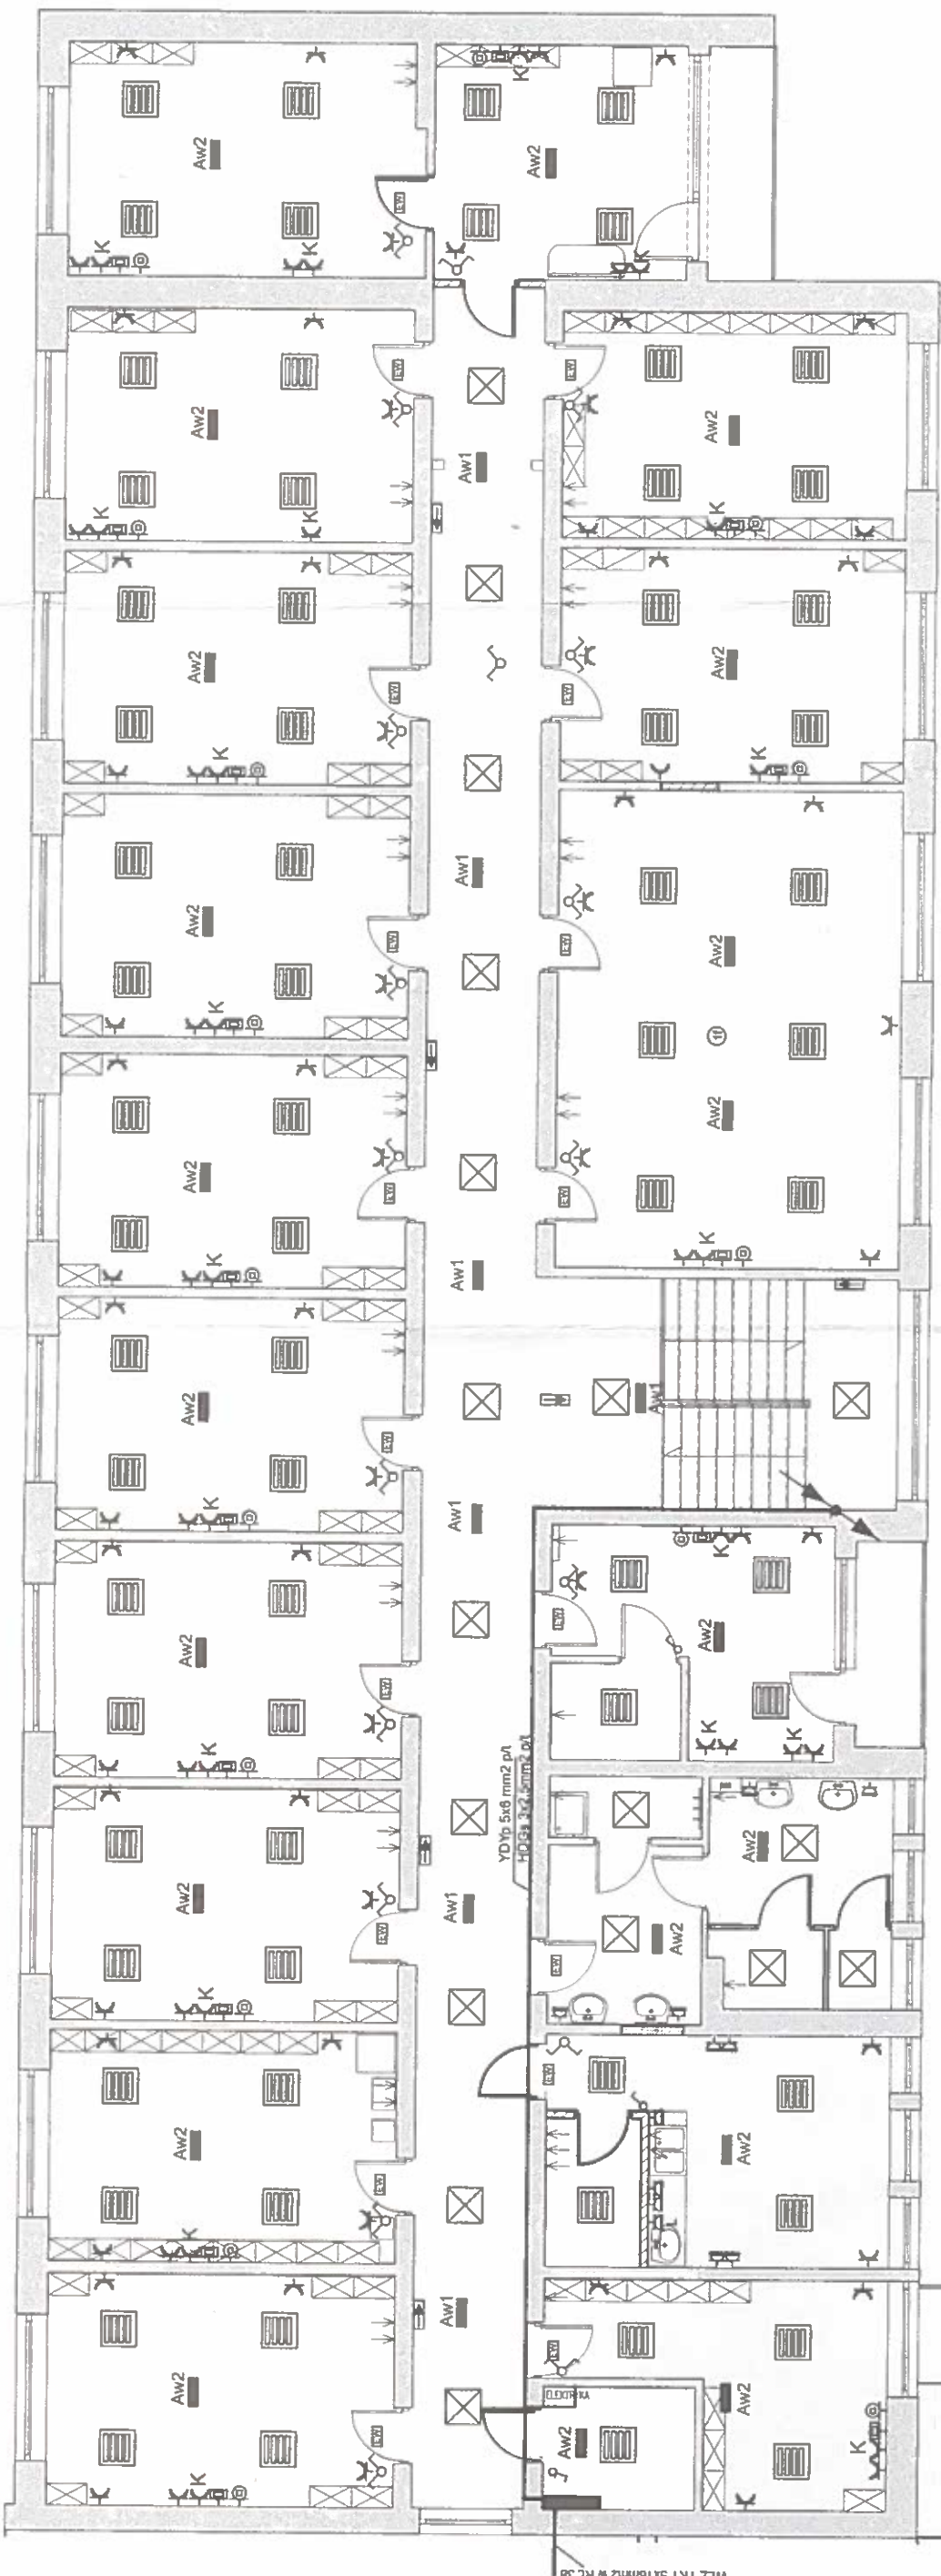

- YDp 5x6 mm2 pŁ HDGs 3x2,5mm2 pŁ
- Wypust 1 fazowy - projektor
- Oprawa nastropowa LED 6000lm 40W IP44
- Oprawa nastropowa z czujką ruchu i zmiernu LED 3000lm 40W IP44
- Oprawa oświetlenia awaryjnego, 300lm Ip40, czas podtrzymania 1h obwód nr 1
- Oprawa oświetlenia awaryjnego, 300lm Ip40, czas podtrzymania 1h obwód nr 2
- Oprawa oświetlenia kierunkowego
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
- Gn. wtykowe 230V Ip20 Podwójna pŁ h= 30
- Gn. wtykowe komputerowe 230V Ip20 Podwójna pŁ h= 30
- Gn. wtykowe hermetyczne 230V Ip44 pŁ h= 120
- Gn. wtykowe hermetyczne lodówka 230V Ip44 pŁ h= 50
- Gn. RTV h= 30
- Gn. Ethernet
- wyłącznik świecznikowy h= 120
- wyłącznik jednobiegunowy h=120

OBIEKT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE			
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1			
ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23			
Temat rys.	SKALA	PODPIS	
Schemat inst. elektrycznej - piętro.			
BRANŻA:	NR UPR. BUD.		
053/E/12/19/2019			
D/19/178/2018			
Projektant			
Sławomir Mącznyński			
Projektant			
Marian Mącznyński			
Upr. Bud.			
Nr GTL 63/679 Sk. ce.			
DATA:	Wrzesień 2021 R	RYS NR	5



Uwaga:

1. Zwód poziomy na budynku stanowi drut stalowy FeZn fi8
2. Zwody pionowe stanowi drut stalowy FeZn fi8
3. Wszystkie elementy wystające ponad dach (np: kominy,ogniomyoty,rynny)przylączyć metalicznie do dachu drutem FeZn fi8
4. Złącza kontrolne instalować na wys. 1 m.,poza częścią wejścia do budynku w tych miejscach złącza instalować na wys. 3m. w rurze osłonowej UV
5. Uziom otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn 25\*4mm  
**UWAGA:** Bednarkę uziemiającą kłaść po czasie remontu chłodnika
6. Całość instalacji wykonać zgodnie z PN
7. Rezystancja nie może przekraczać wartości 10Ω.

OBIEKT: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE			
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4339/1 ŻYRARDÓW UL. PIASKOWA nr. 21/23			
Temat rys.	SKALA	PODPIS	
Schemat instalacji odgromowej.			
BRANŻA:	NR UPR. BUD.		
Aspekt projektanta	05851/12/10/2019 D19/17/10/2019		
Ślawomir Mączyński -			
Projektant	Upr. Bud. NR GTL 03/0/76 Sk-ca		
Marian Mączyński			
DATA:	Wrzesień 2021 R	RYS. NR	6