


ALGORYTM DZIAŁANIA DLA POMIESZCZENIA GASZONEGO

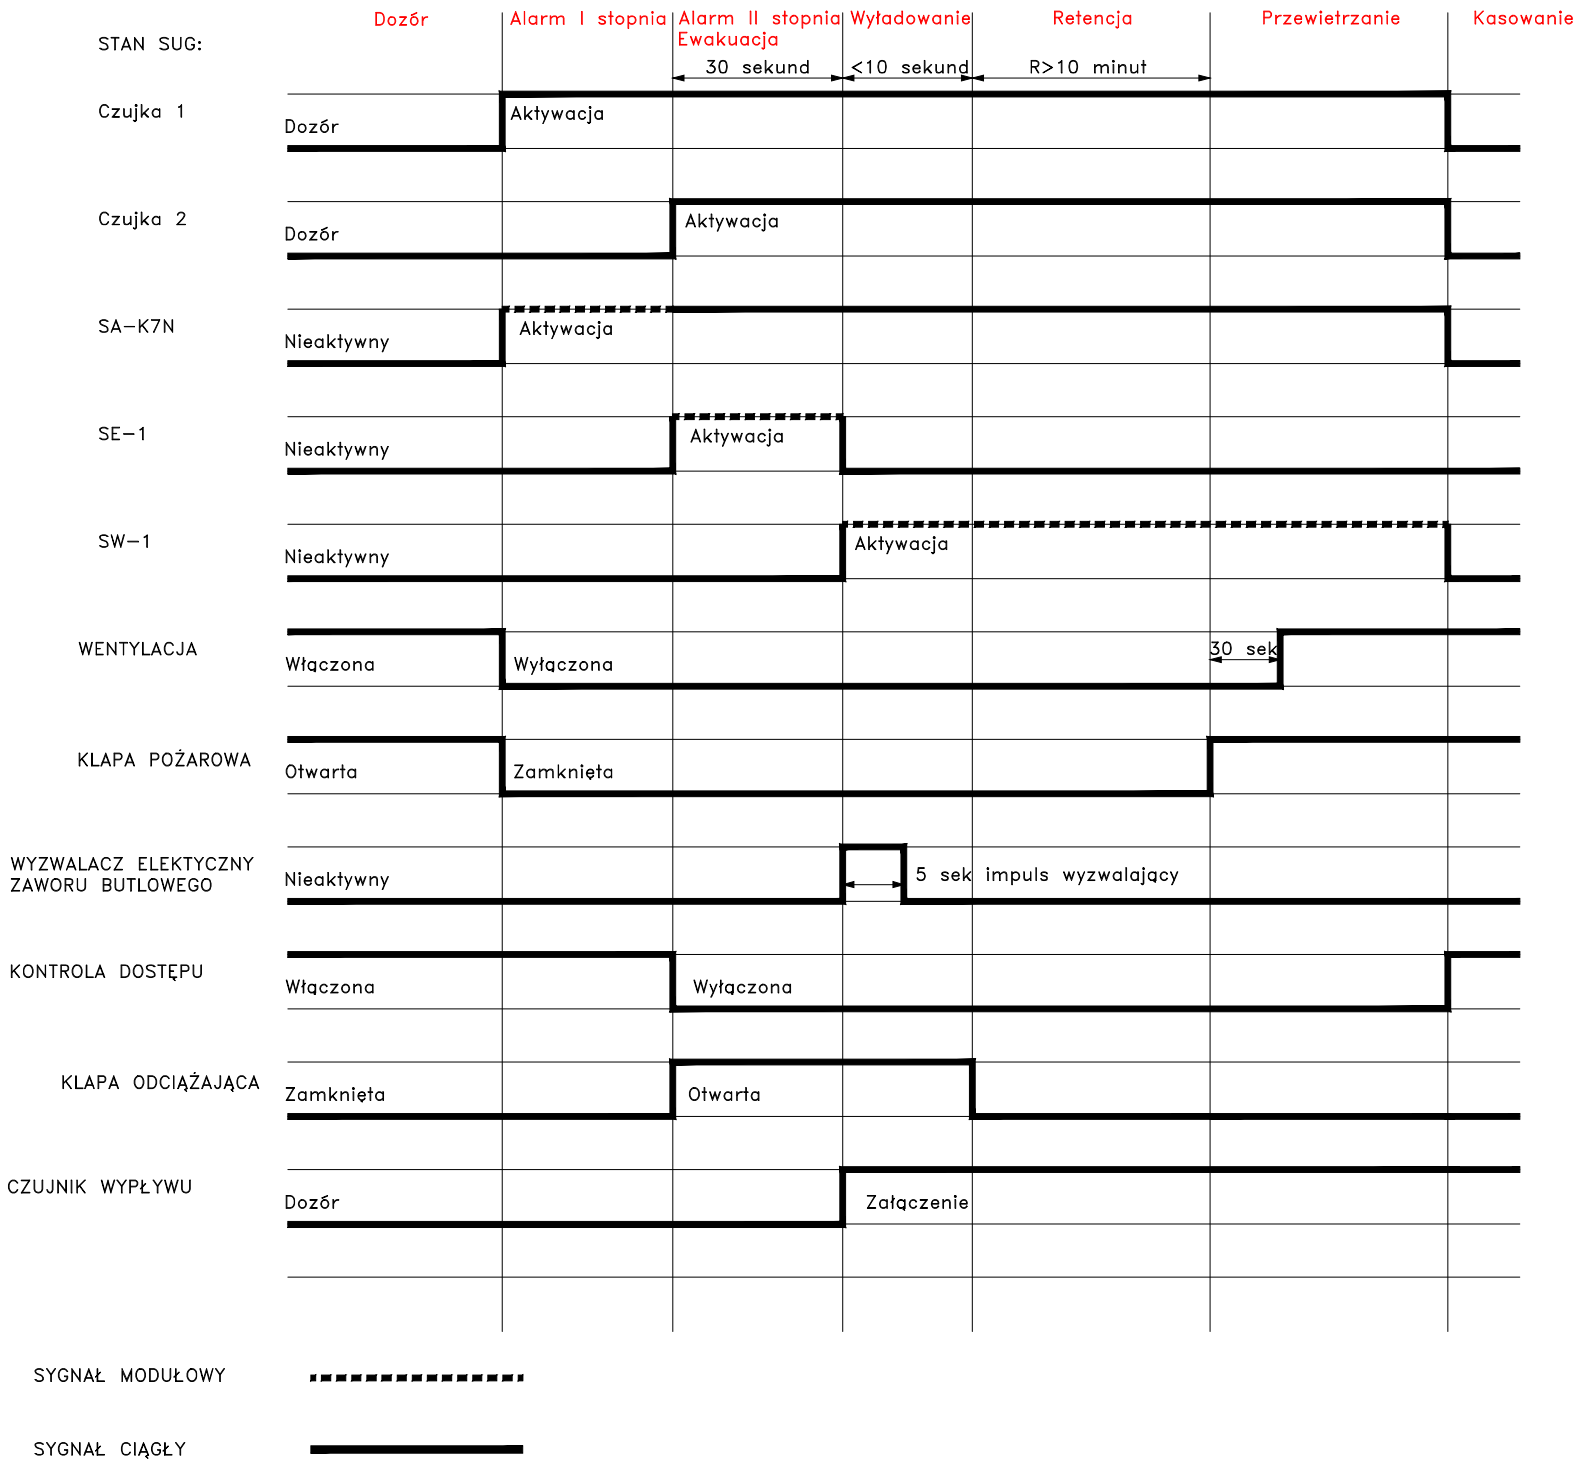

UWAGI:

- Podczas normalnej pracy systemu klapa odciażająca będzie znajdowała się w zamkniętej. Otwieranie klapy rozpocznie się w momencie wystąpienia Alarmu II stopnia – za pomocą sprężyny (należy dobrać siłownik tak, aby klapa osiągnęła czas pełnego otwarcia do czasu rozpoczęcia wyładowania środka).
- Rozpoczęcie zamykania klapy nastąpi po zakończeniu wyładowania środka gaśniczego (zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi) – należy dobrać siłownik tak, aby klapa zamknęła się najszybciej jak to możliwe.
- Po zakończonej akcji gaśniczej należy dokonać ręcznego restartu czujnika wypływu.

Mocowania rurociągów / Hangers

"A"

"B"

"C"

"D"

"E"

"F"

Punkt stały / F.P.

Maksymalne odstępstwa mocowań
Maximum hanger distance

Osadzanie kotew dobijanych

Gwinty rurowe stożkowe wg DIN 2999
Pipe thread of Withworth formtaper acc. to DIN 2999

Wymiary rur
Steel pipe dimensions

Projektant	mgr inż. Ambroży Kozikowski <i>w spec. proj. stałych urządzeń gaśniczych gazowych</i>		upr. nr CNBOP-PIB 155/2016					
Opracowali	inż. Tomasz Sokolowski <i>w specjalności instalacji sanitarnej do projektowania bez ograniczeń</i> mgr inż. Radosław Markiewicz <i>w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń</i>		upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0002/POOT/09					
Projektant sprawdzający	mgr inż. Łukasz Siemionowski <i>w spec. proj. stałych urządzeń gaśniczych gazowych</i>		upr. nr CNBOP-PIB 308/2015					
Rysował		Zatwierdził						
Zamawiający / Inwestor Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419								
Nazwa inwestycji Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym								
Adres obiektu budowlanego ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW								
Branża		SUG						
Tytuł rysunku System automatycznego gaszenia pożaru. Stale urządzenie gaśnicze. Budynek A2. Algorytm sterowania oraz szczegóły montażowe.								
Faza projektu	Skala	Arkusz	Data					
PW	1:--		07/19					
Nr projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Revizja	Strona
240-IP-A2-XX-SD-U-00002								