

## ODDZIAŁ PSYCHIATRII


### SKALA 1:100

♂	Łącznik pojedynczy p/t, IP20
♀	Łącznik świecznikowy p/t, IP20
♂	Łącznik pojedynczy p/t, IP44
♀	Łącznik schodowy p/t, IP20
⊙	Czujnik ruchu

Legenda – instalacija:

OPRAWY:

- |    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| B1 | BETA S40 LED 40W, IP40            |
| D1 | DLN 170 LED 10W 90D, IP44         |
| D2 | DLN 170 LED 20W 90D, IP44         |
| F1 | FAMA LED 27W, IP65                |
| L1 | LARK OP LED HP 34W L=1126mm, IP44 |
| M1 | ML 2 BL LED 22W 50D, IP20         |
| M2 | ML 2 BL LED 26W 80D, IP20         |
| O1 | OLLIE PLED 35W 60D, IP65          |

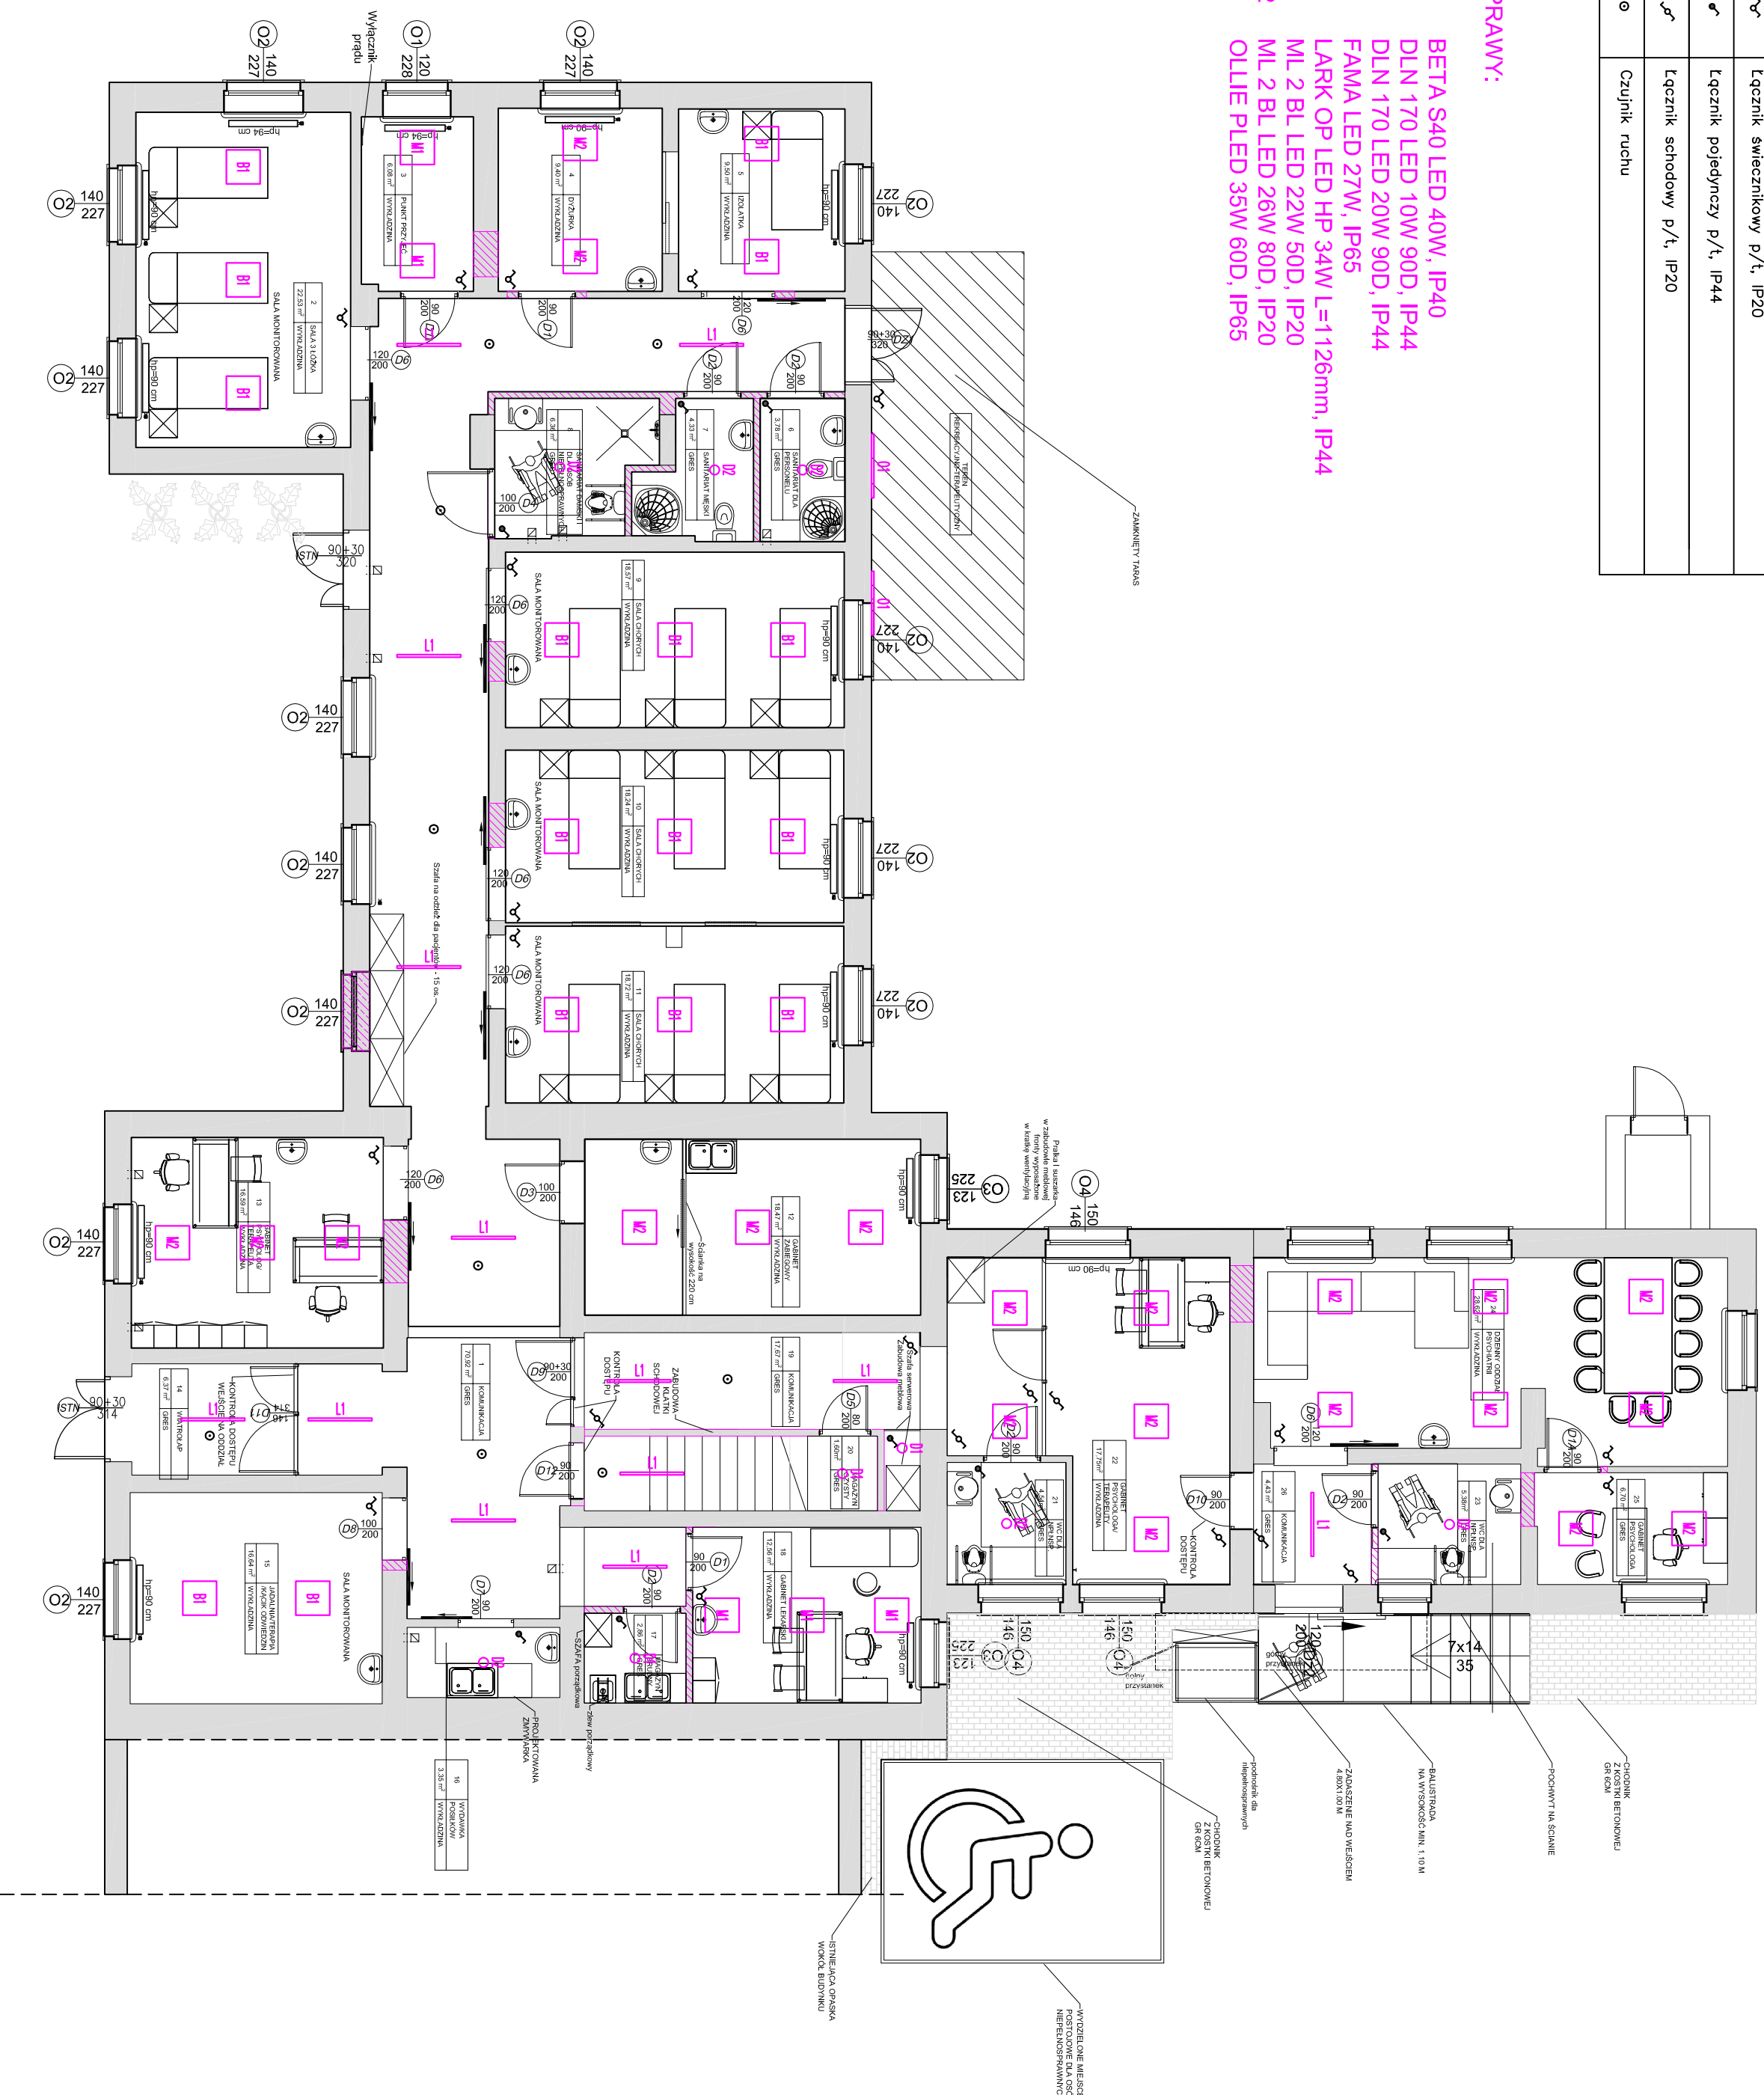

LEGENDA:

wyburzenia

 zamurowania

STANDARDIZACJA POMIĘSZCZEŃ PSYCHIATRII W SZPOT SZPITALA IM. JANA PAWŁA W CZŁUCHOWIE		
ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów, dz. nr 37/2		
inwestor: Powiat Człuchowski ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów		Skala 1:100
branża	imię, nazwisko, uprawnienie	Nr rys. E-1
elektryczno	Zbigniew Szory upr. bud. i elektryczn. instalacji-sprzedaży w. w. budowlany 17/1	podpis