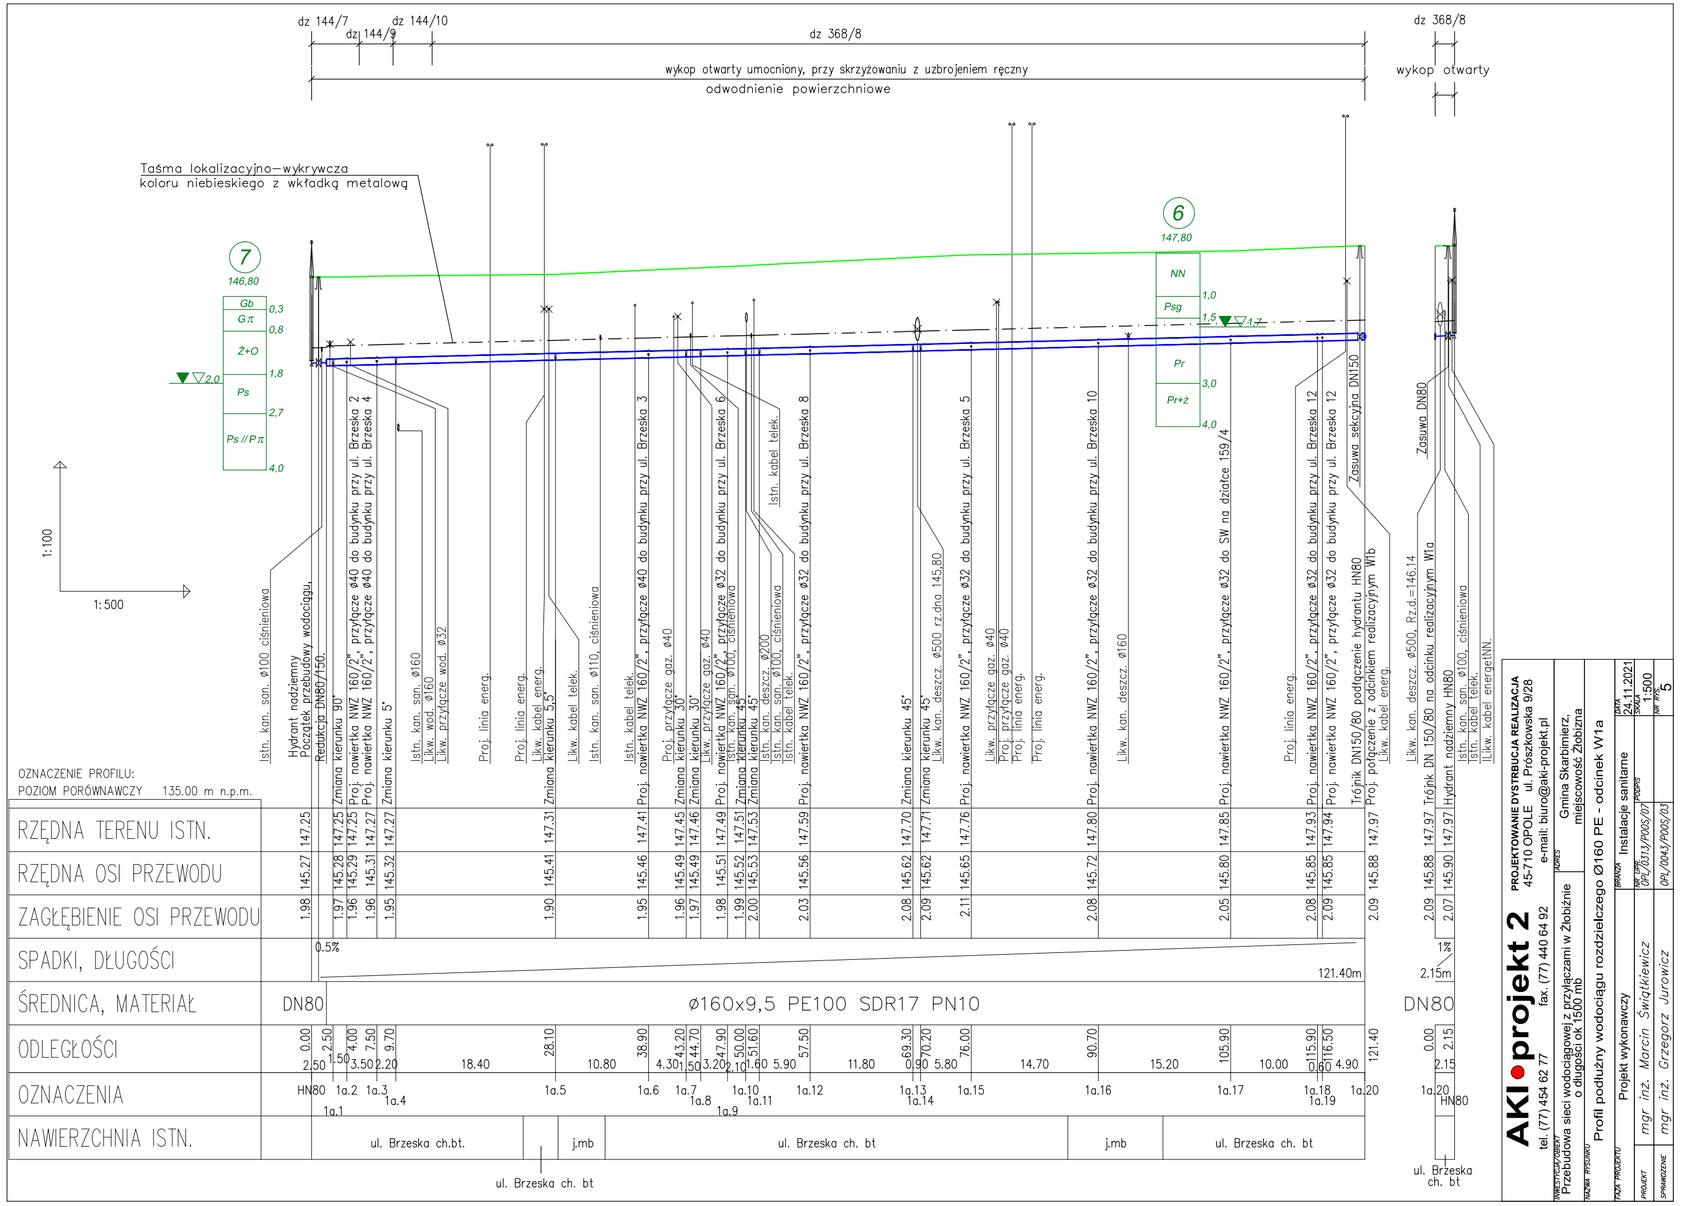
dz 144/7
dz 144/9
dz 144/10
dz 368/8
wykop otwarty umocniony, przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem ręczny
odwodnienie powierzchniowe
dz 368/8
wykop otwarty
Taśma lokalizacyjno–wykrywcza
koloru niebieskiego z wkładką metalową
7
146,80
Gb
Gπ
Ż+O
Ps
Ps //Pπ
0,3
0,8
1,8
2,7
4,0
▽2,0
6
147,80
NN
Psg
Pr
Pr+ż
1,0
1,5
3,0
4,0
▽1,7
1:100
1:500
Istn. kan. san. ø100 ciśnieniowa
Hydrant nadziemny
Początek przebudowy wodociągu.
Redukcja DN80/150.
Zmiana kierunku 90°
Proj. nawiertka NWZ 160/2", przyłącze ø40 do budynku przy ul. Brzeska 2
Proj. nawiertka NWZ 160/2", przyłącze ø40 do budynku przy ul. Brzeska 4
Zmiana kierunku 5°
Istn. kan. san. ø160
Likw. wodi. ø160
Likw. przyłącze wod. ø32
Proj. linia energ.
Proj. linia energ.
Likw. kabel energ.
Zmiana kierunku 5,5°
Likw. kabel telek.
Istn. kan. san. ø110, ciśnieniowa
Istn. kabel telek.
Proj. nawiertka NWZ 160/2", przyłącze ø40 do budynku przy ul. Brzeska 3
Proj. przyłącze gaz. ø40
Zmiana kierunku 30°
Likw. przyłącze gaz. ø40
Proj. nawiertka NWZ 160/2", przyłącze ø32 do budynku przy ul. Brzeska 6
Istn. kan. san. ø100, ciśnieniowa
Zmiana kierunku 45°
Istn. kan. deszcz. ø200
Istn. kan. san. ø100, ciśnieniowa
Istn. kabel telek.
Proj. nawiertka NWZ 160/2", przyłącze ø32 do budynku przy ul. Brzeska 8
Zmiana kierunku 45°
Likw. kan. deszcz. ø500 rz.dna 145,80
Proj. nawiertka NWZ 160/2", przyłącze ø32 do budynku przy ul. Brzeska 5
Likw. przyłącze gaz. ø40
Proj. przyłącze gaz. ø40
Proj. linia energ.
Proj. linia energ.
Proj. nawiertka NWZ 160/2", przyłącze ø32 do budynku przy ul. Brzeska 10
Likw. kan. deszcz. ø160
Proj. nawiertka NWZ 160/2", przyłącze ø32 do SW na działce 159/4
Proj. linia energ.
Proj. nawiertka NWZ 160/2", przyłącze ø32 do budynku przy ul. Brzeska 12
Proj. nawiertka NWZ 160/2", przyłącze ø32 do budynku przy ul. Brzeska 12
Zasuwa sekcyjna DN150
Trójnik DN150/80 podłączenie hydrantu HN80
Proj. połączenie z odcinkiem realizacyjnym W1b
Likw. kabel energ.
Likw. kan. deszcz. ø500, Rz.d.=146.14
Likw. kan. deszcz. ø500
Trójnik DN 150/80 na odcinku realizacyjnym W1g
Hydrant nadziemny HN80
Istn. kan. san. ø100, ciśnieniowa
Istn. kabel telek.
likw. kabel energetNN.
Zasuwa DN80
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 135.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
0.5%
121.40m
1%
2.15m
ŚREDNICA, MATERIAŁ
DN80
ø160x9,5 PE100 SDR17 PN10
DN80
ODLEGŁOŚCI
OZNACZENIA
HN80
1a.1
1a.2
1a.3
1a.4
1a.5
1a.6
1a.7
1a.8
1a.9
1a.10
1a.11
1a.12
1a.13
1a.14
1a.15
1a.16
1a.17
1a.18
1a.19
1a.20
HN80
NAWIERZCHNIA ISTN.
ul. Brzeska ch.bt.
j.mb
ul. Brzeska ch. bt
j.mb
ul. Brzeska ch. bt
ul. Brzeska ch. bt
ul. Brzeska ch. bt

| | | |