
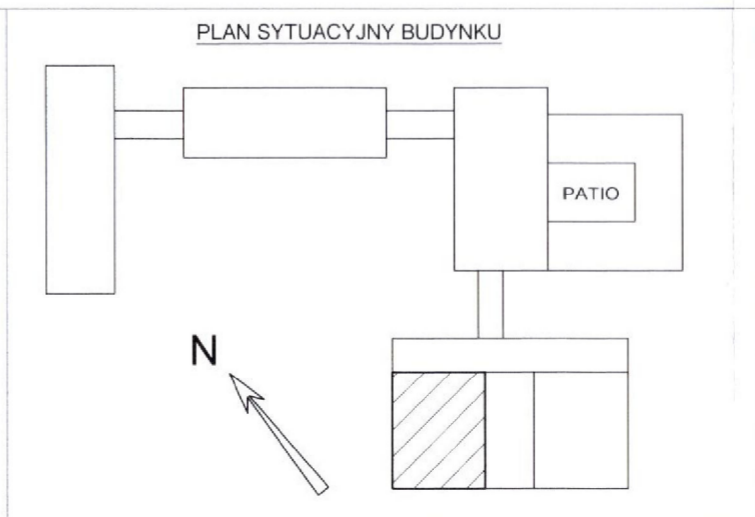


LEGENDA:		ZWÓD PIONOWY FeZn fi 8mm DO ISTN. ZŁACZA KONTROLNEGO		PODPORA ZWODÓW POZIOMYCH PAPA/BLACHA		INWERTER 50 kW
		ZWÓD POZIOMY FeZn fi 8mm		KORYTO KABLOWE 100x50		R-AC, R-DC, Automatyczny rozł. DC
		IGLICA Z DRUTU FeZn fi 8mm, h=0,4m		ISTNIEJĄCY PRZYCIŚK POŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU		NUMER STRINGA / NUMER PANELA PV

- Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.
- Rysunek rozpatrywać z całym projektem budowlanym oraz projektami branżowymi.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. - montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych



• PROJEKTY BUDOWLANYCH
• NADZÓR BUDOWY
• WSPARCIE TECHNICZNE

Nazwa obiektu budowlanego:
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PCS W BEŁCHATOWIE

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Data opracowania: **12.07.2023**

Investor: **POWIAT BEŁCHATOWSKI**

Lokalizacja: **dz. nr ewid. 2/36, obręb 08, m. Bełchatów**

Projektant: **mgr inż. Tomasz Dąbrowski**

Podpis:

Skala: **1:100**

Nazwa rysunku: **RZUT DACHU**

Nr rysunku: **E.1**