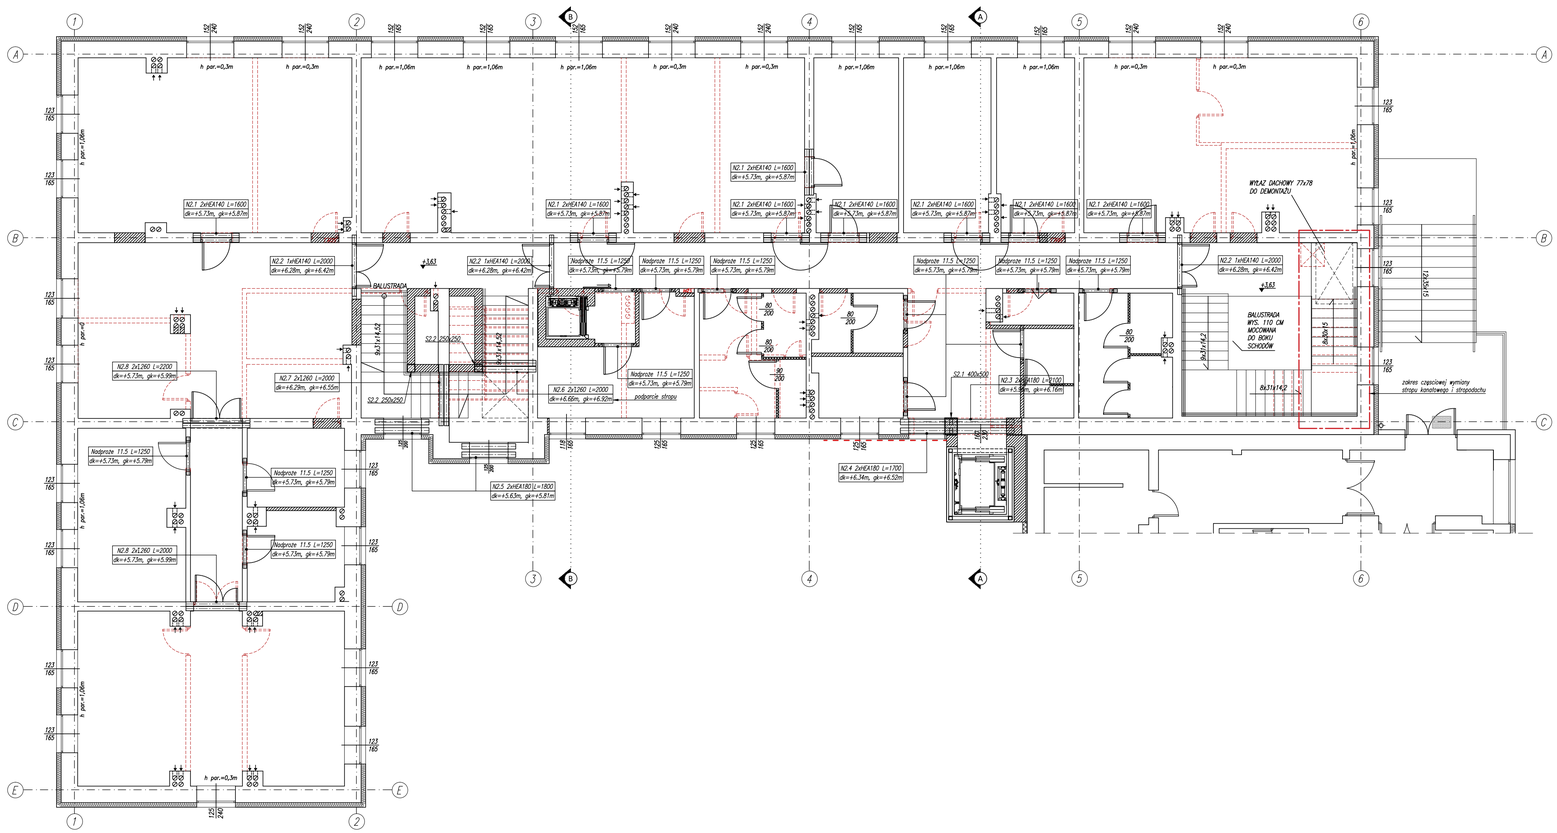

LOKALIZACJA



OZNACZENIA NA RYSUNKU

- Ściany ceramiczne istniejące
- Projektowane zamurowania POROTHERM 11.5 lub równoważne
- Projektowane ściany z płyt g-k (wg projektu branży arch.)
- Ściany do rozbiórki
- Projektowane nadproża

WYTYCZNE DLA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

1. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych
2. Roboty budowlano-instalacyjne należy prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej. Część rysunkową należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym.
3. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwiązania techniczne. Zaleca się stosować rozwiązania producentów systemów, uwzględniając zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
4. W przypadku wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.
5. W sprawach nieokreślonych niniejszą dokumentacją techniczną należy:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowywane i wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej,
   - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. Unii Europejskiej z 4.04.2011r.),
   - ustawa o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021r., poz.1213 z późn. zm.),
   - ustawa o systemach zgodności i nadzoru rynku (j.t. Dz.U. z 2022r. poz.1854),
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub w sprawach wątpliwych należy powiadomić projektanta

WYTYCZNE DLA ROBÓT MUROWYCH

1. Zamurowania należy wykonać z materiałów zbliżonych do materiałów użytych pierwotnie
2. Kotwienie do ścian istniejących należy wykonać w postaci przesunięcia o szerokość min. ½ szerokości materiału murowego lub poprzez systemowe rozwiązania kotwienia elementów murowych
3. W miejscu zamurowań otworów okiennych i drzwiowych należy dodatkowo wykonać obustronne kotwienie prętów ⌀6mm w minimum co 2 spoiny poziomą
4. Przy pracach tynkarskich, zamurowania oraz części ścian istniejących na odcinku minimum 0,5m należy wzmocnić siatką zbrojeniową tynkarską

WYTYCZNE DLA ROBÓT NADPROŻY PREFABRYKOWAYCH

1. Na ścianach o grubości 25cm należy wykonać prefabrykowane nadproża 1x POROTHERM 23,8, z betonu C30/37. Nadproże układać na zaprawie M20, zgodnie z wytycznymi producenta systemu, przestrzegając minimalnych głębokości oparcia:
   - przy szerokości otworu w świetle ≤ 1,75m – 125mm,
   - przy szerokości otworu w świetle 2,00-2,25m– 200mm,
   - przy szerokości otworu w świetle > 2,50m – 250mm.
2. Na ścianach o grubości 11,5–12,0cm należy wykonać prefabrykowane nadproża 1x POROTHERM 11.5, z betonu C30/37. Nadproże montować, zgodnie z wytycznymi producenta systemu, przestrzegając minimalnych głębokości oparcia:
   - przy szerokości otworu w świetle ≤ 1,50m – 125mm,
   - przy szerokości otworu w świetle > 1,50m – 200mm.
3. Wysokość nadproży drzwiowych należy dostosować wg wytycznych producenta stolarki drzwiowej

DANE MATERIAŁOWE – NADPROŻA STALOWE

1	Stal konstrukcyjna wg PN-EN 10025-2	S235JR
2	Klasa konstrukcji spawanej wg PN-EN 1090-2	EXC2
3	Korozyjność atmosfery wg PN-EN ISO 12944	C2 (słaba)
4	Oczyszczenie konstrukcji – obróbka strumieniowo-ścierna	Sa 2 ½
5	Powłoka antykorozyjna	EP160/2-FeSa 2 ½

UWAGA–WYTYCZNE OGÓLNE

1. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Po demontażu okładzin zewnętrznych, sufitów podwieszanych i uwidocznieniu elementów konstrukcyjnych należy dokonać weryfikacji rozwiązań opracowanych na etapie wykonywania projektu technicznego – należy powiadomić projektanta konstrukcji
3. Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych, uwzględniając zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
4. Roboty rozbiórkowe wykonywać tak, aby stopniowo odciążać elementy konstrukcji, bez narażenia nośności i stateczności elementów przyległych.
5. Przy robotach należy zachować szczególną ostrożność i nie dopuścić do przeciążenia jakiegokolwiek elementu.
6. Roboty rozbiórkowe w bezpośrednim sąsiedztwie elementów konstrukcyjnych należy wykonywać metodą bezwibracyjną
7. Należy bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej
8. Rozbierane materiały należy segregować i sukcesywnie wywozić na wysypisko odpadów
9. Po rozbiórce teren należy uporządkować, tak, aby nie zawierał gruzu ceramicznego i materiałów zwiększających negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi określonych w ustawie o odpadach, jednolity tekst Dz.U. z 2022r., poz.699 z późn. zm.
10. Podczas wykonywania robót w pomieszczeniach wyłączonych z opracowania projektowego należy przestrzegać ogólnych wymagań wyspecyfikowanych w ekspertyzie technicznej

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa
46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat opracowania:

PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW WRAZ Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO

Oznaczenie budynku:

BUDYNEK "B"

Adres inwestycji:

46–203 Kluczbork, ul.Ligonia 14e, dz.nr 86/18, 86/19, 87/1 KM5 obręb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadium dokumentacji:

PROJEKT TECHNICZNY

Autor:	Podpis:
mgr inż. MARIUSZ RENCZ nr uprawnień OPL/1508/PBKb/18	
Sprawdzenie:	Podpis:
mgr inż. MAREK RENCZ nr uprawnień 398/86/UW	

Branża:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
KONSTRUKCJA	1:100	12.2022	RYS.2/K

Tytuł rysunku:

RZUT PIĘTRA