BIEG SCHODOWY 2
(SKALA 1:25)

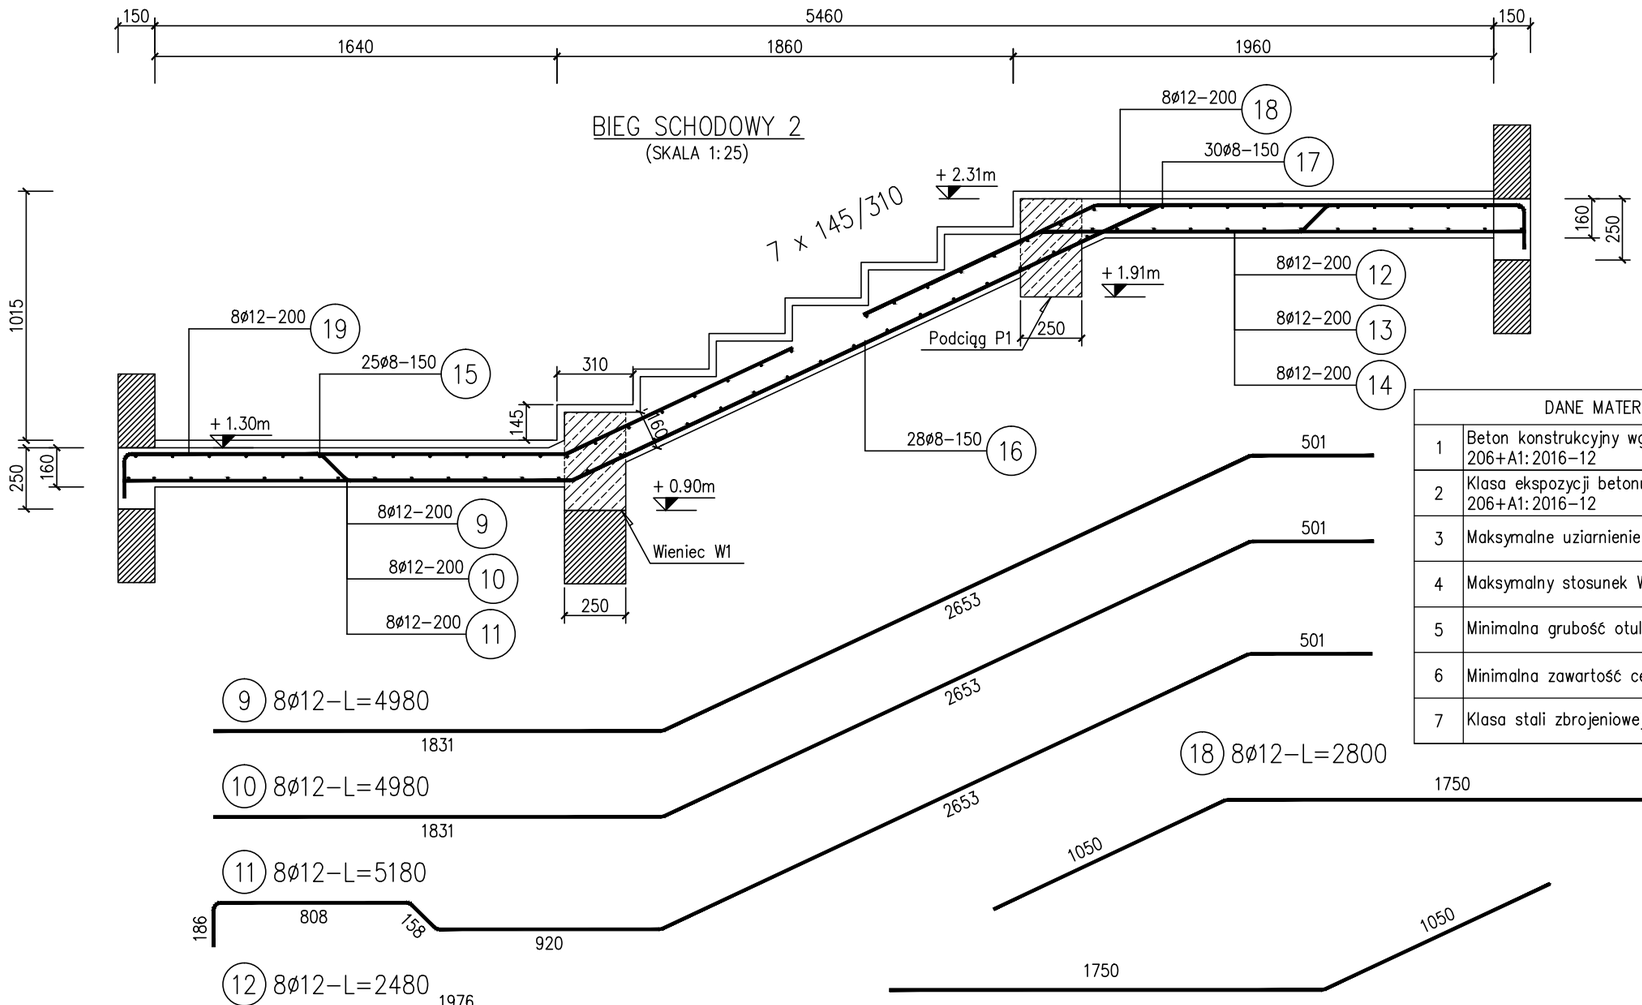

DANE MATERIAŁOWE – BETON		
1	Beton konstrukcyjny wg PN–EN 206+A1:2016–12	C25/30
2	Klasa ekspozycji betonu wg PN–EN 206+A1:2016–12	XC1
3	Maksymalne uziarnienie kruszywa	16mm
4	Maksymalny stosunek W/C	0,65
5	Minimalna grubość otuliny C_{min}	25mm
6	Minimalna zawartość cementu	280kg/m^3
7	Klasa stali zbrojeniowej	A–IIIN B500SP

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500SP ø8	Długość łączna B500SP ø12
[–]	[mm]	[–]	[m]	[szt]			[m]	
9	12	B500SP	4,98	8	1	8		39,84
10	12	B500SP	4,98	8	1	8		39,84
11	12	B500SP	5,18	8	1	8		41,44
12	12	B500SP	2,48	8	1	8		19,84
13	12	B500SP	2,48	8	1	8		19,84
14	12	B500SP	2,98	8	1	8		23,84
15	8	B500SP	1,46	25	1	25	36,50	
16	8	B500SP	1,46	28	1	28	40,88	
17	8	B500SP	2,26	30	1	30	67,80	
18	12	B500SP	2,80	8	1	8		22,40
19	12	B500SP	2,80	8	1	8		22,40
Razem długość prętów						[mb]	145,18	229,44
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	57,3	203,7
Masa łącznie						[kg]	261,0	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN–EN ISO 3766:2006.

UWAGA–WYTYCZNE OGÓLNE

1. *Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.*
2. *Roboty budowlano–instalacyjne należy prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej. Część rysunkową należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym.*
3. *W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwiązania techniczne. Zaleca się stosować rozwiązania producentów systemów, uwzględniając zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.*
4. *W przypadku wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.*
5. *W sprawach nieokreślonych niniejszą dokumentacją techniczną obowiązują:*
   - *warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowywane i wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej,*
   - *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. Unii Europejskiej z 4.04.2011r.),*
   - *ustawa o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021r., poz.1213 z późn.zm.),*
   - *ustawa o systemach zgodności i nadzoru rynku (j.t. Dz.U. z 2022r. poz.1854),*
   - *normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,*
6. *W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub w sprawach wątpliwych należy powiadomić projektanta*

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa
46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat opracowania:

PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW WRAZ Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO

Oznaczenie budynku:

BUDYNEK "B"

Adres inwestycji:

46–203 Kluczbork, ul.Ligonia 14e, dz.nr 86/18, 86/19, 87/1 KM5
obręb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadium dokumentacji:

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: *Podpis:*

mgr inż. MARIUSZ RENCZ
nr uprawnień OPL/1508/PBKb/18

Sprawdzenie: *Podpis:*

mgr inż. MAREK RENCZ
nr uprawnień 398/86/UW

Branża:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
KONSTRUKCJA	1:25	12.2022	RYS.18/K

Tytuł rysunku:

ZBROJENIE BIEGU SCHODOWEGO 2