Rzut 1:50

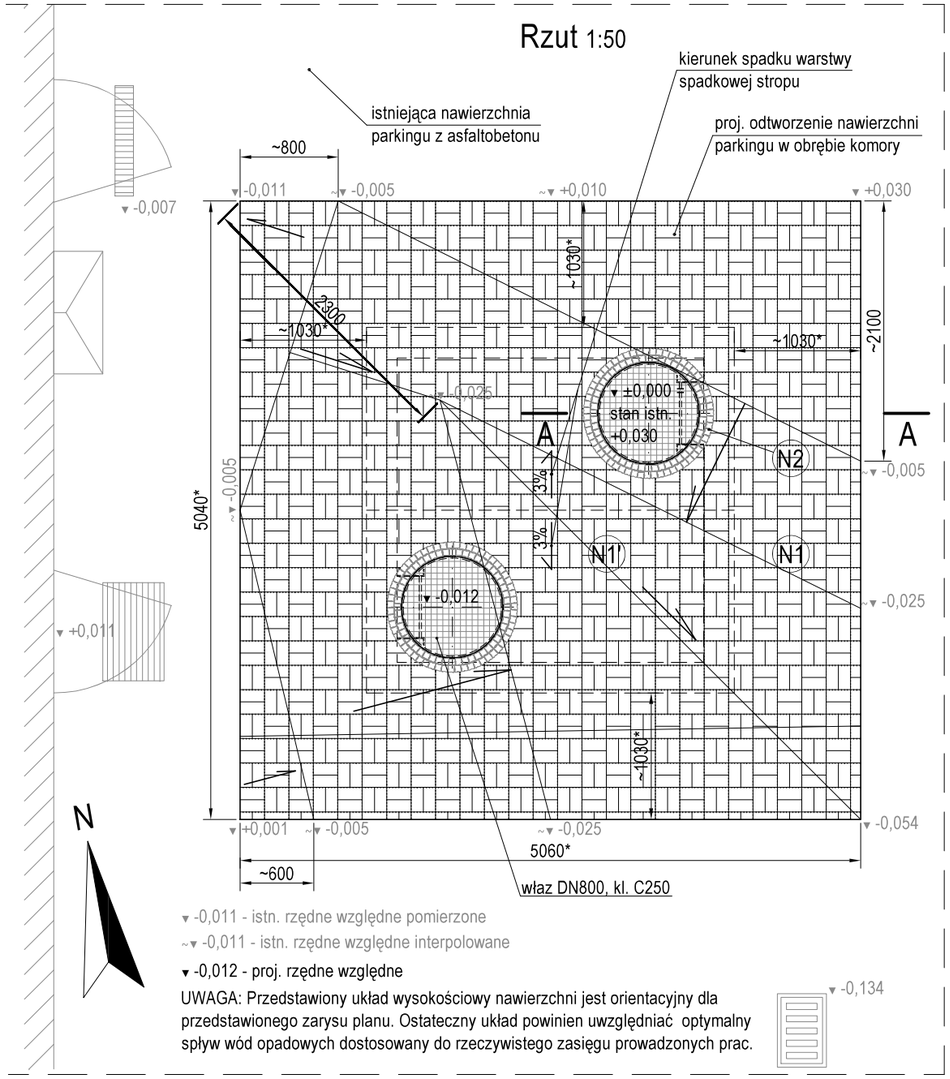

A - A

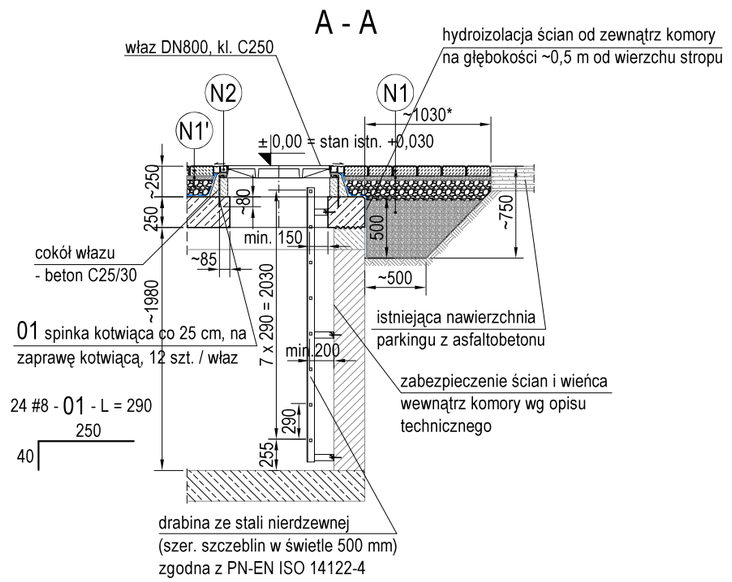

BETON C25/30 (kl. ekspoz. XC4)
maks. w/c - 0,55; wodoszczelność W8
min. zawartość cem. - 300 kg/m^3
STAL ZBROJENIOWA B500SP
otulina: c_{nom} = 40 mm

Uwagi:
1. Wymiary w [mm].
2. Wymiary prętów giętych podano w gabarytach zewnętrznych.
3. Niezwymiarowane promienie gięcia prętów i haków stosować zgodnie z normą.
4. Zabezpieczenie elementów żelbetowych wg opisu technicznego.
5. Drabiny lokalizować w najmniej kolizyjnym układzie dla jej użytkowania.

* teoretyczny zasieg prac rozbiórkowych nawierzchni, ziemnych i odtworzenia nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni z betonowej kostki brukowej N1, N1'

1:20



N1	mm	
betonowa kostka brukowa, szara prostokątna, fazowana	80	▼80
podsypka cementowo-piaskowa 1:3	30	▼110
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4	170	▼280 $E_{V2} \geq 80$ MPa, $E_{V2}/E_{V1} \leq 2,2$
zagęszczony zasyp z urobku wykopu istniejącego podłoża	~470	▼~750 $E_{V2} \geq 50$ MPa, $E_{V2}/E_{V1} \leq 2,5$

Konstrukcja nawierzchni z kamiennej kostki brukowej N2



N1'	mm	
betonowa kostka brukowa, szara prostokątna, fazowana	80	▼80
podsypka cementowo-piaskowa 1:3	30	▼110
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4	zm.	
warstwa ochronna z folii kubełkowej	-	
warstwa hydroizolacji z papy asfaltowej, wg opisu	-	
warstwa spadkowa z zaprawy typu PCC	zm.	▼~250
płyta stropowa komory	250	

UWAGA:
Kamienna kostka brukowa 4/6 cm układana bezpośrednio na cokole / stopce korpusu włazu na klejowej zaprawie mrozo- i wodoodpornej.

Jednostka projektowa

KONFIG
Projektowanie i doradztwo techniczne
siedziba: ul. Porębskiego 33, lok. 1, 80-180 Gdańsk
biuro: ul. Świętokrzyska 51, lok. 4, 80-180 Gdańsk
tel. 533 057 058 / 729 057 058

Numer sprawy: NO/43/2024

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: Remont stropu komór ciepłowniczych wraz z technologią naprawy ścian

Stadium projektu: Projekt Budowlany

Element projektu: Projekt Techniczny

Nazwa tomu: Część III - Komora K-149

Funkcja	Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność	Data sporządzenia/ sprawdzenia	Podpis
Projektant	inż. Bartłomiej Figur POM/0087/POOK/07 konstr.-bud.	25.03.2024 r.	
Opracowujący	Krzysztof Zakrzewski	25.03.2024 r.	
Projektant sprawdzający	inż. Daniel Mikusik POM/0047/POOK/05 konstr.-bud.	25.03.2024 r.	

Tytuł rysunku: Stan projektowany - strop i wyposażenie komory oraz odtworzenie nawierzchni

Nr archiwalny	Branża	Skala	Nr rysunku
4.3/2024	K	1:50, 1:20	2.0