Odtworzenie mocowania do stropu

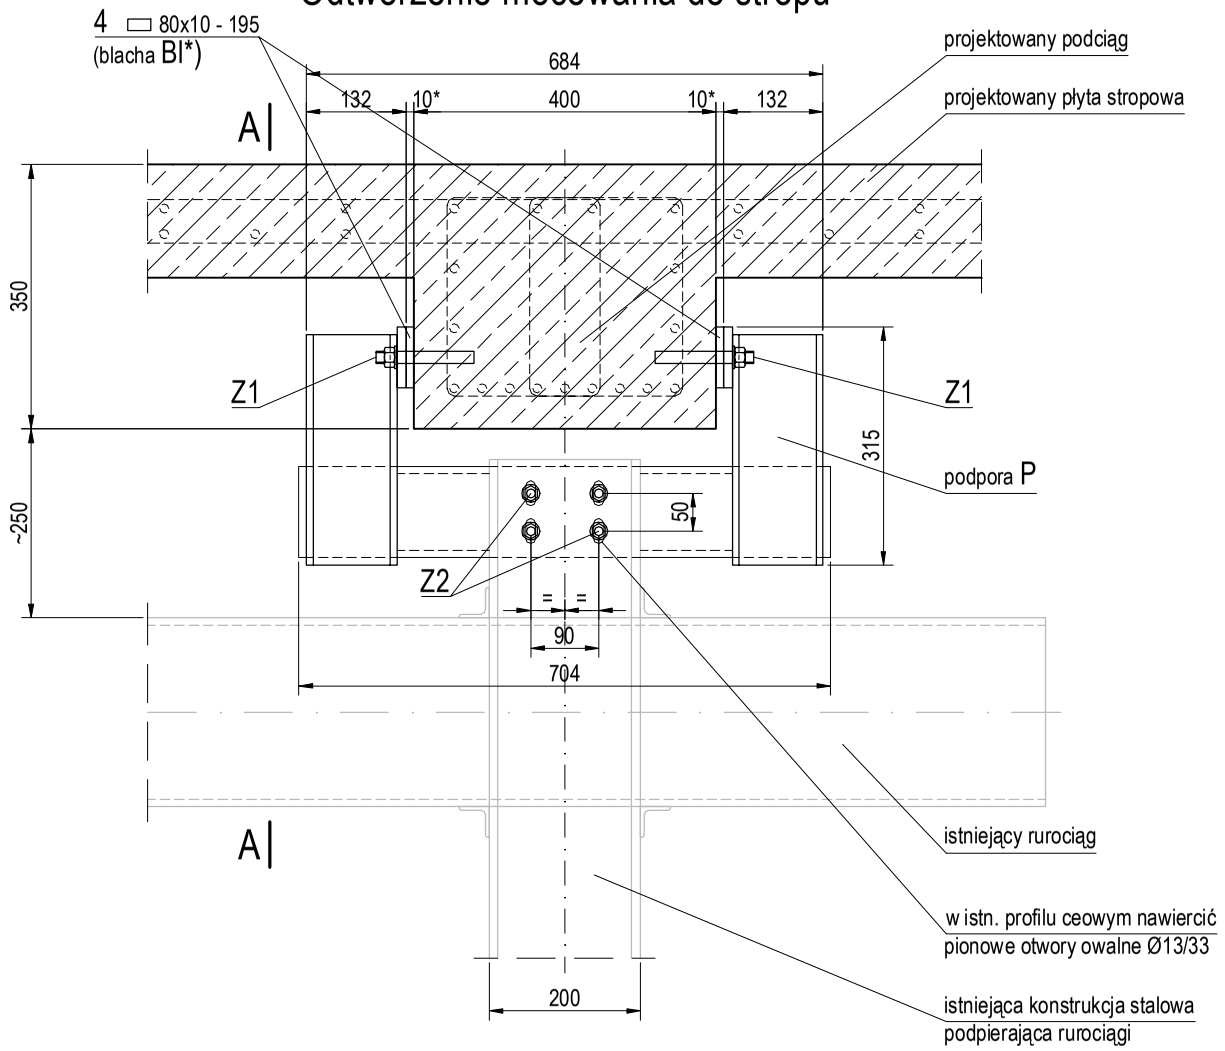

A - A

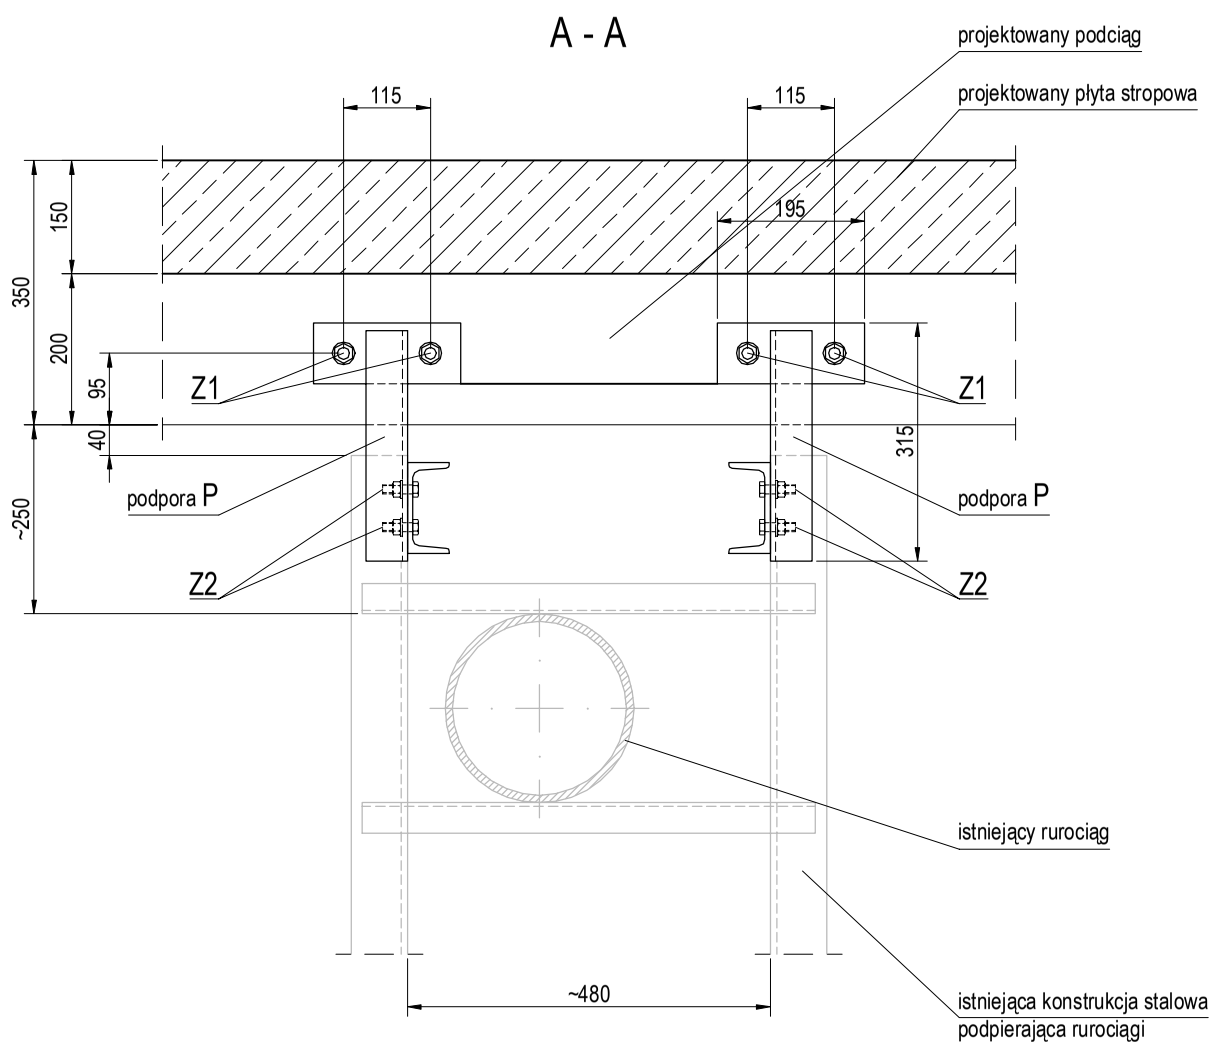

Symbol	Opis	Komplety
		Szt.
Z1	FIS V (FIS A M16x130, A2) zaprawa FIS V 360S, głęb. zakotw. min. 80 mm	4 x 4 = 16
Z2	śruba ISO 4017-M12x40-A2-80 podkładka ISO 7089-16-200HV-A2-80 nakrętka ISO 4032-M16-A2-80	4 x 4 = 16

Dane materiałowe:
stal materiałowa S235JR
zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystyka wg opisu technicznego

Uwagi:
1. Wymiary w [mm].
2. Krawędzie zaokrąglić promieniem R_{min} = 2 mm, ewentualnie sfazować.
* grubość blachy Bl zweryfikować na miejscu montażu

Podpora P

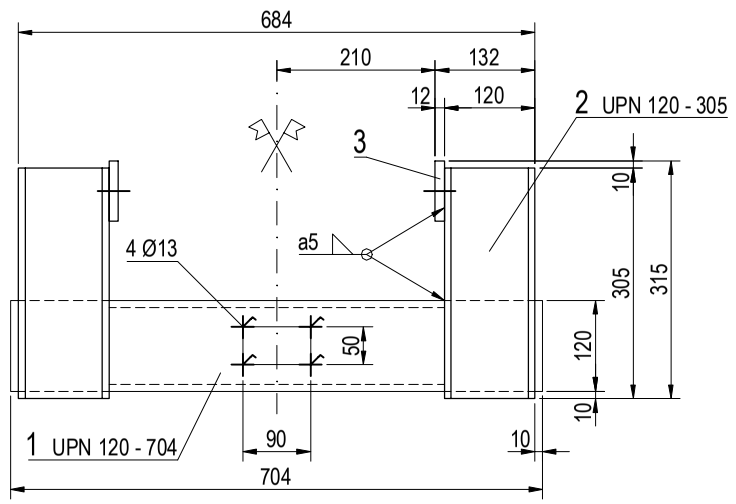

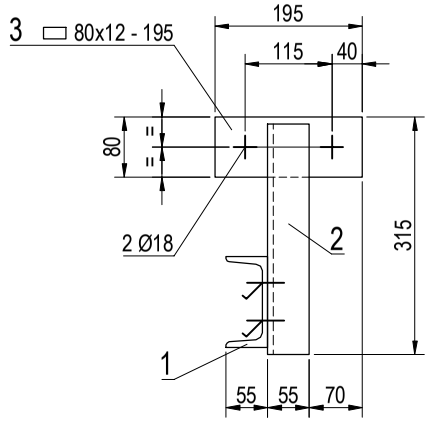

Nr	Szt.	Profil, wymiary elementu:	Długość [mm]	Ciężar [kg] jedn. [kg/mb]	1 szt.	na 1 elem. wysyłk.	Materiał	Uwagi
Podpora P – szt. 4								
1	1	UPN 120	704	13,40	9,43	9,43	S235JR	4 Ø13
2	2	UPN 120	305	13,40	4,09	8,17		
3	2	▭ 80 x 12	195	7,54	1,47	2,94		2 Ø18
					Σ [kg]	**20,5**		
					spoina 1.8%	0,4		
					Σ [kg]	**20,9**		
					Razem 4 szt. [kg]	**83,6**		

Blacha Bl								
4	8	▭ 80 x 10	195	6,28	1,22	9,80	S235JR	2 Ø18
					Σ [kg]	**9,8**		

Jednostka projektowa
KONFIG
Projektowanie i doradztwo techniczne
siedziba: ul. Porębskiego 33, lok. 1, 80-180 Gdańsk
biuro: ul. Świętokrzyska 51, lok. 4, 80-180 Gdańsk
tel. 533 057 058 / 729 057 058

Numer sprawy
NO/43/2024

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany
Remont stropu komór ciepłowniczych wraz z technologią naprawy ścian

Stadium projektu
Projekt Budowlany

Element projektu
Projekt Techniczny

Nazwa tomu
Część II - Komora K-114

Funkcja	Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność	Data sporządzenia/ sprawdzenia	Podpis
Projektant	inż. Bartłomiej Figur POM/0087/POOK/07 konstr.-bud.	08.04.2024 r.	
Opracowujący	Krzysztof Zakrzewski	08.04.2024 r.	
Projektant sprawdzający	inż. Daniel Mikusik POM/0047/POOK/05 konstr.-bud.	08.04.2024 r.	

Tytuł rysunku
Strop komory - odtworzenie mocowania konstrukcji stalowej podpierająca rurociągi

Nr archiwalny	Branża	Skala	Nr rysunku
4.2/2024	K	1:10	4.0

D:\KONFIG\03\4_2024 OPEC Komora strop\4.2_2024 OPEC Komora K-114 stropy\rys\PB_PT_4.2_2024_K-114_ rys. 4.0_K v3 kz.dwg, Bullzip PDF Printer (297x470).pc5