


Legenda:

1. Dopływ - rura PCW
2. Trójnik PCW 45°
3. Kolano PCW 45°
4. Prostka PCW
6. Tuleja przejściowa dla rur PCW
7. Rura PCW
8. Nasuwka PCW

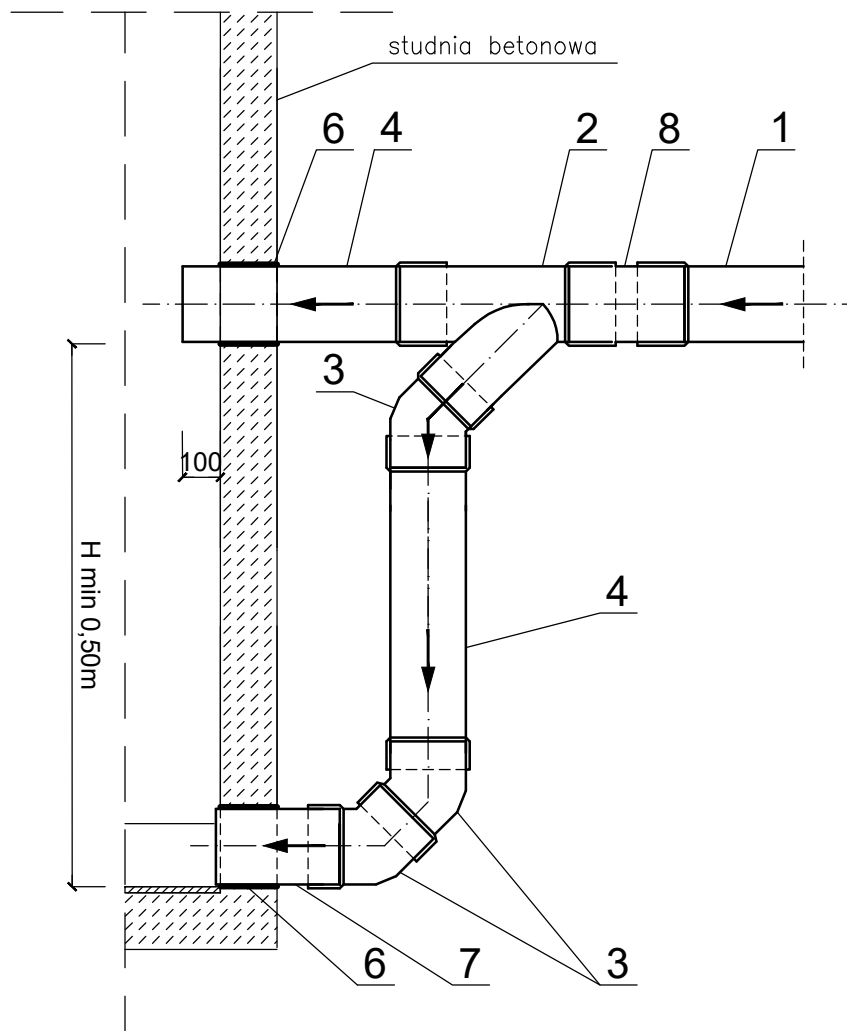

UWAGA :

1. Kaskady zewnętrzne wykonać przy włączeniu kanałów głównych do studni betonowych
2. W obrębie kaskady wykonać obsypkę z piasku stabilizowanego cementem ze szczególną starannością.

 KOLEKTORSERWIS ul. A. Kmicica 69, 64-100 Leszno tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-serwis.pl		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR			
		Gmina Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9 64-111 Lipno 			
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI GRONÓWKO		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
SCHEMAT WYKONANIA KASKADY W STUDNI BETONOWEJ					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS		SKALA	
mgr inż. TOMASZ RZEŹNIK uprawnienia projektanta nr WKP/0273/P00S/14 specjalność instalacyjno-inżynieryjna				NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT				06.03	
mgr inż. KLEMENS JANIĄK uprawnienia nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno-inżynieryjna				DATA OPRACOWANIA	BRANŻA
SPRAWDZAJĄCY				06.2022	IS
					STADIUM
					PT
					NR OBIEKTU
					XXVI