




Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Blok Szczuczyn ul. Nadstawna	
Spis treści	1
1/1 Wiatrołap	
Sceny świetlne	
podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	2
awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	3
1/2 Pom. wodomierza	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	4
1/3 Korytarz	
Sceny świetlne	
podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	5
awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	6
1/5 Korytarz	
Sceny świetlne	
podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	7
awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	8
2/1 Korytarz	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	9



Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

1/1 Wiatrołap / podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(14.540 m, -12.701 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 19

Siatka: 7 x 7 Punkty

E_m [lx]
100

E_{min} [lx]
77


E_{max} [lx]
121

E_{min} / E_m
0.771

E_{min} / E_{max}
0.633



Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

1/1 Wiatrołap / awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 19

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(14.540 m, -12.701 m, 0.000 m)




Siatka: 7 x 7 Punkty

 E_m [lx]
6.10 E_{min} [lx]
4.47 E_{max} [lx]
7.90 E_{min} / E_m
0.733 E_{min} / E_{max}
0.565



Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

1/2 Pom. wodomierza / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(17.465 m, -13.685 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 32


Siatka: 5 x 9 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
259	127	445	0.488	0.284




Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

1/3 Korytarz / podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(14.500 m, -10.411 m, 0.000 m)




Siatka: 11 x 11 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
112	82	135	0.737	0.609




Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

1/3 Korytarz / awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(14.500 m, -10.411 m, 0.000 m)




Siatka: 11 x 11 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
4.31	0.64	8.00	0.148	0.080




Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

1/5 Korytarz / podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 42

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(9.030 m, -6.230 m, 0.000 m)



Siatka: 15 x 12 Punkty

E_m [lx]
125

E_{min} [lx]
78


E_{max} [lx]
152

E_{min} / E_m
0.619

E_{min} / E_{max}
0.512




Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

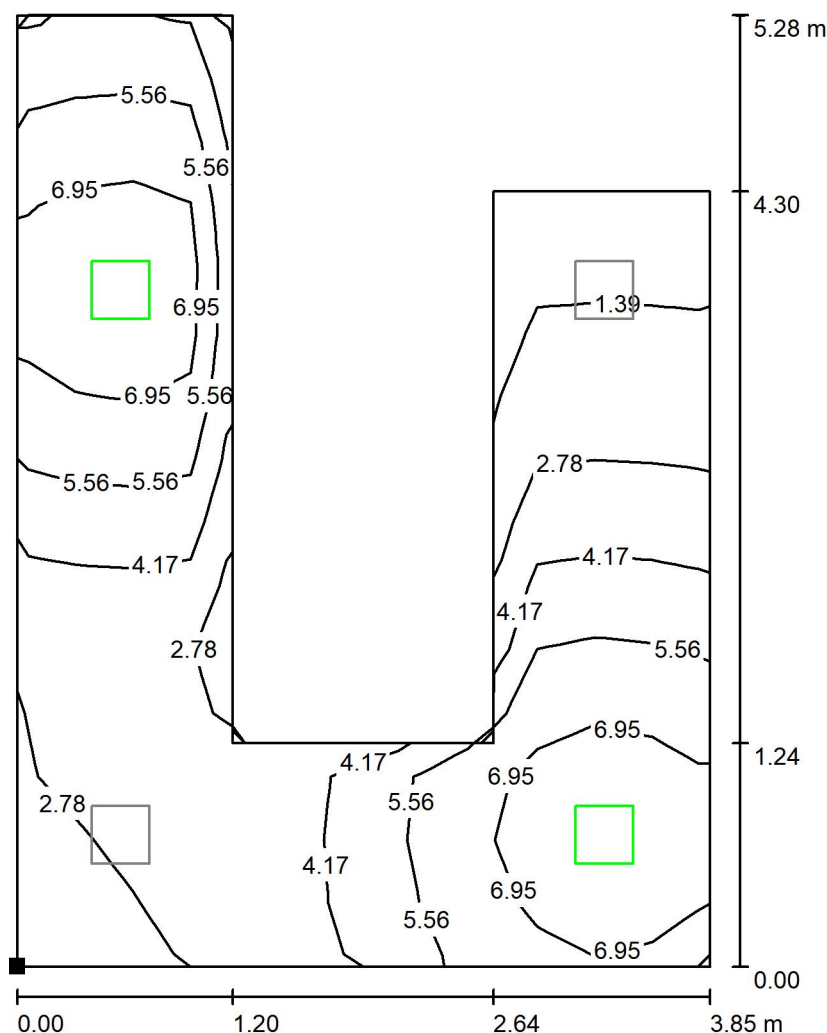1/5 Korytarz / awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 42

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(9.030 m, -6.230 m, 0.000 m)



Siatka: 15 x 12 Punkty

E_m [lx]
4.74

E_{min} [lx]
0.99

E_{max} [lx]
7.91


E_{min} / E_m
0.208

E_{min} / E_{max}
0.125




Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

2/1 Korytarz / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

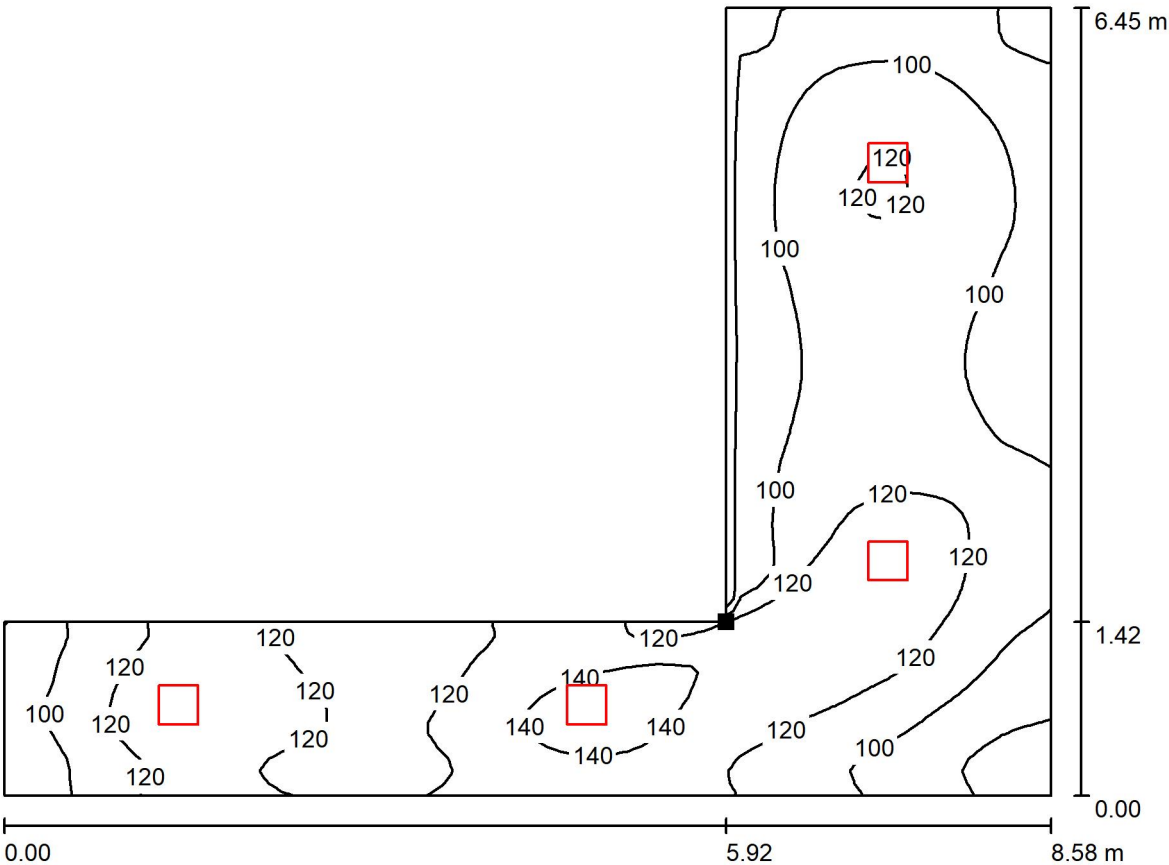

Wartości Lux, Skala 1 : 62

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(14.500 m, -36.033 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
111	69	150	0.620	0.460