



UZIEMIENIA ZBIORNIKA
SKALA 1:50

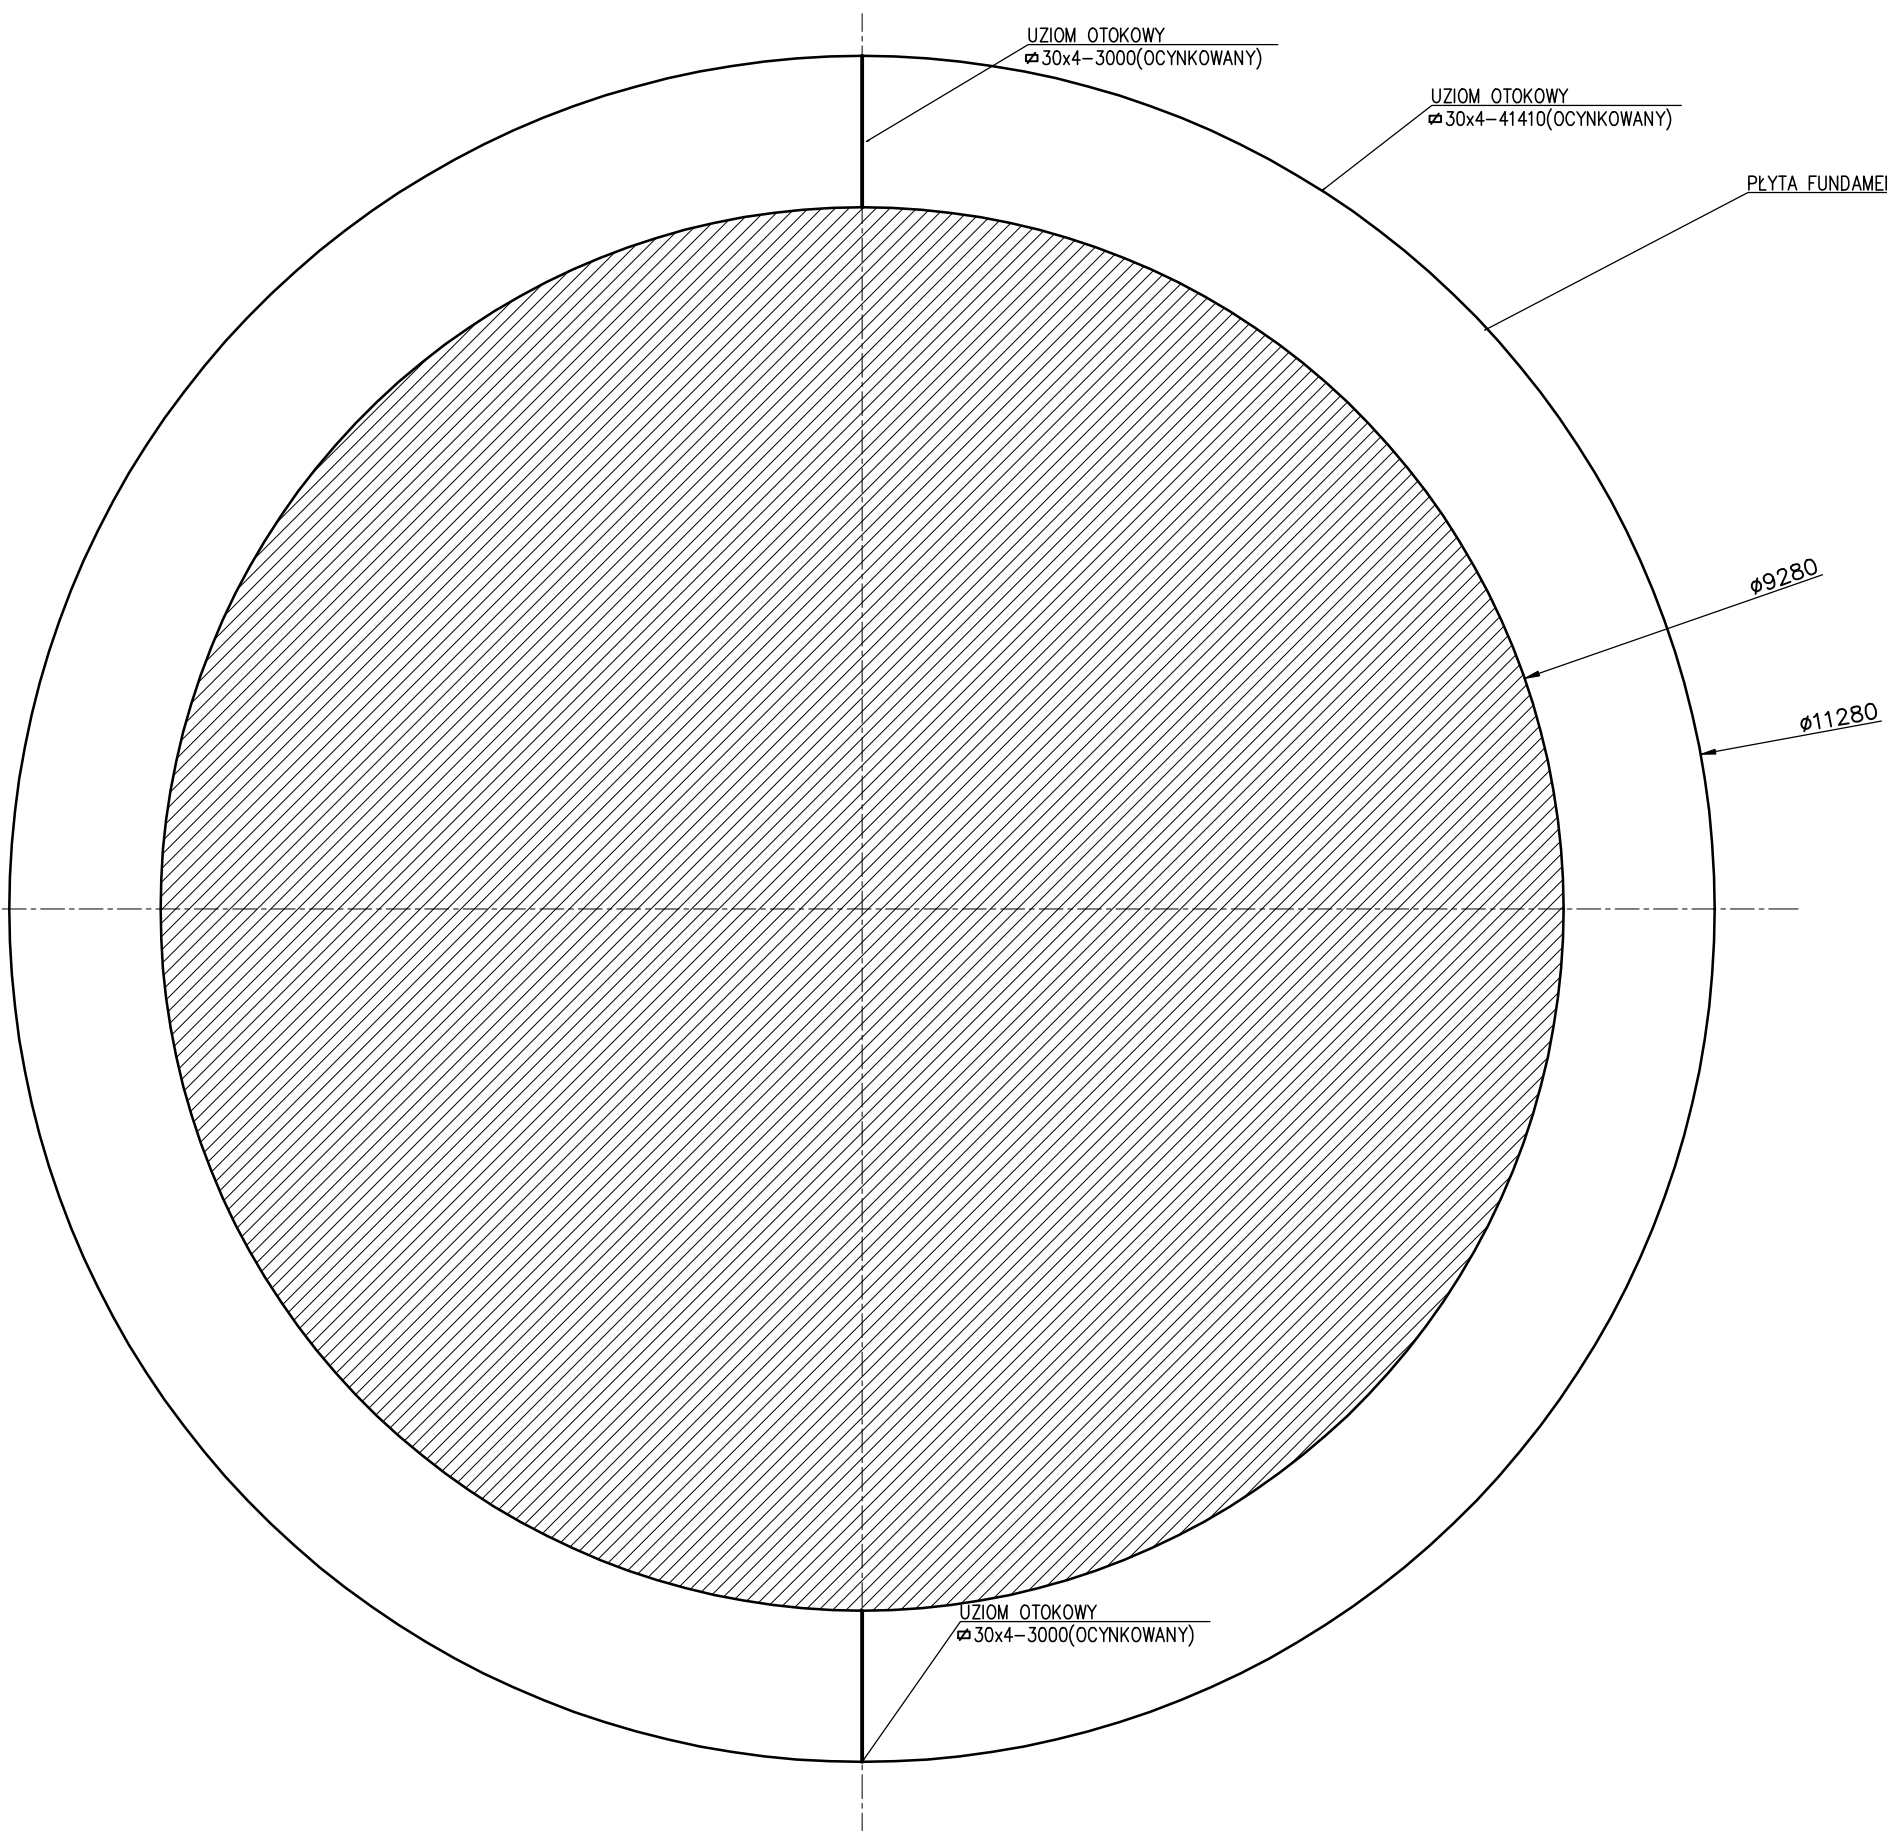

Szczegół podłączenia
uziomu do płaszcza zbiornika
Skala 1:20

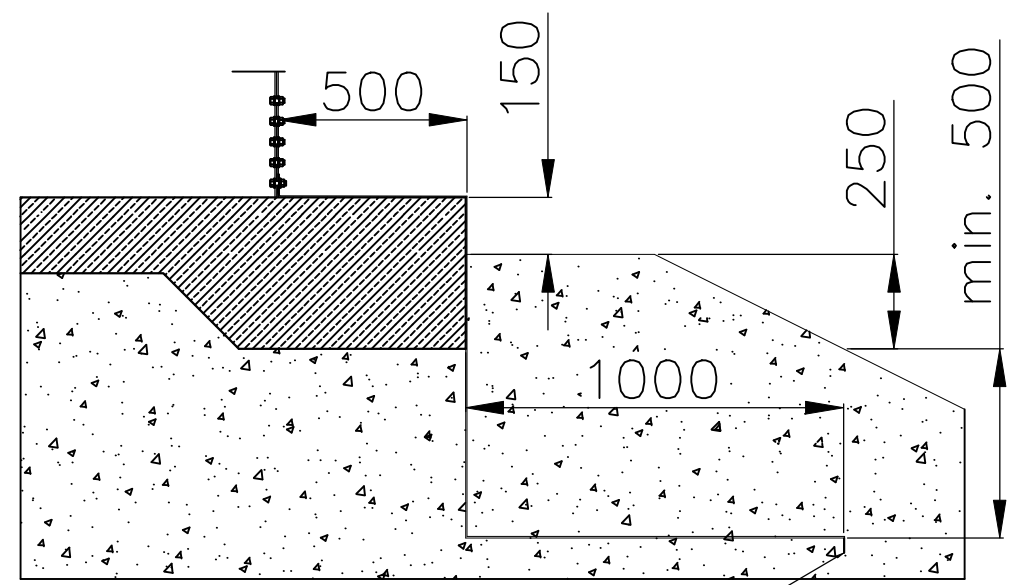

UZIOM OTOKOWY
Ø30x4-41410(OCYNKOWANY)

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--------|
| Obiekt: | Przebudowa przepompowni wody w Oleszycach | | |
| Adres Obiektu: | 37-630 Oleszyce, ul. Sapiehy dz. nr ewid. 923/3 | Skala: 1:50, 1:20 | |
| Tytuł Rysunku: | Uziemienie zbiornika | Faza: PT | |
| Inwestor: | Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach | Data: 08.2023r. | |
| Adres Inwestora: | ul. Nasienna 10, 37-630 Oleszyce | Nr Rys.12 | |
| Projektant: | | | |
| Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis |
| inż. Zygmunt Motyka | architektoniczna konstrukcyjno - budowlana | WBPP/ZNB/IUB/79/3.17/52/82 | |
| Sprawdzający: | | | |
| mgr inż. Jerzy Rogalski | konstrukcyjno - budowlana | 117/99 | |