

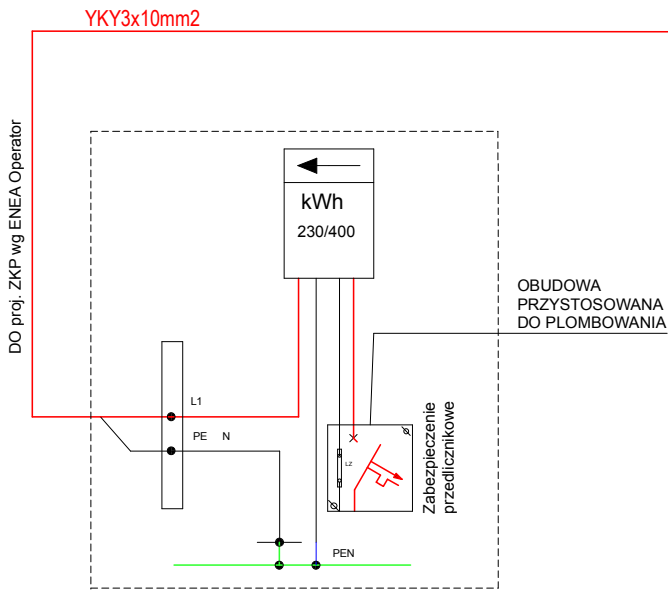


Rozdzielnica natynkowa 2x12
typu RN65 IP65

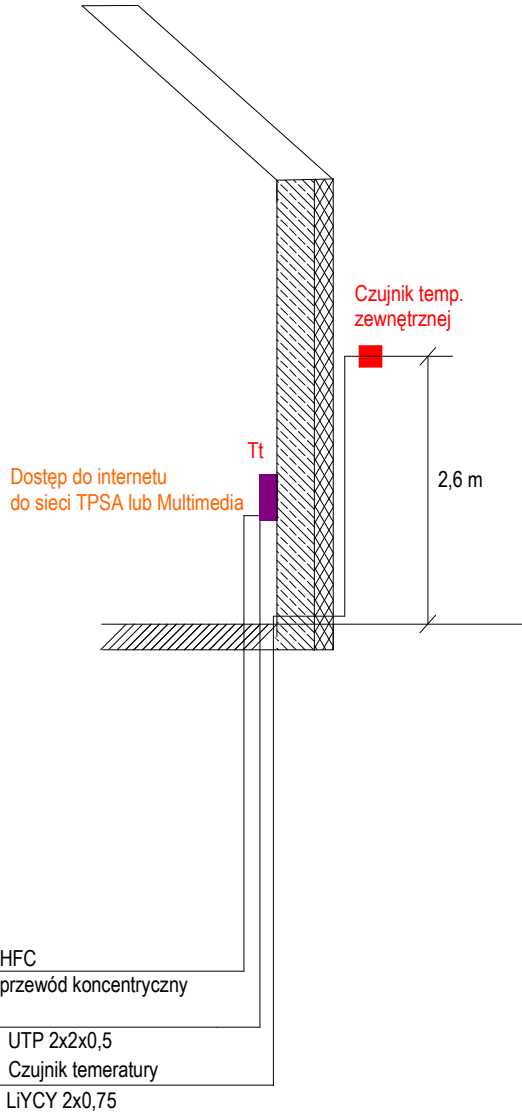

UWAGI:

- 1.Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji TN-S samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z normą PN-IEC-603-4-41 realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych,wyłączników różnicowo-prądowych oraz wkładek bezpiecznikowych o działaniu szybkim.
- 2.Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.
- 3.Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego,przewody ochronne należy stosować w izolacji koloru żółto -zielonego.
- 4.Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
5. W zakresie inwestora jest wykonanie:
 - WLZ do węzła ciepłego
 - doprowadzić sygnał od dostawcy internetu TPSA lub MUltimedia przewodami UTP 2x2x0,5mm2 i przewód koncentryczny (należy przewidzieć po 4m zapasu przewodów jak wyżej w węźle ciepłym)
 - wykonać połączenia wyrównawcze; szynę wyrównawczą przyłączyć do uziomu.
6. Pozostały zakres prac w zakresie instalacji elektrycznych zostanie wykonany przez PEC Stargard.

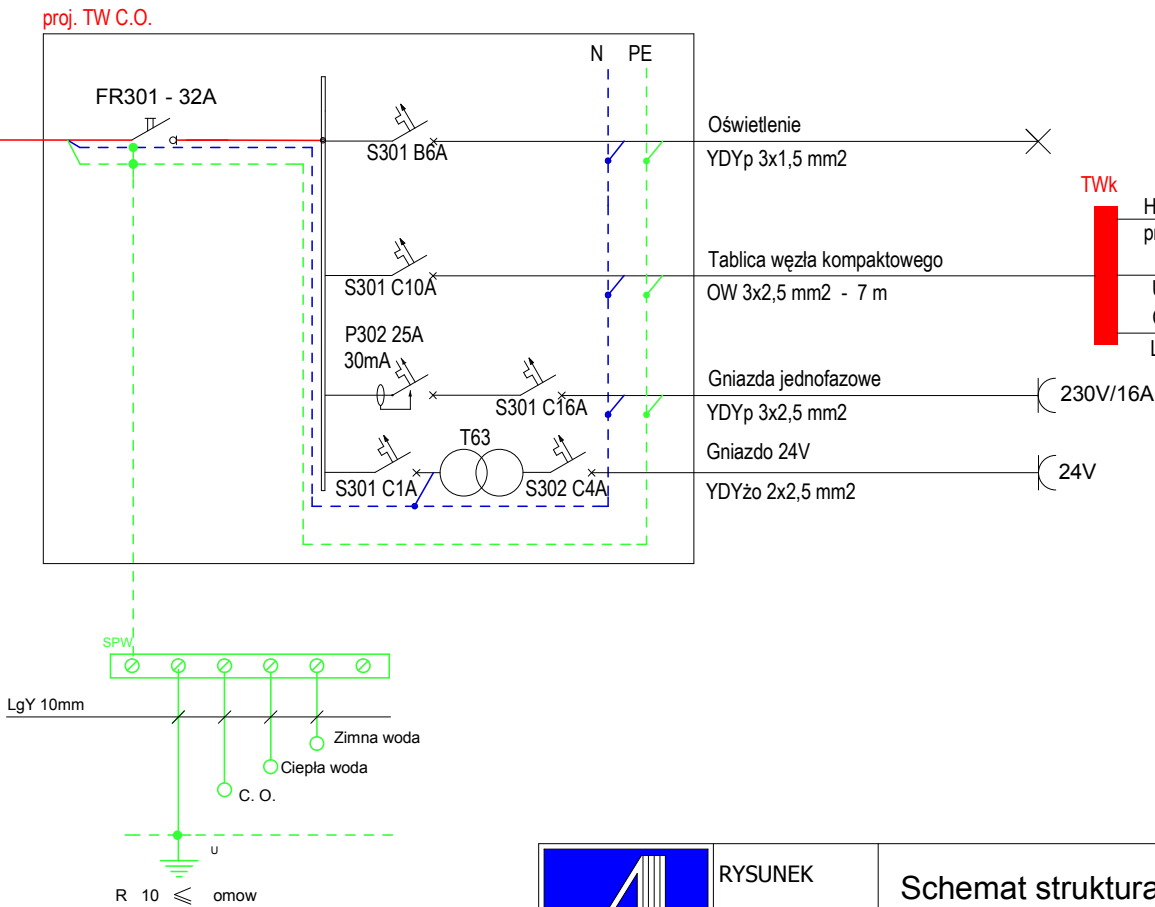

Biuro
Projektów
ART-PROJEKT
Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 5
73-110 Stargard
tel./fax (091) 573-07-24
www.art-projekt.com.pl

RYSUNEK	SCHEMAT STRUKTURALNY TW C.O.	RYS. NR
		E13
TEMAT	BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USŁUGI OŚWIATOWE, Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJĄCYM PLAC ZABAW, WIATĘ ŚMIETNIKOWĄ, PARKING I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ.	SKALA
ADRES:	dz. nr 28/8, 326/6; 29/8 obręb numer 19; ul. Twardowskiego; 73-110 Stargard województwo zachodniopomorskie, gmina stargard	1:100
INWESTOR:	Urząd Miasta Stargard, ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard	DATA
PROJEKTOWAŁ:	inż.RYSZARD MADEJSKI upr. nr ZAP/0160/PWOE/05	03.2017
OPRACOWAŁ:	mgr inż.PAWEŁ MADEJSKI	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.WITOLD CHREPTOWICZ upr. nr 17/Sz/89	
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim		