


Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej

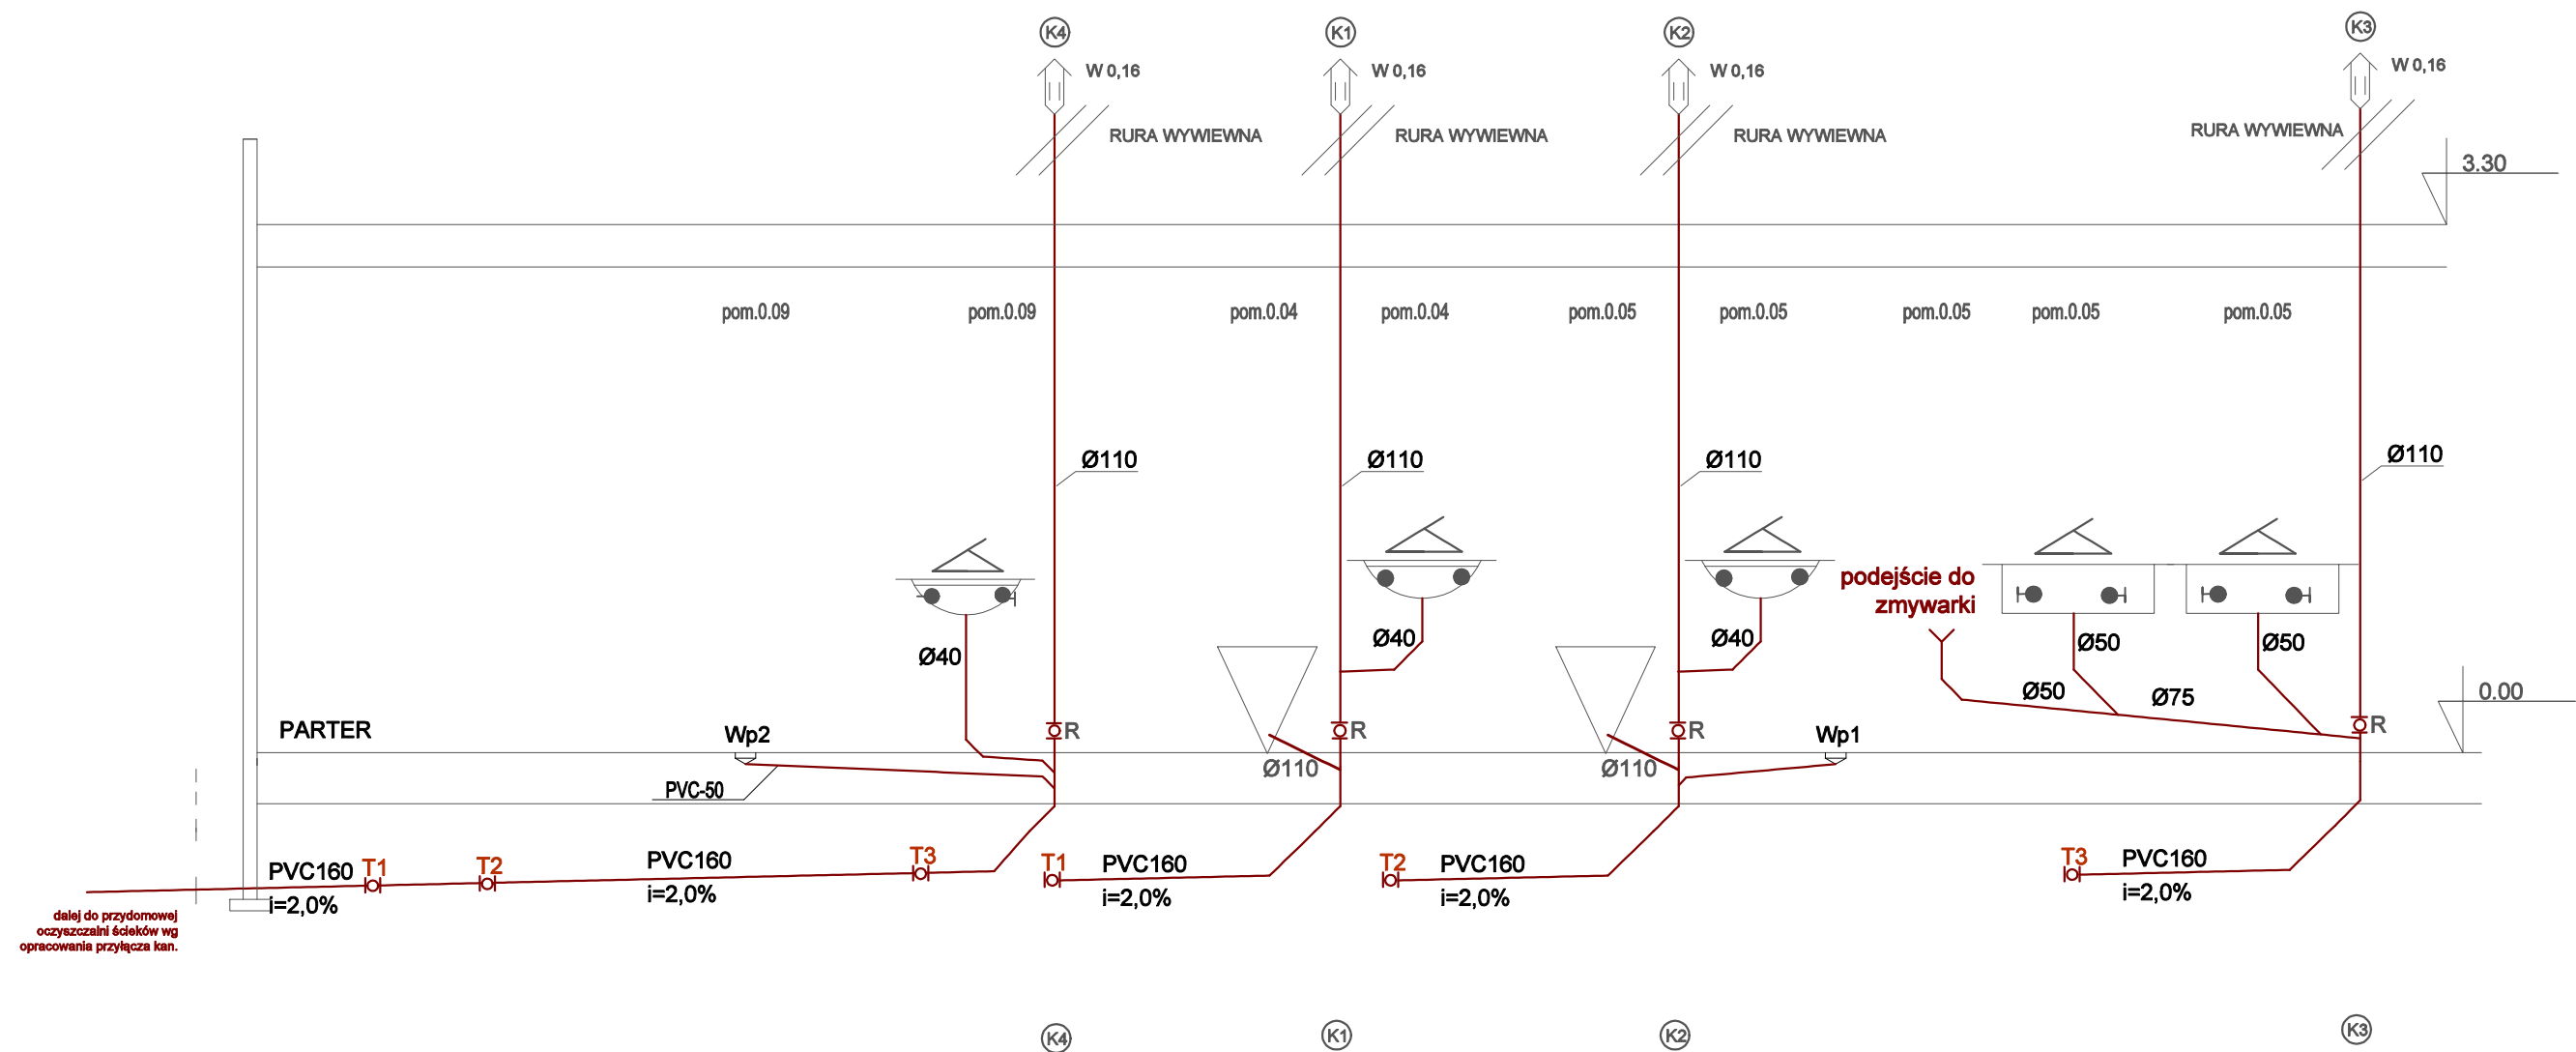

Oznaczenia:

- Ø40 - rura kanalizacyjna PVC - DN40/Dz40
- Ø50 - rura kanalizacyjna PVC - DN50/Dz50
- Ø75 - rura kanalizacyjna PVC - DN70/Dz75
- Ø110 - rura kanalizacyjna PVC - DN100/Dz110
- Ø160 - rura kanalizacyjna PVC - DN150/Dz160
- Wp - wpust podłogowy

Rys. nr WK3

OBIEKT	Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw		
ADRES	Czumsk Duży, dz. nr 177/1, gmina Rogowo		
NAZWA RYSUNKU	Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej	Skala:	---
		Data:	07.2021
PROJEKTANT	Aleksander Początenko Upraw. bud. 489/72 Bg	Podpis:	
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Kamiński	Podpis:	