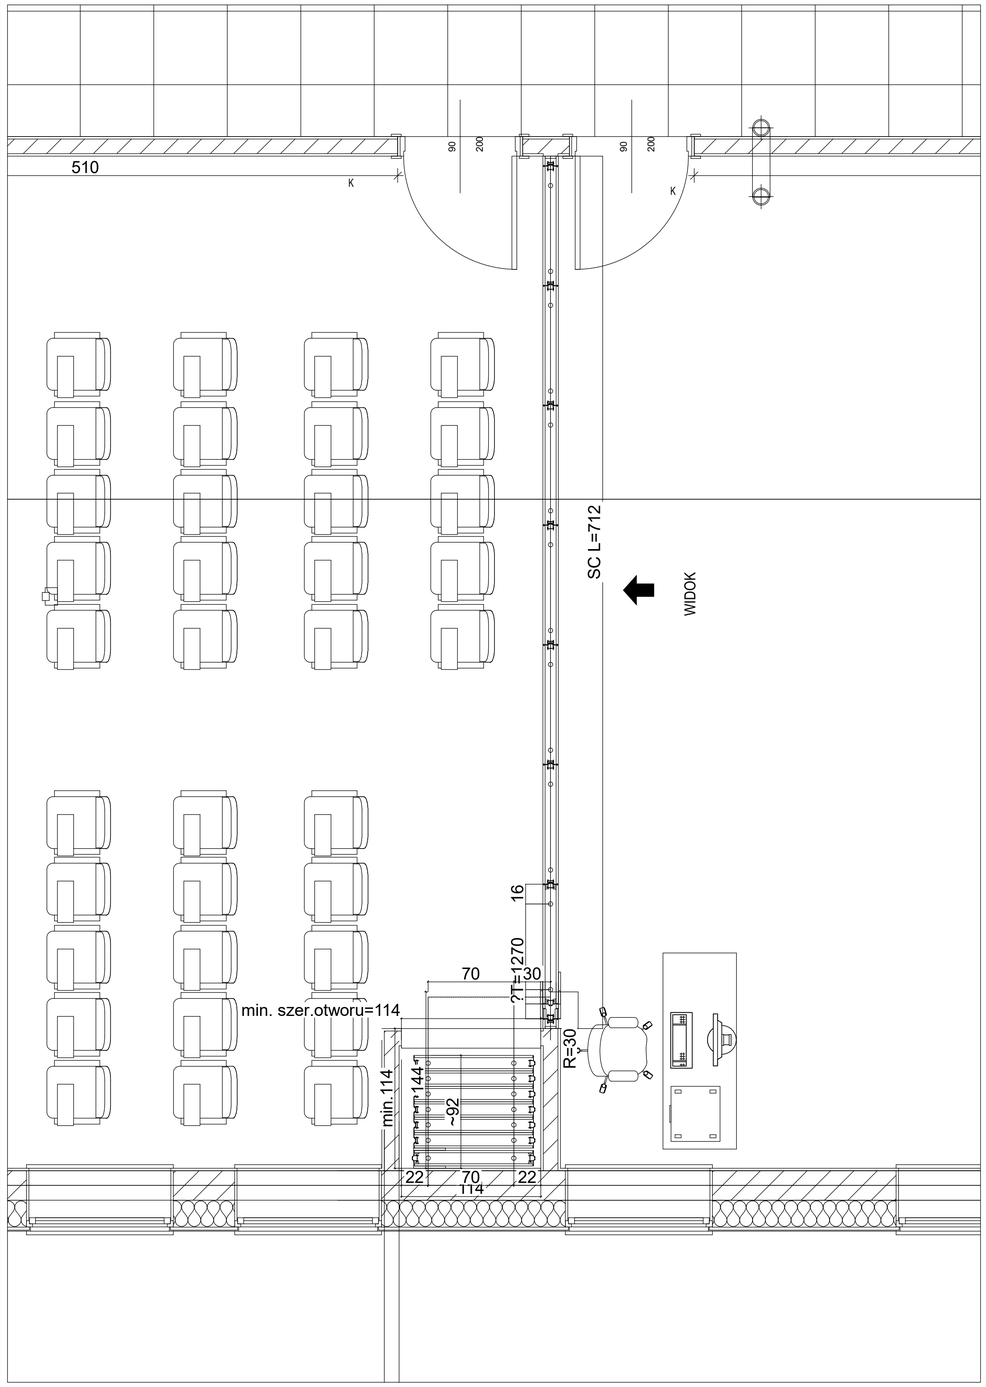


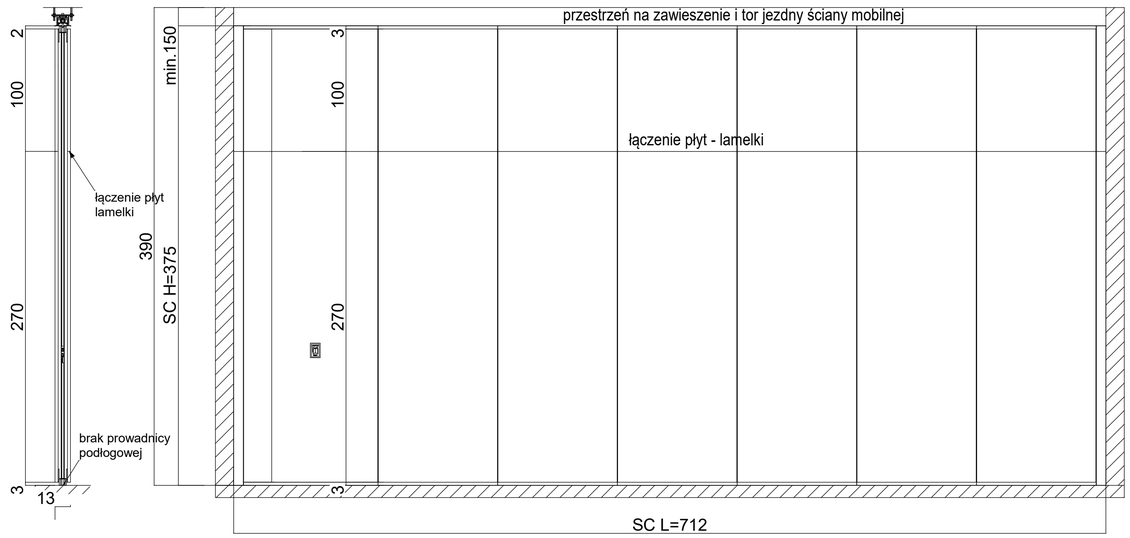


## Ściana mobilna

Lsc= 7120 mm
Hsc= 3750 mm
Rw = 54 dB; kier. DE: BRAK
R=300 mm; ΔT=121mm
r.wóz.= 700mm; rozjazdy: T,2 L 1
rodzaj stropu: -

UWAGA:
W przypadku występowania modułu
z funkcją skrzydła drzwiowego o świetle 900x2000 mm
minimalna wysokość ściany mobilnej wynosi H= mm. 2450
Podane wymiary są projektowane od powierzchni wykończonych na gotowo.
Przed realizacją należy sprawdzić wymiary na budowie.
Realizacja wykonywana jest w 2 etapach.
Etap 1 dotyczy montażu toru jezdnego oraz pobrania wymiarów na gotowo do produkcji elementów modułowych.
Etap 2 drugi dotyczy montażu modułów ściany mobilnej.
Inwestor akceptując koncepcję nie potwierdza wymiarów ściany mobilnej.
Zostaną one pobrane podczas montażu torów jezdnych.

UWAGI:

1. Moduły IE i FE powinny być mocowane do równego, pionowego otoczenia.W przeciwnym razie dostawca nie gwarantuje spasowania elementów stałych (IE oraz FE) z otoczeniem ściany mobilnej. W przypadku mocowania modułów IE i FE oraz teleskopu przyściennego do podłoża z materiałów o niskiej wytrzymałości takich jak:płyty GK, szkło itp. zamawiający zobowiązany jest do wzmocnienia miejsca połączeń elementów, aby umożliwić ich skuteczne zamocowanie oraz uchronić podłoże przed uszkodzeniem.
2. Różnica poziomów posadzki w pomieszczeniu, w osi oraz miejscu parkowania ściany mobilnej, nie powinna przekraczać ±5 mm.
3. Koncepcja ściany mobilnej może różnić się od rzeczywistego stanu po zamontowaniu toru/modułów ściany mobilnej.
4. System ścian mobilnych nie ingeruje w podłoże. Wyjątek stanowi moduł drzwiowy DE oraz moduły niestandardowe jak moduły kątowe NEL czy NET. Wymagają kotwienia w posadzce.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nawiązywania do elementów nośnych ściany mobilnej.
6. Tory jezdne ściany mobilnej składają się z odcinków o maksymalnej długości 3,1 m. Dopuszczalny dystans w miejscach łączeń wynosi 4 mm.
7. Ściana mobilna podwieszona na jednym wózku jezdnym(w osi) może być parkowana po obu stronach przegrody.
8. W przypadku dwupunktowego zawieszenie elementów modułowych przed montażem dodatkowego wykończenia zwiększającego grubość ściany mobilnej konieczny kontatkt z producentem.

## Detal elementów startowych

MODUŁ IE I FE

skala 1:5




1. Płyta laminowana gr. 18 mm.
2. Profil aluminiowy systemowy typu "wpust".
3. Wkręt 3,5x38.
4. Kołek rozporowy.
5. Zaślepka w kolorze płyty.

Uwaga:
Mocowanie do materiałów takich jak:
GK, szkło itp. wymaga wzmocnienia podłoża (po stronie zamawiającego)

## Przekrój pionowy ściany mobilnej

skala 1:5

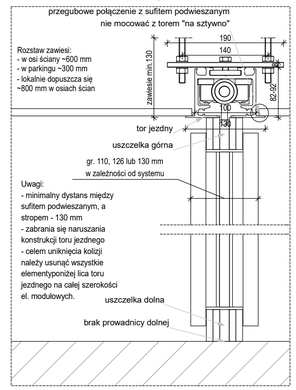


| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJ-PRZEM-PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. BYDGOSZCZ | | | |
| Inwestor: POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1 | | | Nr zlecenia: 41 068 |
| Obiekt: BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SĄDOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI - KONTENEREM CHŁODNI, STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ I AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, BUDOWA MURÓW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU | | Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin<br>Działka budowlana nr 36, obręb 326201_1.1057<br>Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin | Faza: PT |
| Treść rys.: Rozwiązanie ściany mobilnej | | | Nr. rys.: PB_PT_31_AR |
| Prac.: T-2 | Branża: Arch / Skala: | Data: 09.2024 | |
| Kier. pracowni: mgr Marek Zawadowski | | Opracował: mgr inż.arch. Sławomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314 | |
| Autor proj.<br>główny projektant:<br>mgr inż.arch. Sławomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314<br><br>mgr inż.arch.Essuman-Mensah ERNEST GP-KZ-7342/553/94 nr KP-0136 | | Sprawdził: mgr inż.arch. Joanna Tadych 96/KPOKK/2014 KP-0288 | |