


Lp	Nazwa	Ilość
1	Zawór odcinający dn25	4
2	Filtr IFM dn25	1
3	Magnezyzer MI dn25	1
4	Zawór zawrotny antyskażeniowy typ EA dn25	1
5	Naczynie wzbiorcze o poj. nom. 33 l Ø=354 mm, h=468 mm	1
6	Zawór spustowy TA100 dn15	1
7	Podgrzewacz c.w.u. stojący o poj.250	1
8	Zawór bezpieczeństwa Øznamionowa wejścia 3/4"	1
9	Zawór odcinający dn32	2
10	Zawór bezpieczeństwa 2115 6bar 1"	1
11	Termometr	1
12	Zawór odcinający dn15	2
13	Zawór zawrotny dn15	1
14	Pompa cyrkulacyjna 20/1-8	1
15	Filtr magnetyczny IFM-15	1
16	Zasilanie	1
17	Pompa ciepła	1

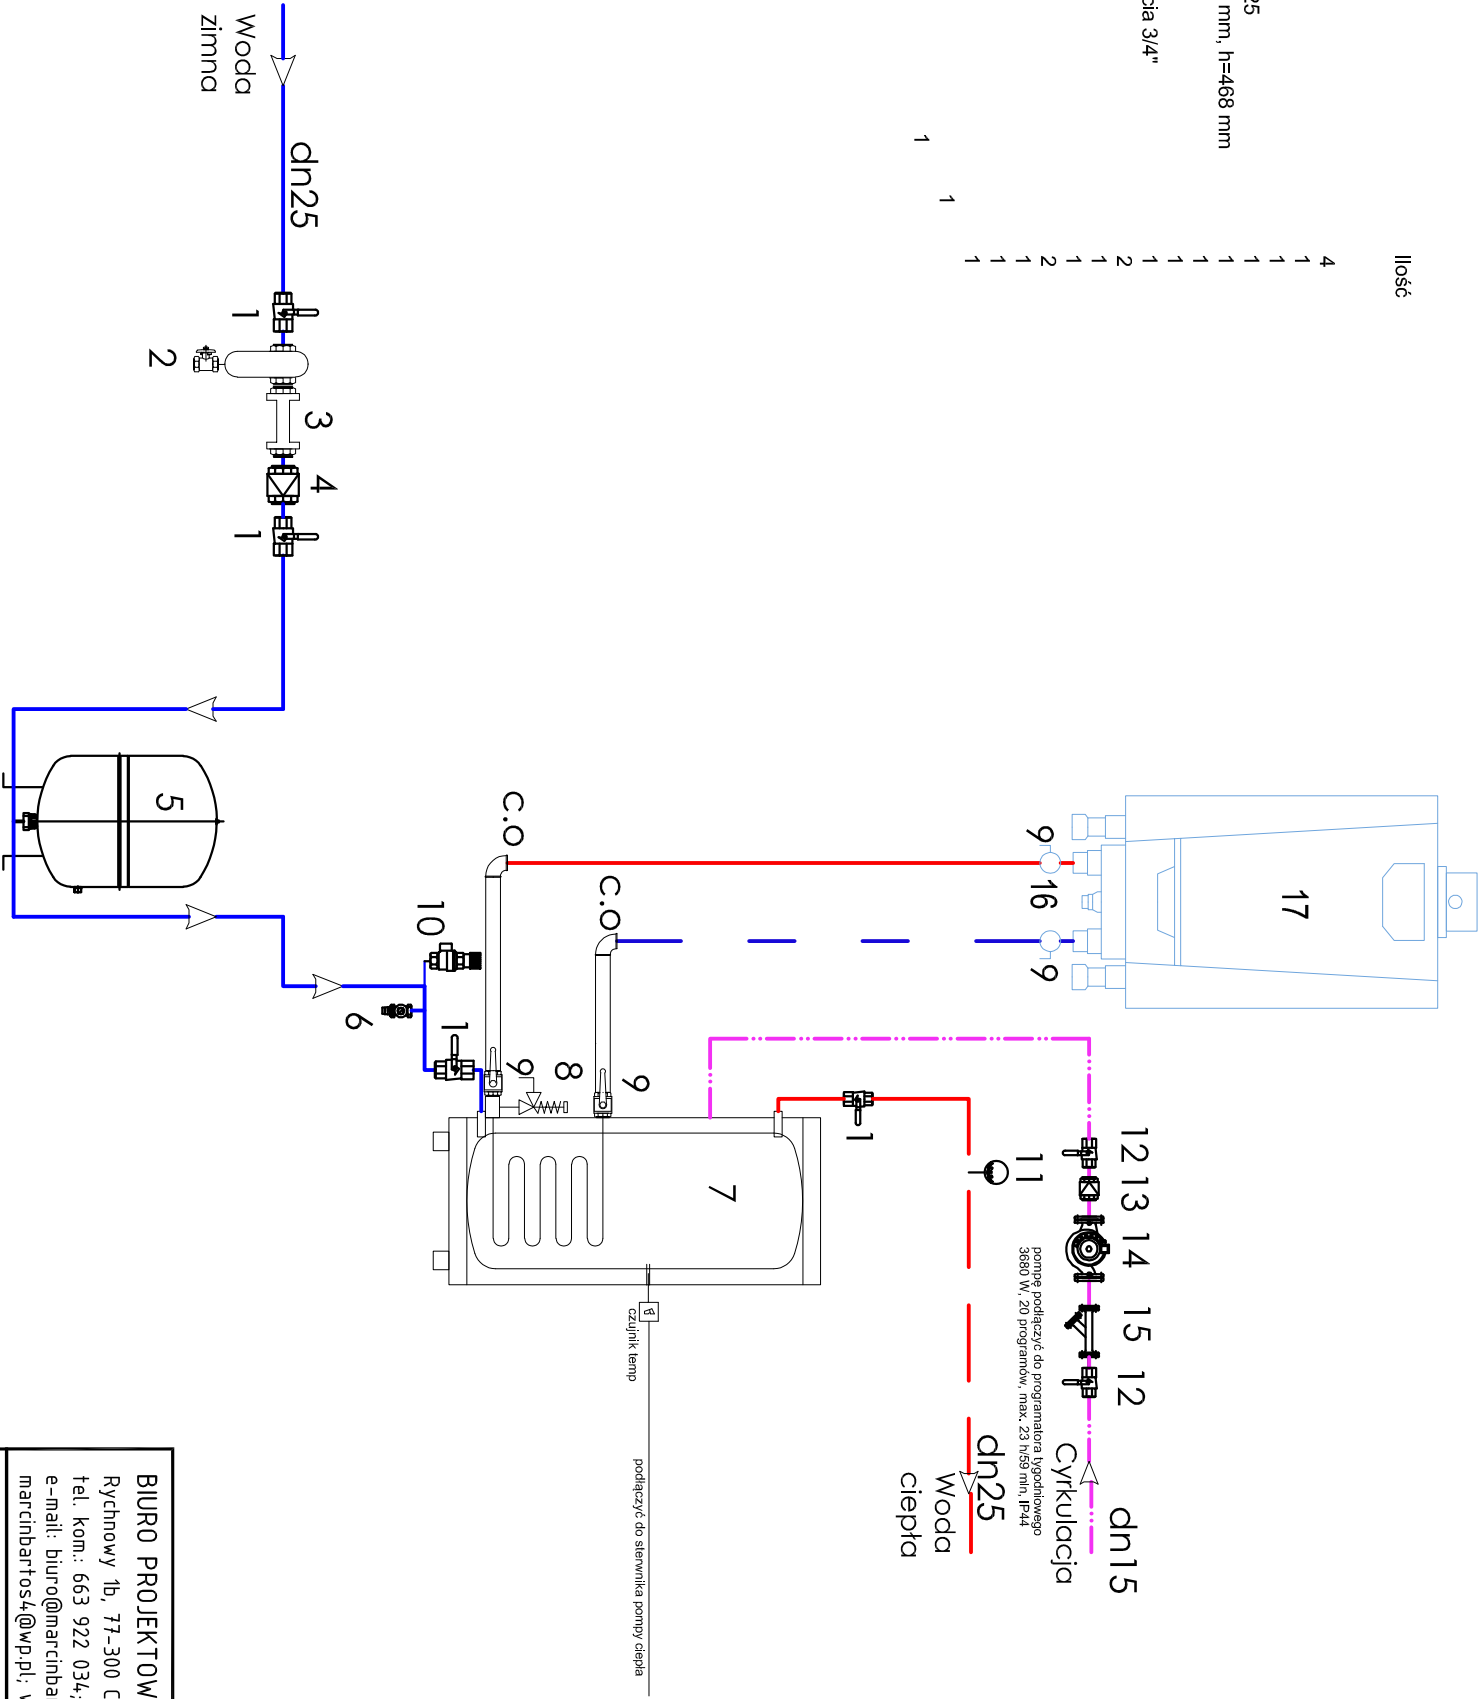

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY				Data: 10.06. 2024
Rychnowy 1b, 77-300 Częstuchów tel. kom.: 663 922 034;60905534.7 fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl				
Sanitarna		Skala: -	Rys. nr: S-03	
Temat:	schemat ogrzewania CWU			
Nazwa inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Mroczy (kat. XVII)			
Adres:	dz. nr 14.00, m.Mrocza, obręb Mrocza			
Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:		Podpis:
Projektant:	Sanitarna:	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do projektowania w spec. sanitarnej		
Projektant spr:	Sanitarna:	mgr inż. Anna Roman Piotrowska Upr.: POM/0164/P00S/06 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej		