


RZUT DACHU

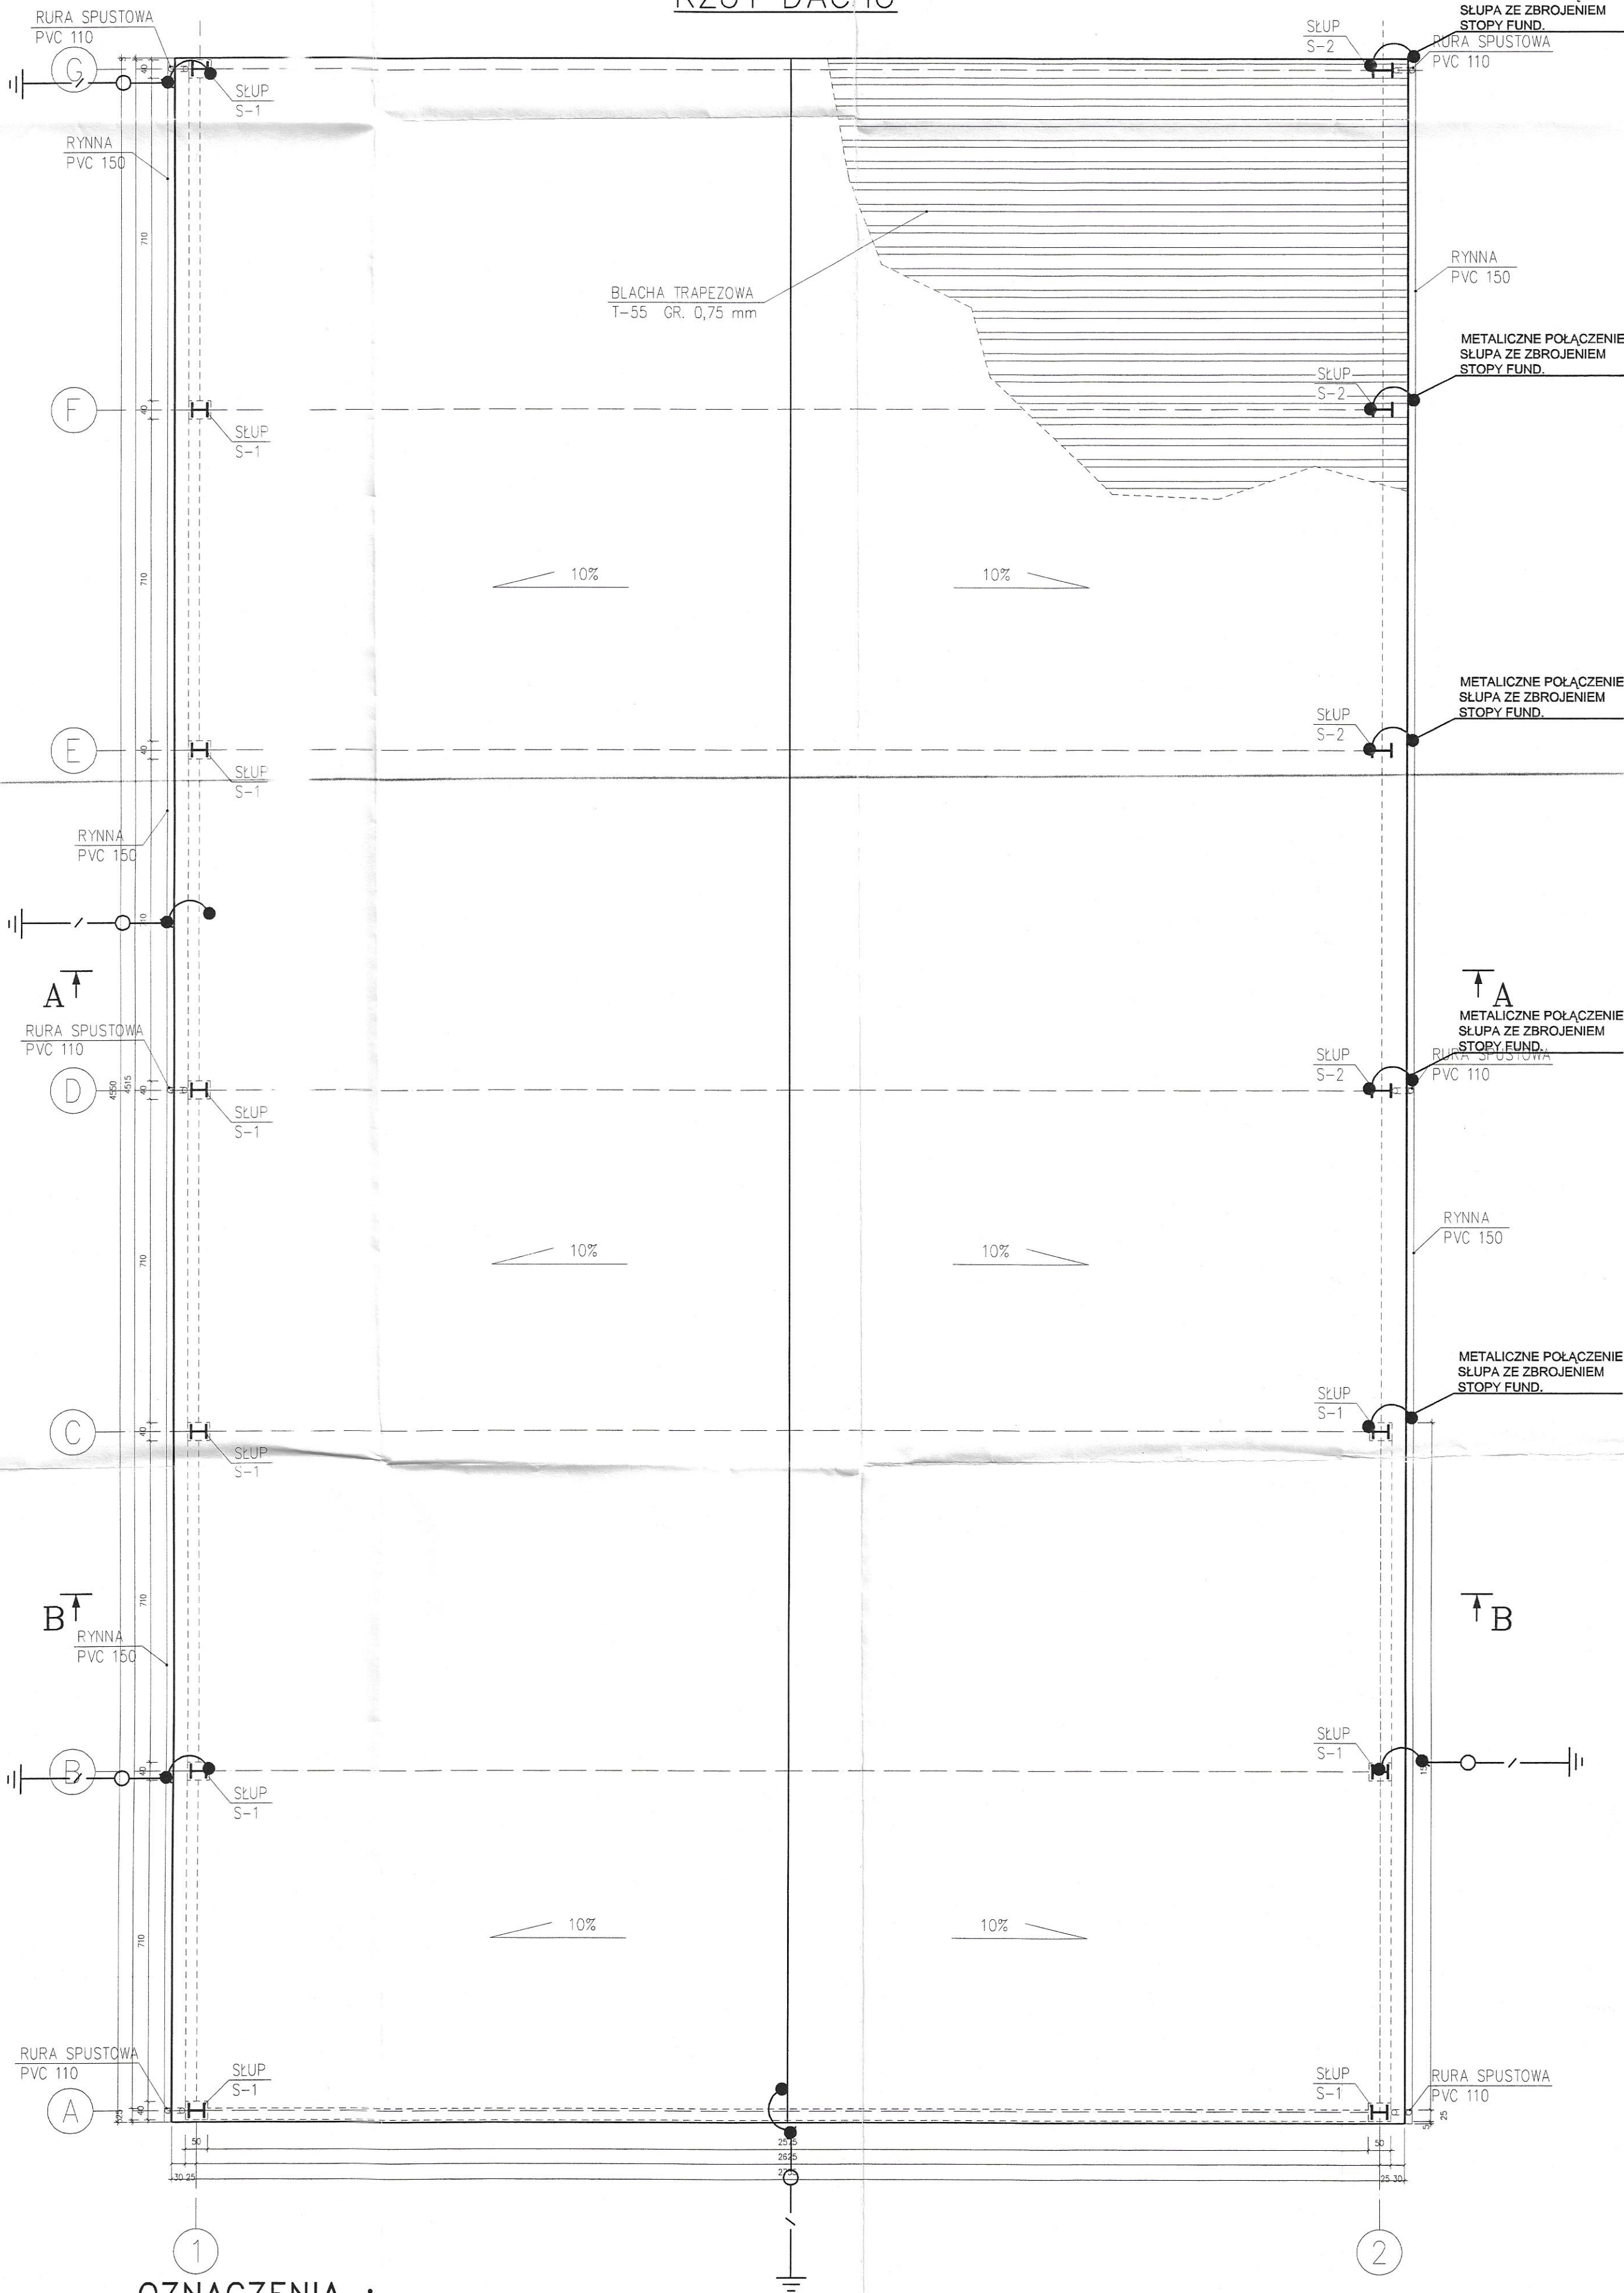

OZNACZENIA :

- DRUT STALOWY OCYNK/o 8mm
- BEDNARKA STALOWA OCYNK. 25x4 mm
- UZIOM PIONOWY
- ZŁĄCZE KONTROLNE 2-ŚRUBOWE

- połączenia elementów metalowych konstrukcji dachu z przewodami odprowadzającymi
W przypadku zastosowania rynien metalowych należy połączyć je złączem rynnowym z połącią dachu.
Należy zapewnić metaliczne połączenie słupów stalowych ze zbrojeniem stóp fundamentowych.

 <div>Przedsiębiorstwo Obsługi i Realizacji Inwestycji FORT Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań tel. (+48 0 prefixa 61) 864 93 60, fax. (+48 0 prefixa 61) 864 93 61; e-mail: fort@post.pl NIP: 779-20-95-585</div>					
Inwestycja: ZAKŁAD UTYLIZACJI I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRAŻUCHY NOWE GM. CEKÓW KOŁONIA					
Inwestor: ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA" 62-800 KALISZ, UL. KARŁOWICZA 4					
Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ZAKŁADU UTYLIZACJI I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRAŻUCHY NOWE GM. CEKÓW KOŁONIA					
Temat rysunku: WIATA GROMADZENIA GOTOWEGO KOMPOSTU NA PLACU NR 22 OB. NR 22 - INSTALACJA ODGROMOWA					
Projektował: mgr inż. A. Brzozowski upr.bud. 109/66	Opracował:  upr.bud.		Sprawdził: mgr inż. H. Włodarczak upr.bud. 670/87/Pw		
Data: 3.2003	Stadium: PB	Nr projektu: PEB-2728	Branża: ELEKTRYCZNA	Skala: 1:100	Nr rys.: E/30