


RZUT POMIESZCZEN 1:50

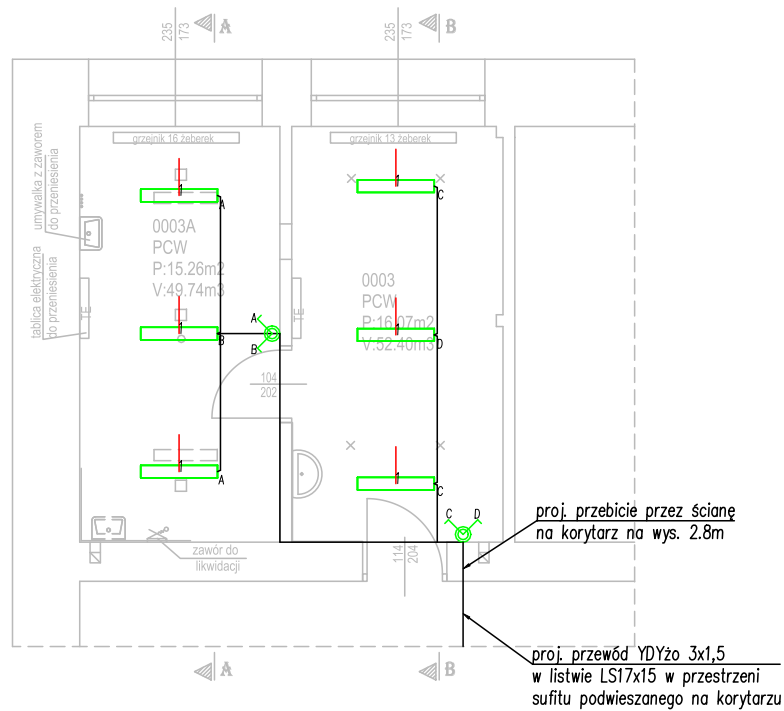


1-T0-1:

— 1o — obwód oświetlenia pomieszczeń 0003, 0003a,

— główna trasa przewodów

LEGENDA:

-  — łącznik oświetlenia grupowy, IP44
 A, B, C, D — propozycja sterowania grup oświetlenia,

UWAGA:

- Do zasilenia proj. opraw zaprojektowano przewód YDYżo 3x1,5mm².
- Przewód wyprowadzić z Tablicy 1-T0-1,
 - po korytarzu prowadzić w listwie elektroinstalacyjnej LS 17x15 od istniejącego zabezpieczenia B10
 - w przebudowanych pomieszczeniach przewody prowadzić należy w brzdach p/t.
- Istniejące instalacje oświetlenia unieczynnić.

Legenda oświetlenia
 oprawa oświetlenia podstawowego, LED, n/t, IP44, 7400lm, 67W, 4000K ...

