


# **RZUT POMIESZCZEN 1:50**

istn. gniazda przeznaczone do demontażu/wymiany

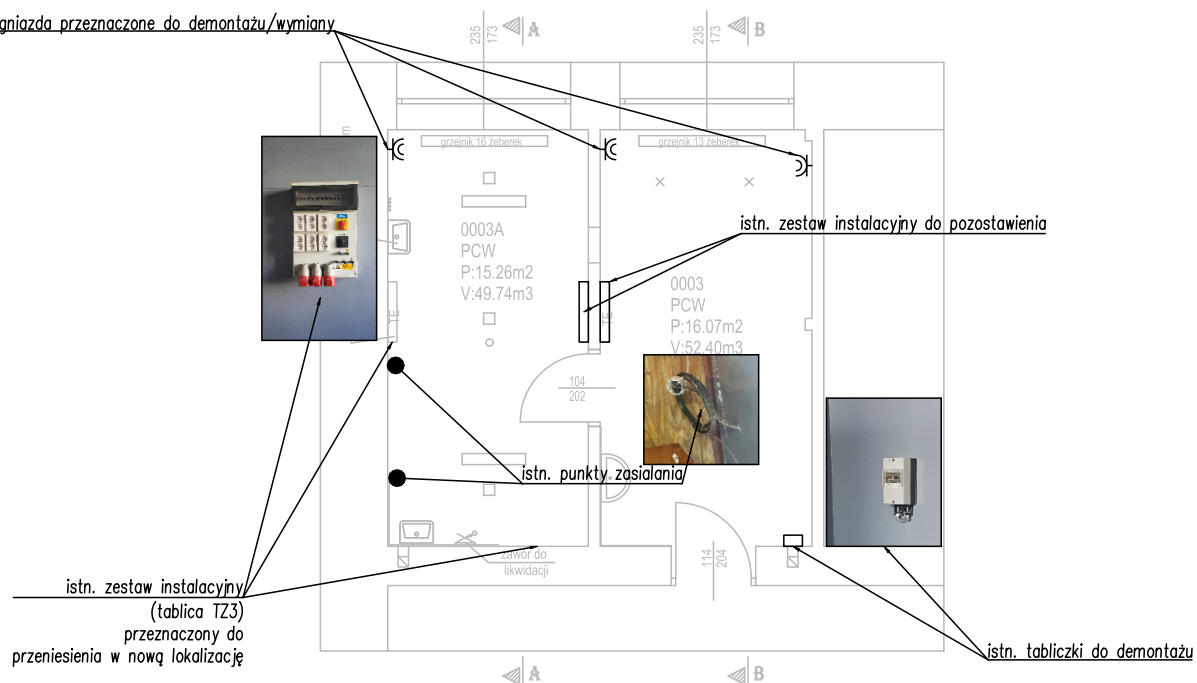

## **LEGENDA:**

- ☞ – istn. gniazdo natynkowe P+N+PE, 230V, pojedyncze, IP44
- – istn. punkty zasilania dla "DRON-ów"

## **UWAGA:**

1. Istniejący zestaw instalacyjny należy w całości przenieść w nową lokalizację.
2. Przewód zasilający istn. TZ3 zinwentaryzowano jako YDYżo 5x4mm<sup>2</sup> zabezpieczony aparatem 3P B20A w tablicy 1-TS-1 (klimatyzator) znajdującej się na korytarzu.