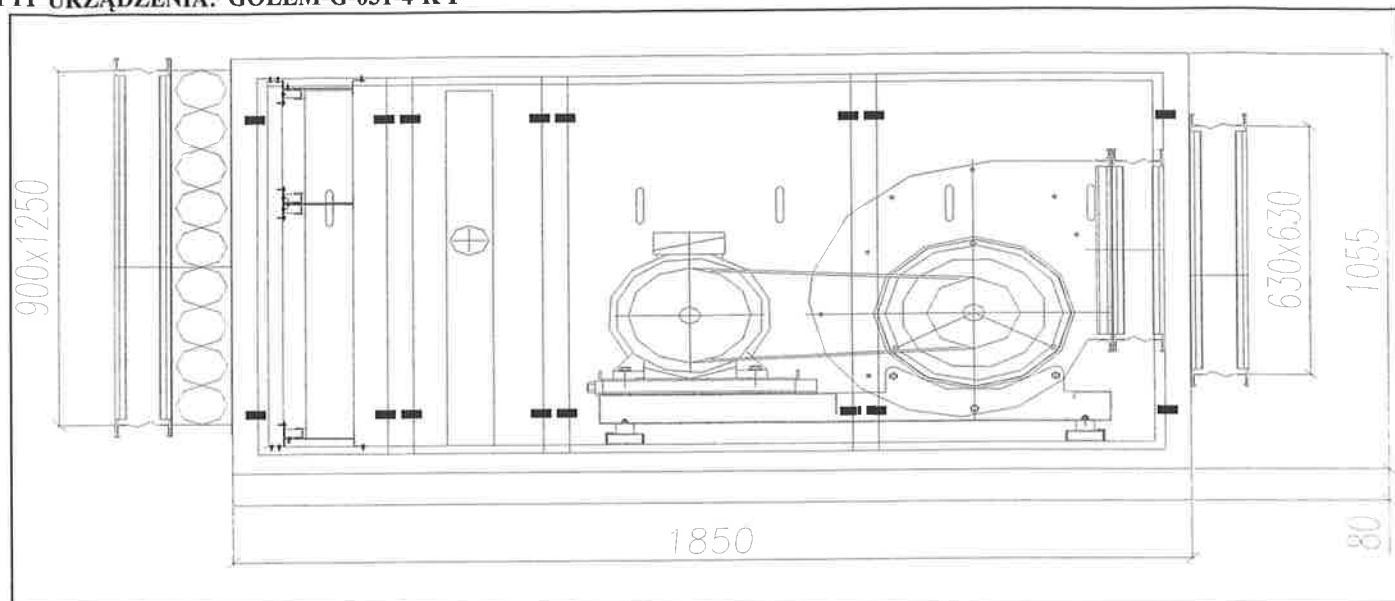


DANE OGÓLNE:

KLIENT: INWENT
 OBIEKT: MOSiR Lublin - Lodowisko
 NR FABR: C 630/04

TYP URZĄDZENIA: GOLEM-G-031-4-K-P

**WYMIARY GABARYTOWE**

DLUG.	SZER.	WYSOK.
1850	1315	1055

Ilość powietrza
 Spręż dyspozycyjny

NAWIEW
m3/h
Pa

ZESPÓŁ WENTYLATOROWY

Typ wentylatora/Obroty wentylatora

Typ silnika

Obroty silnika

Moc silnika

Natężenie prądu

Napięcie

Koło pasowe wentylatora/tulejkę

Koło pasowe silnika/ tuleję

	TZR-B1-0355	1046
	Sg 112M-4	
l/min	4	
kW	1435	
A	8,3	
V	400	
	SPZ 140-2	1610-30
	SPZ 106-2	1610-28

FILTR WSTĘPNY

Klasa/ Typ

Wielkość / ilość sztuk

EU4	KASETOWY
592x592x100 /2	287x592x100 /2

NAGRZEWNICA WODNA

Typ wymiennika

Parametry przed wym

Parametry za wym

Czynnik

Przepływ

Opory czynnika

6.30.CU.10.AL.35.02.1070.18.W.X.X.028.070.R1-1/4"L	
°C	-10
°C	28
°C	80/60
m3/h	5,8
kPa	7

PRZEPUSTNICA

Wlot

1250x900

KRÓCIEC

Wlot

Wylot

1250x900
630x630

