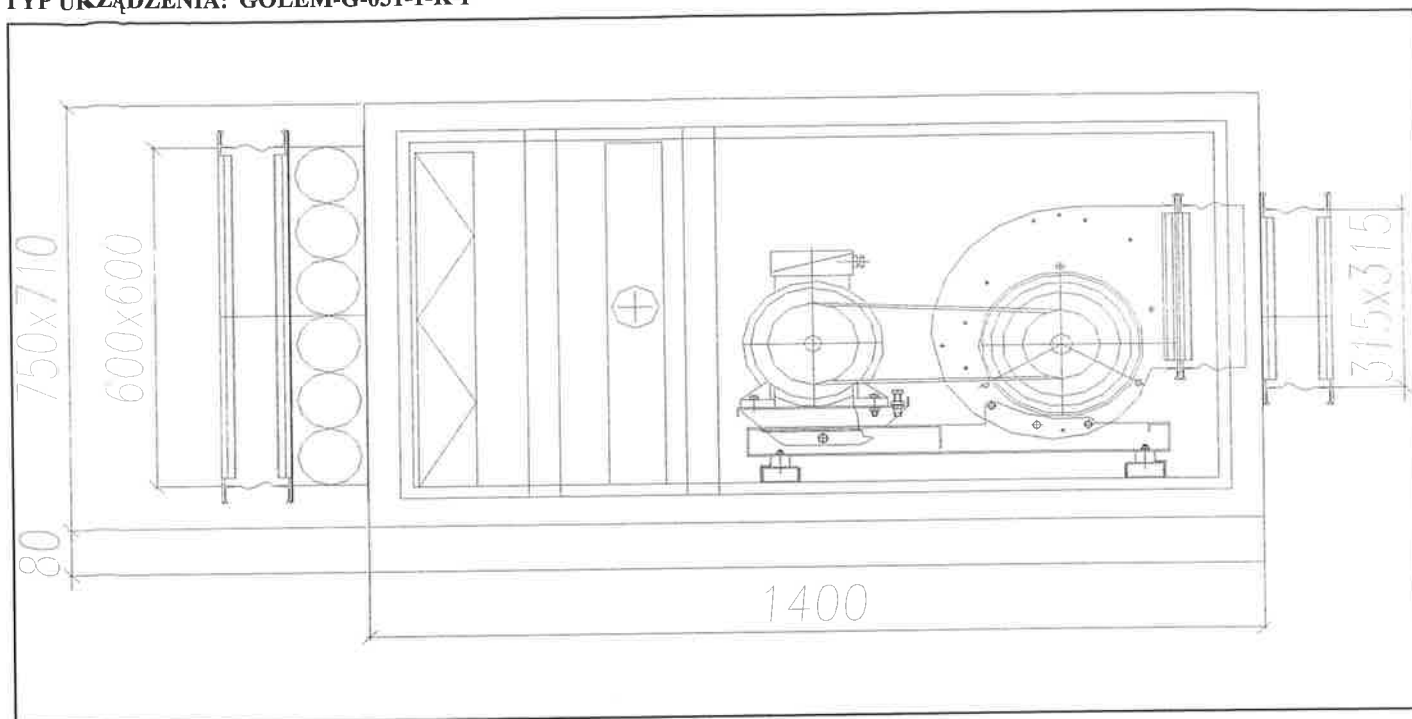


**DANE OGÓLNE:**

**KLIENT:** INWENT  
**OBIEKT:** MOSiR Lublin - Lodowisko  
**NR FABR:** C 631/04

**TYP URZĄDZENIA:** GOLEM-G-031-1-K-P

**WYMIARY GABARYTOWE**

DLUG.	SZER.	WYSOK.
1850	1315	1055

Ilość powietrza  
 Spręż dyspozycyjny

	NAWIEW
m <sup>3</sup> /h	10500
Pa	400

**ZESPÓŁ WENTYLATOROWY**

Typ wentylatora/Obroty wentylatora

Typ silnika

Obroty silnika

Moc silnika

Natężenie prądu

Napięcie

Koło pasowe wentylatora/tulejkę

Koło pasowe silnika/ tuleję

	<b>TZR-B1-0355</b>	1046
	<b>Sg 112M-4</b>	
l/min	4	
kW	1435	
A	8,3	
V	400	
	SPZ 140-2	1610-30
	SPZ 106-2	1610-28

**FILTR WSTĘPNY**

Klasa/ Typ

Wielkość / ilość sztuk

EU4	KASETOWY
592x592x100 /2	287x592x100 /2

**NAGRZEWNICA WODNA**

Typ wymiennika

Parametry przed wym

Parametry za wym

Czynnik

Przepływ

Opory czynnika

6.30.CU.10.AL.35.02.1070.18.W.X.X.028.070.R1-1/4"L	
°C	-10
°C	28
°C	80/60
m <sup>3</sup> /h	5,8
kPa	7

**PRZEPUSTNICA**

Wlot

1250x900
----------

**KRÓCIEC**

Wlot

Wylot

1250x900
630x630

