


DANE OGÓLNE:
KLIENT: INWENT
OBIEKT: MOSiR Lublin
NR FABR: C 473/04

TYP URZĄDZENIA: GOLEM-G-190-3-S-P

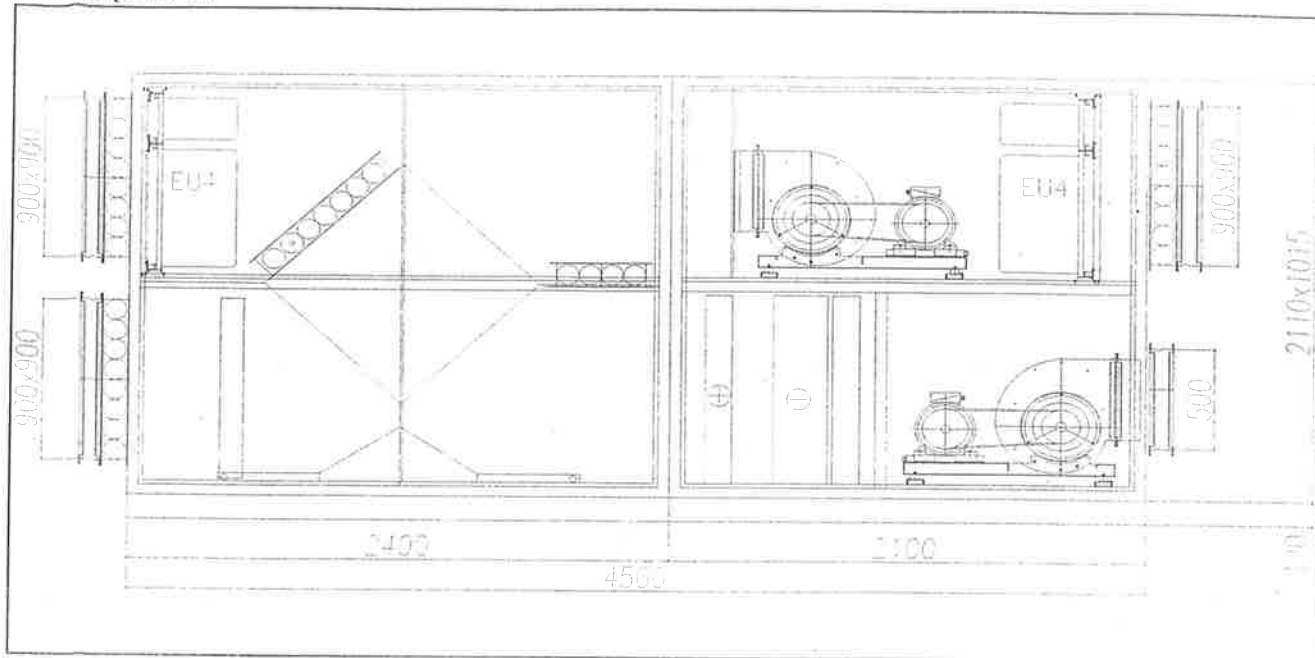

WYMIARY GABARYTOWE

DLUG.	SZER.	WYSOK.
2400	1015	2110
2100	1015	2110

		NAWIEW
Ilość powietrza	m ³ /h	7600
Spręż dyspozycyjny	Pa	250

	WYWIEW
	7600
	250

ZESPÓŁ WENTYLATOROWY

	GXLFF-5-031		GXLFF-5-031	
Typ wentylatora				
Obroty wentylatora	1456	SPZ 112-2; 1610-25	1456	SPZ 112-2; 1610-25
Obroty silnika	1445	SPZ 112-2; 1610-28	1445	SPZ 112-2; 1610-28
Moc silnika	4		4	
Natężenie prądu	8,5		8,5	
Napięcie	400		400	

FILTR WSTĘPNY

Klasa	EU4
Typ	KASETOWY

Klasa	EU4
Typ	KASETOWY

NAGRZEWNICA WODNA

Typ wymiennika	6.30.CU.10.AL.35.02.0785.18.W.X.X.023.070.R1 -1/4"L
Parametry przed wym	°C 0
Parametry za wym	°C 30
Czynnik	°C 80/60
Przepływ	m ³ /h 3,3
Opory czynnika	kPa 3,3
Podłączenie	1 1/43,3

CHŁODNICA WODNA

Typ wymiennika	QLCT-076-08
Parametry przed wym	°C 30
Parametry za wym	°C 20
Czynnik	°C 12-cze
Przepływ	m ³ /h 4,4
Opory czynnika	kPa 17
Podłączenie	DN 32

WYMIENNIK KRZYŻOWY

Typ wymiennika	IA0850-0700-040
----------------	-----------------

