


DANE OGÓLNE:
KLIENT: INWENT
OBIEKT: MOSiR Lublin
NR FABR: C 474/04

TYP URZĄDZENIA: GOLEM-G-190-3-S-P

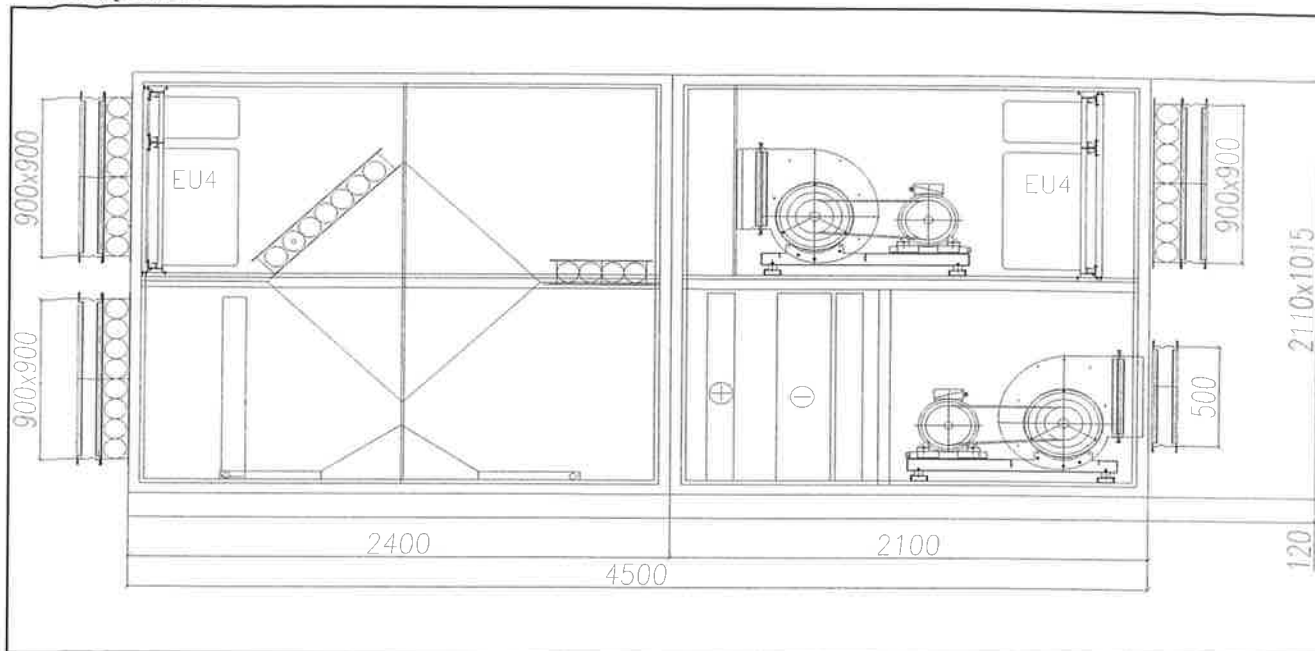

WYMIARY GABARYTOWE

DLUG.	SZER.	WYSOK.
2400	1015	2110
2100	1015	2110

		NAWIEW
Ilość powietrza	m ³ /h	7600
Spręż dyspozycyjny	Pa	250

	WYWIEW
	7600
	250

ZESPÓŁ WENTYLATOROWY

Typ wentylatora	GXLf-5-031	GXLf-5-031
Obroty wentylatora	1/min 1456	1/min 1456
Obroty silnika	1/min 1445	1/min 1445
Moc silnika	kW 4	kW 4
Natężenie prądu	A 8,5	A 8,5
Napięcie	V 400	V 400

FILTR WSTĘPNY

Klasa	EU4
Typ	KASETOWY


Klasa	EU4
Typ	KASETOWY

NAGRZEWNICA WODNA

Typ wymiennika	6.30.CU.10.AL.35.02.0785.18.W.X.X.023.070.R1 -1/4"L
Parametry przed wym	°C 0
Parametry za wym	°C 30
Czynnik	°C 80/60
Przepływ	m ³ /h 3,3
Opory czynnika	kPa 3,3
Podłączenie	1 1/43,3

CHŁODNICA WODNA

Typ wymiennika	QLCT-076-
Parametry przed wym	°C 30
Parametry za wym	°C 20
Czynnik	°C 12-cze
Przepływ	m ³ /h 4,4
Opory czynnika	kPa 17
Podłączenie	DN 32

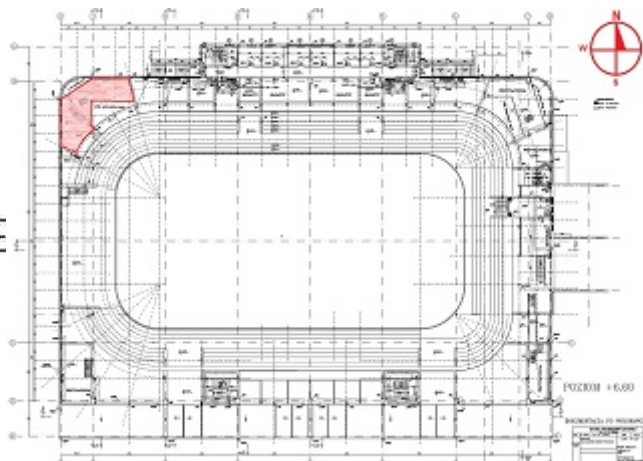

WYMIENNIK KRZYŻOWY

Typ wymiennika	IE0850-0700-040
----------------	-----------------