


**DANE OGÓLNE:**  
**KLIENT:** INWENT  
**OBIEKT:** MOSiR Lublin  
**NR FABR:** C 472/04

**TYP URZĄDZENIA:** GOLEM-G-190-3-S-P

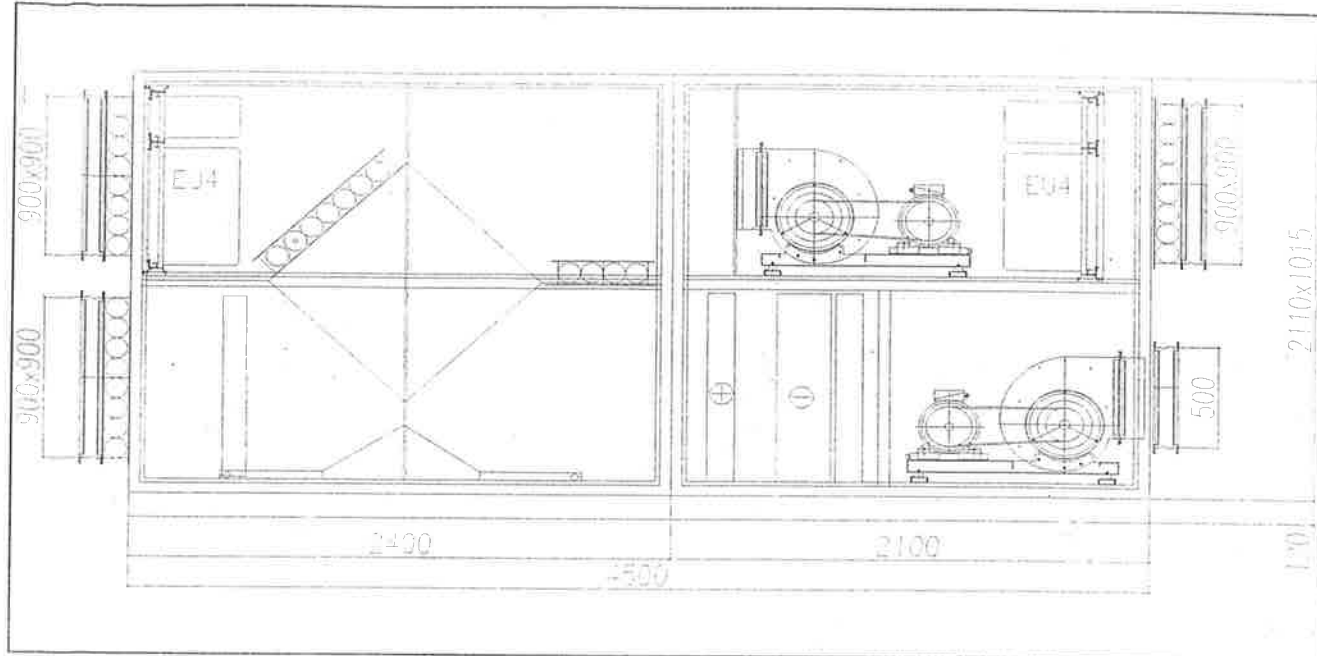

#### WYMIARY GABARYTOWE

DLUG.	SZER.	WYSOK.
2400	1015	2110
2100	1015	2110

		NAWIEW
Ilość powietrza	m <sup>3</sup> /h	7600
Spręż dyspozycyjny	Pa	250

		WYWIEW
		7600
		250

#### ZESPÓŁ WENTYLATOROWY

Typ wentylatora	GXLF-5-031		GXLF-5-031	
Obroty wentylatora	1/min	1456	SPZ 112-2; 1610-25	1456
Obroty silnika	1/min	1445	SPZ 112-2; 1610-28	1445
Moc silnika	kW	4		4
Natężenie prądu	A	8,5		8,5
Napięcie	V	400		400


#### FILTR WSTĘPNY

Klasa	EU4
Typ	KASETOWY

Klasa	EU4
Typ	KASETOWY


#### NAGRZEWNICA WODNA

Typ wymiennika	6.30.CU.10.AL.35.02.0785.18.W.X.X.023.070.R1 -1/4"L	
Parametry przed wym	°C	0
Parametry za wym	°C	30
Czynnik	°C	80/60
Przepływ	m3/h	3,3
Opory czynnika	kPa	3,3
Podłączenie		1 1/43,3



#### CHŁODNICA WODNA

Typ wymiennika	QLCT-076-C	
Parametry przed wym	°C	30
Parametry za wym	°C	20
Czynnik	°C	12-cze
Przepływ	m3/h	4,4
Opory czynnika	kPa	17
Podłączenie	DN	32

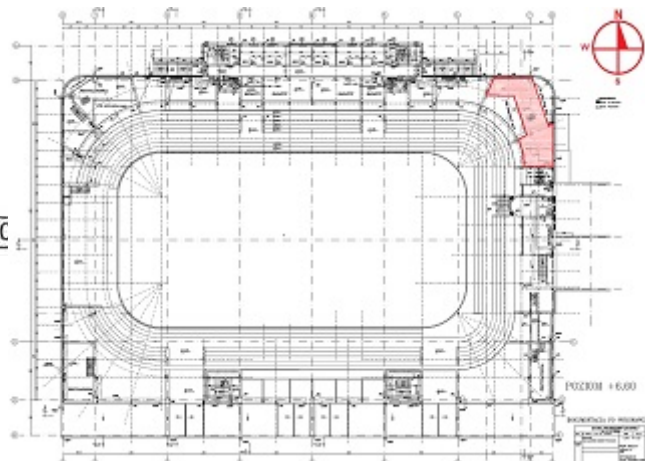

#### WYMIENNIK KRZYŻOWY

Typ wymiennika	IA0850-0700-040
----------------	-----------------