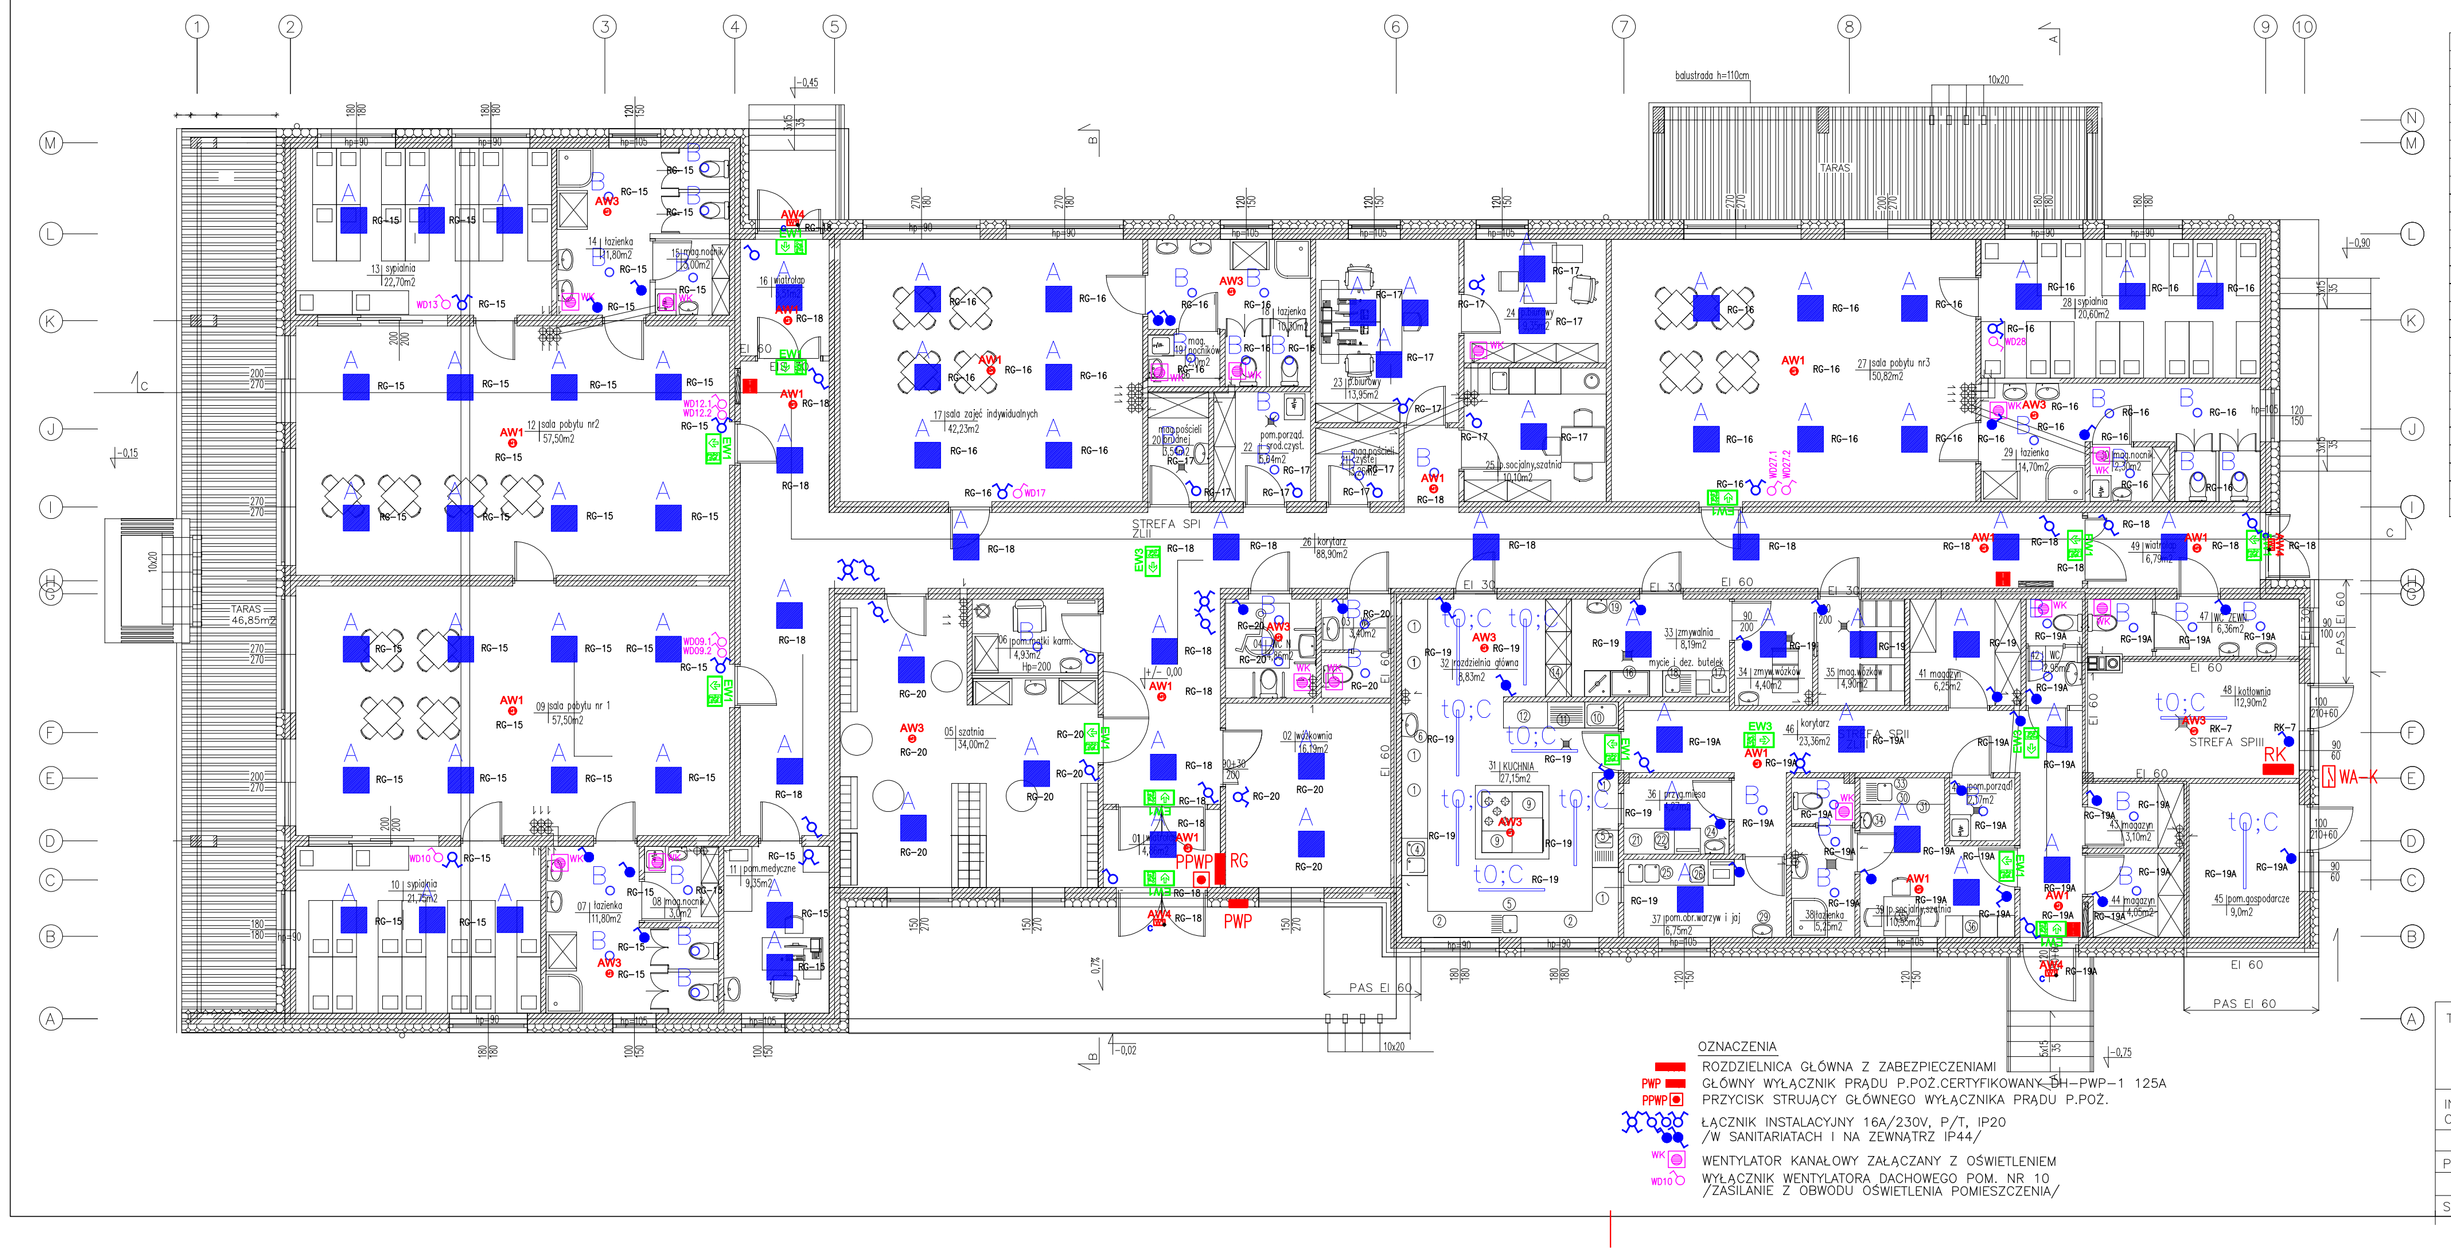

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW./m2
1	WIATROŁAP	gres	4,86
2	WÓZKOWNIA	gres	16,19
3	WC PERSONELU	gres	3,40
4	WC N	gres	4,86
5	SZATNIA	PCV	34,00
6	POM. MATKI KARMIĄCEJ	PCV	4,93
7	ŁAZIENKA DZIECI	gres	11,80
8	MAGAZYN NOCNIKÓW	gres	3,00
9	SALA POBYTU NR 1 – 16 DZIECI	PCV	57,50
10	SYPIALNIA	PCV	21,75
11	POMIESZCZENIE MEDYCZNE	PCV	9,35
12	SALA POBYTU NR 2 – 16 DZIECI	PCV	57,50
13	SYPIALNIA	PCV	22,70
14	ŁAZIENKA DZIECI	gres	11,80
15	MAGAZYN NOCNIKÓW	gres	3,00
16	WIATROŁAP	gres	5,51
17	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH	PCV	42,23
18	ŁAZIENKA DZIECI	gres	10,30
19	MAGAZYN NOCNIKÓW	gres	2,00
20	MAGAZYN POŚCIELI BRUDNEJ	gres	3,54
21	MAGAZYN POŚCIELI CZYSTEJ	gres	3,26
22	POM.PORZĄD. I SROD. CZYSTOŚCI	gres	5,64
23	P. BIUROWY	PCV	13,95
24	P. BIUROWY	PCV	9,35
25	P.SOCJ. SZATNIA PRACOWNIKÓW	PCV	10,10
26	KORYTARZ	gres	88,90
27	SALA POBYTU NR 3 – 16 DZIECI	PCV	50,82
28	SYPIALNIA	PCV	20,60
29	ŁAZIENKA DZIECI	gres	14,70
30	MAGAZYN NOCNIKÓW	gres	2,30
31	KUCHNIA	gres	27,15
32	ROZDZIELNIA GŁÓWNA	gres	8,83
33	ZMYWALNIA	gres	8,19
34	ZMYWALNIA WÓZKÓW	gres	4,40
35	MAGAZYN WÓZKÓW	gres	4,90
36	PRZYGOTAWALNIA MIĘSA	gres	4,27
37	OBRÓBKA WARZYW, JAJ	gres	6,75
38	ŁAZIENKA	gres	5,25
39	P.SOCJ. SZATNIA PRACOWNIKÓW	PCV	10,55
40	POM.PORZĄDKOWE	gres	2,17
41	MAGAZYN	gres	6,25
42	t10;WC PRAC.KUCHNI	gres	2,95
43	MAGAZYN	gres	3,10
44	MAGAZYN	gres	4,05
45	POM.GOSPODARCZE	gres	9,00
46	KORYTARZ	gres	23,36
47	WC DZIECI	gres	6,36
48	KOTŁOWNIA	gres	12,90
49	WIATROŁAP	gres	6,79
		ŁĄCZNIE	707,06

A	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-8MC ET 31W 3000K
B	Ambiella G2 C07 WR LED2000-830 01
tO;C	WP 1500 6100-840 ET PC

Oprawy awaryjne TM Technologie	
AW1	ONTEC C M1
	ONTEC C C1
AW2	iTECH M1
AW3	ONTEC S W1 COLD
EW1	ONTEC S M1
EW2	ONTEC G

UWAGI:
1. Koncepcja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
2. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;
3. Oprawy awaryjne montować ppoż. maksymalnie na wysokości 2,5-3m nie wyżej niż 0,5m poniżej "n.p. sufitu";
4. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła (tzn chłodu (urządzenia HVAC));
5. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;
6. Opracowana koncepcja oświetlenia AW/EW wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.

PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO USZCZELNIĆ MASĄ TYPU HILTI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ODPOWIADAJĄCEJ KLASIE ŚCIAN ODDZIELENIA POŻAROWEGO

TEMAT **BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

INWESTOR/ OBIEKT **GMINA ZAKRZEW, ZAKRZEW 51, 26-652 ZAKRZEW**
BUDYNEK ŻŁOBKA DZ. NR EWID. 80/2, 81/2 OBR. 0027 ŁONIEC GM. ZAKRZEW

	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	ARKUSZ	STADIUM **P.T.**
PROJEKTOWAŁ	**mgr inż. GRZEGORZ MISIAK**	**GP-III-7342/268/94**	**02.2025**		REV.	NUMER RYSUNKU
	mgr inż. ANDRZEJ RABINIAK	**GP-III-7342/165/94**	**02.2025**		SKALA **1:100**	PE-02
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. RYSZARD KLIMKIEWICZ**	**BUA-III-8386/142/89**	**02.2025**			