


# STUDZIENKA NA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200

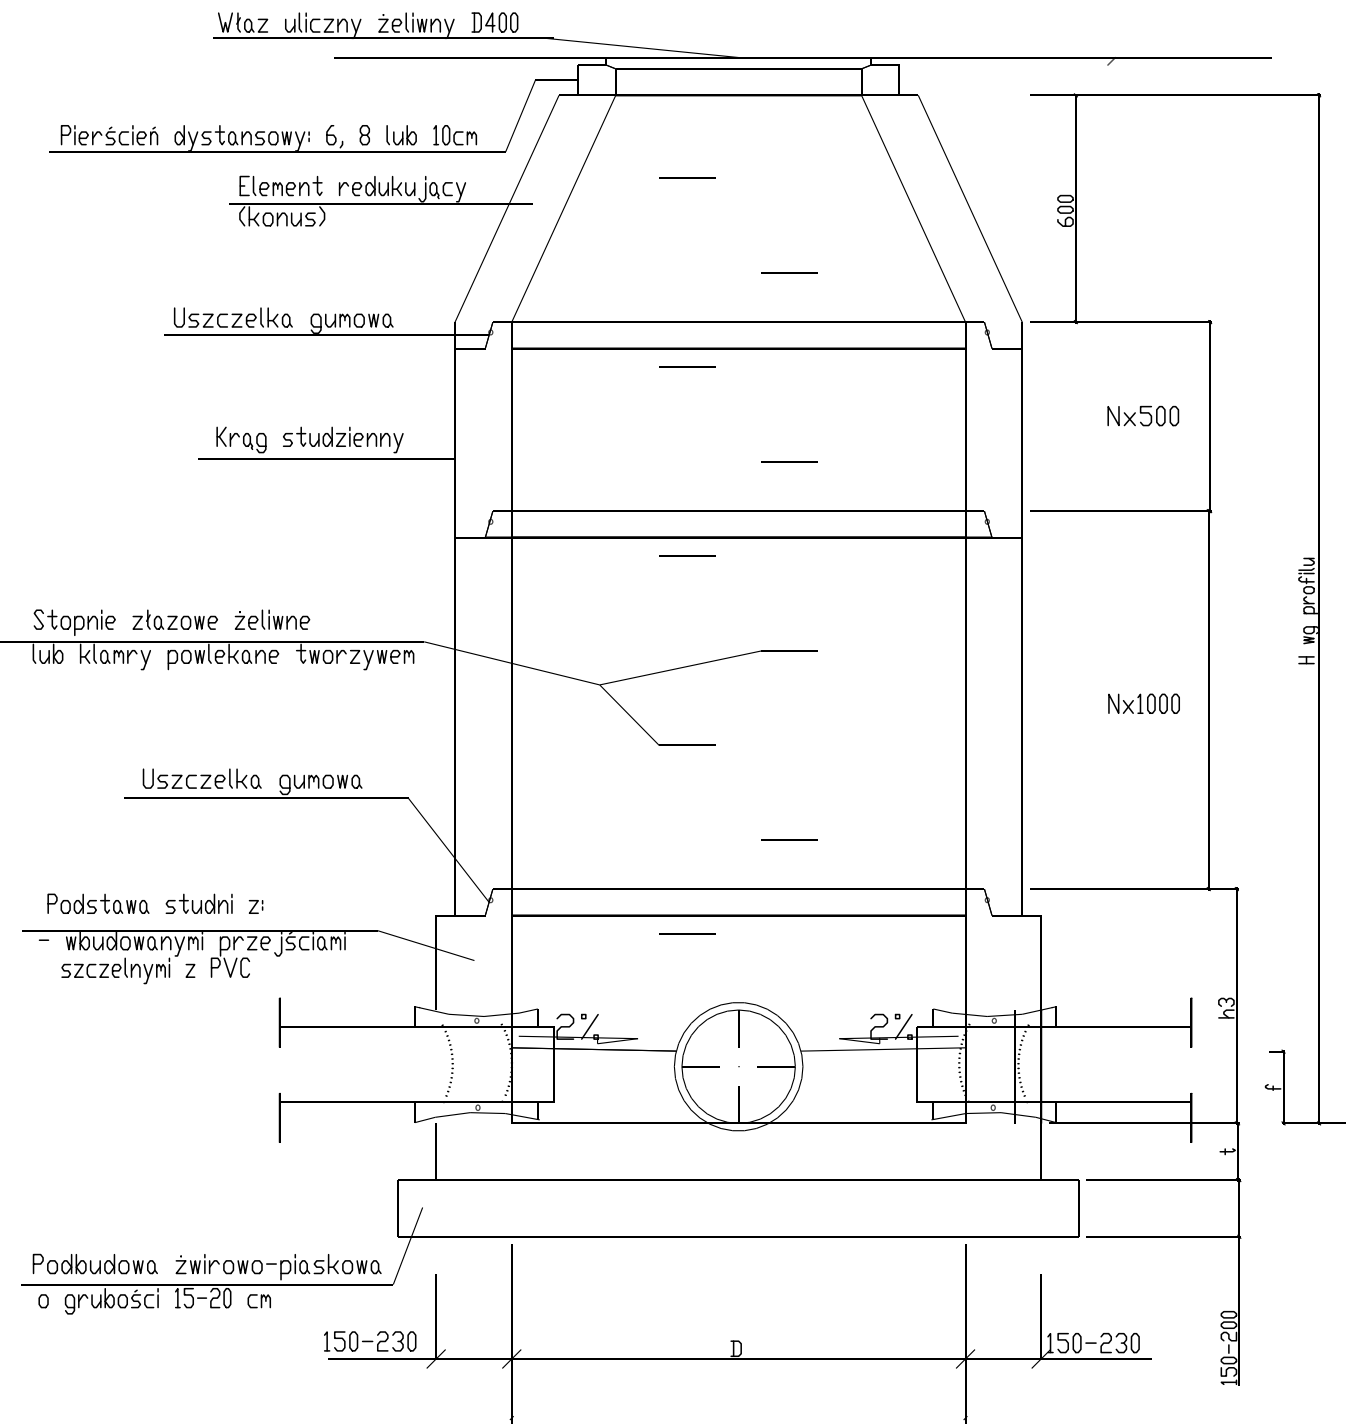

Przy głębokości kanału mniejszej niż 1,5 m od powierzchni terenu dopuszcza się wykonanie studni kanalizacyjnej z kregów Dn 1000 mm. Sposób jej wykonania jest analogiczny jak dla studni Dn 1200. Wymiary dla studni Dn 1000 podano w nawiasach.

PROJEKTANT inż. Iwona Liżewska	UPR. NR WBP-II-K-8386/RA/77/83 spec. Sieci i Inst. Sanitarne	PODPIS
OPRACOWANIE inż. Iwona Liżewska		
BRANŻA SANITARNA	DATA 12.2024	
FAZA PROJ PROJEKT TECHNICZNY	SKALA	NR RYS S-13