RZUT PARTERU
skala 1:100

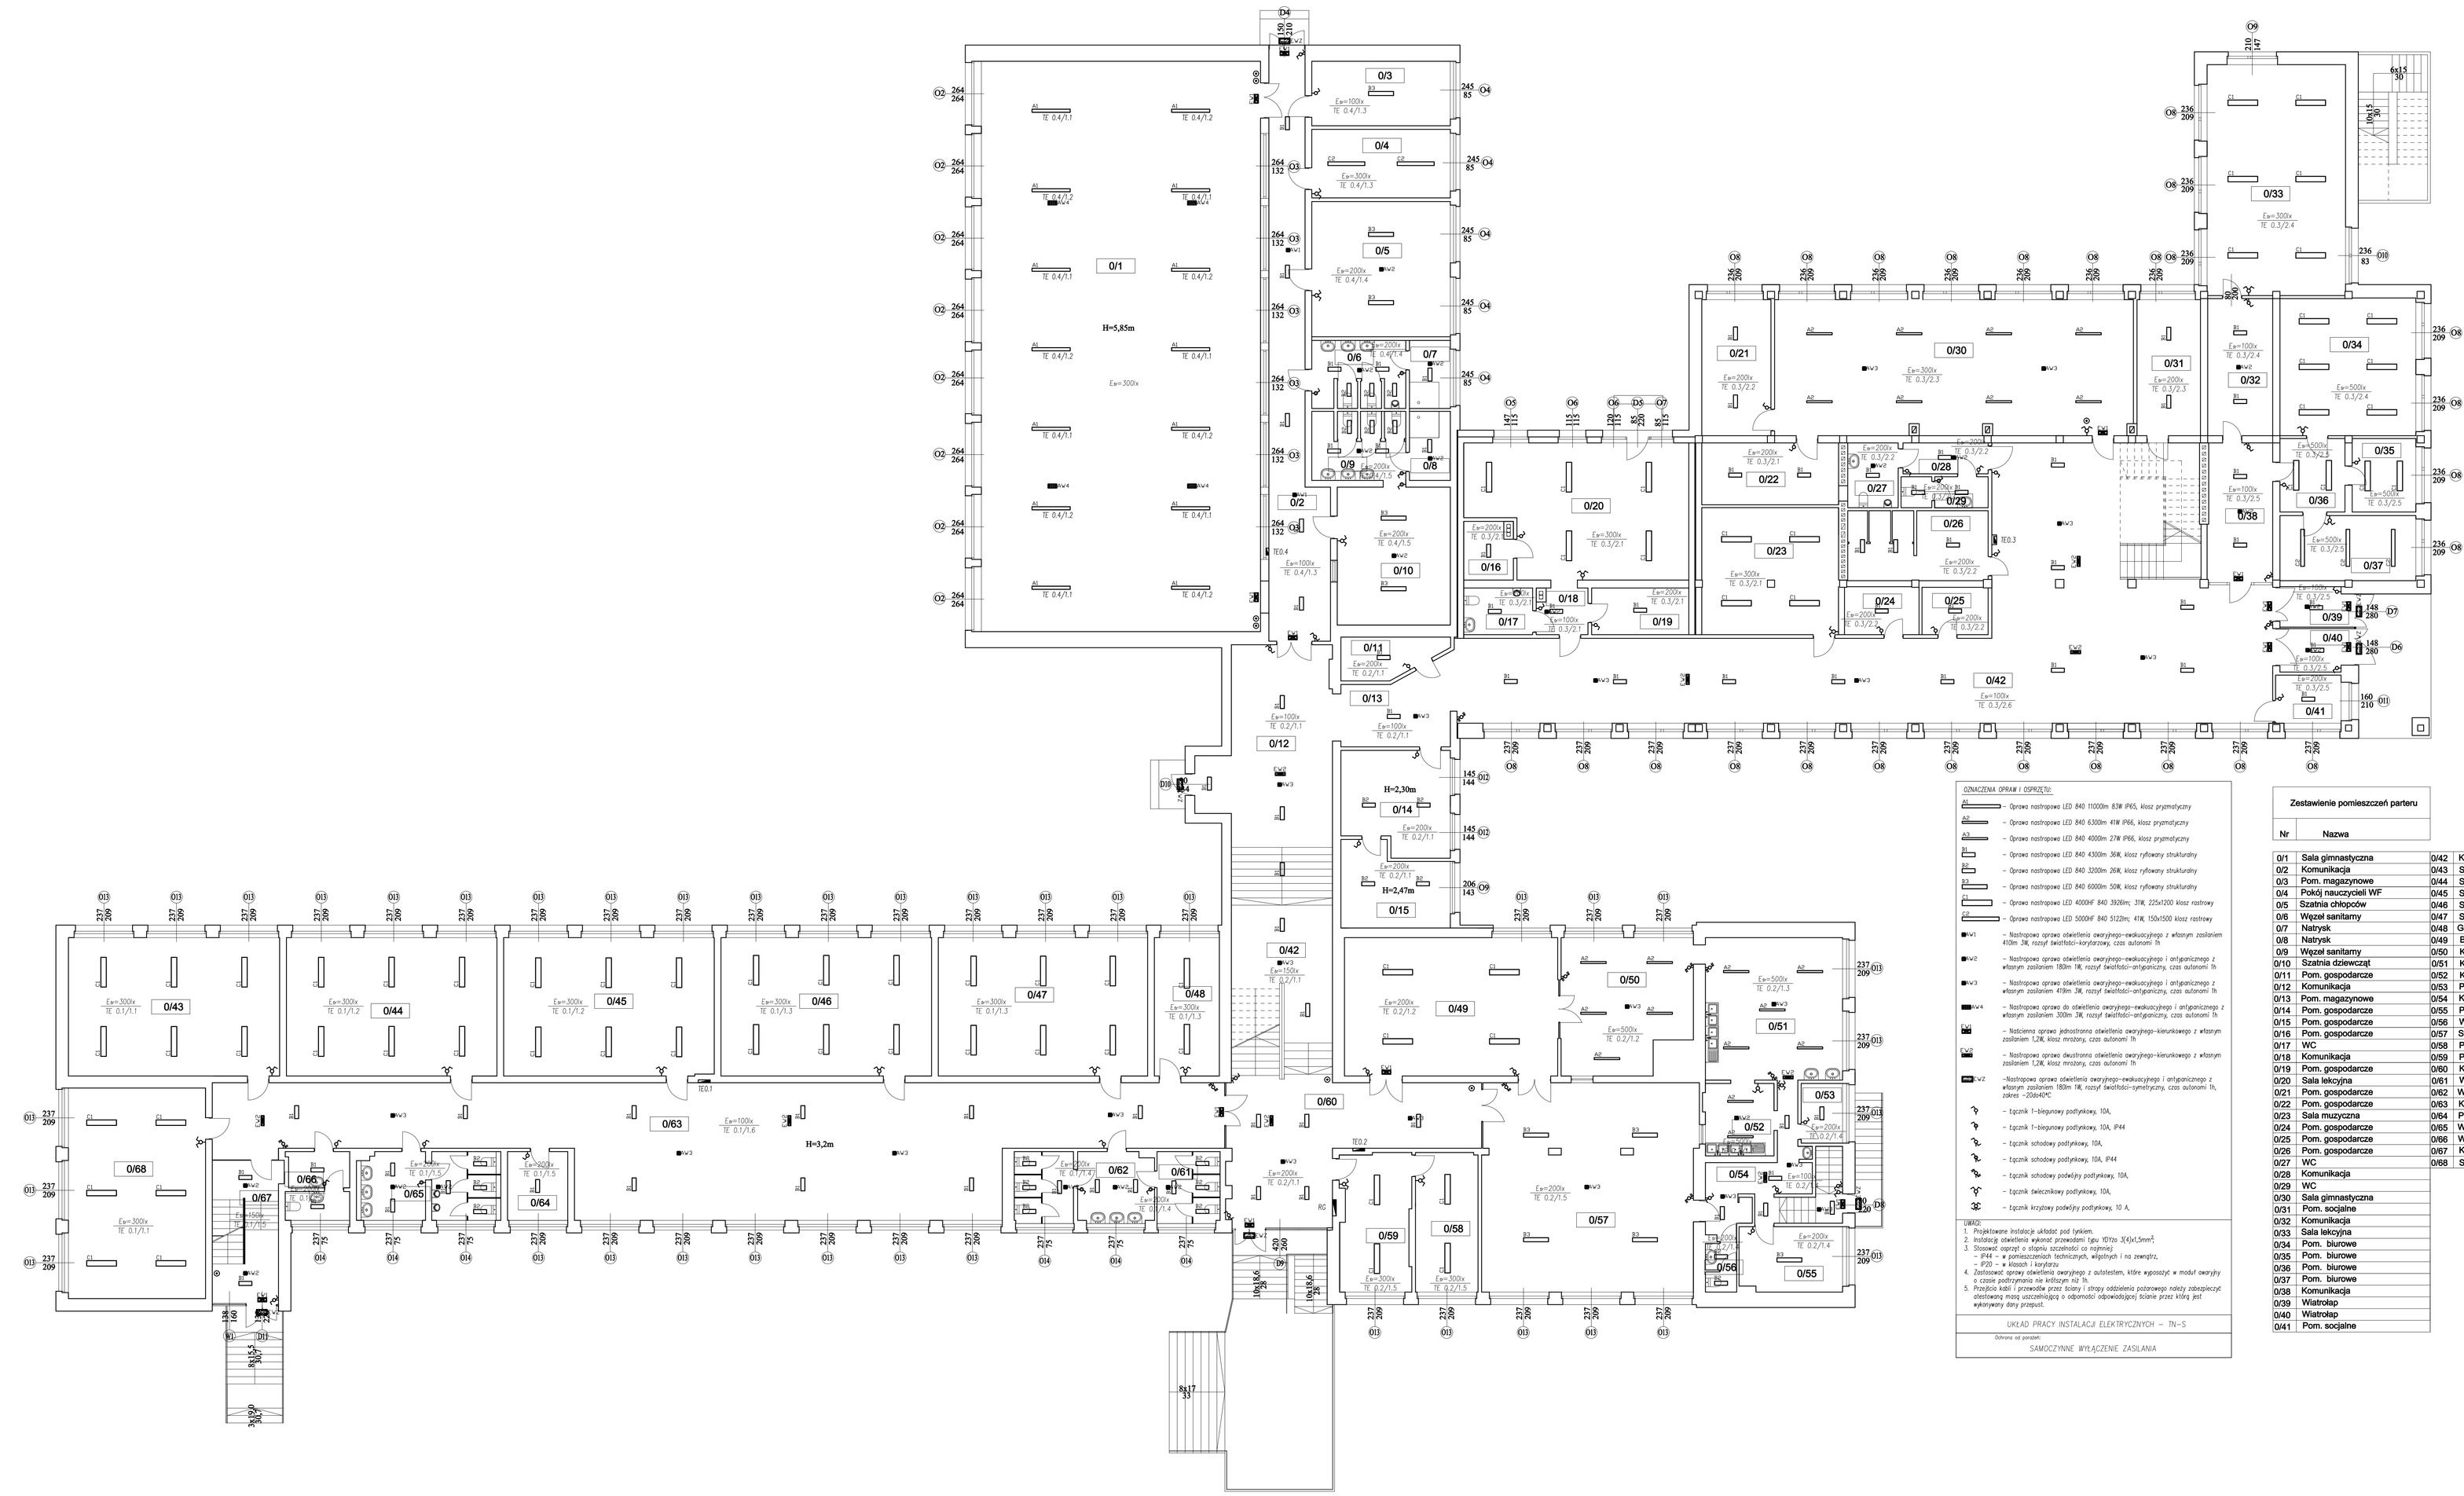

OZNACZENIA OPRAW I OSPRZĘTU:

- A1 – Oprawa nastropowa LED 840 11000lm 83W IP65, klosz prysmatyczny
- A2 – Oprawa nastropowa LED 840 6300lm 47W IP66, klosz prysmatyczny
- A3 – Oprawa nastropowa LED 840 4000lm 27W IP66, klosz prysmatyczny
- B1 – Oprawa nastropowa LED 840 4300lm 36W, klosz ryflowany strukturalny
- B2 – Oprawa nastropowa LED 840 3200lm 26W, klosz ryflowany strukturalny
- B3 – Oprawa nastropowa LED 840 6000lm 50W, klosz ryflowany strukturalny
- C1 – Oprawa nastropowa LED 4000NF 840 3926lm; 31W, 225x1200 klosz rastrowy
- C2 – Oprawa nastropowa LED 5000NF 840 5122lm; 41W, 150x1500 klosz rastrowy
- W1 – Nastropowa oprawa oświetleniowa awaryjnego-ewakuacyjnego z własnym zasilaniem 450lm 3W, rozsył światłości-korytarzowy, czas autonomii 1h
- W2 – Nastropowa oprawa oświetleniowa awaryjnego-ewakuacyjnego i antipanicznego z własnym zasilaniem 180lm 1W, rozsył światłości-antipaniczny, czas autonomii 1h
- W3 – Nastropowa oprawa oświetleniowa awaryjnego-ewakuacyjnego i antipanicznego z własnym zasilaniem 418lm 3W, rozsył światłości-antipaniczny, czas autonomii 1h
- W4 – Nastropowa oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antipanicznego z własnym zasilaniem 300lm 3W, rozsył światłości-antipaniczny, czas autonomii 1h
- EW3 – Nastrojowa oprawa jednostronna oświetlenia awaryjnego-kierunkowego z własnym zasilaniem 1,2W, klosz mrożony, czas autonomii 1h
- EW5 – Nastropowa oprawa dwustronna oświetlenia awaryjnego-kierunkowego z własnym zasilaniem 1,2W, klosz mrożony, czas autonomii 1h
- EW2 – Nastropowa oprawa oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antipanicznego z własnym zasilaniem 180lm 1W, rozsył światłości-symetryczny, czas autonomii 1h, zakres -20do40°C
- – Łącznik 1-biegunowy podtynkowy, 10A,
- – Łącznik 1-biegunowy podtynkowy, 10A, IP44
- – Łącznik schodowy podtynkowy, 10A,
- – Łącznik schodowy podwójny podtynkowy, 10A,
- – Łącznik świecznikowy podtynkowy, 10A,
- – Łącznik krzyżowy podwójny podtynkowy, 10 A,

UWAGI:

1. Projektowane instalacje układać pod tynkiem.
2. Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDYżo 3(4)x1,5mm².
3. Stosować osprzęt o stopniu szczelności co najmniej
   - IP44 – w pomieszczeniach technicznych, wilgotnych i na zewnątrz,
   - IP20 – w klasach i korytarzu.
4. Zastosować oprawy oświetlenia awaryjnego z autotestem, które wyposażyć w moduł awaryjny o czasie podtrzymania nie krótszym niż 1h.
5. Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć oteslowaną masą uszczelniającą o odporności odpowiadającej ścianie przez którą jest wykonywany dany przejście.

UKŁAD PRACY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – TN-S

Ochrona od porażeń:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Zestawienie pomieszczeń parteru

Nr	Nazwa	Nr	Nazwa
0/1	Sala gimnastyczna	0/42	Komunikacja
0/2	Komunikacja	0/43	Sala lekcyjna
0/3	Pom. magazynowe	0/44	Sala lekcyjna
0/4	Pokój nauczycieli WF	0/45	Sala lekcyjna
0/5	Szatnia chłopców	0/46	Sala lekcyjna
0/6	Węzeł sanitarny	0/47	Sala lekcyjna
0/7	Natrysk	0/48	Gabinet terapii pedagogicznej
0/8	Natrysk	0/49	Biblioteka
0/9	Węzeł sanitarny	0/50	Kuchnia
0/10	Szatnia dziewcząt	0/51	Kuchnia
0/11	Pom. gospodarcze	0/52	Kuchnia
0/12	Komunikacja	0/53	Pom. gospodarcze
0/13	Pom. magazynowe	0/54	Komunikacja
0/14	Pom. gospodarcze	0/55	Pom. gospodarcze
0/15	Pom. gospodarcze	0/56	WC
0/16	Pom. gospodarcze	0/57	Stołówka
0/17	WC	0/58	Portiernia
0/18	Komunikacja	0/59	Portiernia
0/19	Pom. gospodarcze	0/60	Komunikacja
0/20	Sala lekcyjna	0/61	WC
0/21	Pom. gospodarcze	0/62	Węzeł sanitarny damski
0/22	Pom. gospodarcze	0/63	Korytarz
0/23	Sala muzyczna	0/64	Pom. gospodarcze
0/24	Pom. gospodarcze	0/65	Węzeł sanitarny męski
0/25	Pom. gospodarcze	0/66	WC dla personelu
0/26	Pom. gospodarcze	0/67	Klatka schodowa
0/27	WC	0/68	Sala lekcyjna
0/28	Komunikacja		
0/29	WC		
0/30	Sala gimnastyczna		
0/31	Pom. socjalne		
0/32	Komunikacja		
0/33	Sala lekcyjna		
0/34	Pom. biurowe		
0/35	Pom. biurowe		
0/36	Pom. biurowe		
0/37	Pom. biurowe		
0/38	Komunikacja		
0/39	Wiatrołap		
0/40	Wiatrołap		
0/41	Pom. socjalne		

Niniejsza dokumentacja, ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, nagrywających i innych bez pisemnej zgody zastrzeżona prawa autorskich Zespół Projektowy

BIURO PROJEKTOWE
JUMAT BIURO PROJEKTOWE
26-300 OPOCZNO UL.LIPOWA 12 ,
TEL. 607-603-279

Obiekt: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W JELENIEJ GÓRZE

Adres budowy: jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra, dz. nr 7, obr. 0004, ul. Ciepliczka 74, 58-560 Jelenia Góra

	Imię i nazwisko	data	nr upr.	podpis
Projektował:	mgr inż. Dominik Ciesiak	mgd. 2021r.	LUBZ/0439/POOK/13	
Projektował:				

Plan instalacji oświetlenia - rzut parteru

skala 1 : 100

nr rys. E-14