



Oznaczenie urządzenia	204	Q2	205						
Oznaczenie zacisku									
Opis									
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu									
Typ kabla									
Typ izolacji kabla									

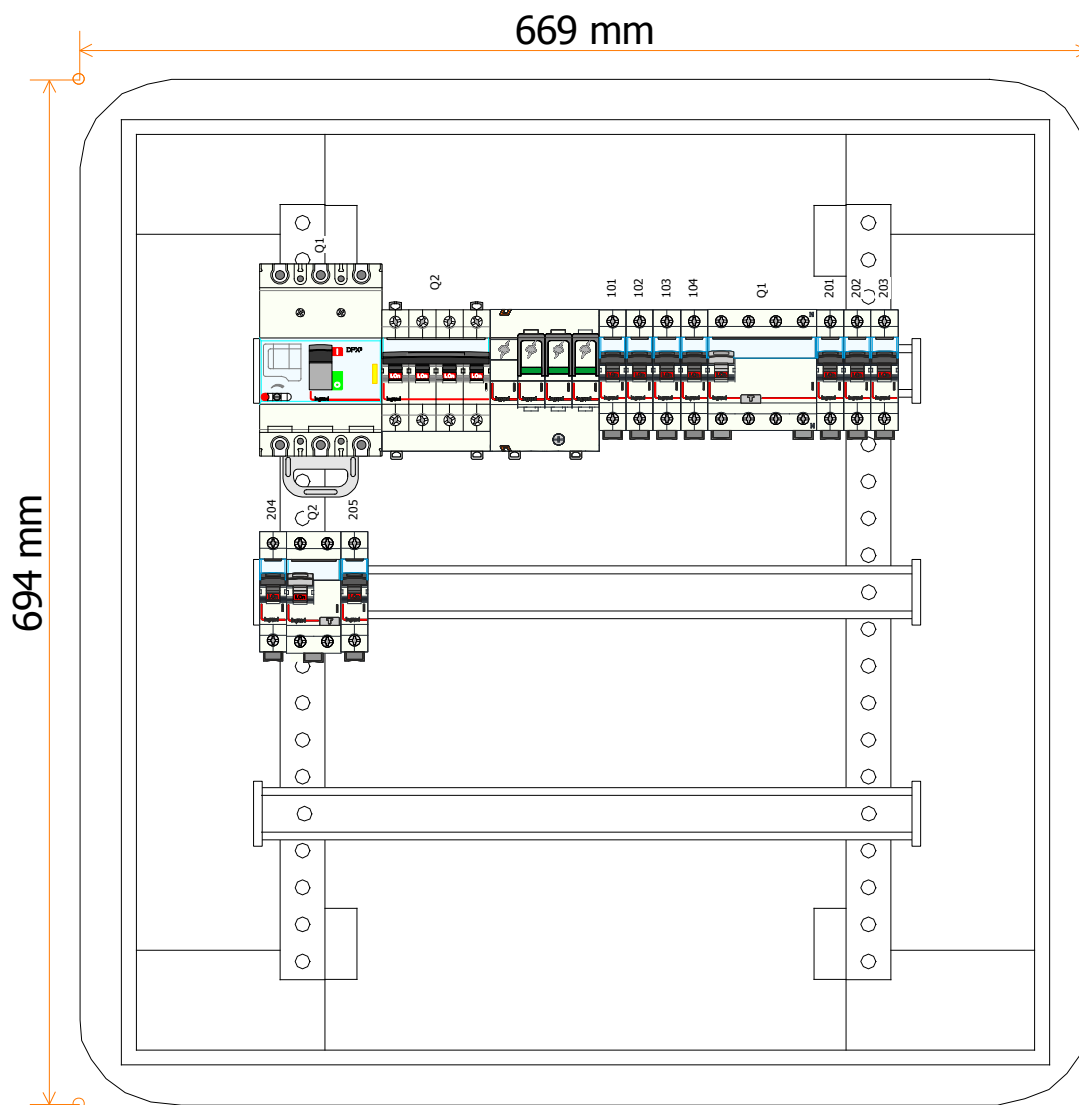

RYS E05

TG

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

E05

Autor:

2018-03

AKS

F

E

D

Nr. akusza:

3 / 3