



ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ

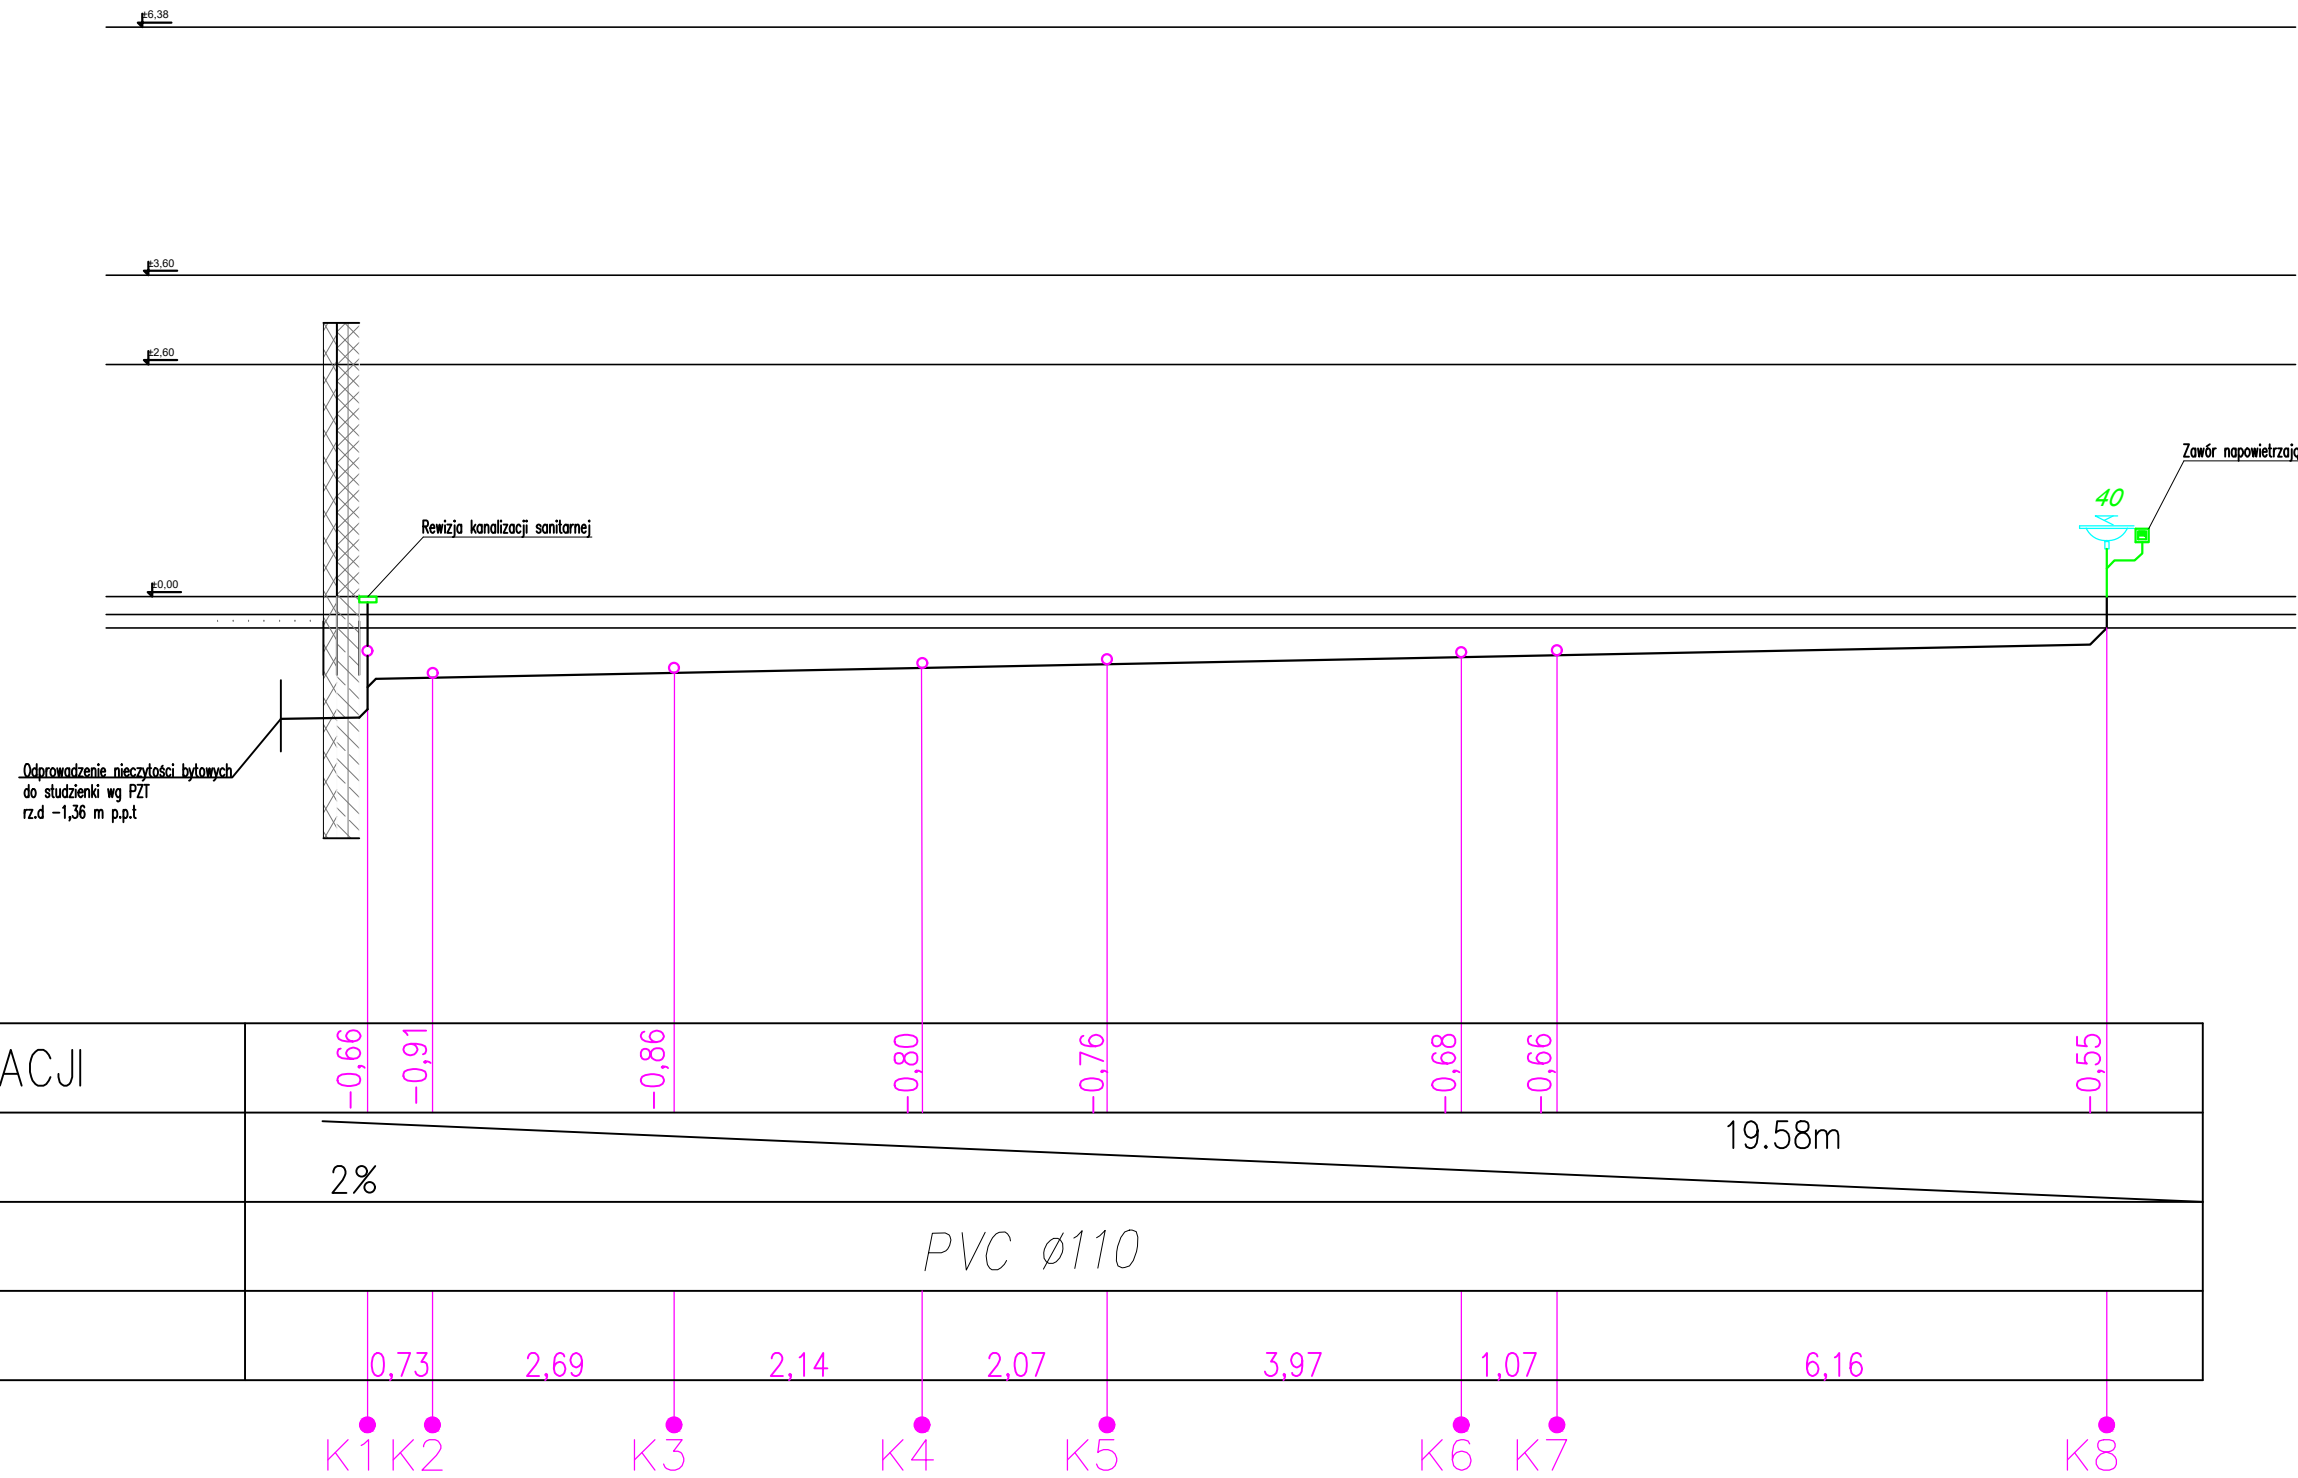

ZAGŁĘBIENIE DNA KANALIZACJI	-0.66-0.91-0.86-0.80-0.76-0.68-0.66-0.55
SPADKI, DŁUGOŚCI	2%19.58m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC ø110
ODLEGŁOŚCI	0.732.692.142.073.971.076.16

ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ C.D

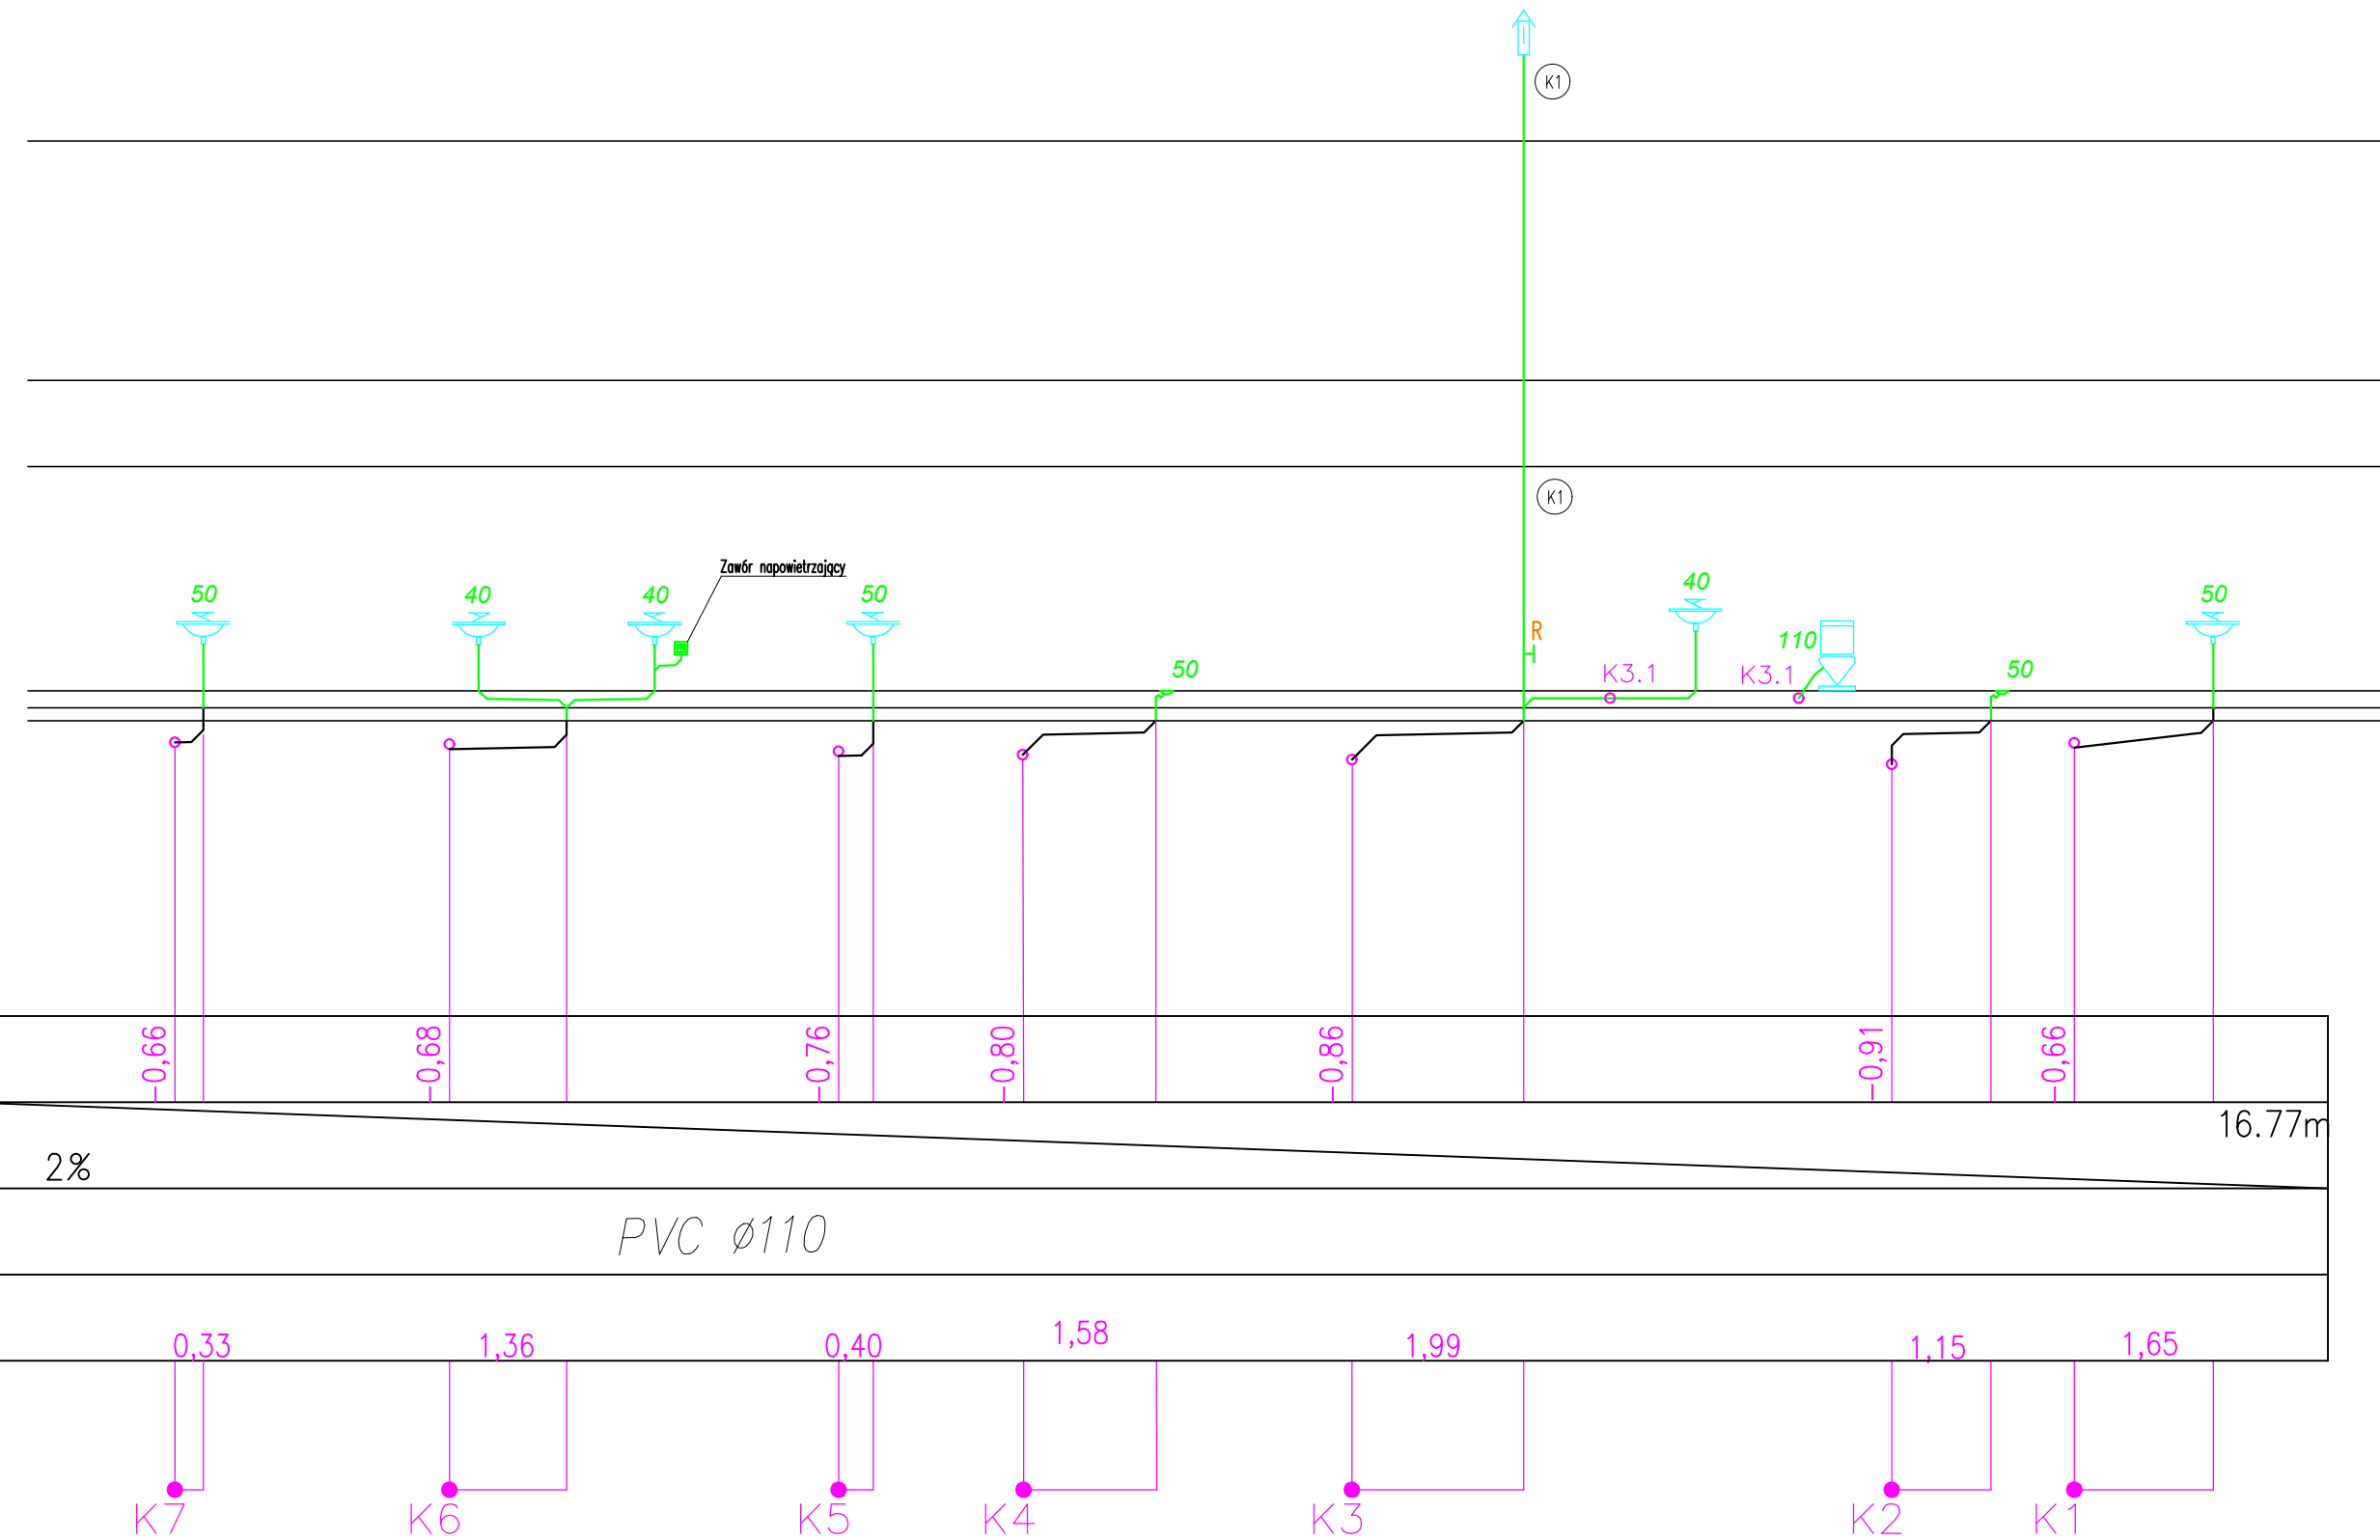

ZAGŁĘBIENIE DNA KANALIZACJI	-0.66-0.68-0.76-0.80-0.86-0.91-0.66-0.55
SPADKI, DŁUGOŚCI	2%16.77m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC ø110
ODLEGŁOŚCI	0.331.360.401.581.991.151.65

LEGENDA:

- K1 – pion kanalizacyjny zakończony wywiewką
- proj. inst. kanalizacji sanitarnej w wylewce
- proj. inst. kanalizacji sanitarnej pod posadzką
- proj. inst. kanalizacji sanitarnej pod stropem
- proj. inst. odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej pod stropem
- proj. inst. skroplinowa pod stropem
- ZN –zawór napowietrzający

Rzędne dna kanalizacji pasowane są od poziomu posadzki +0,00

Revizja 0

PROJEKTANT:	ARCHIKS		
INWESTOR:	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice		
INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE dz. nr. 826/48, ul. Dworcowa 31 44-145 Pilchowice		
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Drag	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Ważny
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Ważny	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Daniel Madejski
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Daniel Madejski	SKALA:	1:50
DATA:	06.2024	NR STRONY:	K-03