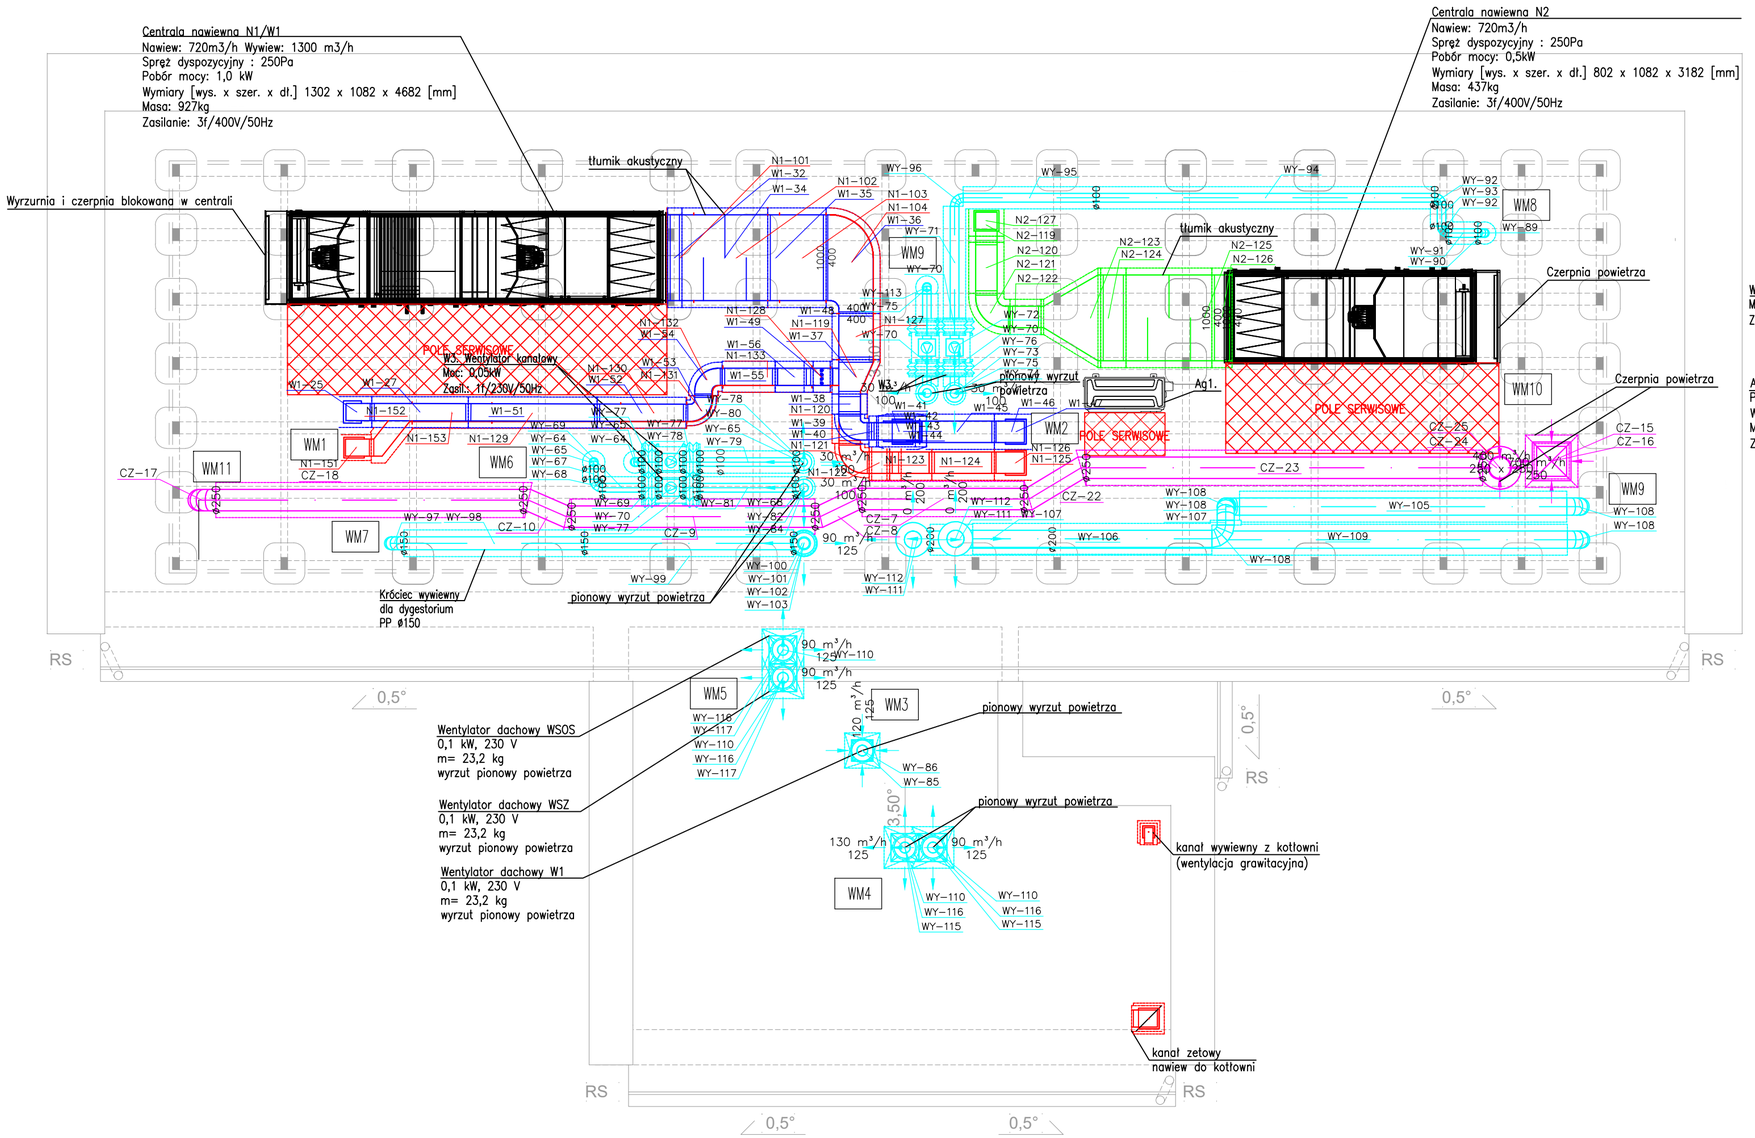

MINIMALNE WYMIARY OTWORÓW REWIZYJNYCH W KANAŁACH WENTYLACYJNYCH

wg Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

KANAŁY O PRZEKR. PROSTOKĄTNYM

WYMIAR BOKU KANAŁU	MINIMALNE WYMIARY REWIZJI	
s [mm] 2)	A [mm]	B [mm]
s ≤ 200	300	100
200 ≤ s ≤ 500	400	200
> 500	500	400
1)	600	500

KANAŁU O PRZEKROJU KOŁOWYM

ŚREDNICA PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY REWIZJI	
d [mm]	A [mm]	B [mm]
200 ≤ d ≤ 315	300	100
315 ≤ d ≤ 500	400	200
> 500	500	400
1)	600	500

1) OTWÓR REWIZYJNY JAKO WŁAZ, GDY CZYSZCZENIE ZWIĄZANE JEST Z WEJŚCIEM DO WNĘTRZA KANAŁU.
2) WYMIAR BOKU KANAŁU, W KTÓRYM WYKONANO REWIZJĘ.
3) W PRZEWODACH O PRZEKROJU KOŁOWYM O ŚREDNICY d<200 mm NALEŻY STOSOWAĆ ZDEJMOWALNE ZAŚLEPKI LUB TRÓJNIKI Z ZAŚLEPKAMI DO CZYSZCZENIA

LEGENDA:

- czerpnia powietrza
- wyrzutnia powietrza
- kanał wyrzutowy
- kanał czerpny
- transfer powietrza (zapewnic swobodny przepływ), drzwi wyposażyć w otwory o pow. czynnej min. 80 cm^2

Uwaga: Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz obudować blachą z płaszczem aluminiowym.

Rewizja 0

PROJEKTANT: ARCHIKS Krzysztof Stefanowicz Oświęcim ul. CHEMIKÓW 15/406 515 948 155, http://archiks.com biuro@archiks.com

INWESTOR: **Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa**
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

INWESTYCJA: **PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE**

dz. nr. 826/48, ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

PROJEKTANT: **mgr inż. Krzysztof Drąg**	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN. SANIT.	NR: PDK/0163/ POOS/05	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: **mgr inż. Piotr Ważny**	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN. SANIT.	NR: PDK/0126/ POOS/15	PODPIS:
OPRACOWAŁ: **mgr inż. Daniel Madejski**	NR PROJEKTU:	BRANŻA: S	NR: WM-02 REW.
SKALA: 1:50	FORMAT: 297x700	STADIUM: PW	KRESLIŁ: DM DATA: 06.2024
TYTUŁ RYSUNKU: **RZUT DACHU - INST. WENT. MECHANICZNEJ**			NR STRONY:

arkusz: 297x600mm