


2A KALINIK N. 3
70 032

BUDYNEK NR 29

LABORATORIUM DRONÓW: TSN

I PIĘTRO

PARTER

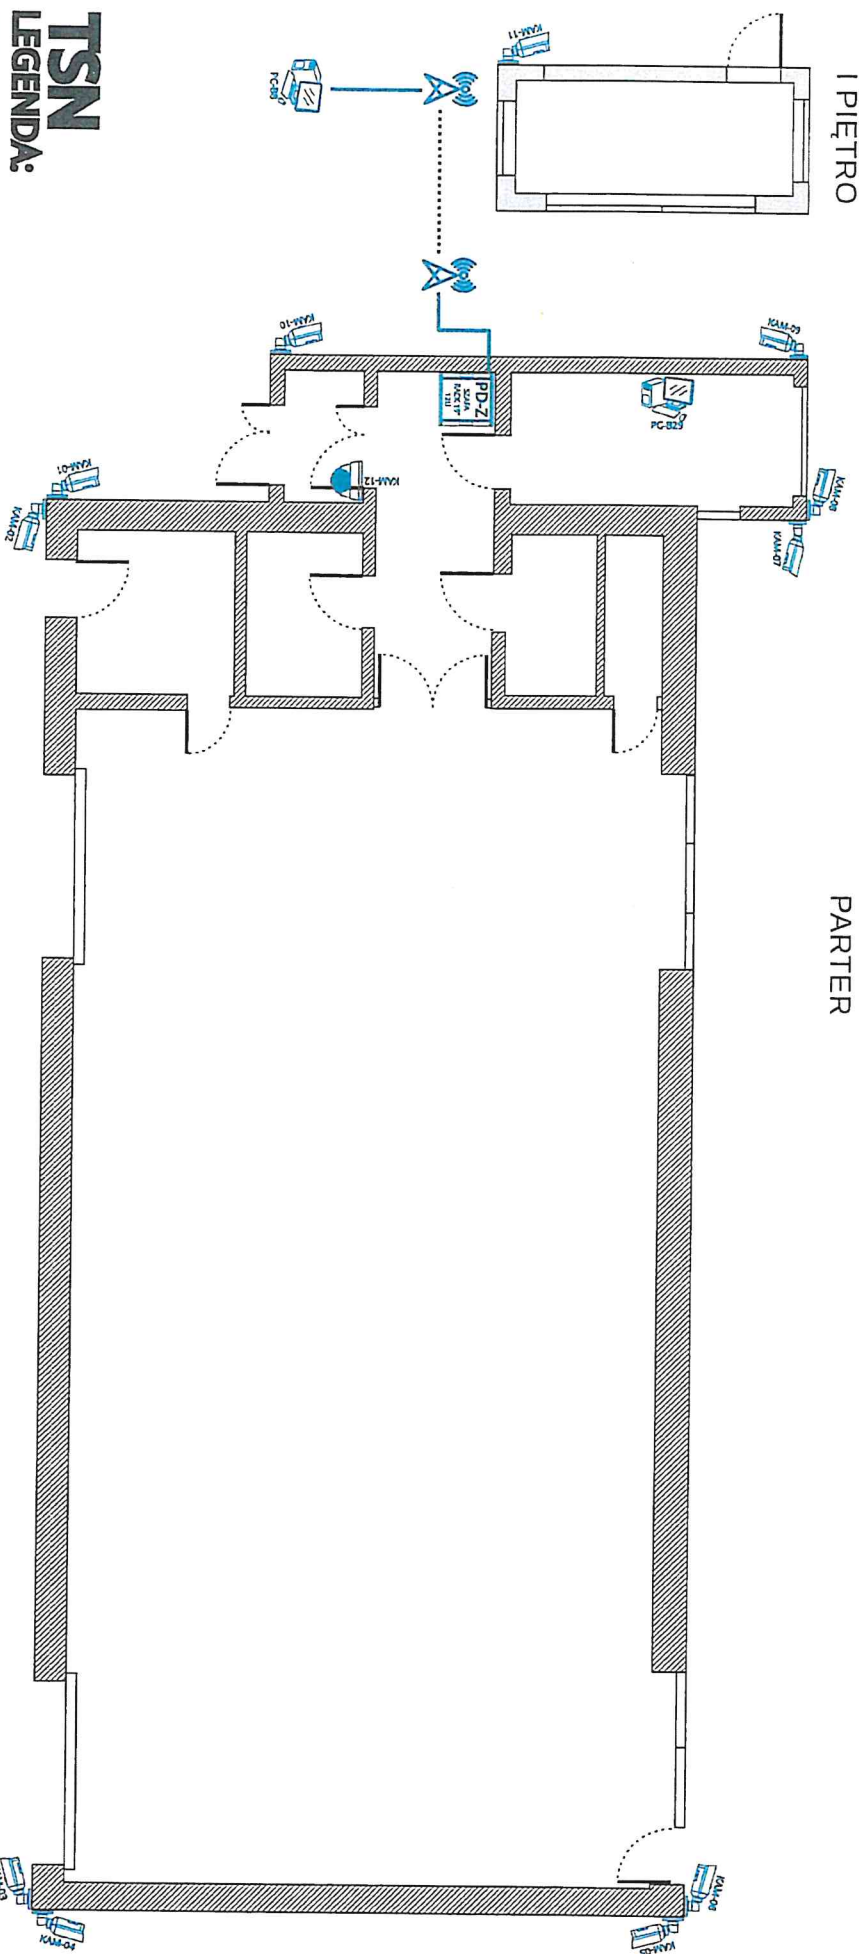

TSN

LEGENDA:

KAM-XX kamera BOSCH FLEDDOME IP Turret 3000 2MP
kopułkowa; 4x2,3mm; IR 15m; IP-67; IK10
KAM-XX kamera BOSCH DITTON IP 3000 5MP
budet; 4x3,2-10mm; IR 30m; IP-66; IK10

PD-Z regulator BOSCH DYNA NETWORK 5000; 32 kanał; 4xHDD 4TB
* switch PULSAR SF124; 24-porty PoE IEEE802.3af/at; 2-porty SFP / 17P
* zasilacz UPS FIDELTRONIK IR 1000 RTC z sygnali monitorowania
* model baterii/UPS FIDELTRONIK MB Pro 3614 z sygnali monitorowania

PC-B3 stacja robocza PC z dwoma monitorami
przeznaczona do obsługi TSN i SSN

ROUTER punkt-to-point 802.11e/ MIMO 60Pro ac


HDG-2 2 x 1,5mm² kabel HDGda FEI80/PH120/E30 300/500V/2x1,5mm²
HDG-3 3 x 2,5mm² kabel HDGda FEI80/PH120/E30 300/500V/3x2,5mm²
WNTS 1 x 2 x 0,6mm² kabel WNTS1250V 1 x 2 x 0,6mm²

BUDYNEK NR 29

LABORATORIUM DRONÓW: SSWIN

I PIĘTRO

PARTER

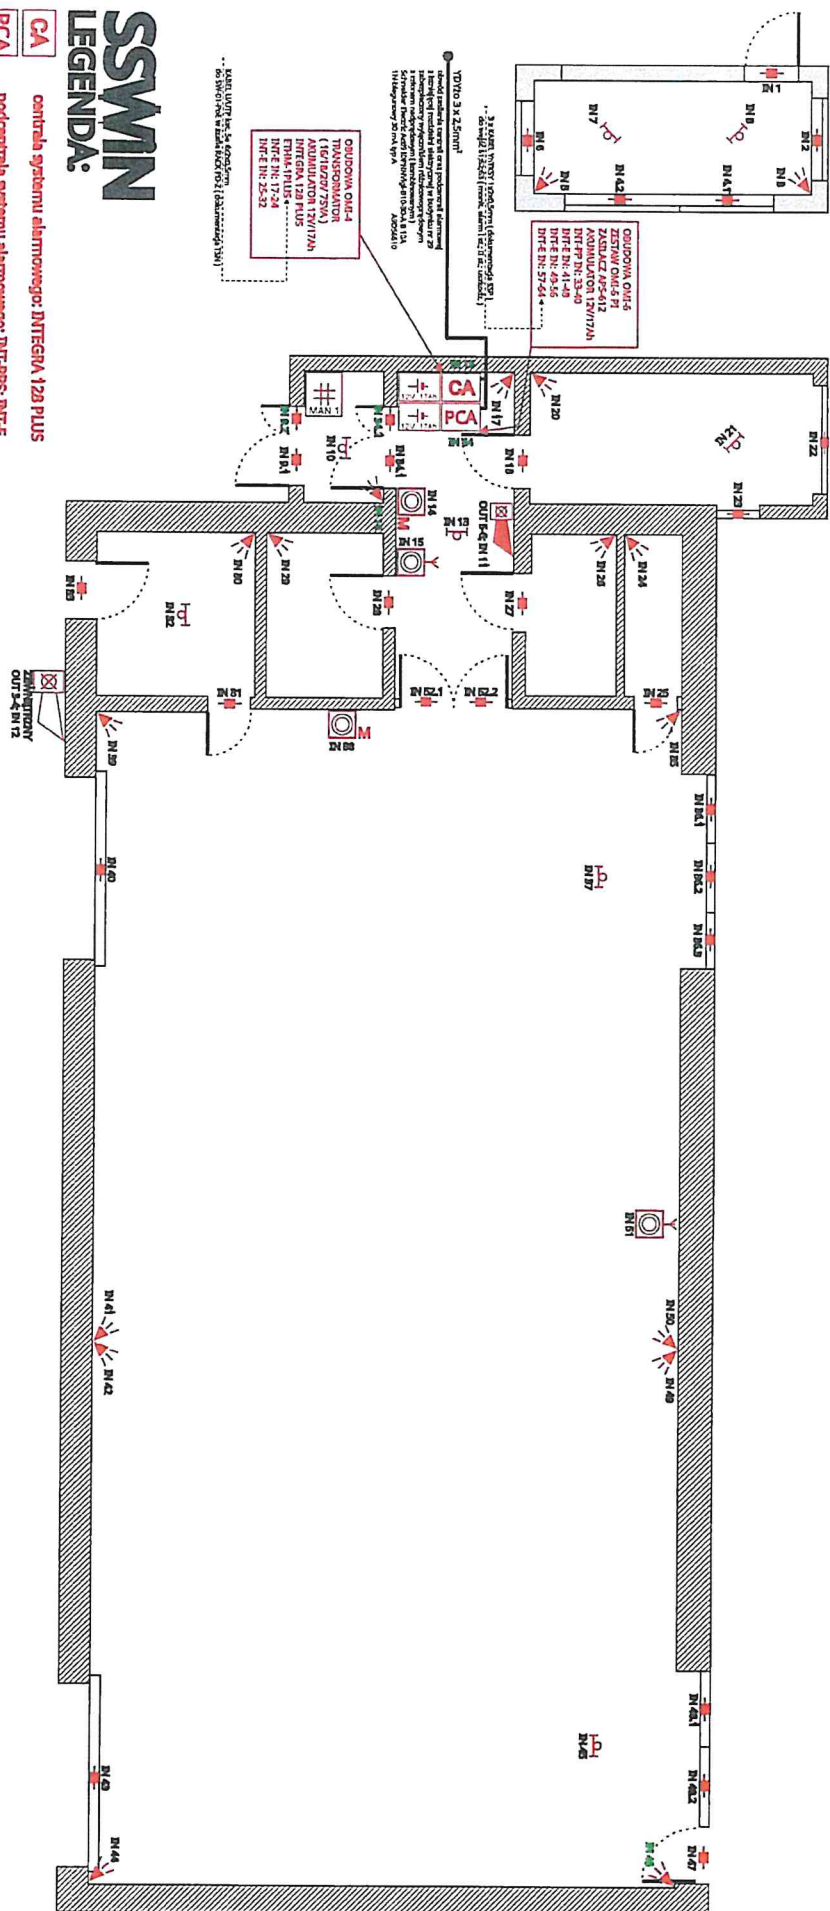


BUDYNEK NR 29

LABORATORIUM DRONÓW: SSP

I PIETRO

PARTER

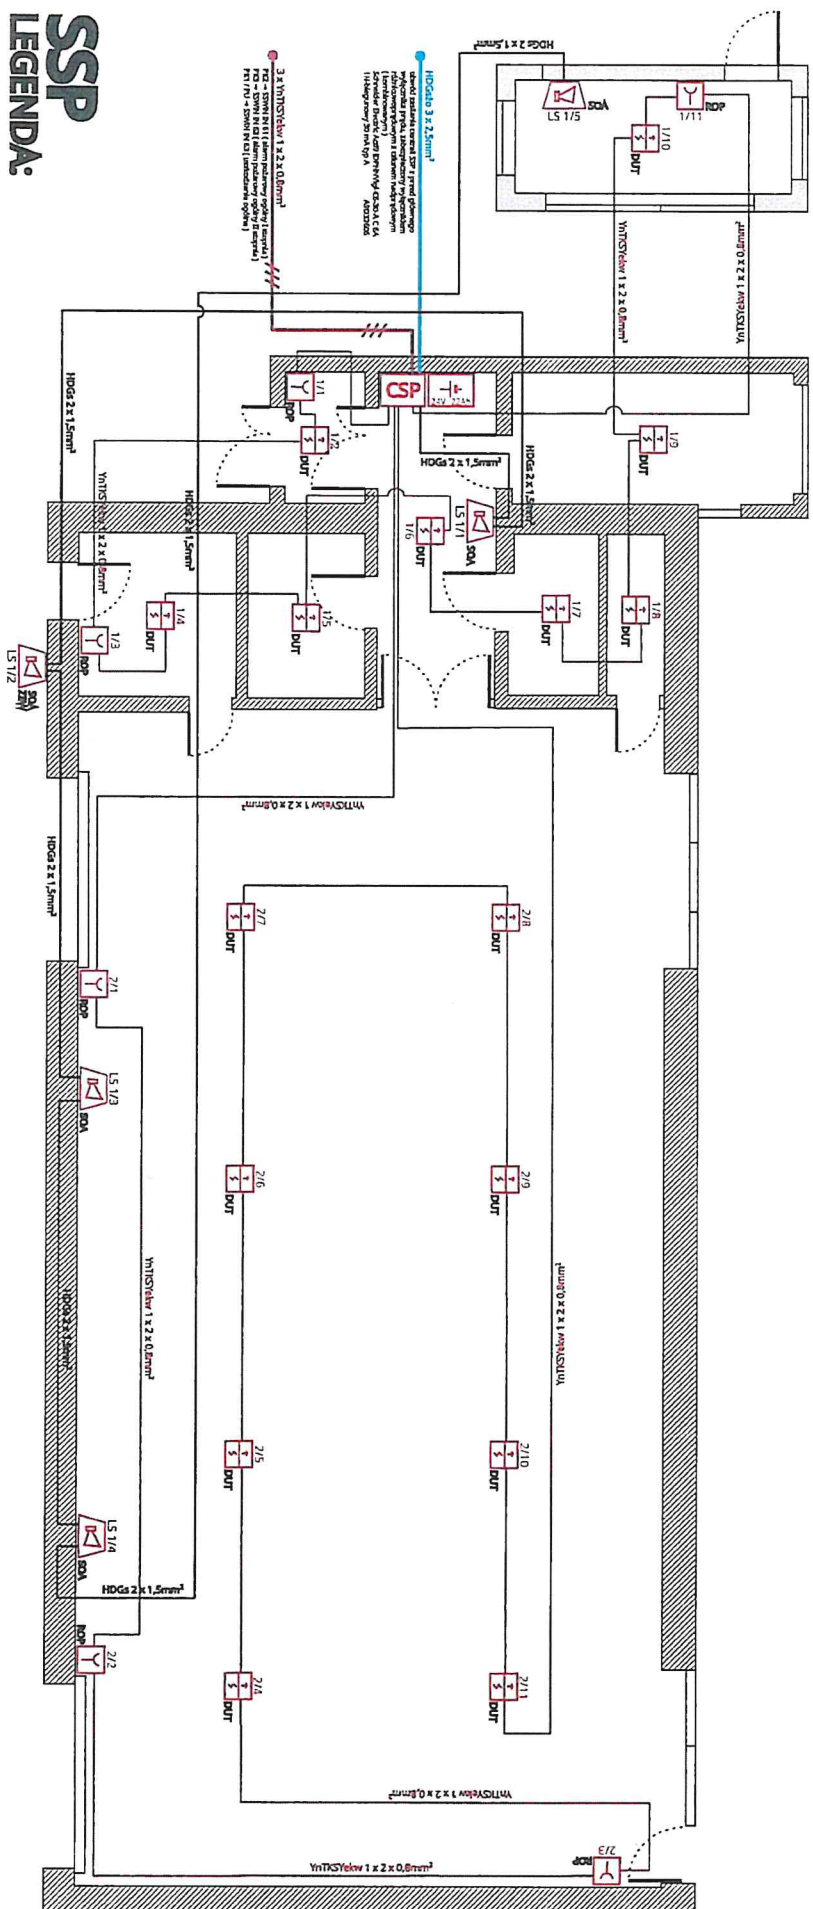

SSP LEGENDA:

LEGENDA:

CSP
centrala sygnalizacji pożaru
POLON-ALFA 4100

2 x YUASA RECC2-12I
baterija akumulatorska

Wielosensorowy czujnik optyczno-temperaturowy
DUT-6046

liczby bezwzględnie pierwsze
ROP-4001M

W2 SA-10N/6m z puszka W2 PIR-1AN / 0,375A

WZ SA02-P12 z pustą WZ PTP-3AN / 0,75A

<p> Etiqueta 2 x 1,5mm² Etiqueta HDGS FE180/PH120/E30 300/500V 2 x 1,5mm² Etiqueta HDGS FE180/PH120/E30 300/500V 3 x 2,5mm² </p>	<p> Etiqueta 2 x 1,5mm² Etiqueta HDGS FE180/PH120/E30 300/500V 2 x 1,5mm² Etiqueta HDGS FE180/PH120/E30 300/500V 3 x 2,5mm² </p>
--	--

Label YH15Y00V1XZXU, 8mm