



TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA Ø1000

RZUT

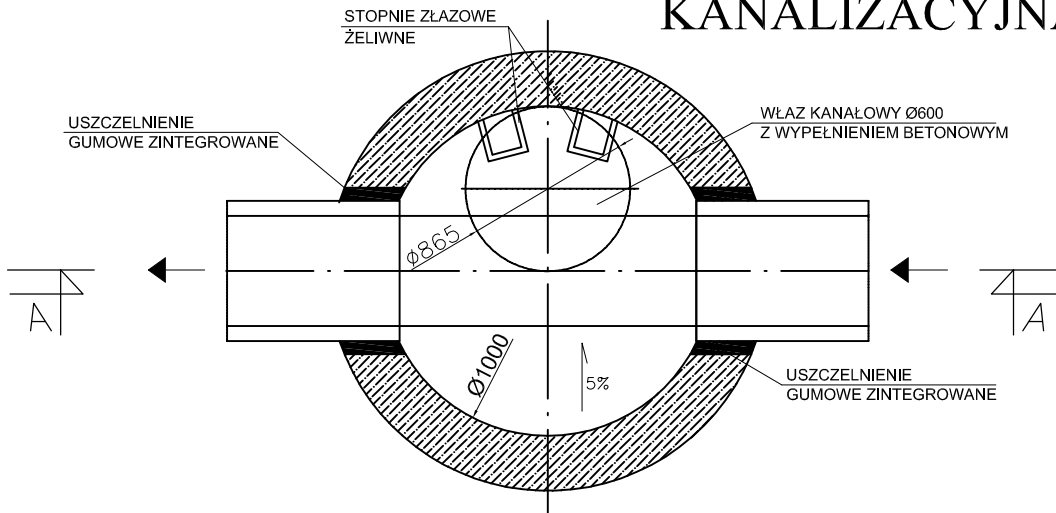

PRZEKRÓJ A-A

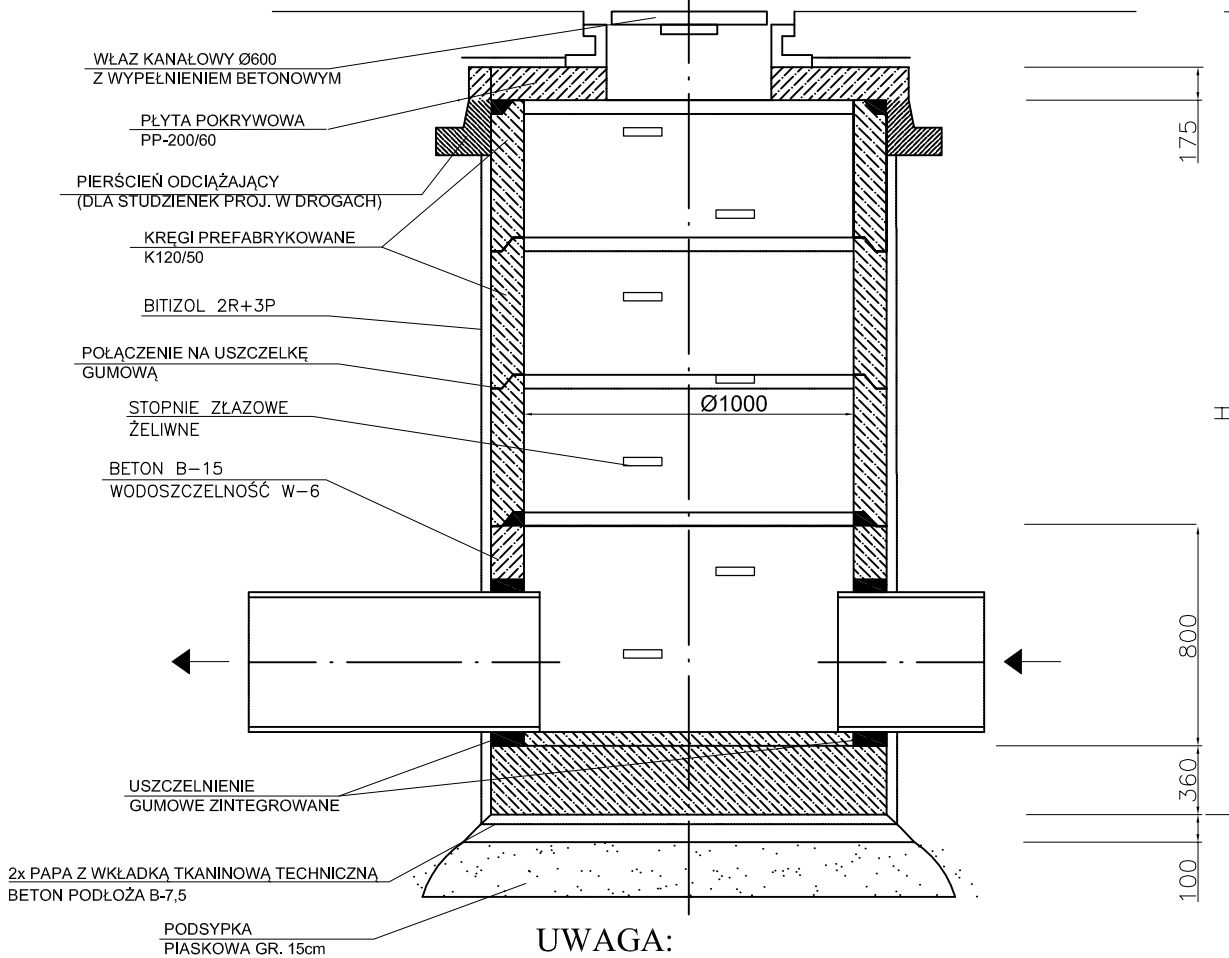

UWAGA:

Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne

BUDOWA ŻŁOBKA (WRAZ Z NIEZBĘDĄ WĘWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ) - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ			FAZA OPRACOWANIA:
			PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
Projektował:	mgr inż. Konrad ŚLIWIŃSKI	nr upr. SLK/3517/PWOS/11	BRANŻA:
Sprawdził:	mgr inż. Krzysztof ZIEWIEC	nr upr. SLK/4129/POOS/12	SANITARNA
INWESTOR: Gmina Tuchów ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów			DATA:
ADRES: Tuchów, ul. Prof. Grochmalii/ Szpitalna nr działki 1814/2, 1820 obręb Tuchów			06.2024r.
TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA Ø 1000			SKALA:
			-
			NR RYS.
			SS-3