



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Biuro Konserwatora Zabytków
Miejski Konserwator Zabytków

Bydgoszcz, 18.11.2022 r.

BKZ.4120.5.2.32.2022 HPL

Pan
Rafał Pasela
Pełnomocnik
Miasta Bydgoszczy

ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz

Dotyczy: zaopiniowania prac związanych z przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji gazu, przebudową i rozbudową instalacji c.w.u. oraz budową instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym nr 14 budynku wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 45 w Bydgoszczy (dz. nr 57, obręb 110).

W nawiązaniu do Pana pisma z 10.11.2022 r. (wpływ do tutejszego biura 17.11.2022 r.) w sprawie zaopiniowania prac związanych z przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji gazu, przebudową i rozbudową instalacji c.w.u. oraz budową instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym nr 14 budynku wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 45 w Bydgoszczy (dz. nr 57, obręb 110), zgodnie z projektem z 02.11.2022 r. autorstwa dr inż. Rafała Paseli, uprzejmie informuję, że Miejski Konserwator Zabytków nie wnosi uwag do wymienionego przedsięwzięcia.

Z poważaniem

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW


Sławomir Marcysiak

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x aa




Rzut III piętra - lokal nr 14

(demontowana instalacja)

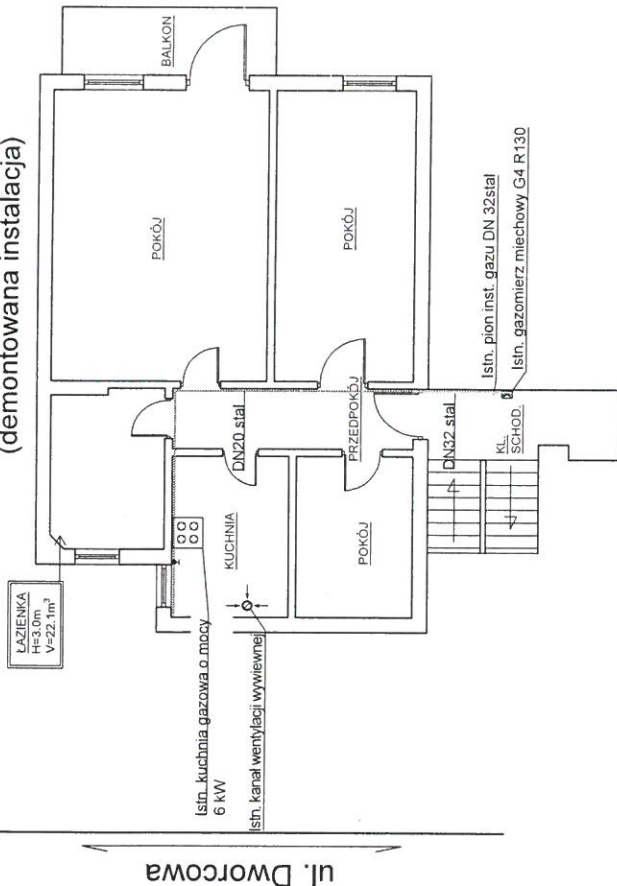


Aksonometria

(demontowana instalacja)

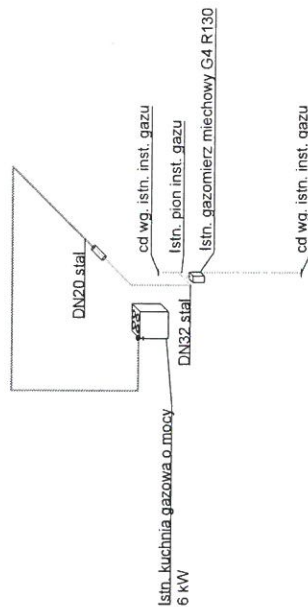

Aksonometria

(projektowana instalacja)




MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Sławomir Marcysiak

Rzut III piętra - lokal nr 14

(projektowana instalacja)

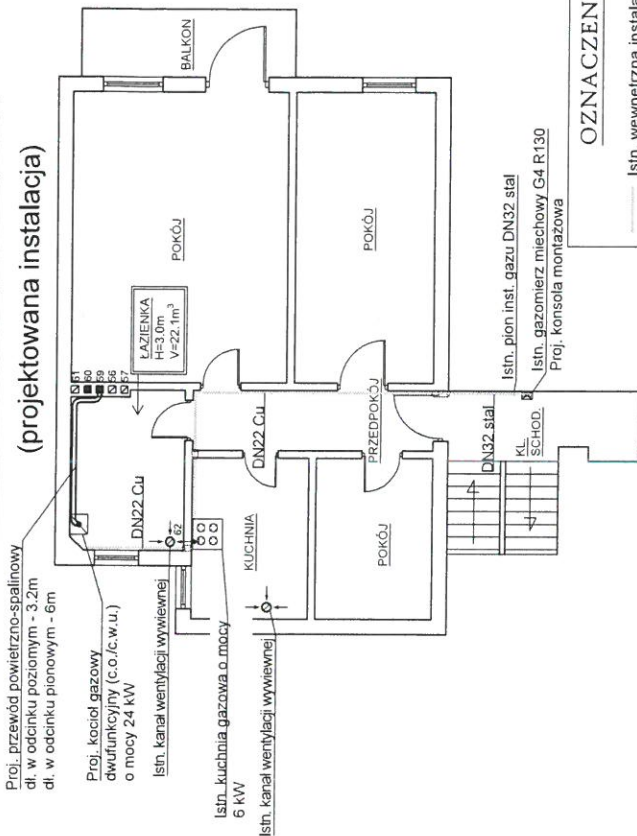

OZNACZENIA:



- Istn. wewnętrzna instalacja gazu
- Proj. wewnętrzna instalacja gazu
- Istn. wewnętrzna instalacja gazu przeznaczona do demontażu




ZUJENIE	Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku wielorodzinnym ul. Dworcowa 45/14, 85-009 Bydgoszcz Działka nr 57, obręb 0110 Bydgoszcz
INWESTOR	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuita 1 85-102 Bydgoszcz
PROJEKTANT	di inż. Rafał Pasała upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr KUP/168/P/005/04 członek K-POiB nr KUP/IS/004/005
SPRACOWUJĄCY	di inż. Ryszard Olorński upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr GPK/17/242-71/06 członek K-POiB nr KUP/IS/051/102
OPRACOWUJĄCY	inż. Grzegorz Nowicki
DATA I PROJEKTU	02.11.2022 r.
DATA I PROJEKTU	02.11.2022 r.
DATA I PROJEKTU	02.11.2022 r.
NR RYSUNKU	2.0
NAZWA RYSUNKU	RZUT III PIĘTRA ORAZ AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU

- Uwaga 1**
- Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy wnioskować do Gazowni o demontaż gazomierza.
 - Przewody instalacji gazowej należy prowadzić pod sufitem podwieszanym, zabrania się prowadzenia przewodów w suficie podwieszanym.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW			
t/ztp - 55/45 °C			
Lp.	Typ	Wymiary [mm] (wys. x szer. x gł.)	Moc [W]
1.	CV 22	600 x 1100 x 102	950
2.	CV 22	600 x 1600 x 102	1893
3.	SAC 18 09	1764 x 887 x -	738
4.	CV 21s	300 x 400 x 70	158
5.	CV 21s	600 x 800 x 70	546
6.	CV 22	300 x 400 x 102	197



Proj. kocioł gazowy
dwufunkcyjny (c.o./c.w.u.)
o mocy 24 kW



MIĘSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Sławomir Mareysiak

1. Projepluje się przewody rozdzielcze w układzie trójnikowym do grzejników z tur z stali węglowej, wykonanych w systemie żaluziowym.
2. Projektuje się przewody należy prowadzić nie powierzać kabin. Przewody w szafce należy prowadzić pod sufitem oraz z dopowierzaniem.
3. Zdobym instalację instalacji ominiętego ogrzewania będzie projektowany kocioł gazowy dwufunkcyjny.
4. Kocioł gazowy należy podłączyć z instalacją w sposób stały, nie dopuszczając się stosowanie połączeń elektrycznych.
5. Kondensat należy odprowadzić do instalacji jedyt, kanalizacji sanitacyjnej w szafce.
6. Wykochać do posadzki do parapu w 0,8m w kuchni, 0,7m w łazience, 0,9 m w przedpokoju.
7. W należyjących przedziałach instalacji c.o. należy zaizolować odpowiednio.

OZNACZENIA:

Proj. zasilanie instalacji c.o.
Proj. powrót instalacji c.o.



ul. Fiedzińska 110
55-739 Bydgoszcz
tel.: 661 482 482
e-mail: biuro@igostep.pl
www.igostep.pl

ZADANIE

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku wielorodzinnym
ul. Dworcowa 45/14, 85-009 Bydgoszcz
Działka nr. 57, obręb. 0110 Bydgoszcz

INVESTOR

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

PROJECTANT

upr. bud. do proj. w spec. instalacjowej w zakresie sieci
dz. 11.2022 r.

instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

członek K-POIIB nr KUP/AS/0040/05

SPRAWDZAJĄCY	dr inż. Ryszard Okoński	DATA I PODPIS: 02.11.2022 r.
	upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,	

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr GPKG-17342-7156
członek K-POIIB nr KUPAS351102

DATA | PODPIS: 02.11.2022 f.

inż. Grzegorz Nowicki

RZUT III PIETRA - PROJEKTOWANA