


Rys. K-02. Rzut dachu skala 1:100

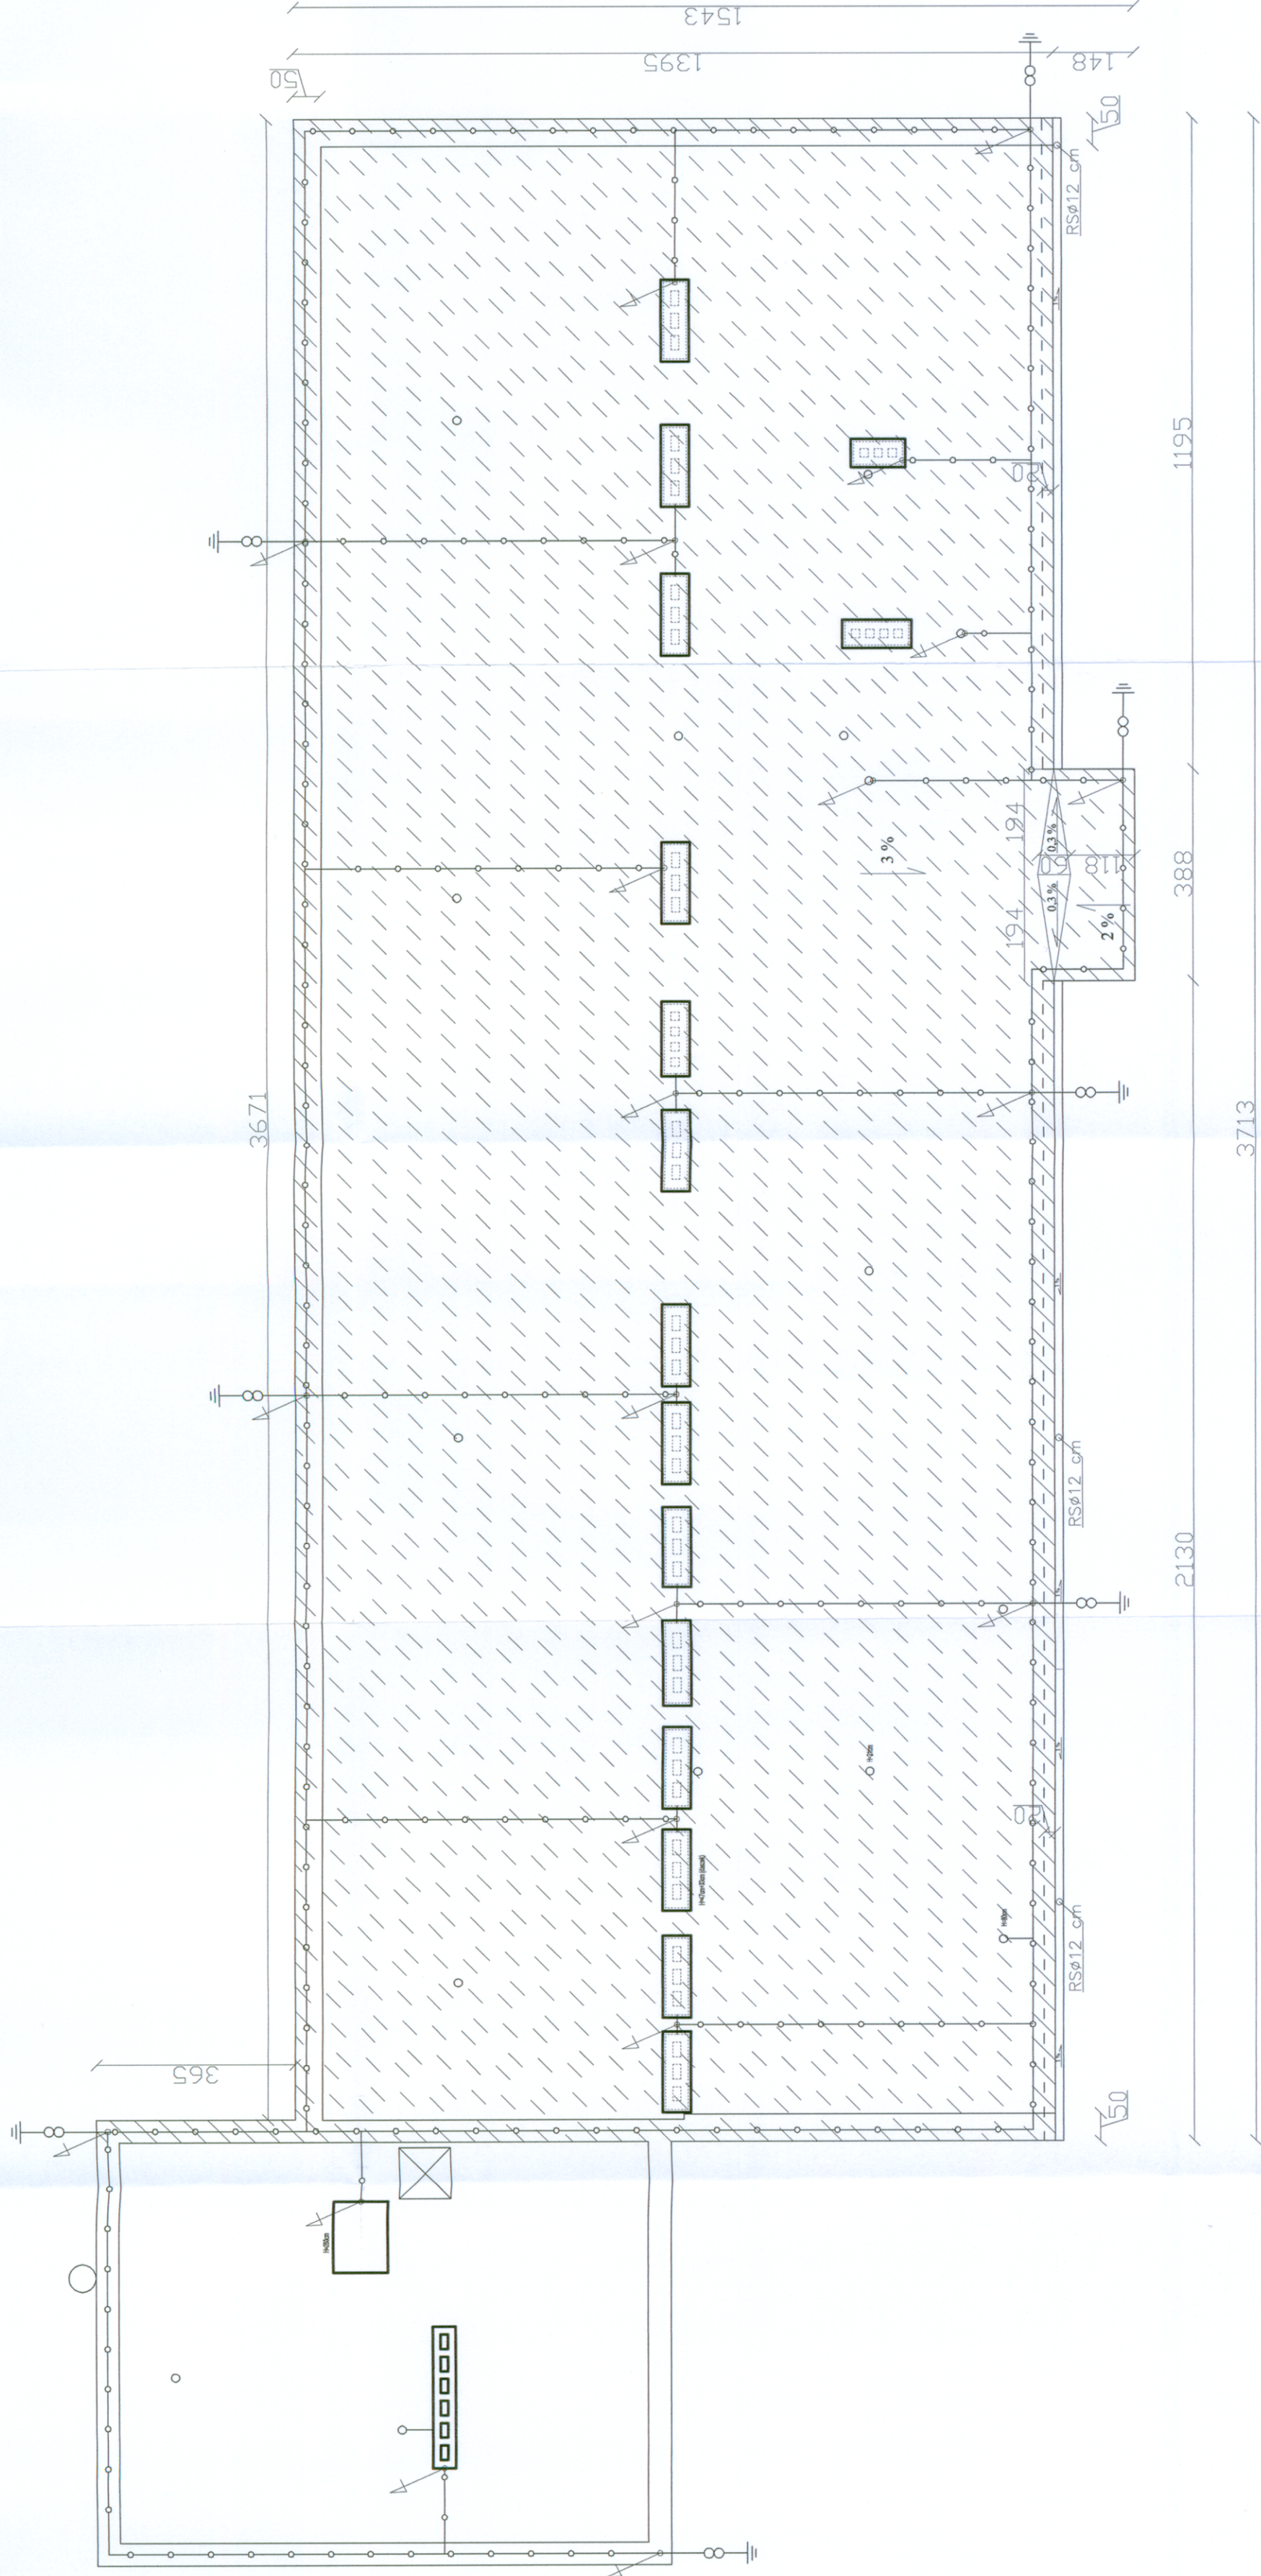

- Część dachu objęta termomodernizacją

- Pion instalacji odgromowej

- Instalacja odgromowa

- zwód pionowy

OPRACOWANIE		PRZEDSIĘBIORSTWO BUDĘM PROJEKT RYSZARD BUGNO 95-035 Opatówek, ul. Ścieśka 7A PRACOWNIA 95-100 Zgierz, ul. A. Syga 13 - 21, 0-694-488-172, 0-604-785-088, 0-698-488-251, info@budemprojekt.pl e-mail: budem@poczta.onet.pl
budemprojekt		
PRZEDSIĘBIORSTWO		
OBJEKT:		TERMOMODERNIZACJA DACHU W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W SZCZAWINIE KOSCIELNIM
INWESTOR:		Rzut dachu URZĄD GMINY ZGIERZ UL. ŁĘCZYCKA 4 95-100 ZGIERZ
PROJEKTANT:		mgr inż. Ryszard Bugno upr. nr 338/86WŁ
OPRACOWANIE:		inż. Kamili Wierńska
SPRAWDZENIE:		
Nazwa rysunku:		K-02

- Uwaga 1.
1. Wszystkie poziomy i wymiary weryfikować w trakcie trwania prac - ewentualne niezgodności i wątpliwości wyjaśniać z projektantem.
  2. Część konstrukcyjną rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
  3. Wszystkie materiały montażowe powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiadać warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.
  4. Wszystkie roboty montażowe powinny posiadać odpowiednie atesty.