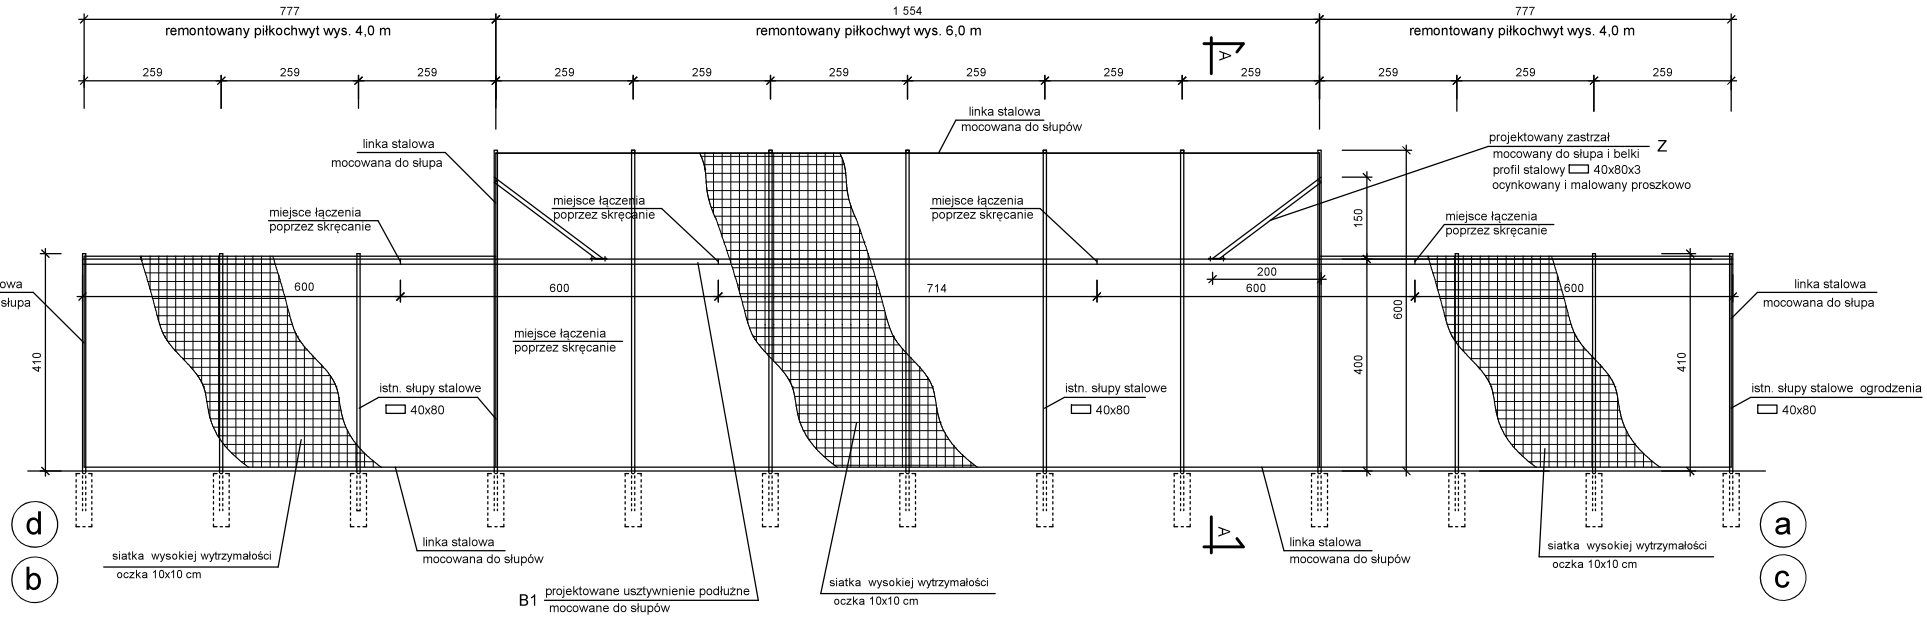

POŁĄCZENIA BELEK

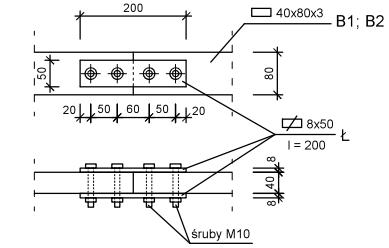

ZASTRZAŁ

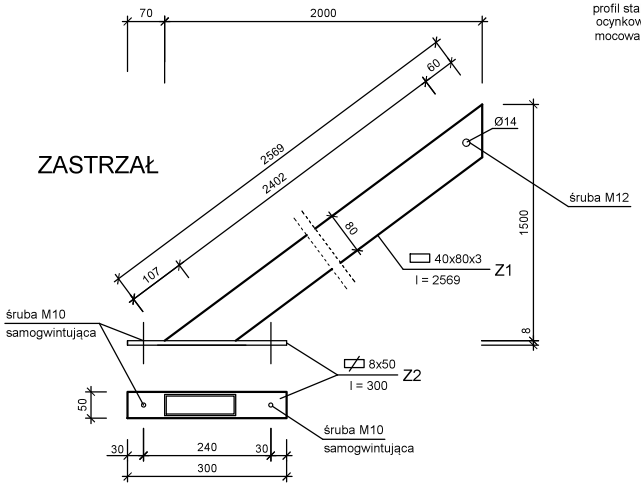

PRZEKRÓJ A - A

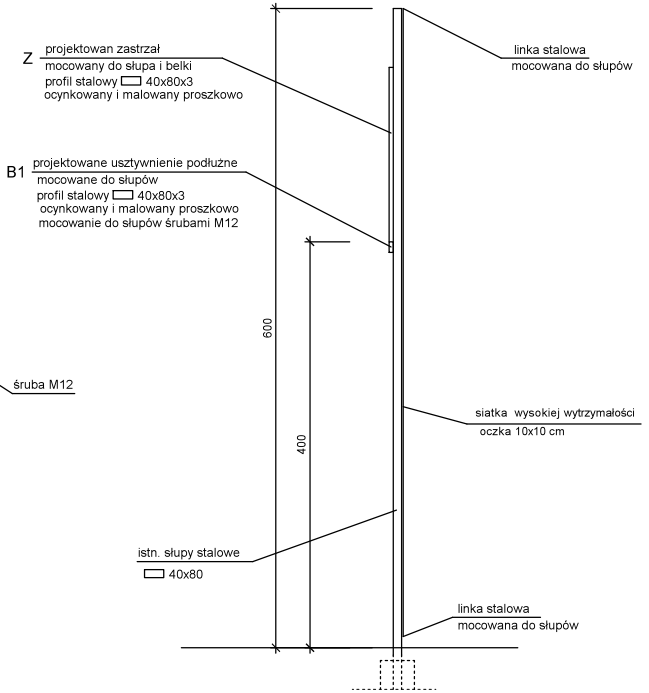

SIATKA

siatka wysokiej wytrzymałości, oczka 10x10 cm, w kolorze zielonym ,
siatka polietylenowa min. grubość 3,0 mm
lub siatka polipropylenowa min. grubość 4,0 mm

LINKA STALOWA

linka stalowa ocynkowana średnicy 3,0 mm 6x7-SFC
klasy 1770 N/mm z oplotem PCW w kolorze zielonym lub bezbarwnym
średnica z oplotem PCW 4,0 mm

BELKI, ZASTRZAŁY

profile stalowe z rury prostokątnej 40x80x3 ocynkowane i malowane proszkowo
na kolor zielony RAL 6021, górą zaślepione

ZESTAWIENIE SIATEK PIŁKOCHWYTÓW

6,0 x 15,54 m - 1 szt.
4,0 x 7,77 m - 2 szt.

ZESTAWIENIE STALI

element	profil	długość mm	masa kg/m	szt.	masa ogółem kg
belka B1.1	40x80x3	6000	5,05	8	242,4
belka B1.2	40x80x3	7140	5,05	2	72,1
zastrzał Z1	40x80x3	2569	5,05	2	26,2
zastrzał Z2	8x50	300	3,14	2	1,9
łącznik Ł	8x50	200	3,14	16	10,0
					352,6

Obiekt: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" PRZY P.S.P. NR 30 W RADOMIU	Adres inwestycji : Radom ul. Piastowska 17 obręb ewid. - Gołębiów, ark. nr 3 części działek nr: 402/5 i 350/45		
PIŁKOCHWYTY ZA BRAMKAMI	Skala: 1:100	Data: 11.2024	Nr rys. 4
Projektant: mgr inż. Dariusz Cukrowski upr. nr Kl- 170/94	Podpis:		