


proj. szafka oświetleniowa  
wolnostojąca SO  
dz. 105

II/4  
proj. szafa kablowa SK3  
wg odrębnego opracowania  
dz. 105

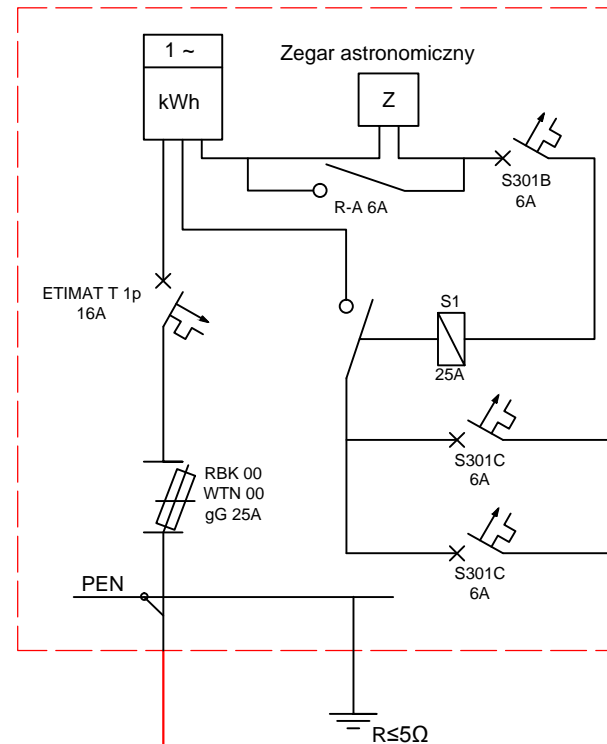


Szafkę wyposażać w system  
zamknięcia Master Key wkładką  
pobraną z ENEA Operator RD  
Gniezno

obwód I  
proj. YAKY 4x25mm<sup>2</sup> dł. 339(381)m  
kier. oprawa I/1

obwód II  
proj. YAKY 4x25mm<sup>2</sup> dł. 407(467)m  
kier. oprawa II/1

proj. YAKY 4x120mm<sup>2</sup>  
wg odrębnego oprac.  
zasilanie ze stacji 06-1609  
"Zdziechowa D"



proj. linia kablowa nn 0,4 kV  
YAKY 4x35mm<sup>2</sup> o dł. 12(17)m

YAKY 4x120mm<sup>2</sup>  
kier. złącze II/9

NAY2Y-J 4x150mm<sup>2</sup>  
kier. złącze II/5/1

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

**UWAGA**

Kabel elektroenergetyczny układać razem we  
wspólnym wykopie z bednarką FeZn 25x4

Inwestor:	Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno		Data:	11.2018
Obiekt:	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zdziechowa dz. nr 105, 205/2, 99/9, 103/10		Skala:	
Temat rysunku:	Schemat ideowy proj. szafki oświetleniowej SO		Rysunek nr:	E4
Projektował:	mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW			