

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: postępowania pn. „Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie, AB.272.11.2024

**Wszyscy Wykonawcy**

Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### Zapytania:

1. Projekt elektryczny jest niekompletny. Brak projektów rozdzielnic elektrycznych. Brak również na rzutach zasilania do windy. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.  
**Odpowiedź: Uzupełniono dokumentację o rysunki rozdzielnic elektrycznych oraz zasilanie wind.**
2. Proszę o uzupełnienie projektów rozdzielnic elektrycznych. W projektach na ma również wskazania, skąd ma być zasilana winda. Proszę o uzupełnienie.  
**Odpowiedź: Uzupełniono dokumentację o rysunki rozdzielnic elektrycznych oraz zasilanie wind.**
3. Brakuje informacji skąd zasilanie elektryczne. Brak projektu w udostępnionych plikach. Proszę o udostępnienie odpowiednich dokumentów.  
**Odpowiedź: Zasilanie obiektu zgodnie z rysunkiem PZT oraz IE-01 z istniejącego przyłącza.**

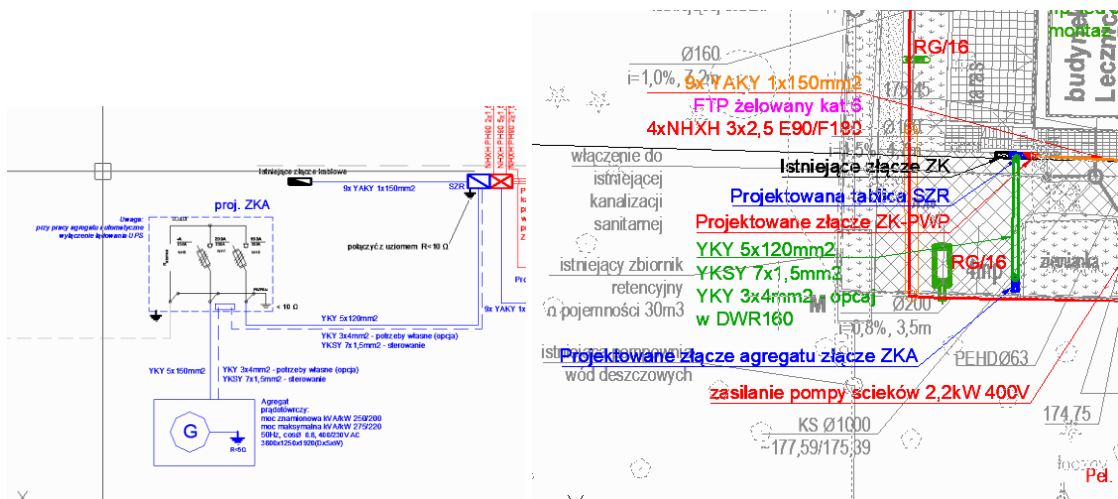

4. Brak projektu w udostępnionych dokumentach na zasilanie sanitarne. Proszę o udostępnienie projektu.  
**Odpowiedź: Budynek posiada istniejące przyłącza zasilające obiekt w wodę na cele bytowe i ppoż. oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i tłuszczowych z kuchni. Dodatkowo budynek posiada istniejące zasilanie w c.o. z nowej kotłowni zlokalizowanej w sąsiednim budynku. Projekt techniczny zagospodarowania terenu instalacji sanitarnych został przekazany.**

5. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczących zdolności technicznych, jeżeli wykonawca wykonał budowę windy osobowo-towarowej w zakładzie przemysłowym (produkcyjno - usługowym) w kwocie zgodnej z SWZ.

***Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej w tym przypadku.***

Załączniki do wyjaśnień do SWZ:

1. Schematy, rysunki

*Przewodniczący Komisji Przetargowej  
/-/ Jerzy Dobrzyński*