

OZNACZENIA:

instalacja C.O.(C.T.) 80/60°C

pion c.t.

pion c.o

Grzejnik Radson STANDARD

stalowy płytowy podwójny(20)

wys. 600mm i długości 1.35 m

Oznaczenia:

- | | |
|----|-----------------------------|
| PK | Pion kanalizacji sanitarnej |
| PW | Pion wodociagowy |
| PS | Pion skroplin |
| PH | Pion wody ppoż. |
| HP | Hydrant ppoż. |

kanalizacja sanitarna

kanalizacja prowadzona pod stropem

woda ciepła

woda zimna

woda cyrkulacja


skropliny z klimakonwektorów

LEGENDA

projektowana instalacja zimnej wody

projektowana Instalacja C.W.U.

projektowana instalacja kanalizacyjna

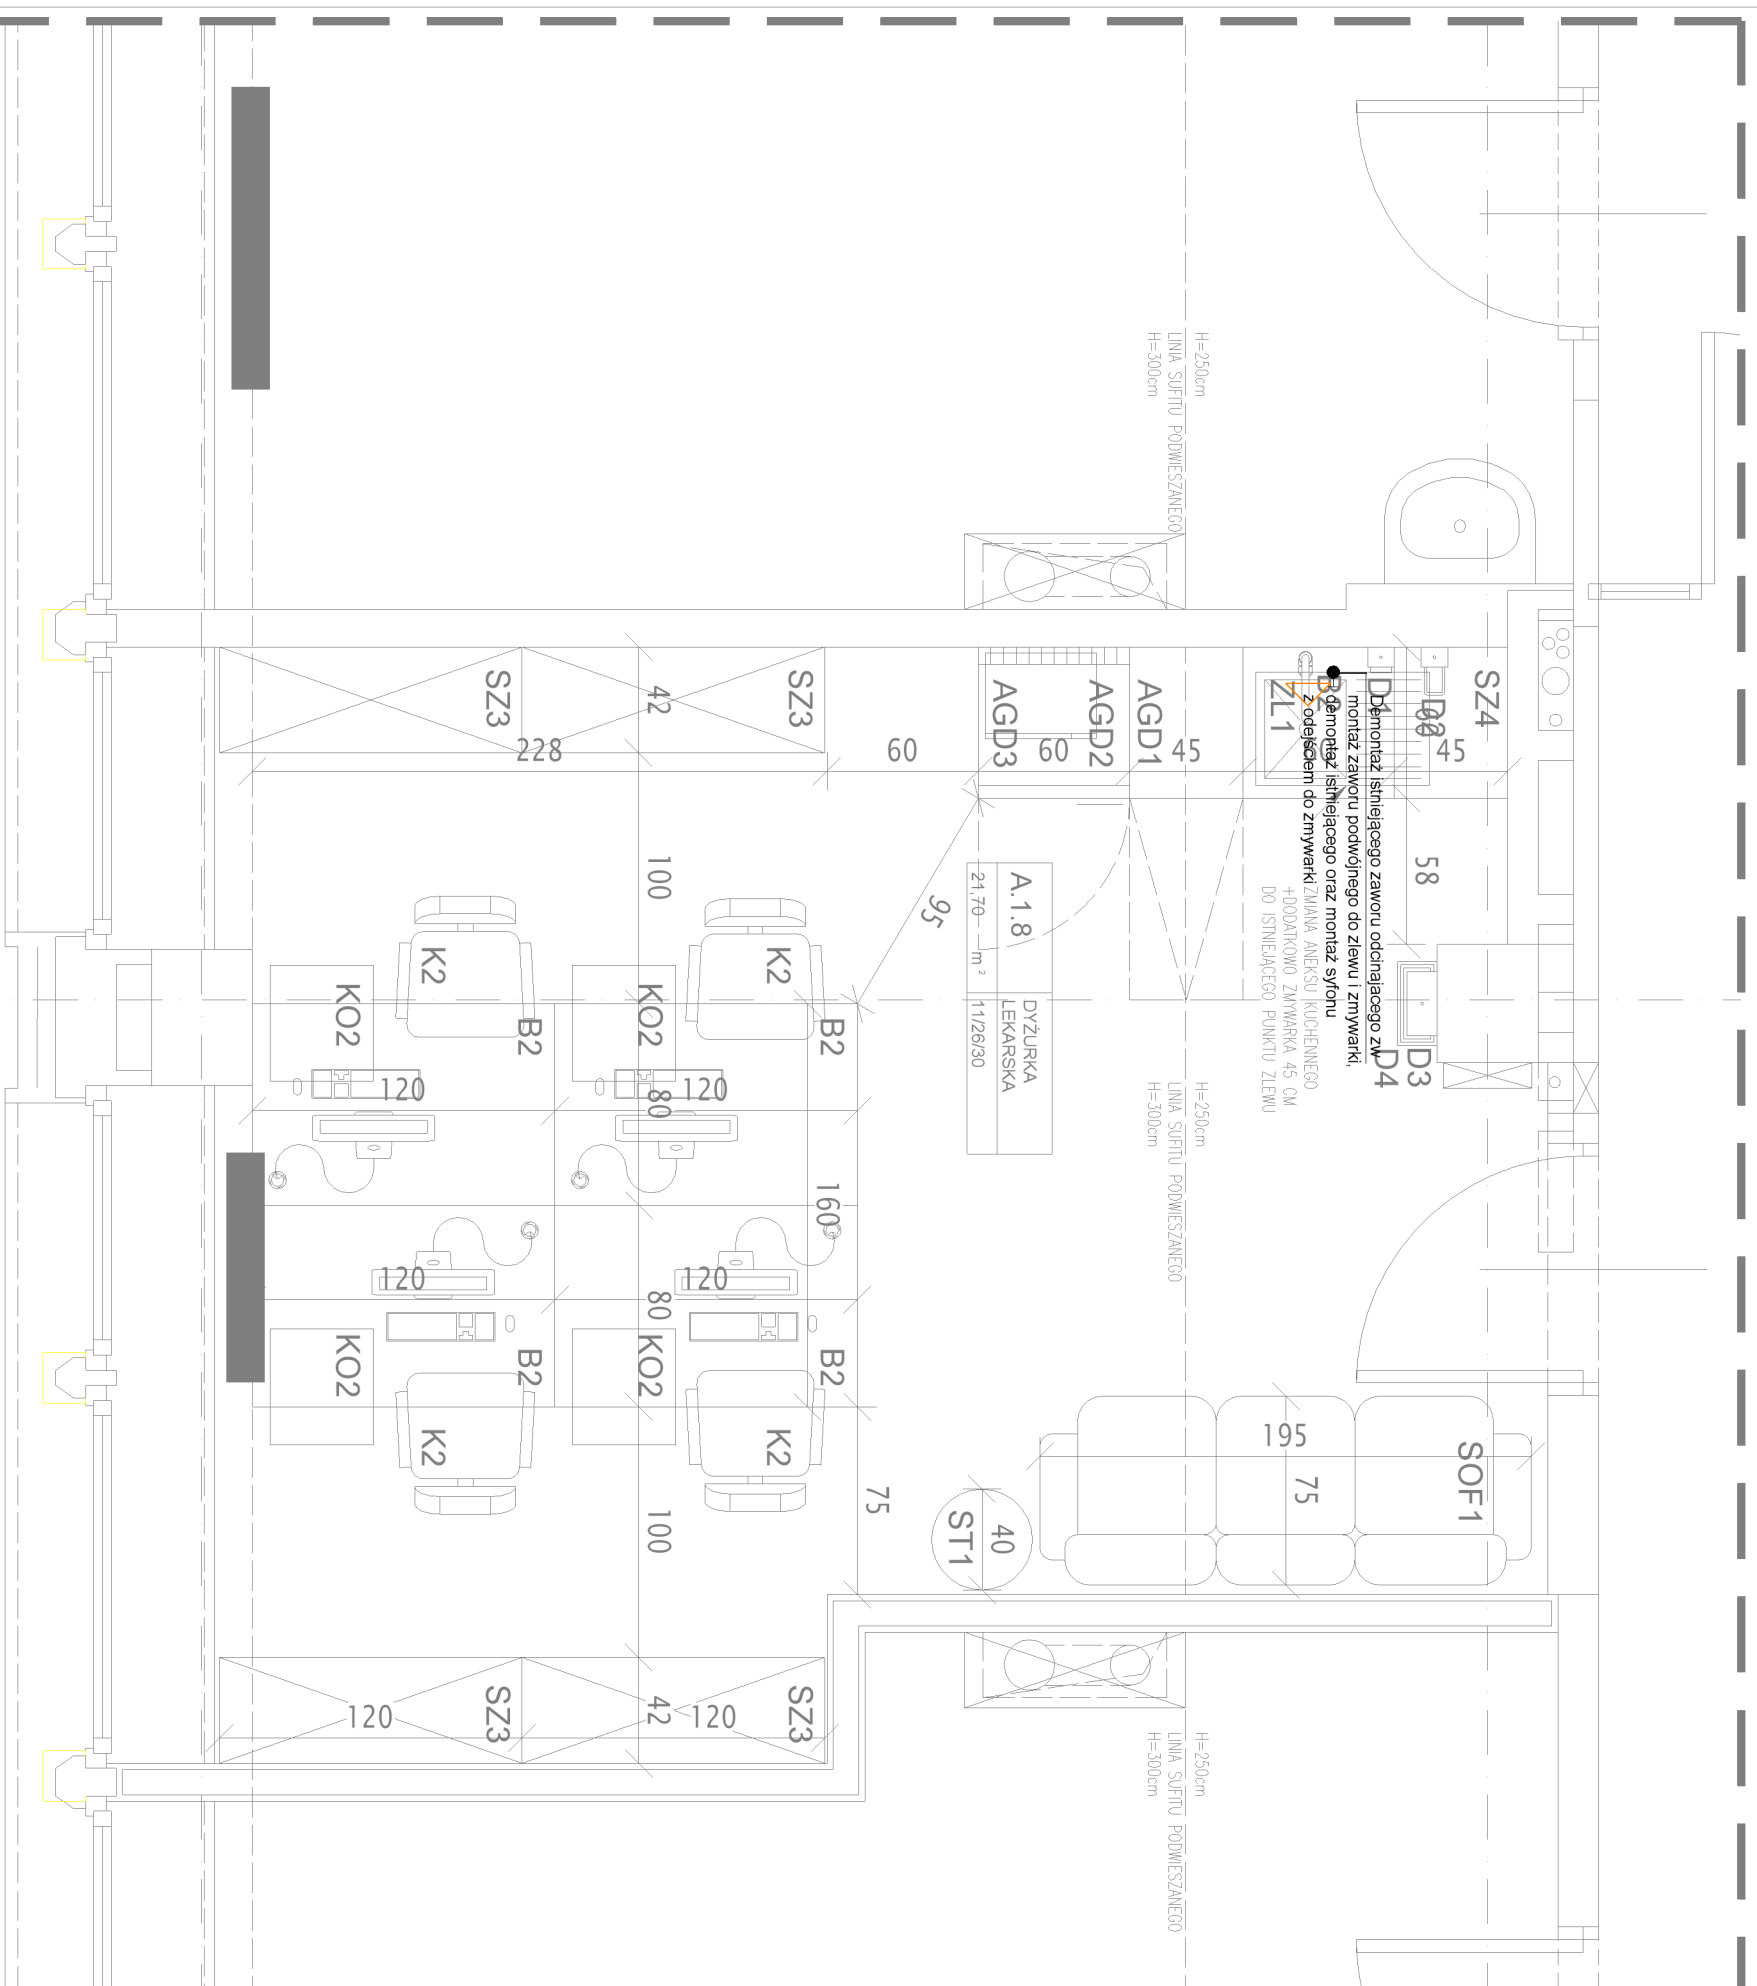

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością autora.

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnie zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, a także z dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami produkcji wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do

Projektanta

Niniejsza okupniczka stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta. Wszelkie propozycje rozważań zmianach należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację inwestora dla ich prowadzenia.

Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

[illegible]