


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1N~50Hz;230V/TN-S  
1N~50Hz;24V/SELV  
12VDC/SELV

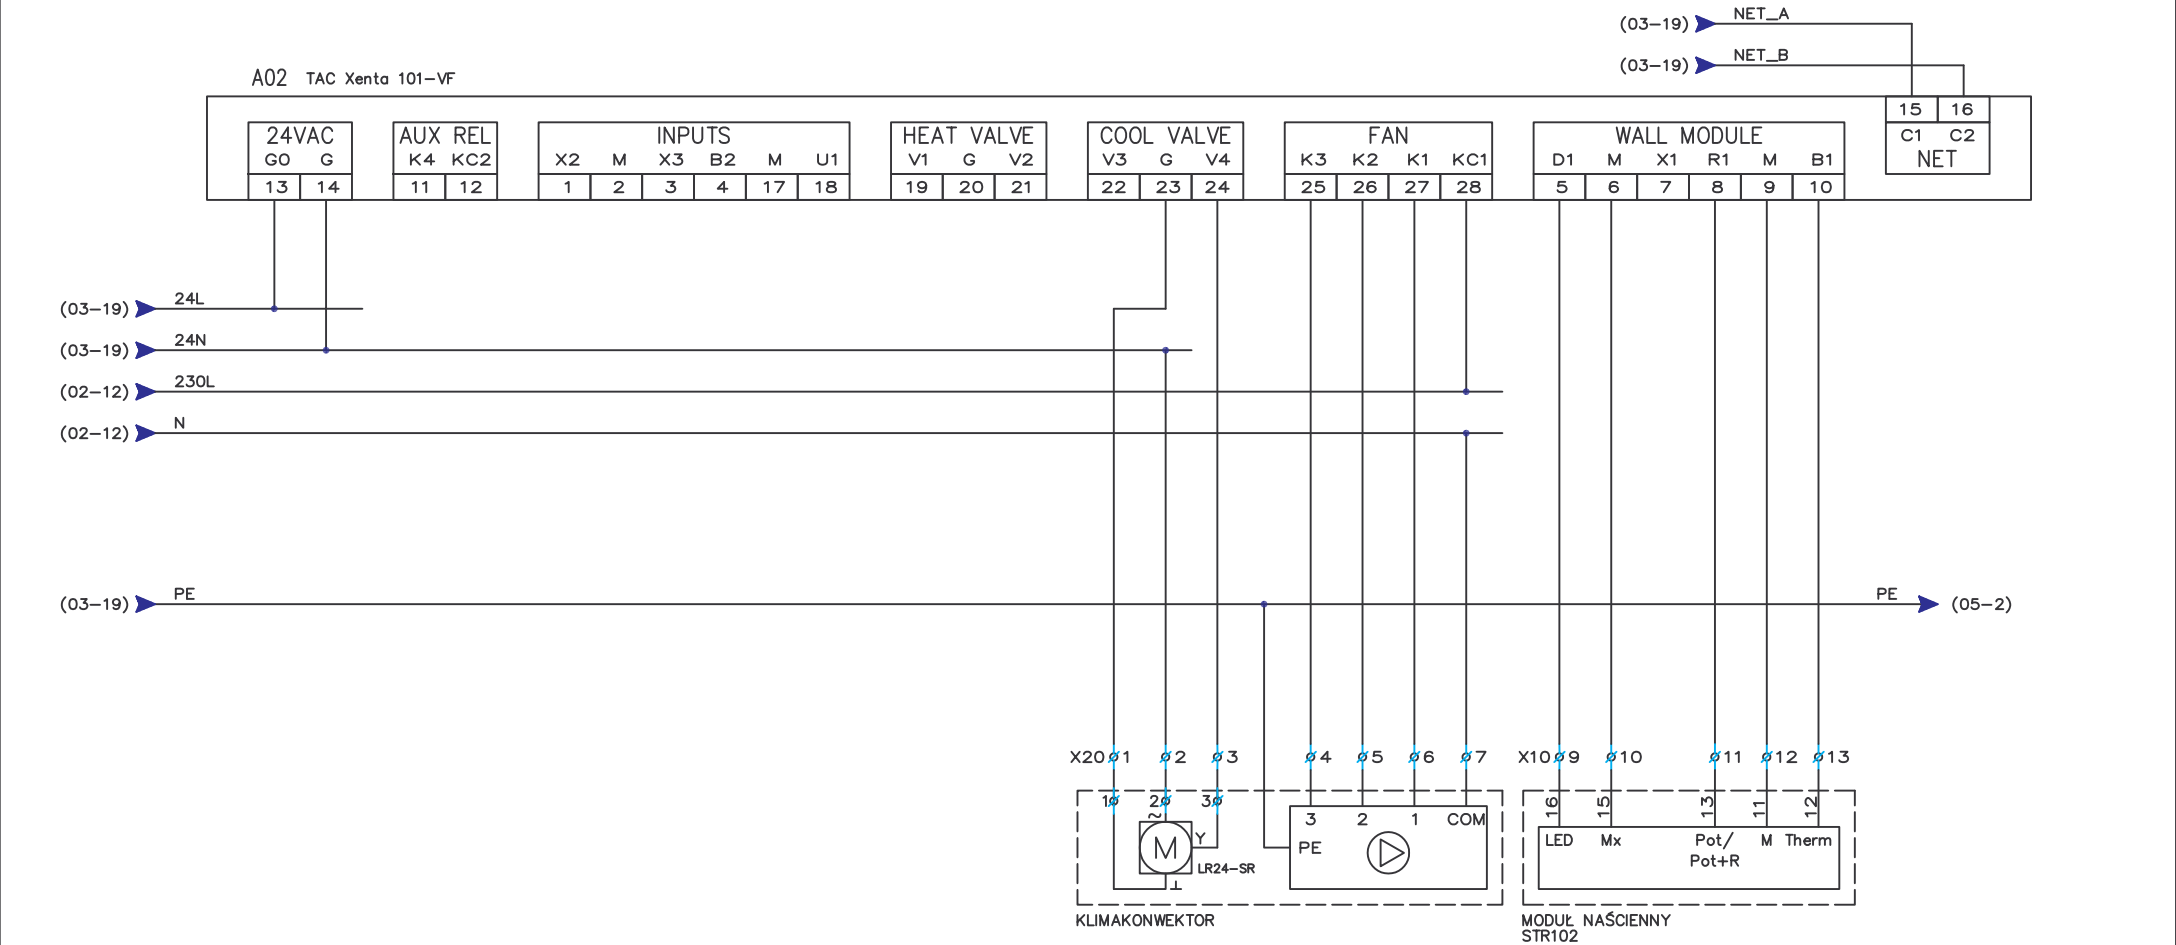

Zasilanie modułu 24VAC	Przełącznik pomocn. Rezerwa	Wejścia pomiarowe	Sterowanie klimakonwektorem			Moduł naścienny	Sieć LON
		Rezerwa	Zawór grzania/chłodz. Rezerwa	Zawór chłodzenia	Wentylator 3-biegowy		

				Opracował	Sprawdził	PROBADEX — KRAKOW Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji  ul. Ujastek 7 30-969 Kraków	Tytuł projektu	Automatyka Pomieszczeń, Kontrola Dostępu i BMS Budynek RCKiK w Krakowie	Nr projektu 323.19-7		Skala
			NAZWISKO	J. Leśniak	P. Kwasnowski						
			DATA	Maj 2005	Maj 2005		Tytuł rysunku	Szafka BMS typu A1 ul. Ujastek 7 Schemat zasadniczy	Nr rysunku 323.19-7_04	Nr strony: 04	
ZMIANY	DATA	PODPIS								Liczba stron: 7	