


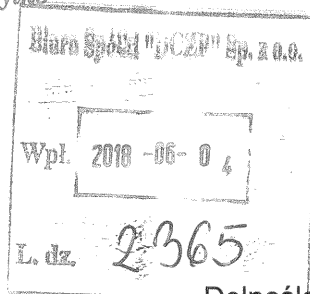

9180030738

Symbol sprawy: 021874/18/KOU/EOR
Numer Klienta: 205608

Wrocław, dnia 25.05.2018

Dolnośląskie Centrum
Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.
wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław**Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**

1. Inwestor: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.
2. Obiekt: odwodnienie planowanego drenażu opaskowego dla remontowanej posadzki piwnic w budynku szpitalnym „P” w zespole DCZP sp. z o.o.
3. Adres inwestycji: wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego nr 18, działka 2/3, AM- 4, obręb Kleczków miasto Wrocław

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 08.05.2018 r z załączoną propozycją realizacji układu instalacji drenażowej dla przedmiotowego obiektu zapewniamy odbiór:

- wód drenażowych (w ilości 3,0 l/s bezpośrednio, 2,5 l/s poprzez retencję)
- do istniejącej miejskiej/ sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 0,3 m kam. w wybrzeżu Józefa Conrada-Korzeniowskiego

Określamy następujące warunki przyłączenia obiektu do ww. sieci kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystąpienia do czynności związanych z przyłączeniem obiektu do sieci jest uzgodnienie w MPWiK S.A. dokumentacji technicznej rozbudowy instalacji kanalizacji zewnętrznej (z uwzględnieniem retencji) oraz wypełnienie warunków określonych w uzgodnieniu.
2. Dokumentację techniczną należy przedłożyć do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.
3. Opracowana dokumentacja musi spełniać warunki zawarte w „Wytycznych projektowania ...” obowiązujących w MPWiK S.A. oraz spełniać wymogi dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji sieci i przyłączy dostępnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zakładką: strefa klienta / przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej / wytyczne.
4. Ze względu na brak możliwości odprowadzania wód drenażowych z planowanej zabudowy bezpośrednio do ww. sieci kanalizacji ogólnospławnej w wybrzeżu Józefa Conrada-Korzeniowskiego w podanej przez Inwestora ilości maksymalnej 5,5 l/s zapewniamy odbiór części wód drenażowych w ilości 3,0 l/s bezpośrednio do ww. sieci kanalizacji ogólnospławnej, a pozostałą część tj. 2,5 l/s po zretencjonowaniu na terenie nieruchomości przez okres minimum 15 minut.
5. Dokumentacja techniczna przyłączy musi zawierać informacje zarówno o sposobie dostawy wody, jak i odprowadzania ścieków (w tym informacje o poborze wody z ujęć własnych).
6. Budowa i eksploatacja przyłączy wod-kan. w terenie stanowiącym współwłasność wymaga pisemnej zgody współwłaściciela/współwłaścicieli terenu.
7. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celów opiniodawczych możliwe jest wystąpienie kolizji projektowanych przyłączy z istniejącym lub projektowanym

uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizując przyłącza Inwestor zobowiązany będzie do rozwiązania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji.

Inne uwagi:

1. Projekt rozbudowy instalacji kanalizacyjnej (z zastosowaniem regulatorów przepływu wód opadowych oraz z rozwiązaniem technicznym w zakresie retencji części wód opadowych w ilości 2,5 l/s) powinien być opracowany na aktualnej mapie zasadniczej zawierającej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawierać dokumenty potwierdzające prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.
2. Istnieje możliwość wykorzystania do dalszej eksploatacji istniejącego przyłącza kanalizacyjnego \varnothing 0,2 m. Zaleca się sprawdzenie stanu technicznego istniejącego przyłącza.
3. Dla umożliwienia prawidłowej eksploatacji przyłączy kanalizacyjnych niezbędna jest rewizja na poziomym odcinku przewodu kanalizacyjnego. W przypadku braku rewizji należy ją wbudować.
4. Jakość ścieków wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ostatnich studniach rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanałów powinna odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016.1757) oraz parametrom określonych w §9 Ogólnych Warunków Umowy, stanowiących integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
5. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiadać normom określonym w par. 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014.1800) , w tym dopuszczalna wartość dla zawiesin ogólnych \leq 100 mg/l, dla węglowodorów ropopochodnych \leq 15 mg/l.

Niniejsze zapewnienie i warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem

Bogusław Hercog

Inspektor
Biuro Obsługi Klienta
MPWiK S.A. Wrocław

0305

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Gołębek Daleczko Architekci s.c.
ul. Bacciarellego 8e/7 , 51-649 Wrocław
3. MPWiK S.A. aa