



A

B



LEGENDA:

- zasilanie/powrot c.o.
- zimna/ciepła/cyrkulacja woda użytkowa
- kanalizacja sanitarna


RZUT PIWNICY skala 1 : 100

Piwnica - zestawienie pomieszczeń

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. użytkowa [m ²]
P1	Zasobniki do wody	gres	27,68
P2	Węzeł cieplny	gres	25,52
P3	Pom. central	gres	26,75
P4	Pom. magazynowe	gres	26,45
P5	Pom. magazynowe na broń	gres	15,68
P6	Pom. magazynowe	gres	26,75
P7	Pom. magazynowe	gres	25,52
P8	Pom. magazynowe	gres	26,75
P9	Pom. magazynowe	gres	25,22
P10	Pom. magazynowe	gres	27,37
P11	Pom. magazynowe	gres	25,52
P12	Pom. magazynowe	gres	26,75
P13	Pom. magazynowe	gres	25,83
P13A	Pom. magazynowe	gres	4,56
P13B	Korytarz	gres	5,16
P14	Pom. magazynowe	gres	25,83
P15	Pom. magazynowe	gres	25,22
P16	Korytarz	gres	18,84
P16A	Pom. magazynowe	gres	5,40
P17	Pom. magazynowe	gres	27,06
P18	Pom. magazynowe	gres	14,76
P18A	Pom. magazynowe	gres	12,61
P19	Korytarz	gres	72,82

RAZEM: 544,05

PB	INSTALACJE SANITARNE	ul. K. Tomaszewskiego 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności sanitarnej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. Mariusz Słowiński nr ewid. LOD/2686/PWOS/15 w specjalności instalacji sanitarnych		
Sprawdzający w specjalności sanitarnej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. Jakub Mik upr. nr ewid. LOD/2149/POOS/13 w specjalności instalacji sanitarnych		
Temat projektu:	Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/I/2 zlokalizowanego na terenie Wyższej Szkoły w Szczytnie	
Inwestor:	Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno	
Adres inwestycji:	Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, gm. Szczytno, Dz. Nr 118/6	
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNICY- wod-kan c.o.	
Numer projektu gregpro04/2016	Branża: Instalacje	Faza projektu: PB
	Data: 05.2016	Skala: 1:100
		Numer rysunku: PB-IS-01

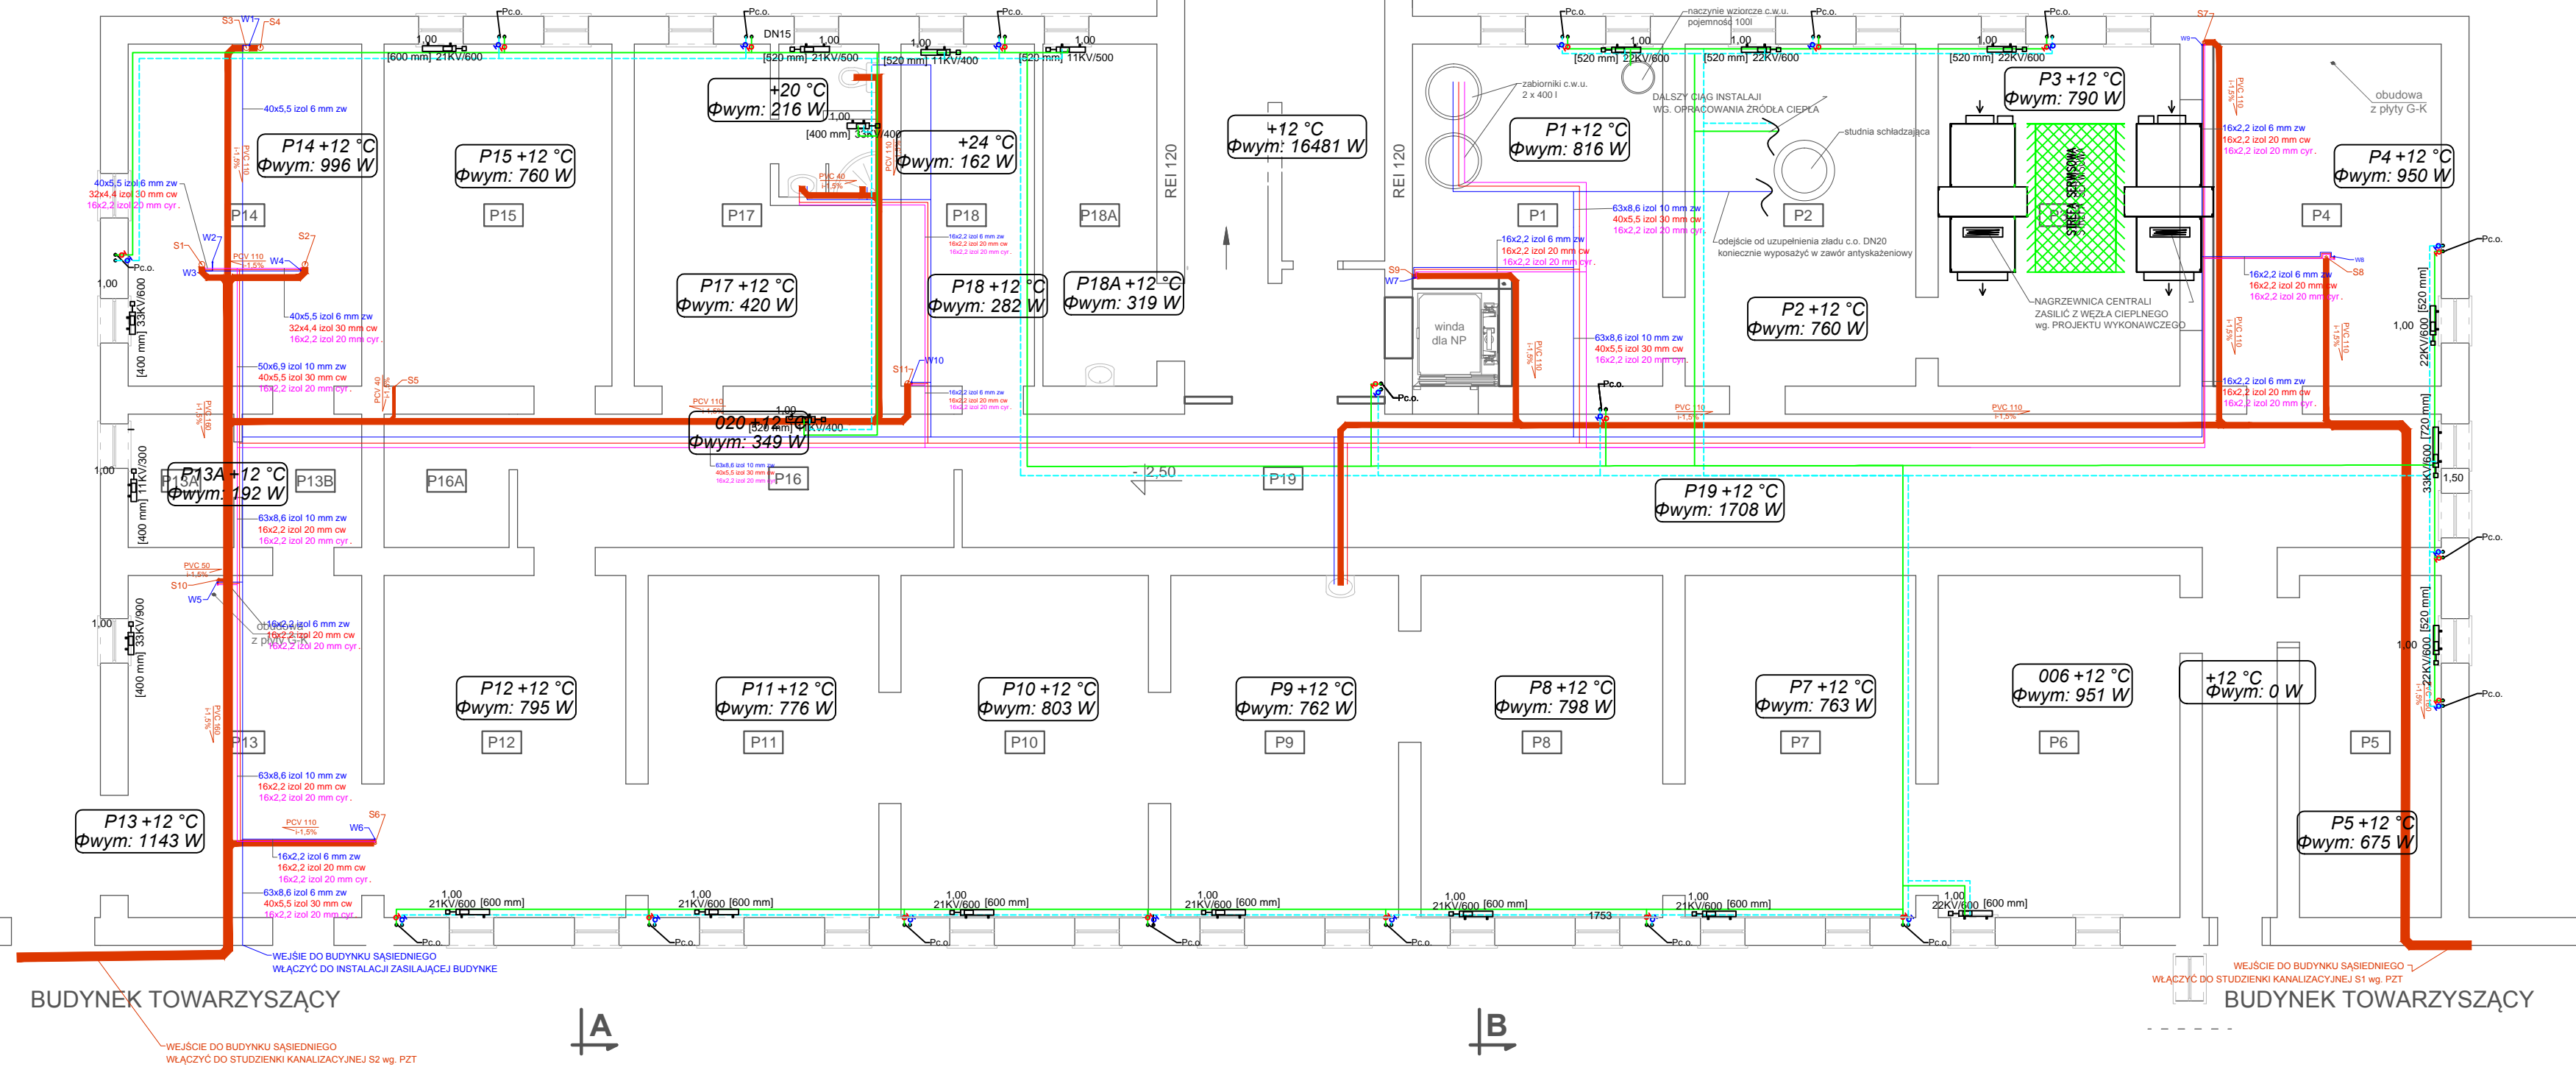

BUDYNEK TOWARZYSZĄCY

BUDYNEK TOWARZYSZĄCY