Mapa do celów projektowych
skala 1:500

Układ współrz.prostokątnych płaskich (układ 2000): 6.129.31.07.2
Układ wysokości PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)
woj. śląskie
Miasto: 247501_1 Sosnowiec
Obręb: 0012; Sosnowiec
ul. Szybowa; dz. 1479/2, 1479/4, 1479/6

WGG.6640.503.2023

Mapa wykonana przez: "AL-GEO" USŁUGI GEODEZYJNE
Aleksandra Lipina; 42-625 Zendek; ul. Główna 112d
Geodeta uprawniony: Aleksandra Lipina uprawnienia numer 23631 zakres 1

LEGENDA
- zakres opracowania
- granice działek
- w wodociąg
- k kanalizacja
- e energetyka
- g gazociąg
- t telekomunikacja
- c sieć C.O.

Granice działek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej.
Stan na dzień 13.05.2023r.
Dla celów prawnych granice działek należy ustalić w terenie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Michał Śliwa
SWK/0162/PWOS/11

mgr inż. MICHAŁ ŚLIWA
Upr. bud. nr ewid. SWK/0162/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami bud.
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

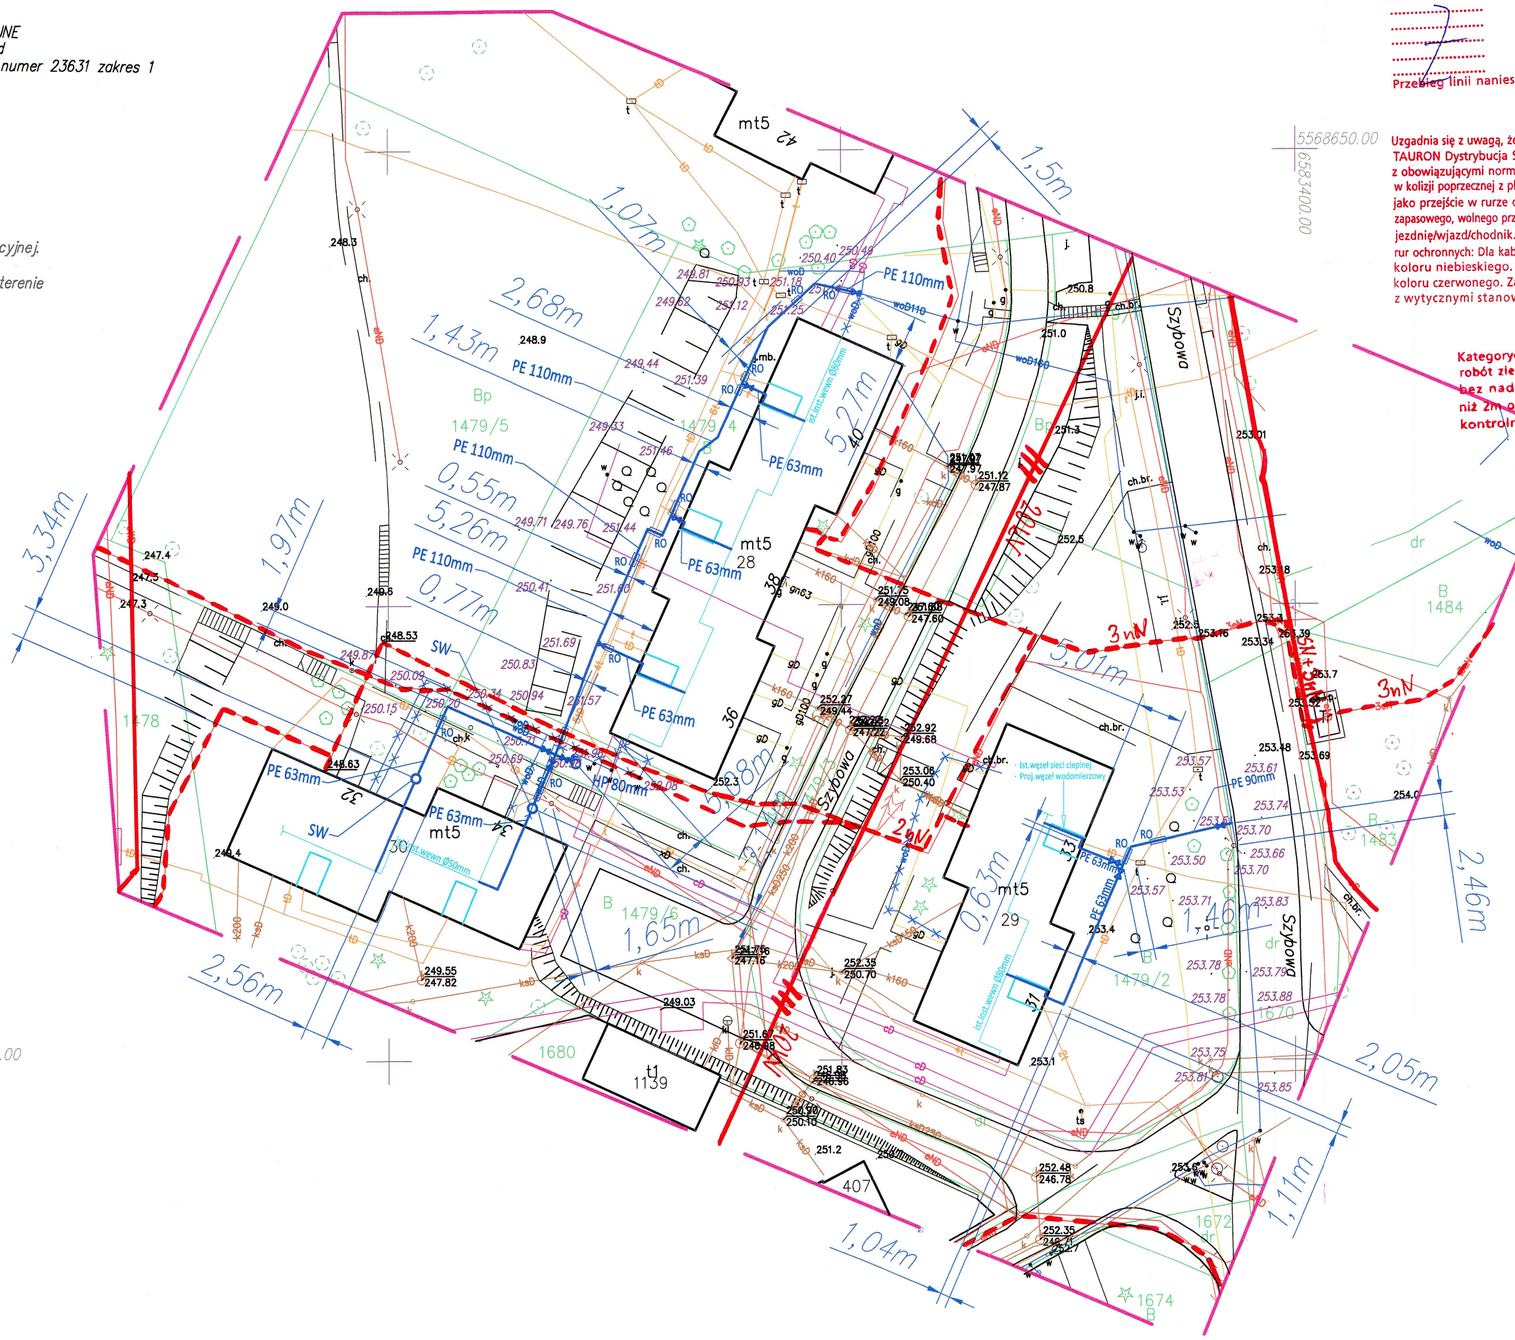

Załącznik nr 2 do pisma:
TD23-08-0768180-03
Znak TD/OBD/OMD/202...../...../000..... dnia

Legenda:
- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie.

Uzgodnienie nr TD/OBD/OMD/UB/MG/1514/23
Data 28.08.2023 r.
W oznaczonym terenie wkreślone przebieg*) ~~brak*)~~ urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Linia napowietrzna widoczna w terenie.
* niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Wydział [illegible]
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych
Dariusz Gąstała

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR:
  - PE-RC ØPE 110x6,6,mm SDR 17 PN10
  - PE-RC ØPE 90x5,4mm SDR 17 PN10
  - PE-RC ØPE 63x5,8mm SDR 11 PN16
  - SW - STUDNIA WODOMIERZOWA Ø 1000mm Z ARMATURĄ
- ⋈ ZASUWA KOŁNIERZOWA Z ŻELIWA SFEROIDLANEGO DN50-100mm
- HP 80mm HYDRANT NADZIEMNY DN80mm
- RO RURA OCHRONNA Ø80-150mm

Jednostka Projektowa:	"MI-SAN PROJEKT" Michał Śliwa ul. Prendowskiej 4 /5 Kielce NIP: 959-133-60-95, tel: 662-140-147			
Inwestor:	Sosnowieckie Wodociągi S.A ul. Ostrogórska 43 Sosnowiec 41-200			
Tytuł projektu:	„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SZYBOWEJ (31-34, 36, 38, 40) W SOSNOWCU"			
Faza opracowania:	USYTUOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ			Skala: 1:500
Nazwa rysunku:	Plan Zagospodarowania Terenu			
Projektant:	mgr inż. Michał Śliwa SWK/0162/PWOS/11	07.2023		Nr rysunku: 1
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Kochel SWK/0123/POOS/07	07.2023		